정기점검실행(AP591) 단위테스트 결과 보고서

Dream 4.1 (QA) · 작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검실행 · 작성 2026-10-21 · 테스트 최신영 (자동화: Playwright)

1. 요약

전체	정상	오류	개선	미수행·미실행
52	49	1	2	0

정기점검실행 52개 케이스(공통 44, 엣지 8)를 자동 테스트로 실행했습니다 (10-21). 중간에 QA 서버 재배포(12:31~12:38)로 멈춘 케이스는 다시 실행했습니다.
오류: 카렌다(월간) 검색 Setting 에서 담당자·작업명이 Display Y 인데 보이지 않음(TC_024).
개선: 점검명을 비우고 확정 시 안내 없음(TC_027), 점검명 길이 초과 안내 없음(EC_005).
사양 확인(사용자): 카렌다(월간) 년월은 읽기전용이라 비울 수 없어 필수 안내 없음 정상(TC_002). Setting Edit 로 바꿀 수 있는 칸은 정렬값·Display(목록은 너비 포함)이며 정렬·조회순서·Background Color 는 바꿀 수 없는 것이 정상(TC_025). 리스트 길이는 [초기화]로 돌아오지 않는 것이 정상. 점검종료가 시작보다 앞이면 종료일자가 지워짐(EC_004).
참고: Tab 설정 [초기화]는 재배포 후 다시 로그인 없이 바로 반영되어 정기점검주기(v17)·정기점검계획(v3) 결과서도 정상으로 고쳤습니다.


2. 환경과 범위

시스템	Dream 4.1 (QA) http://202.133.21.133:1220
메뉴	작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검실행 (AP591, 설계서 파일번호 AC3A120)
계정	최신영 [QA팀]
도구	Playwright 1.64 / Chromium, 회사 PC (Windows)
실행일	2026-10-21 11:40 ~ 14:05 KST
테스트 코드	tests/ap591/exec-view.spec.ts (조회), exec-setting.spec.ts (Setting), exec-work.spec.ts (점검작업 수정·점검값·Edit·첨부·Linked·확정), evidence.spec.ts (캡처)
데이터 규칙	[sychoi] 주기 8007 / 설비 100302AG13 의 점검작업 사용. 오늘·어제 작업은 정기점검계획에서 일정추가·확정으로 만듦. 확정(작업완료)한 작업은 되돌릴 수 없어 남김. Setting 은 바꾼 뒤 원래대로 되돌림


3. 오류·개선 항목

ID	케이스	기대결과	실제결과
AP591_TC_024 오류	검색·상세 Setting(Field 설정, Tab 설정) 변경이 화면에 반영되는지 확인한다.	바꾼 화면표시명이 라벨에 보이고, Display N 항목은 숨겨지고, 정렬값대로 순서가 바뀜. [초기화] 하면 바로(다시 로그인하지 않아도) 기본 화면으로 돌아옴. 되돌린 뒤에는 원래 화면과 같음 (Setting 은 사용자별 저장)	카렌다(월간) 검색 Setting 에서 담당자·작업명이 Display Y 인데 검색 영역에 보이지 않음. → 기대: Display Y 필드는 검색 영역에 표시 (목록(조건)·상세 Field 설정, Tab 설정과 [초기화]는 정상)
AP591_TC_027 개선	정기점검을 확정처리한다. (필수값 입력X)	필수값 누락 팝업, 확정되지 않음	점검명을 비우고 [확정] → 확인창·안내 없음, 확정되지 않음 (기대: 필수값 안내, 정기점검계획 TC_037 과 같음).
AP591_EC_005 개선	비고·점검명에 특수문자와 긴 글자를 넣는다.	최대 길이 초과는 막히고, 특수문자는 깨지지 않고 저장·표시됨	특수문자 비고는 그대로 저장·표시. 점검명 409자 → 안내 없이 저장되지 않음 (정기점검주기·계획과 같이 길이 초과 안내 없음).


TC_024 [오류] 카렌다(월간) 검색 Setting: 담당자·작업명 Display Y

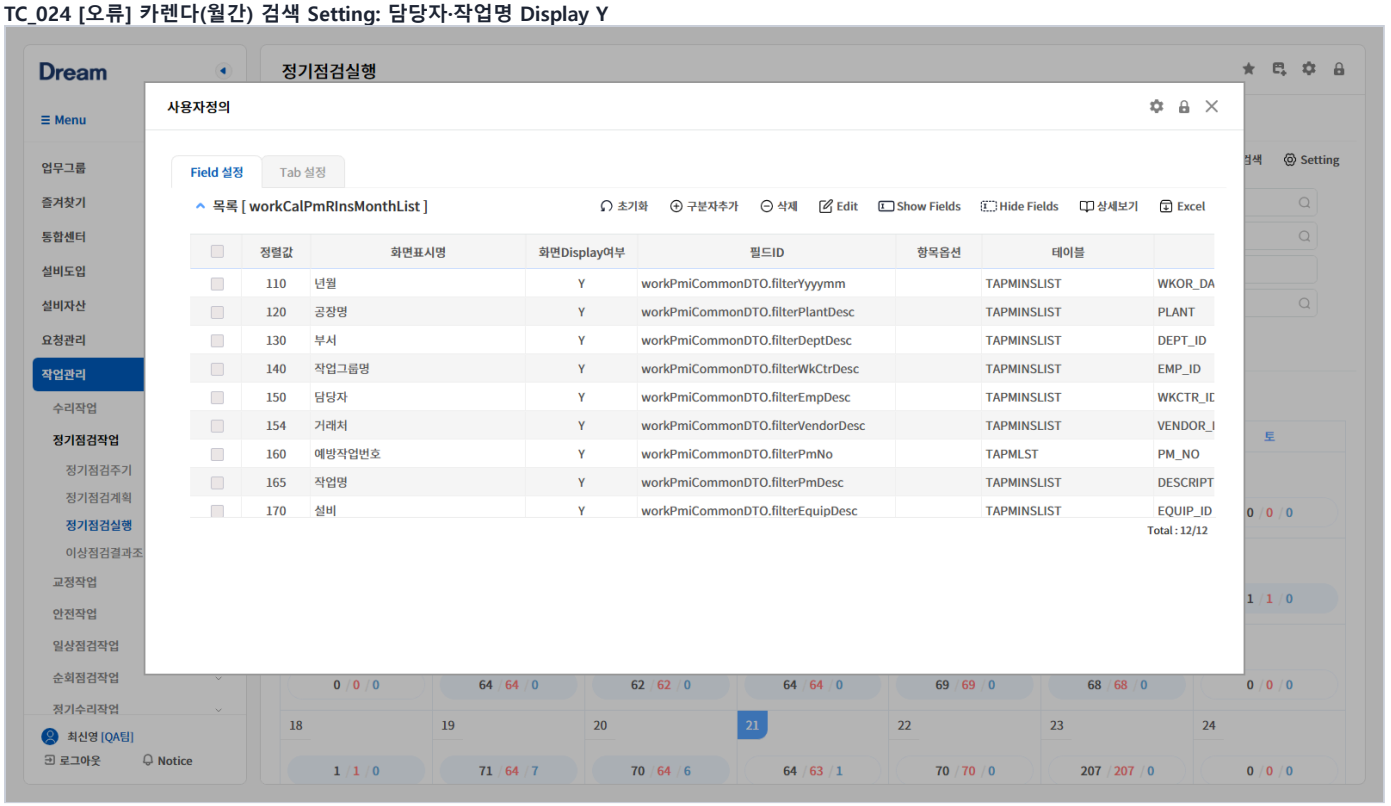

TC_024 [오류] 같은 화면의 검색 영역: 담당자·작업명이 없음

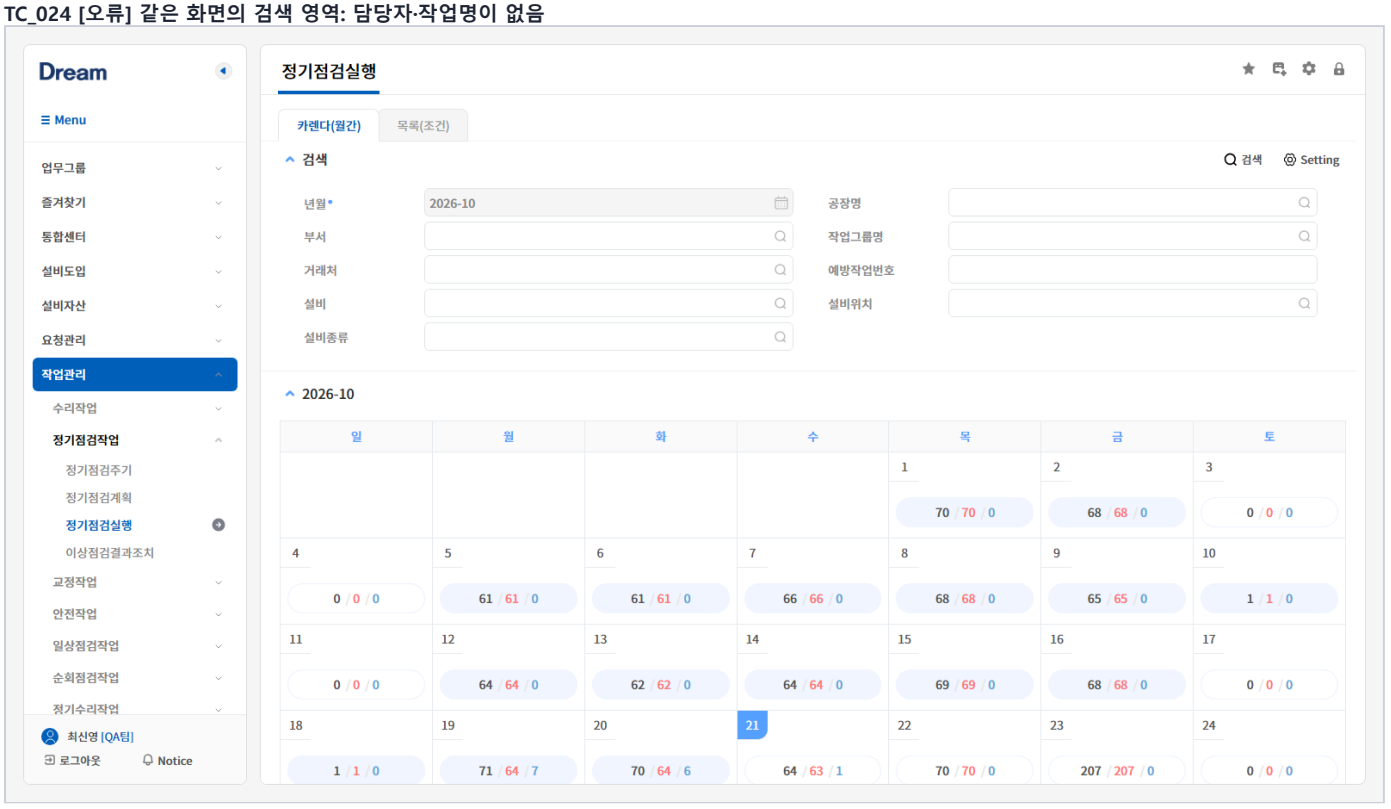

TC_027 [개선] 점검명을 비우고 [확정] → 필수값 안내 없음

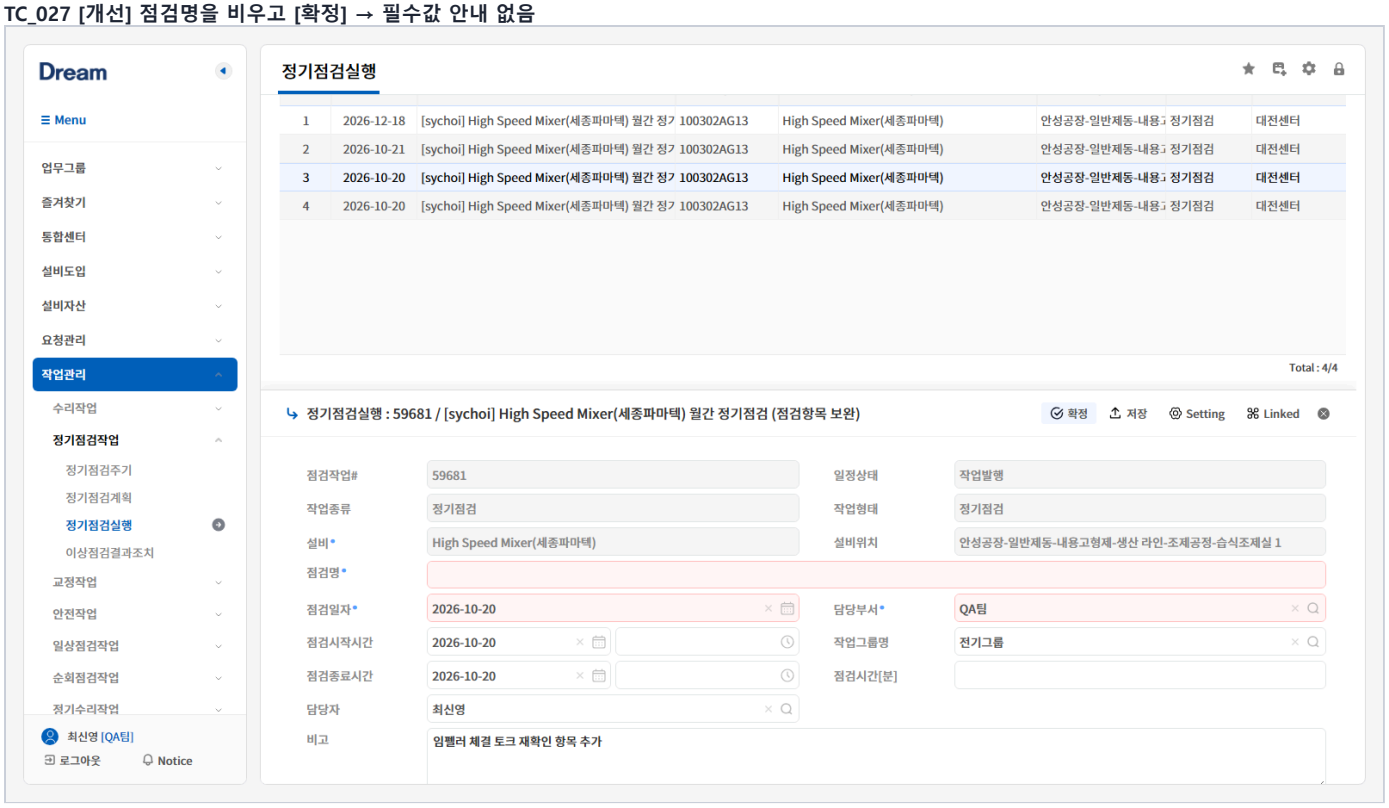

4. 케이스별 결과

ID	기능	케이스	결과	실제결과
AP591_TC_001	검색	검색 필드의 기본값을 확인한다.	정상	카렌다(월간): filterYyyymm="2026-10", 그 외 값 있는 칸 0개 목록(조건): filterStartDate="2026-10-14", filterEndDate="", 그 외 값 있는 칸 0개
AP591_TC_002	검색	검색 필드의 필수값 표시를 확인한다.	정상	
AP591_TC_003	검색	설비 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	카렌다(월간) 설비 Lov 579건, 목록(조건) 설비 Lov 579건 / 설비 메뉴 579건
AP591_TC_004	검색	그 외 검색 필드 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	카렌다(월간) 공장명: 8건 카렌다(월간) 부서: 5건 카렌다(월간) 작업그룹명: 9건 카렌다(월간) 거래처: 126건 카렌다(월간) 설비위치: 15건 카렌다(월간) 설비종류: 406건 목록(조건) 담당자: 3건 목록(조건) 사용부서: 5건 목록(조건) 점검작업상태: 8건 목록(조건) 법정설비여부: 2건 목록(조건) 관리자(정): 3건 목록(조건) 관리자(부): 3건 카렌다(월간) 점검Group 필드 안 보임 목록(조건) 점검Group 필드 안 보임
AP591_TC_005	검색	조건 하나로 정기점검실행을 검색한다.	정상	목록(조건) 설비번호="100302AG13": 55행, Total 55/55, 다른 값 0 목록(조건) 점검작업상태="작업완료": 13행, Total 13/13, 다른 값 0 카렌다(월간) 예방작업번호=8007 2026-12: 날짜 18일 T 1 클릭 → 1행, Total 1, [sychoi] 설비 행 1
AP591_TC_006	검색	여러 조건을 조합하여 검색한다.	정상	① 예방작업번호 8007 + 설비 100302AG13: 2행, 다른 설비 0 ② 예방작업번호 8007 + 점검작업상태 작업발행: 1행 (예방작업번호만 검색한 2행 중 작업발행 1), 다른 상태 0
AP591_TC_007	검색	정기점검실행 전체를 검색한다.	정상	같은 기간(2026-10-21~2026-11-20) 예방작업번호 8007 0건 → 조건 없이 Total 50/957 (처음 불러온 행 50)
AP591_TC_008	검색	검색 결과가 없는 조건으로 검색한다.	정상	예방작업번호 99999999: 0행, Total 0/0, 스크립트 에러 0건
AP591_TC_009	조회	월간 카렌다의 일별 건수를 확인한다.	정상	2026-10 (예방작업번호 8007): 날짜 칸 31개, 카렌다 T 합 1 / 목록(조건) 1건, 다른 날 0개 2026-12 (예방작업번호 8007): 날짜 칸 31개, 카렌다 T 합 1 / 목록(조건) 1건, 다른 날 0개

AP591_TC_010	조회	카렌다 숫자를 눌러 목록을 조회한다.	정상	2026-10-19 카렌다 T/P/C = 71/64/7 T 클릭 → 71행 (Total 71), 다른 날 0, 작업완료 7 P 클릭 → 64행 (Total 64), 다른 날 0, 작업완료 0 C 클릭 → 7행 (Total 7), 다른 날 0, 작업완료 7
AP591_TC_011	조회	조회된 목록을 정렬한다.	정상	카렌다(월간) 점검일자 1회: 2026-10-01, 2026-10-01, 2026-10-01 (오름차순 true) / 2회: 2026-10-01, 2026-10-01, 2026-10-01 (내림차순 true) 카렌다(월간) 점검명 1회: 10M CONVEYOR(3층세트) 주간점검, 18B-1 모터 진동측정, 200EXT-2 카본브러쉬 점검 (오름차순 true) / 2회: 하면라벨 자동 부착기 주간점검, 플렛폼 저울 #7 주간점검, 펌프 일상점검 (내림차순 true) 목록(조건) 점검일자 1회: 2026-10-20, 2026-12-18 (오름차순 true) / 2회: 2026-12-18, 2026-10-20 (내림차순 true) 목록(조건) 점검명 1회: [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완), [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완) (오름차순 true) / 2회: [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완), [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완) (내림차순 true)
AP591_TC_012	조회	목록 건수 표시를 확인한다.	정상	2026-10-21~2026-10-23 전체: 처음 Total 50/340 (행 50) → 끝까지 스크롤 Total 340/340 (행 340)
AP591_TC_013	조회	(행 클릭) 조회된 데이터의 상세정보를 조회한다.	정상	목록(조건) 행(2026-12-18 [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)) → 상세 제목 "59660 / [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)", {"점검작업":"59660","일정상태":"작업발행","설비":"High Speed Mixer(세종파마텍)","점검명":"[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)","점검일자":"2026-12-18"}, 하위 탭 점검항목, 표준작업, 첨부문서 카렌다(월간) 행(2026-10-01 콜드글루#4 주간점검) → 상세 제목 "56604 / 콜드글루#4 주간점검", {"점검작업":"56604","일정상태":"작업발행","설비":"콜드글루#4","점검명":"콜드글루#4 주간점검","점검일자":"2026-10-01"}, 하위 탭 점검항목, 표준작업, 첨부문서
AP591_TC_014	조회	(상세보기 버튼 클릭) 조회된 데이터의 상세정보를 조회한다.	정상	행(2026-12-18 [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)) 상세보기 → 새 창 열림. 하단 상세 {"no":"59660","name":"[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)","date":"2026-12-18"} / 팝업 {"no":"59660","name":"[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)","date":"2026-12-18"}
AP591_TC_015	조회	목록과 상세의 값이 일치하는지 확인한다.	정상	14개 항목 모두 일치 (2026-12-18 [sychoi] High Speed Mixer (세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완))
AP591_TC_016	조회	(목록) 데이터 표시 형식을 확인한다.	정상	카렌다(월간) 71행: 이상 없음 / 정렬 점검시간[분] right, 점검일자 center (참고: 숨김 칼럼 수정시간 71건 (예: 20261004014000), 생성시간 71건 (예: 20261004014000)) 목록(조건) 405행: 이상 없음 / 정렬 점검시간[분] right, 점검일자 center (참고: 숨김 칼럼 수정시간 405건 (예: 202610060140 00), 생성시간 405건 (예: 20261006014000))
AP591_TC_017	조회	(상세) 데이터 표시 형식을 확인한다.	정상	wkorDate "2026-10-20", startDate "2026-10-20", endDate "2026-10-20", startTime "09:00", endTime "09:45", 점검시간[분] "45" 정렬 right
AP591_TC_018	조회	읽기전용 필드를 확인한다.	정상	읽기전용이어야 할 7칸 중 수정 가능 없음 / 수정 가능한 칸: pmiDesc, wkorDate, deptDesc, startDate, startTime, wkCtrDesc, endDate, endTime, empDesc, remark
AP591_TC_019	닫기	상세페이지를 닫는다.	정상	하단 상세의 닫기(⊗) 클릭 → 상세 닫힘
AP591_TC_020	닫기	(팝업창) 상세페이지를 닫는다.	정상	상세보기 팝업 창: 닫기 버튼 후보 [없음] → 창 닫기(X) → 닫힘
AP591_TC_021	수정	점검작업의 필수값과 그 외 값을 수정한다.	정상	점검명·시작 13:00·종료 13:50·비고 변경 저장 "안내 없음" 다시 열기: {"name":"[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완) (실행 수정)","start":"13:00","end":"13:50","remark":"[sychoi] 블레이드 체결 상태 확인, 진동 2.1 mm/s 정상","time":"50"} 목록: 점검명 "[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완) (실행 수정)", 시작 13:00, 종료 13:50, 점검시간 50, 비고 "[sychoi] 블레이드 체결 상태 확인, 진동 2.1 mm/s 정상"
AP591_TC_022	수정	필수값을 지우고 저장한다.	정상	점검명 지우고 저장: "점검명은(는) 필수입력항목 입니다.", 다시 열면 "[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완) (실행 수정)" 점검일자 지우고 저장: "점검일자은(는) 필수입력항목 입니다.", 다시 열면 "2026-12-18" 담당부서 지우고 저장: "담당부서은(는) 필수입력항목 입니다.", 다시 열면 "QA팀"

AP591_TC_023	Excel	목록에 조회된 데이터를 Excel 다운로드한다.	정상	카렌다(월간): "ExcelListD2210052026102111215 3.xlsx" 4,497 bytes (목록 Total 1) 목록(조건): "ExcelListD2210052026102111220 5.xlsx" 4,588 bytes (목록 Total 2)
AP591_TC_024	Setting	검색·상세 Setting(Field 설정, Tab 설정) 변경이 화면에 반영되는지 확인한다.	오류	카렌다(월간) 검색 Setting 에서 담당자·작업명이 Display Y 인데 검색 영역에 보이지 않음. → 기대: Display Y 필드는 검색 영역에 표시 (목록(조건)·상세 Field 설정, Tab 설정과 [초기화]는 정상)
AP591_TC_025	Setting	목록 Setting 변경이 화면에 반영되는지 확인한다.	정상	
AP591_TC_026	확정	정기점검을 확정처리한다. (필수값 입력O)	정상	[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크(수치값): 점검값 42 저장 "안내 없음" [sychoi] 메인 베어링 표면온도(수치값): 점검값 50 저장 "안내 없음" 시작 09:00·종료 09:30 저장 "안내 없음" → 확정: 확인창 "작업완료하시겠습니까?" OK 목록: 2026-10-21 작업완료 완료 후 수정 가능한 칸: 없음, 버튼: 없음
AP591_TC_027	확정	정기점검을 확정처리한다. (필수값 입력X)	개선	점검명을 비우고 [확정] → 확인창·안내 없음, 확정되지 않음 (기대: 필수값 안내, 정기점검계획 TC_037 과 같음).
AP591_TC_028	Linked	기준서를 확인한다.	정상	Linked → 기준서: 새 창 열림, 이 작업 정보(예방작업번호 8007 또는 설비 100302AG13·2026-12-18) 보임 (앞부분 "8007 / [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완) 일정생성 저장 Setting Linked")
AP591_TC_029	Linked	정기점검결과 출력물을 확인한다.	정상	Linked → 정기점검결과출력: 새 창 열림, 이 작업 정보(예방작업번호 8007 또는 설비 100302AG13·2026-12-18) 보임 (앞부분 "Save Print 1 / 2 쪽 맞춤 정 기 점 검 결 과 서 설비번호 100302AG13 점검일자 2026-12-18 설 비 명 High S")
AP591_TC_030	탭조회	점검항목 목록 데이터 개수를 확인한다.	정상	점검작업(2026-12-18 [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)): 점검항목 2행, Total 2/2, 탭 제목 숫자 2, 점검순서 1 ([sychoi] 임펠러 체결볼트 토크 / [sychoi] 메인 베어링 표면온도)
AP591_TC_031	탭조회	점검항목 목록을 정렬한다.	정상	점검순서 1회: 1, / 2회: , 1 점검항목 1회: [sychoi] 메인 베어링 표면온도, [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크 / 2회: [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, [sychoi] 메인 베어링 표면온도
AP591_TC_032	탭조회	(행 클릭) 점검항목 상세를 조회한다.	정상	점검항목 "[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 클릭 → 상세 제목 "점검항목 : [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크", {"점검항목":"[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크","점검부위":"","점검방법":"토크렌치로 체결 토크 측정","적정기준":"체결 토크 42±2 N·m (분기 재확인)","점검결과":"정상","점검값":""}
AP591_TC_033	탭조회	(상세보기 버튼 클릭) 점검항목 상세를 조회한다.	정상	점검항목 "[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 상세보기 → 새 창 열림, 같은 항목 표시
AP591_TC_034	탭조회	점검항목 목록·상세의 표시 형식을 확인한다.	정상	하한값 정렬 right 기준값 정렬 right 상한값 정렬 right 점검값 정렬 right 수치/판정·점검결과: 수치값/정상, 수치값/정상
AP591_TC_035	탭닫기	점검항목 상세를 닫는다.	정상	점검값 상세 닫기(⊗) → 닫힘 / 상세보기 팝업 창 닫기로 닫힘
AP591_TC_036	탭수정	점검항목의 점검결과·점검값을 입력한다.	정상	"[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 점검결과 정상, 점검값 42, 검사세부내용 입력 → 저장 "안내 없음" 목록: 점검결과 정상, 점검값 42, 검사세부내용 "[sychoi] 회전수 측정, 기준 범위 내"
AP591_TC_037	탭수정	점검항목의 필수값을 지우고 저장한다.	정상	"[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 점검결과 "정상" 지우고 저장: "점검결과은(는) 필수입력항목 입니다." → 다시 열면 "정상"
AP591_TC_038	탭Excel	점검항목 목록을 Excel로 다운로드한다.	정상	점검항목 2행 → "ExcelListD2210052026102111271 4.xlsx" 4,441 bytes
AP591_TC_039	Edit	점검항목 목록에서 점검결과·점검값을 수정한다. (Edit)	정상	Edit → 버튼 [저장, 취소], 점검값 칸 수정 가능 (45 → 칸 46) → 저장: 확인창 "저장하시겠습니까?" OK, 안내 "저장 되었습니다." → 다시 열면 점검값 46
AP591_TC_040	Edit	점검항목 목록 수정을 취소한다. (Edit)	정상	Edit → 점검값 46 → 1 → 취소: 확인창 "수정중입니다. 하시겠습니까?" OK, 안내 "수정을 취소하였습니다." → 버튼 [상세보기, Excel, Setting, Edit], 목록 점검값 46

AP591_TC_041	Setting	점검항목 목록·상세 Setting 변경이 화면에 반영되는지 확인한다.	정상	점검항목 목록 '검사세부내용'(RESULTREMARK) Display N → 안 보임 / Y + 너비 300→220 → 300px→220px 점검값 상세 '검사세부내용'(workPmiPointDetailDTO.resultRemark) Display N → 안 보임 Display Y + 정렬값 220 → 141(점검항목 바로 뒤) → 라벨 점검순서, 사진, 점검부위, 점검항목, 검사세부내용, 점검방법, 적정기준, 수치/판정, 설정값/단위, 비고, 점검결과, 점검값 되돌림 → 원래와 같음
AP591_TC_042	탭조회	표준작업 목록을 조회하고 Excel로 다운로드한다.	정상	표준작업 1행, Total 1/1, 탭 제목 숫자 1 / Excel "ExcelListD22100520261021112746.xlsx" 4,212 bytes
AP591_TC_043	탭생성/삭제	첨부문서를 등록하고 삭제한다.	정상	첨부문서 생성 (파일 첨부) 저장 "안내 없음" → 목록 1건 체크 후 삭제: 확인창 "삭제 하시겠습니까?" OK, 안내 "삭제 되었습니다." → 남은 0건
AP591_TC_044	탭삭제	첨부문서를 선택 없이 삭제한다. (체크X)	정상	체크 없이 삭제: 확인창 "삭제 하시겠습니까?" OK, 안내 "선택된 데이터가 없습니다."
AP591_EC_001	확정	앞날짜 점검작업을 확정한다.	정상	점검일자 2026-12-18 (오늘 2026-10-21) 작업발행 건 확정: 확인창 "작업완료하시겠습니까?" OK, 안내 "작업은 미리 완료처리할 수 없습니다.", 상태 작업발행
AP591_EC_002	확정	수치형 점검값을 비운 채 확정한다.	정상	
AP591_EC_003	수정	작업완료 건을 수정한다.	정상	작업완료 상세: 버튼 [없음], 비고 칸 읽기전용 → 비고 "임펠러 체결 토크 재확인 항목 추가" → "임펠러 체결 토크 재확인 항목 추가" 점검값 상세: 점검값 칸 읽기전용, 저장 버튼 없음 → 점검값 42 → 42 점검항목 목록 버튼: Excel, Setting
AP591_EC_004	수정	점검종료시간을 시작시간보다 앞으로 넣는다.	정상	
AP591_EC_005	입력검증	비고·점검명에 특수문자와 긴 글자를 넣는다.	개선	특수문자 비고는 그대로 저장·표시. 점검명 409자 → 안내 없이 저장되지 않음 (정기점검주기·계획과 같이 길이 초과 안내 없음).
AP591_EC_006	입력검증	수치형 점검값에 숫자가 아닌 값을 넣는다.	정상	"[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" (수치형, 하한 40 / 기준 42 / 상한 45) "abc" 입력 → 칸 "", 저장 "점검값은(는) 필수입력항목 입니다." → 다시 열면 "-50" "-50" 입력 → 칸 "-50", 저장 "안내 없음" → 다시 열면 "-50" "99999999999" 입력 → 칸 "99,999,999,999", 저장 "안내 없음" → 다시 열면 "99,999,999,999"
AP591_EC_007	조회	카렌다 숫자와 목록(조건) 건수를 맞춰 본다.	정상	2026-10 전체: 카렌다(월간) 날짜 T 합 1632건 / 목록(조건) 같은 기간 Total 1632건
AP591_EC_008	검색	시작일이 종료일보다 늦은 기간으로 검색한다.	정상	시작 2026-10-31 > 끝 2026-10-21 입력 → 칸 값 2026-10-31 ~ 2026-10-21, 검색 → 안내 없음, Total 0, 스크립트 에러 0건

6. 테스트가 만든 데이터 (삭제하지 않음)

예방작업번호	작업명	비고
8007	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)	설비 100302AG13 점검작업: 2026-12-18 (작업발행, 점검작업 수정·점검값·Edit·첨부·Linked·앞날짜 확정), 2026-10-21 (일정추가·확정 후 작업완료), 2026-10-20 (일정추가·확정, 점검값 없이 확정 막힘 확인, 작업발행으로 남음)

7. 미수행 사유 (이번 차수 추가 실행 가능 여부)

없음