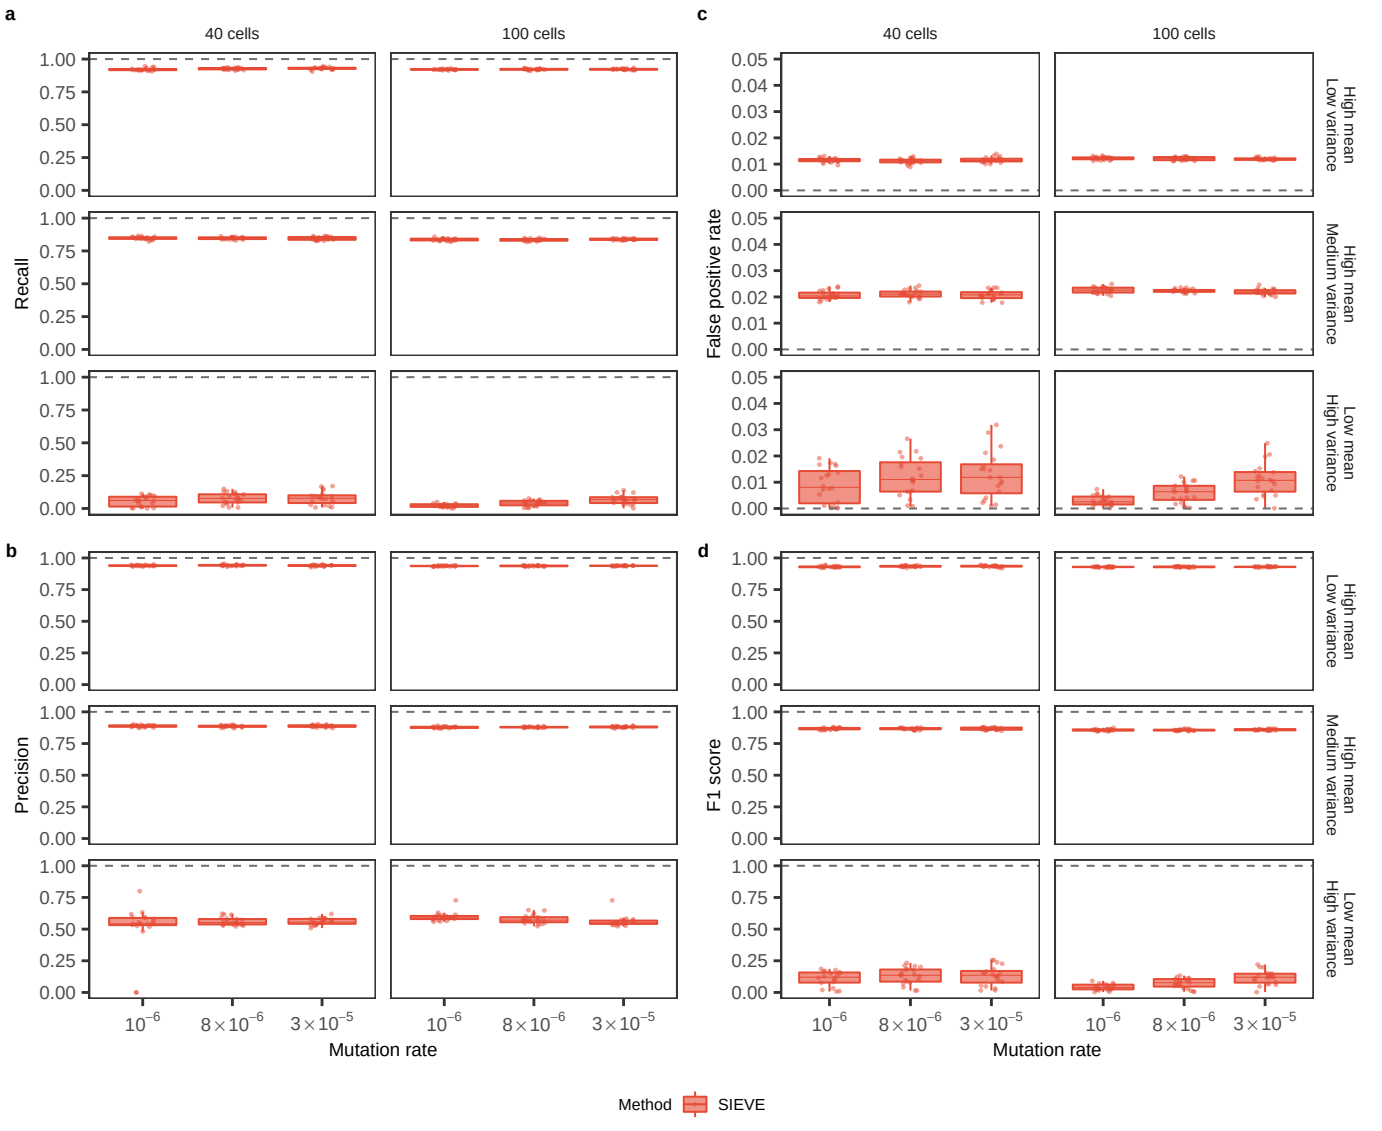
a
b
c
d
40 cells
100 cells
Recall
Precision
False positive rate
F1 score
High mean
Low variance
High mean
Medium variance
Low mean
High variance
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
10^{-6}
8×10^{-6}
3×10^{-5}
Mutation rate
Method
SIEVE