

GLADIO / P2 / ZM05

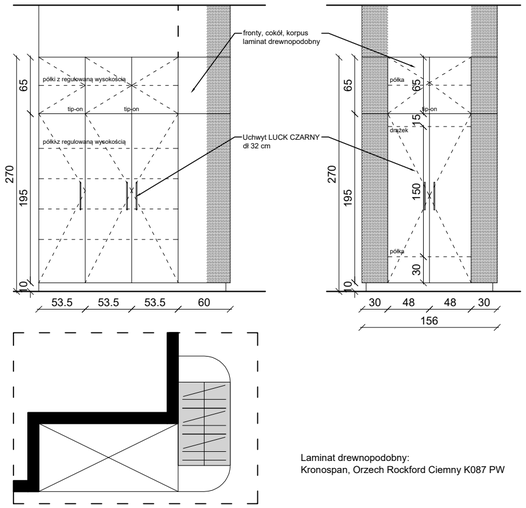


Laminat drewnopodobny:
Kronospan, Orzech Rockford Ciemny K087 PW

GLADIO / P2 / ZM06

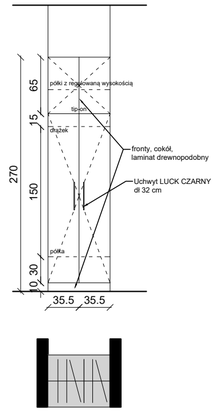


Laminat drewnopodobny:
Kronospan, Orzech Rockford Ciemny K087 PW

GLADIO / P2 / ZM07 x 2 szt.

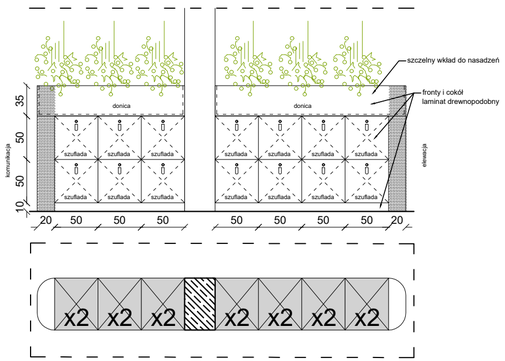


Laminat drewnopodobny:
Kronospan, Orzech Rockford Ciemny K087 PW

GLADIO / P2 / ZM08

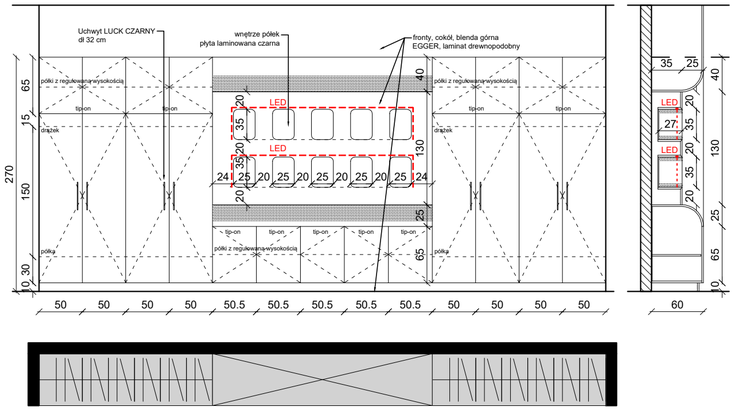


Laminat drewnopodobny:
Kronospan, Orzech Rockford Ciemny K087 PW


GLADIO / P2 / ZM09

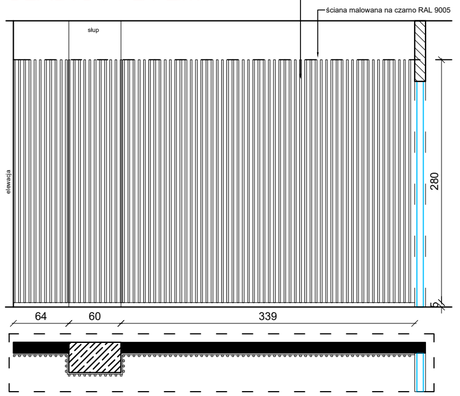


GLADIO / P2 / ZM10

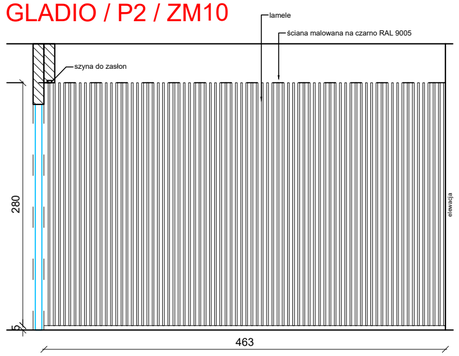


GLADIO / P2 / ZM11

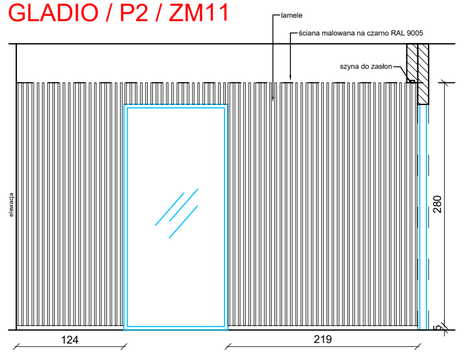

GLADIO / P2 / ZM12

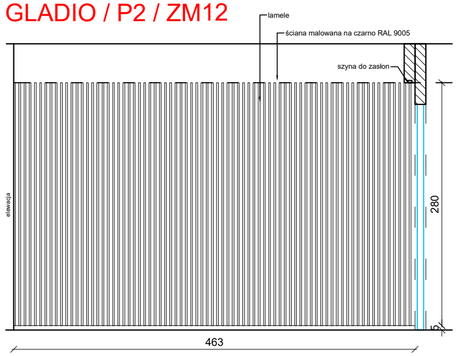

SCHEMAT LAMELI W ZABUDOWIE ZM09-12



Laminat drewnopodobny:
EGGER Dąb Marone Casella H1369 ST40
lub
EGGER Eukaliptus Naturalny H3041 TM12

Do potwierdzenia z architektem na etapie zamówień

Niniejszy materiał stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszystkie informacje zawarte w zaprezentowanym przez Scanwell niniejszym materiale są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości osób, do których są adresowane. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane.

UWAGI OGÓLNE :
(w pobliżu zapisach "projektant" w rozumieniu Scanwell)

1. OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (OPIS I RYSUNKI).
2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA P.POŻ. DO ZAKLASYFIKOWANIA PRZEZ RZECZOZNAWCĘ P.POŻ.
3. OZNACZENIA STREF POŻAROWYCH, KLAS ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, DRZWI, OKIEN ORAZ INNYCH ELEMENTÓW - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPERATEM ZABEZPIECZENIA P.POŻAROWEGO OBIEKTU (ANALIZOWAĆ OPIS I RYSUNKI).
4. WYMIARY ODCZYTYWAĆ Z LINII WYMIAROWYCH. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI. DOKUMENTÓW NIE NALEŻY SKALOWAĆ Z RYSUNKU W CELU OKREŚLENIA ILOŚCI, ILOŚCI I INNYCH MAR MATERIAŁÓW WYMARY PODANE W CENTYMETRACH
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE ORAZ WSZYSTKICH WARUNKÓW NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC I PRODUKCJI. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ, ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH, ZESTAWIENIEM WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ ORAZ SPECYFIKACJAMI
7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OTWOROWANIA W PRZEGRODACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ SPOSÓB WYKONANIA TEGO OTWOROWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYJĘTEJ PRZEZ WYKONAWCĘ TECHNOLOGII USZCZELNIENIA PRZEWIPRZĄDROWEGO PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OTWOROWANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST:
- DO WERYFIKACJI OTWORÓW POKAZANYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI INSTALACJI ORAZ POTWIERDZENIU, ŻE NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE W USYTUOWANIU ELEMENTÓW INSTALACJI.
9. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY , JEŻELI NIE SĄ PROWADZONE W OGRZEWNYCH, WYSOGRZEWNYCH SZACHTACH NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE I ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, STOSUJĄC ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE. (SZACHTY ELEKTRYCZNE WYDZIELONE NA KAŻDEJ KONDYGNACJI).
10. ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE, LUB Z PŁYT G-K, KTÓRE SĄ OBUDOWĄ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ PO WYKONANIU I ODBIORZE INSTALACJI.
11. WSZELKIE PRZEWODY RUROWE I KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY MOCOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU POPRZEZ SYSTEMOWE ELEMENTY MOCUJĄCE (WSPORNIKI, PODPORY I ZAPEWNIAJĄCE OGRANICZENIE PRZEMIESZCZENIA SIĘ ORGAN INSTALACJI NA USTRÓJ BUDOWLANY WG ROZWIĄZAŃ PROJ. BRANŻOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ICH REALIZACJI.
12. WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT POWINNI DODATKOWO SPRAWDZIĆ CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE W USYTUOWANIU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI. WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI (KRATKI, WPUSTY ITP.) MUSZĄ BYĆ ZAAPROBOWANE PRZEZ INWESTORA I ARCHITEKTA PRZED ICH MONTAŻEM. PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI DANEGO ELEMENTU PRZEZ WYKONAWCĘ OZNACZA, ŻE WYKONAWCA AKCEPTUJE PORPAWNOŚĆ PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ, WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA ESTETYKĘ I FUNKCJONALNOŚĆ BUDYNKU, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, ROWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE TECHNOLOGII, MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
13. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE MUROWAĆ NA PEŁNE SPOINY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ. ZBROJENIE SPOIN WG TECHNOLOGII I WYTYCZNYCH DOSTAWCY. ŚCIANY MUROWANE Z MALOWANIEM JAKO WARSTWA WYKOŃCZENIOWA PRZYGOTOWAĆ POD MALOWANIE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ ŚCIANY I WYSZPACHLOWAĆ I WYRÓWNAĆ.
14. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ W ZAKRESIE KOLEJNOŚCI REALIZACJI I ELIMINOWANIA EWENTUALNYCH KOLIZJI.
15. MALOWANIE ŚCIAN NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGICH DOSTAWCÓW FARB. OZNACZA TO, ŻE NALEŻY UTRZYMAĆ REŻIM TECHNOLOGICZNY NIE TYLKO MALOWANIA, ILOŚCI WARSTW FARB, ALE RÓWNIEŻ ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA. SZczegóły w dokumentach specyfikacji. We wszystkich pomieszczeniach związanych z żywieniem wszystkie materiały wykończeniowe, farby itp., muszą posiadać odpowiednie atesty do kontaktu z żywnością.
16. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIA, APROBATY TECHNICZNE, OZNAKOWANIA, ATESTY. WYMAGANA BIEGŁAA. WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT WBUDOWANIA I ODBIORU TECHNICZNEGO PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE ICH ODBIORU PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY I DOPUSZCZENIA OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA.
17. WSZYSTKIE WYKORZYSTANE I MATERIAŁY NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI WYKONCZENI I SPECYFIKACJAMI.
18. WSZELKIE ROBOTY POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POWSZECHNIEJ PRAKTYKI BUDOWLANEJ ORAZ WSZYSTKICH URZĘDÓW STANOWIĄCYCH NORMY I PRZEPISY.
19. PRACE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONTRAKTOWYMI ORAZ SPECYFIKACJAMI. NALEŻY ZGŁOSIĆ WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY WSKAZANYMI DOKUMENTAMI ARCHITEKTONICZNA PISMEŻ PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE PRZED PODJĘCIEM PRAC NA BUDOWIE. REGUŁĄ JEST, ŻE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRZECZNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI, NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYMAGANIA BARDZIEJ RESTRYKCYJNE. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE SĄ NADRZĘDNE W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI ROZWIĄZAŃ BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTURĄ.
20. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO JAKO CAŁOŚCI A PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZOBOWIĄZANY JEST PRZESTRAJKO DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI PROJEKTY WARSZTATOWE, WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW ORAZ ELEMENTY WYKONCZENIA.
21. WYKONAWCA PRAC BUDOWLANYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA ARCHITEKTOWI DO ZATWIERDZENIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ, POKAZUJĄCEJ LOKALIZACJE I ROZWIĄZANIA, W TYM TAKŻE SYSTEMOWE, WSZYSTKICH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH, MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH.
22. OZNAKOWANIE INFORMACYJNE, KAMERY, PKTOGRAMY ITP. WPROWADZONE DO PROJEKTU WYMAGAJĄ WERYFIKACJI POD WZGLĘDEM LOKALIZACJI I ILOŚCI PRZED MONTAŻEM.
23. WSZYSTKIE MOCOWANIA W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH POWINNY POZOSTAĆ NIEWIDOCZNE, CHYBA ŻE OZNACZONO INACZEJ.
24. W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ OBOWIĄZUJĄ WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. PRZEPISY TOHNICZNO- BUDOWLANE, NORMY, INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA, DOPUSZCZENIA, ATESTY, PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT ORAZ ROZTRZYGNIĘCIA ORGANÓW ADMINISTRACJI BUDOWLANO-ADMINISTRACYJNEJ.
25. MATERIAŁY I URZĄDZENIA DO DEMONTAŻU WYKONAWCA USUNIE Z BUDOWY I ZUTYLIZUJE BĄDŹ ZGOSPODARUJE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BREEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
26. NIE ZEZWALA SIĘ NA WYKONYWANIE NOWYCH OTWORÓW LUB POWIEKSZANIE ISTNIEJĄCYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH POZA MIEJSCAMI WSKAZANYMI W PROJEKCIE. W PRZYPADKU POTRZEBY WYKONANIA DODATKOWEGO OTWOROWANIA, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZGŁOSIĆ TEN FAKT I UZYSKAĆ PISEMNE POTWIERDZENIE PROJEKTANTA O MOŻLIWOŚCI OTWOROWANIA PRZED PODJĘCIEM PRAC NA BUDOWIE.
27. ISTNIEJĄCE ŚCIANY I PODŁOŻA PRZYGOTOWAĆ POD MONTAŻ OKŁADZIN I WYKOŃCZEŃ.
28. GENERALNY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOPROWADZENIA DO STANU PIERWOTNEGO WSZYSTKIE ZMIENIONE I ROZEBRANE I USZKODZONE PODCZAS PROWADZENIA PRAC PRZESTRZENIE WYKRACZAJĄCE POZA OBSZAR OPRACOWANIA LUB NALEŻĄCE DO BUDYNKU.
29. NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ, SŁUŻĄCYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE. W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH STOSOWANIE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH, KTÓRYCH PRODUKTY ROZKŁADU TERMICZNEGO SĄ BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIĄCE, JEST ZABRONIONE.
29. OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH. NIEKAPAJĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPŁYWEM OGNIA.

data	wprowadzone zmiany / rewizje

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI POWIERZCHNI BIUROWEJ DLA FIRMY **GLADIO GROUP**; W BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWYM BOHEMA (BUDYNEK E)
NA POZIOMIE P2; PRZY UL. SZWEDZKIEJ 22 W WARSZAWIE

lokalizacja



jednostka projektowa	**SCANWELL** design@scanwell.pl		
zespół autorski	mgr inż. arch. Marcin Kasprzak nr uprawnień: MA/007/14		
	mgr inż. arch. Aleksandra Czarnecka		
	mgr inż. arch. Daniel Dziczek		
	mgr inż. arch. Małgorzata Romanowicz		
branża	architektura		
piętro	02		
faza	skala	data	rewizja
PW	1:50	18.12.2025	-

nazwa rysunku
GLADIO_GROUP_P02_PW_ZABUDOWY_MEBLOWE

Uwaga! Niniejszy material stanowi przedmiot praw autorskich Scanwell i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, wykorzystywanie niniejszego materiału w całości lub części bez pisemnej zgody Scanwell