


Vị trí của các đầu báo khói trên các bề mặt phẳng có các dầm

SUGAR

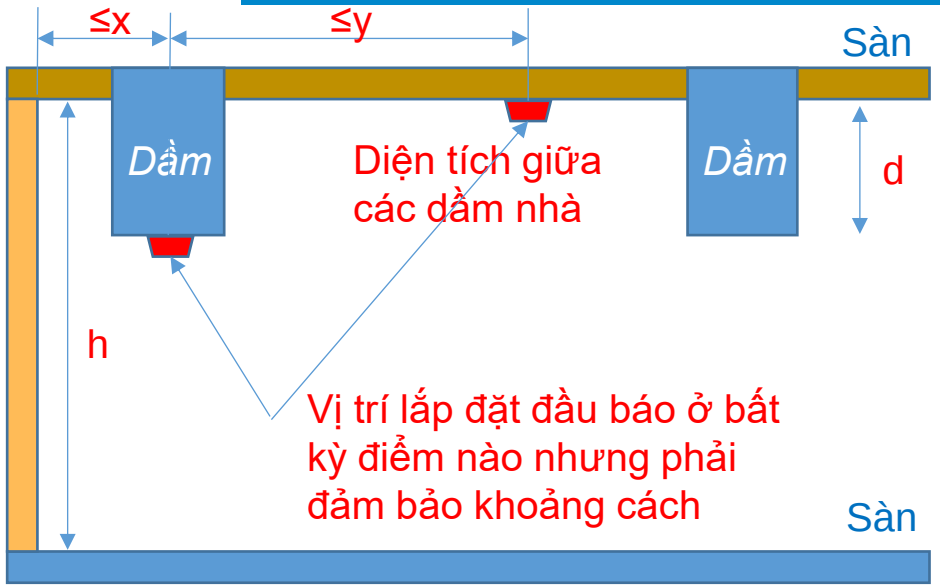

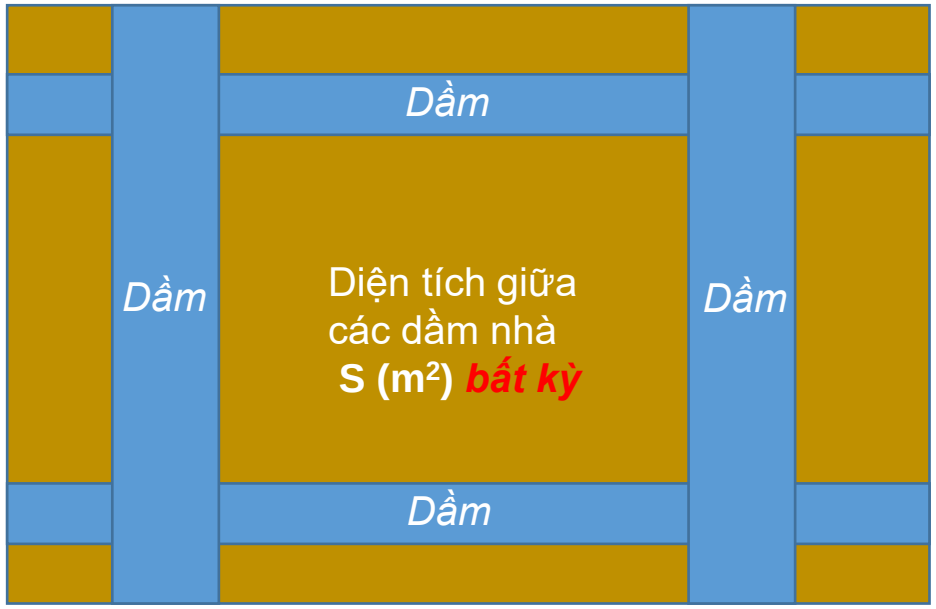

a. TH1: d ≤ 0.3m: Xem như trần (sàn) phẳng, h ≤ 15m, Khoảng cách thỏa theo 5.9.1.1.2 và 5.9.1.1.4

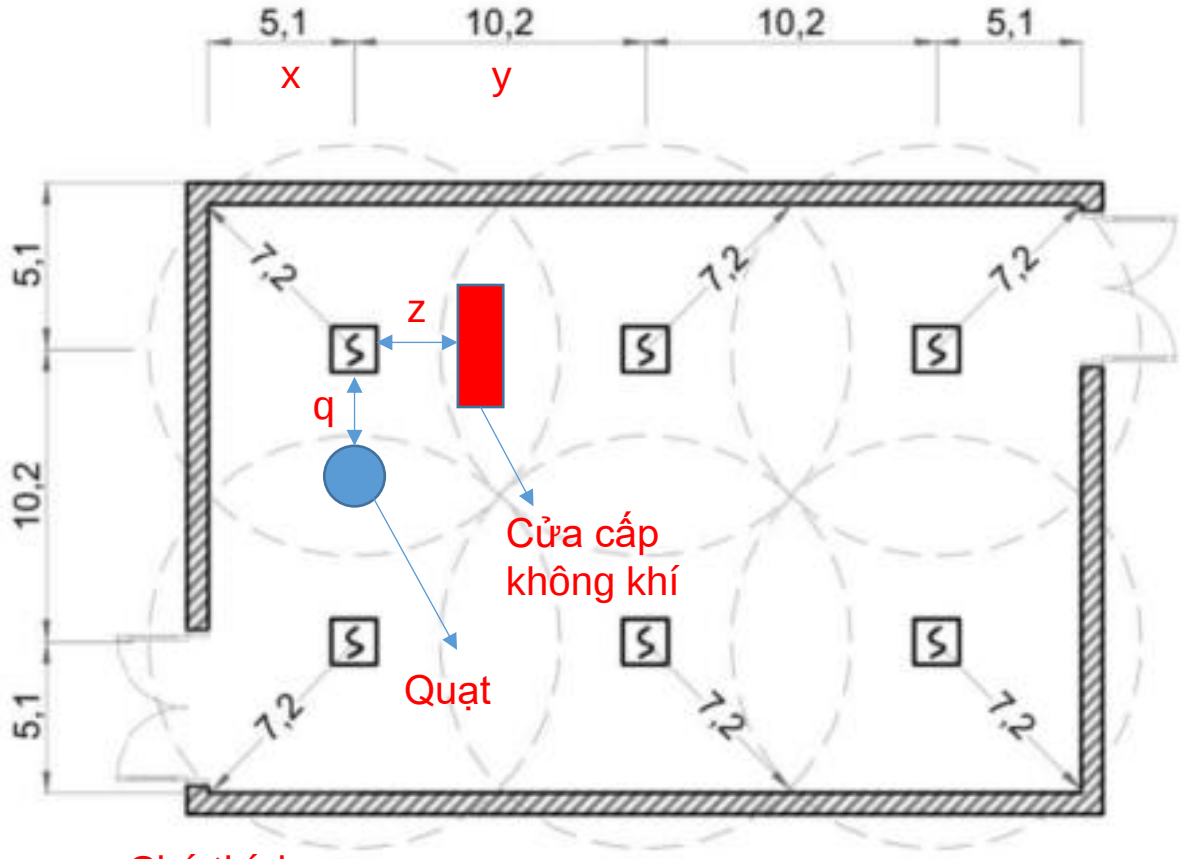


Chú thích:


- 0.5m ≤ x ≤ 5.1m
- z ≥ 0.4m
- q ≥ 0.4m

© Copyright by Sugar MEPF ☞ Do not Reup


Vị trí của các đầu báo khói trên các bề mặt phẳng có các dầm

SUGAR

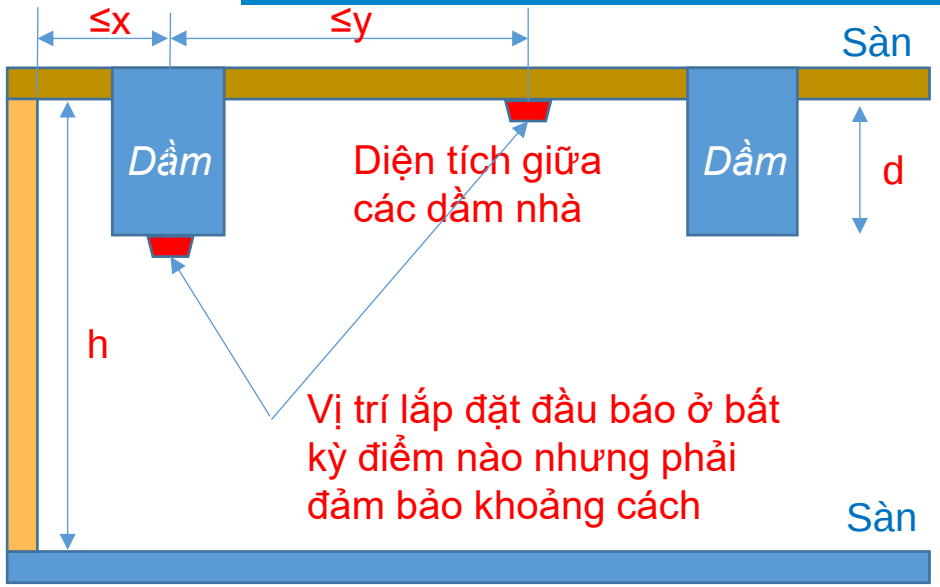

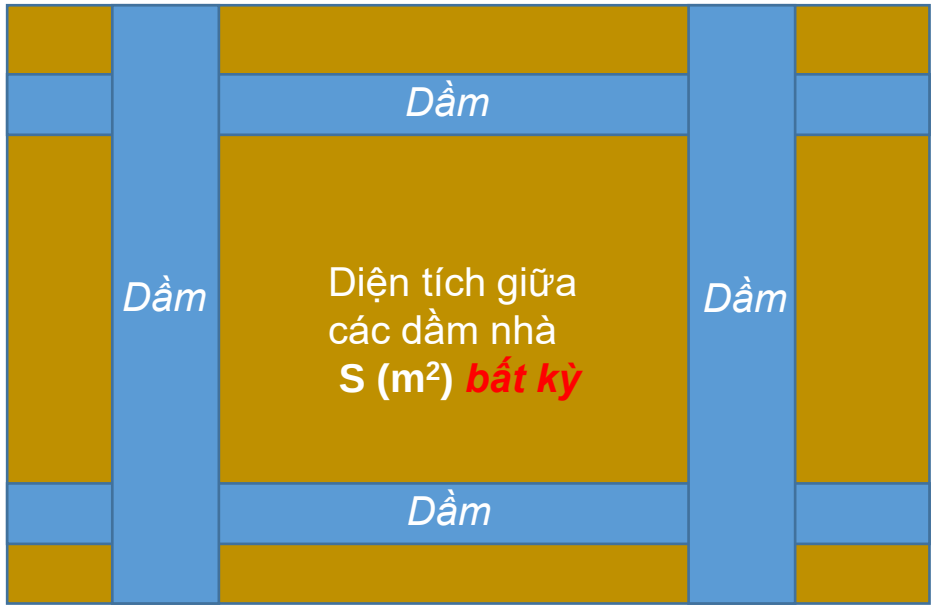

b. TH2: h < 2m, d > 0.3m: giới hạn cao độ lắp đặt < 2m, Khoảng cách thỏa theo 5.9.1.1.2 và 5.9.1.1.4

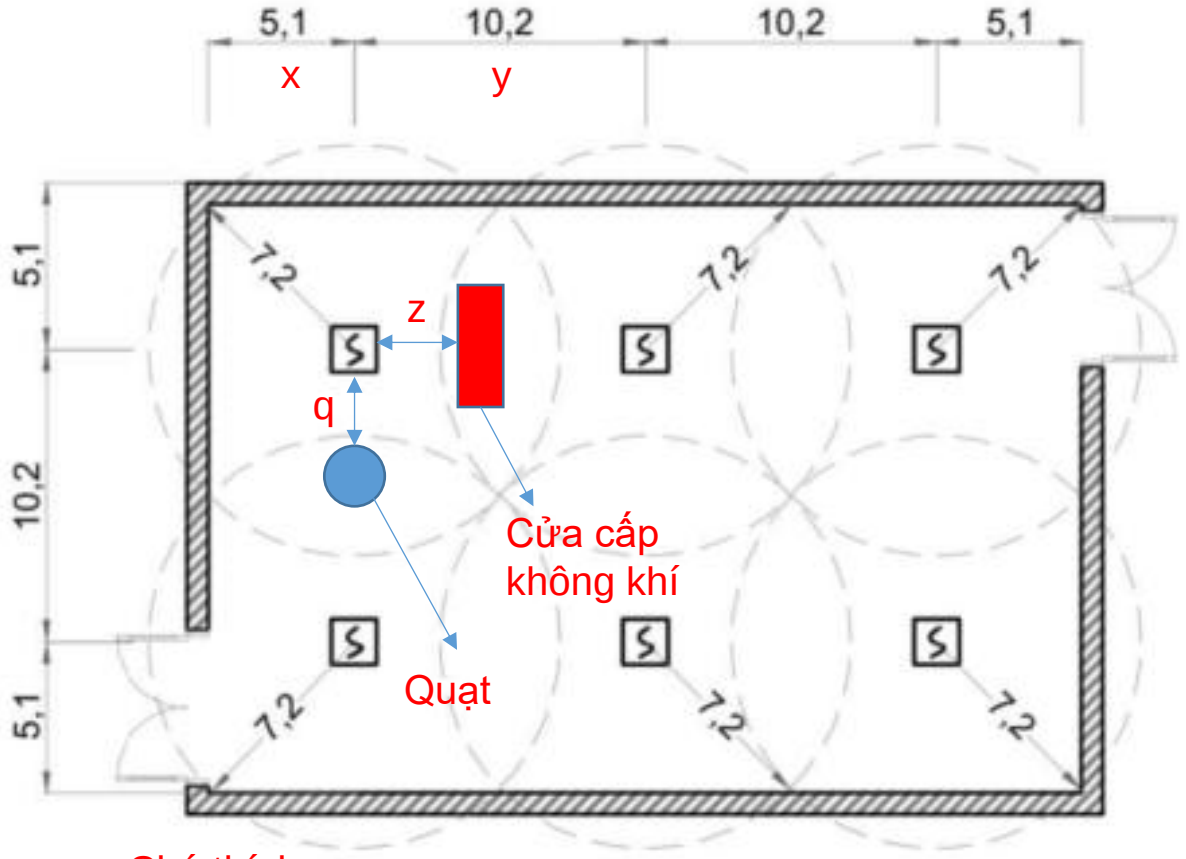


Chú thích:


- 0.5m ≤ x ≤ 5.1m
- z ≥ 0.4m
- q ≥ 0.4m

© Copyright by Sugar MEPF ☞ Do not Reup


Vị trí của các đầu báo khói trên các bề mặt phẳng có các dầm

SUGAR

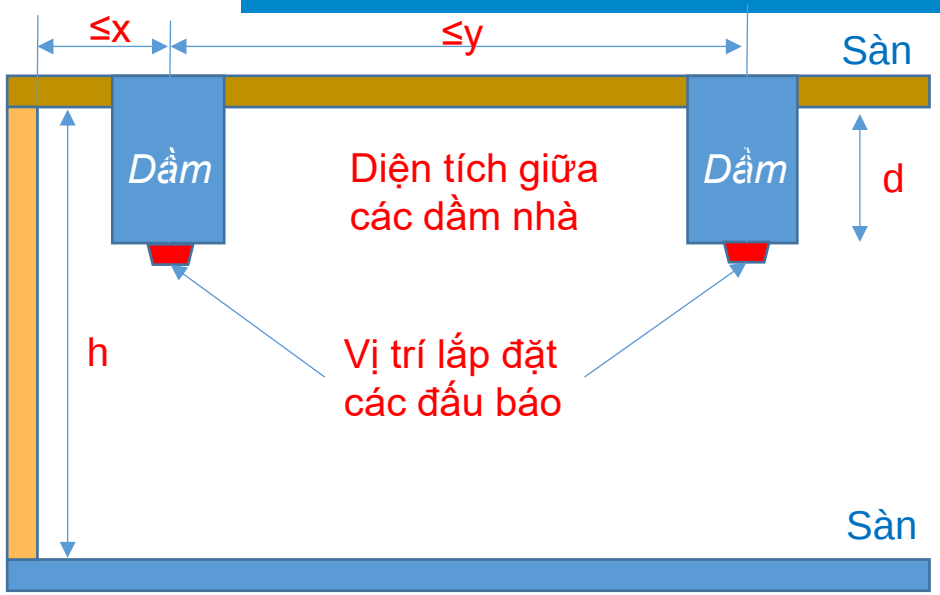

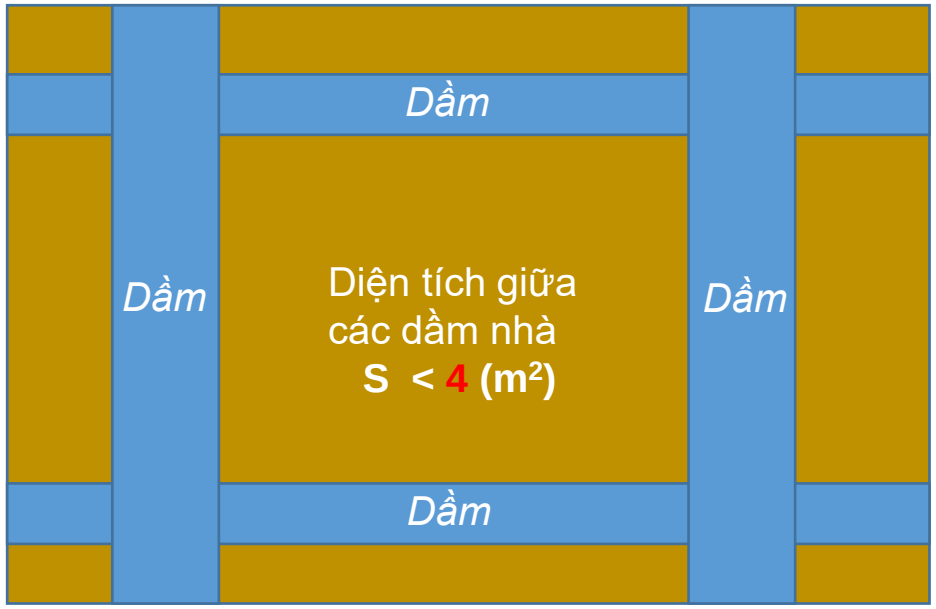

c. TH3: 2m ≤ h ≤ 4m, d ≥ 0.3m, S < 4m²: giới hạn cao độ lắp đặt 2m ≤ h ≤ 4m, Khoảng cách thỏa theo 5.9.1.1.2 và 5.9.1.1.4, các đầu báo cháy phải được lắp đặt trên mặt dưới các dầm nhà.

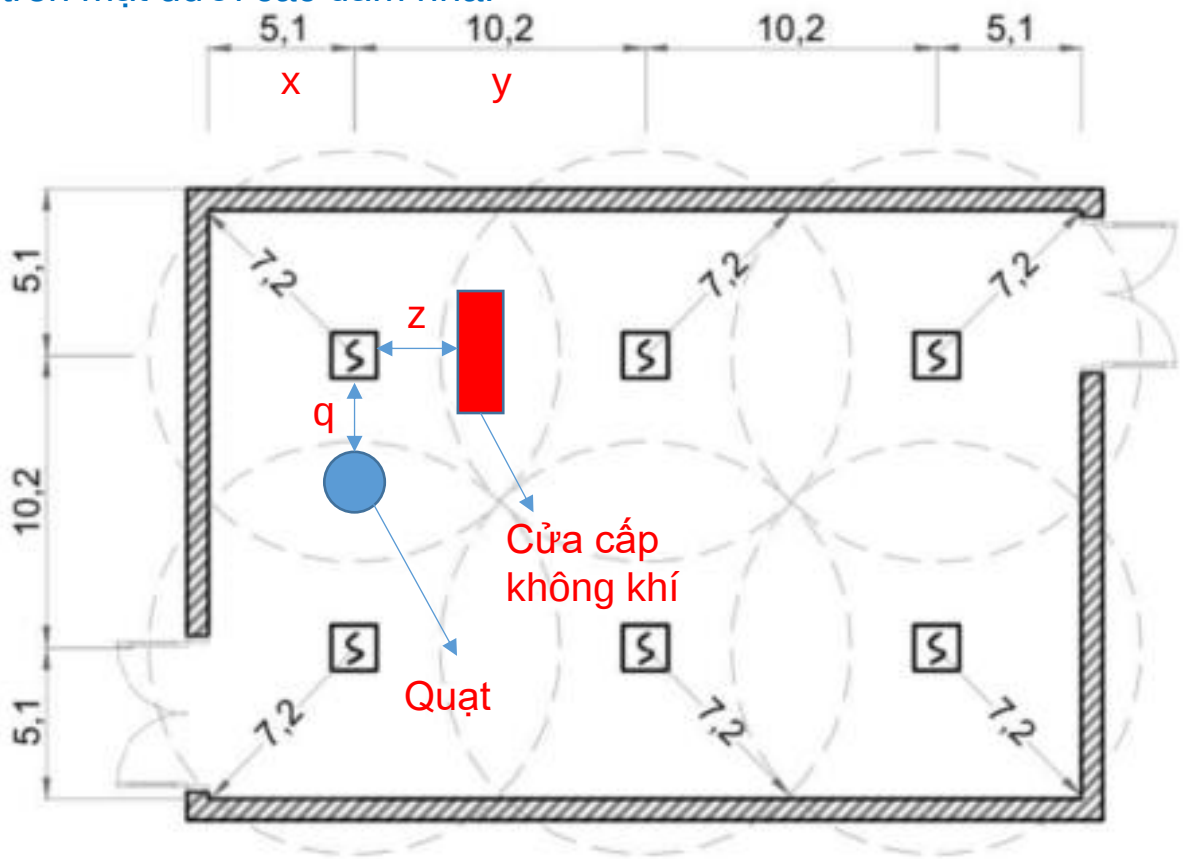


Chú thích:


- 0.5m ≤ x ≤ 5.1m
- z ≥ 0.4m
- q ≥ 0.4m

© Copyright by Sugar MEPF ☞ Do not Reup


Vị trí của các đầu báo khói trên các bề mặt phẳng có các dầm

SUGAR

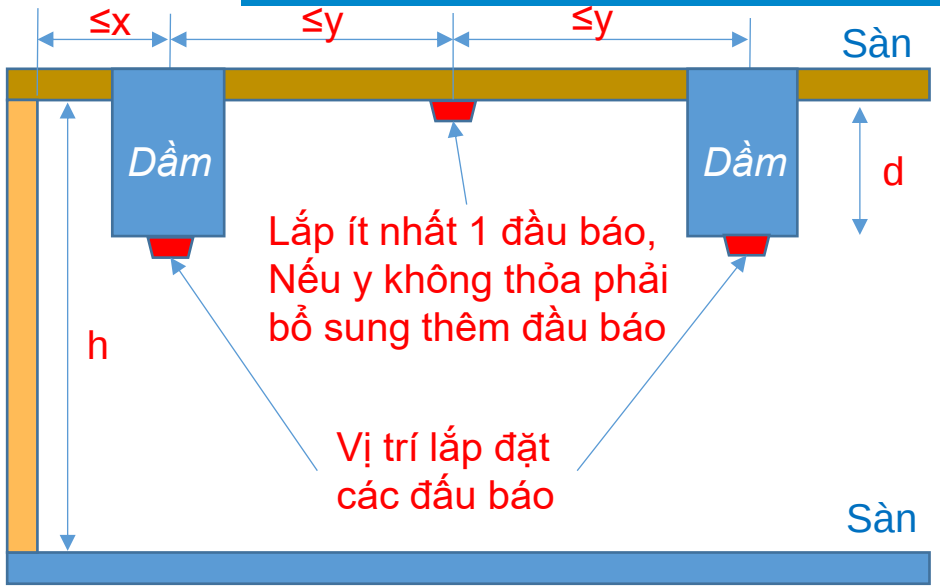

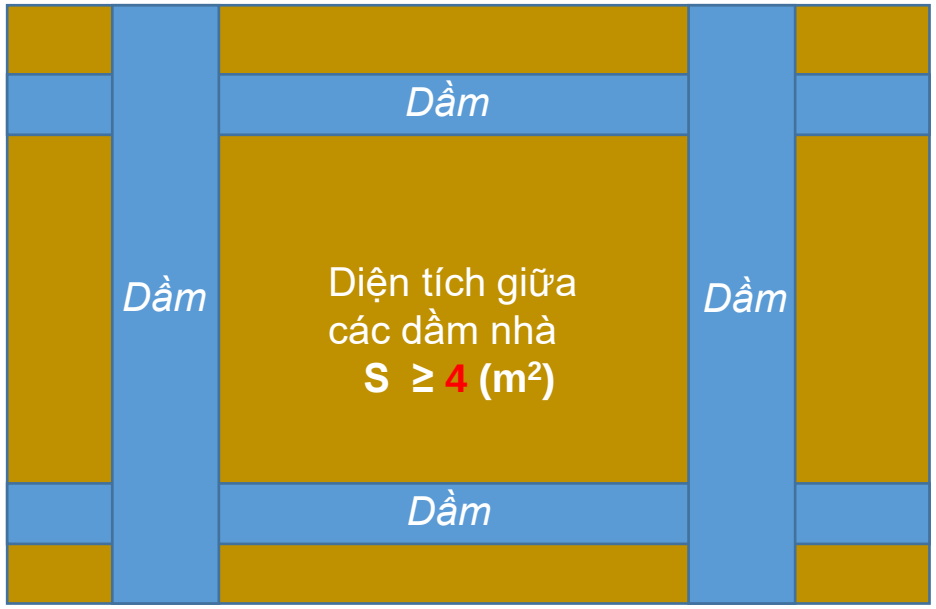

d. TH4: 2m ≤ h ≤ 4m, d ≥ 0.3m, S ≥ 4m²: giới hạn cao độ lắp đặt 2m ≤ h ≤ 4m, Khoảng cách thỏa theo 5.9.1.1.2 và 5.9.1.1.4, phải lắp đặt ít nhất một đầu báo trong mỗi khu vực giữa các dầm nhà.

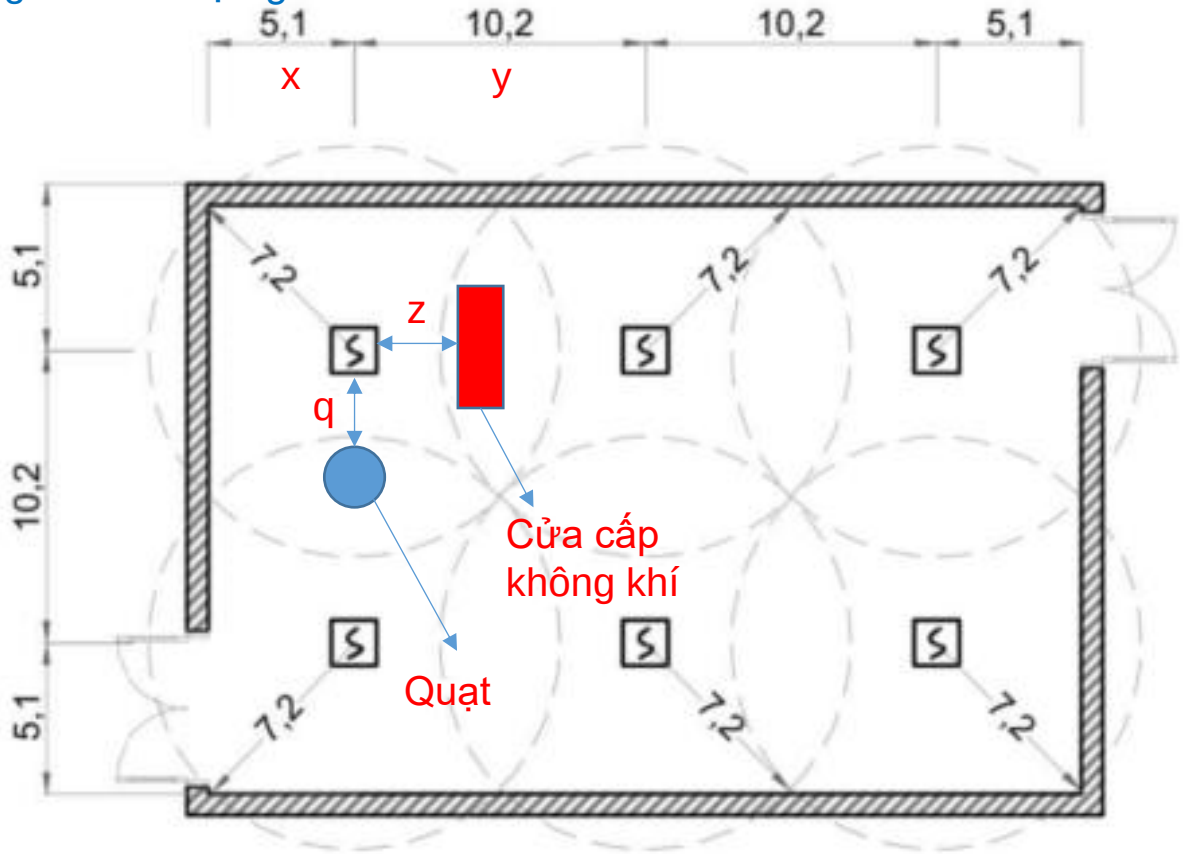


Chú thích:


- 0.5m ≤ x ≤ 5.1m
- z ≥ 0.4m
- q ≥ 0.4m

© Copyright by Sugar MEPF ☞ Do not Reup


Vị trí của các đầu báo khói trên các bề mặt phẳng có các dầm

SUGAR

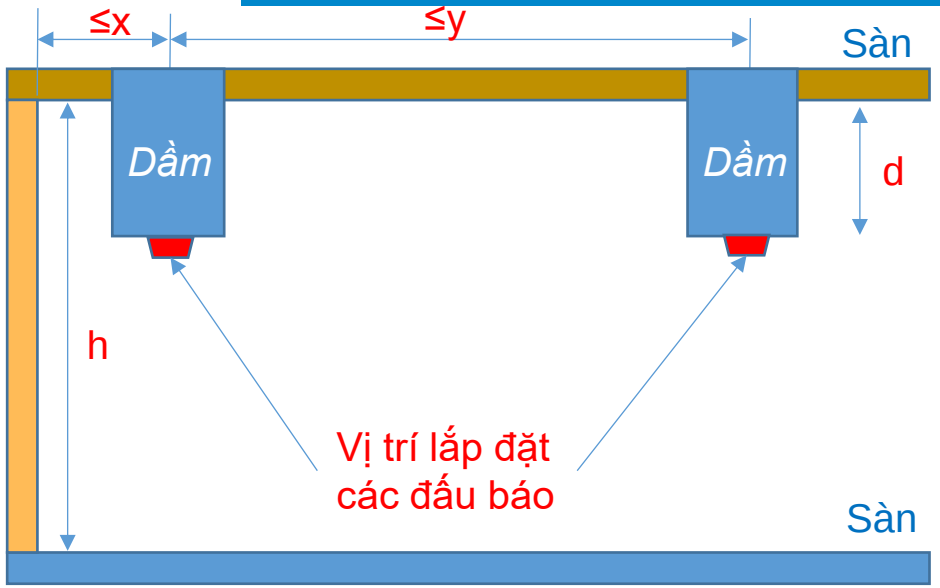

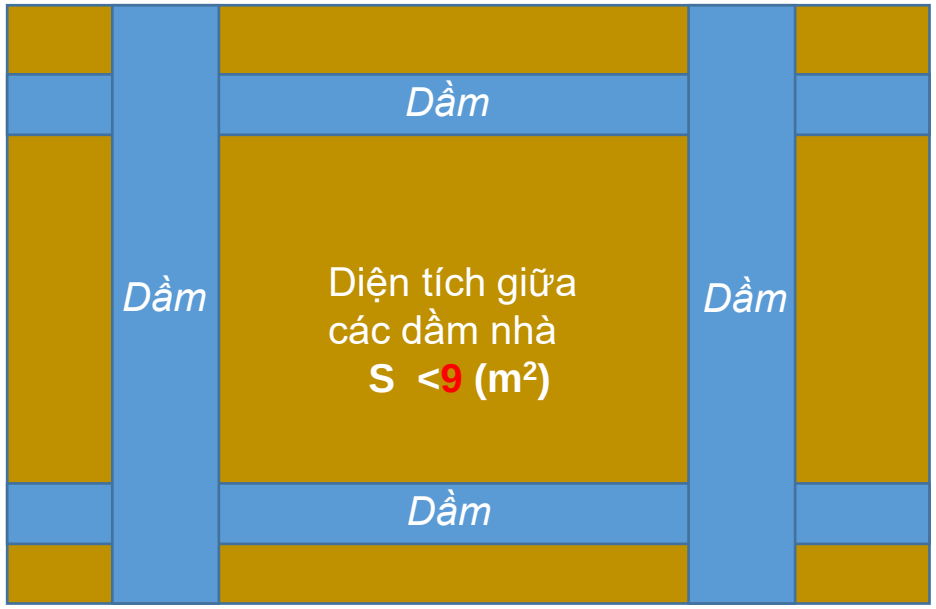

e. TH5: h ≥ 4m, d ≥ 0.3m, S < 9m², h ≤ 15m, Khoảng cách thỏa theo 5.9.1.1.2 và 5.9.1.1.4, các đầu báo cháy phải được lắp đặt trên mặt dưới các dầm nhà.

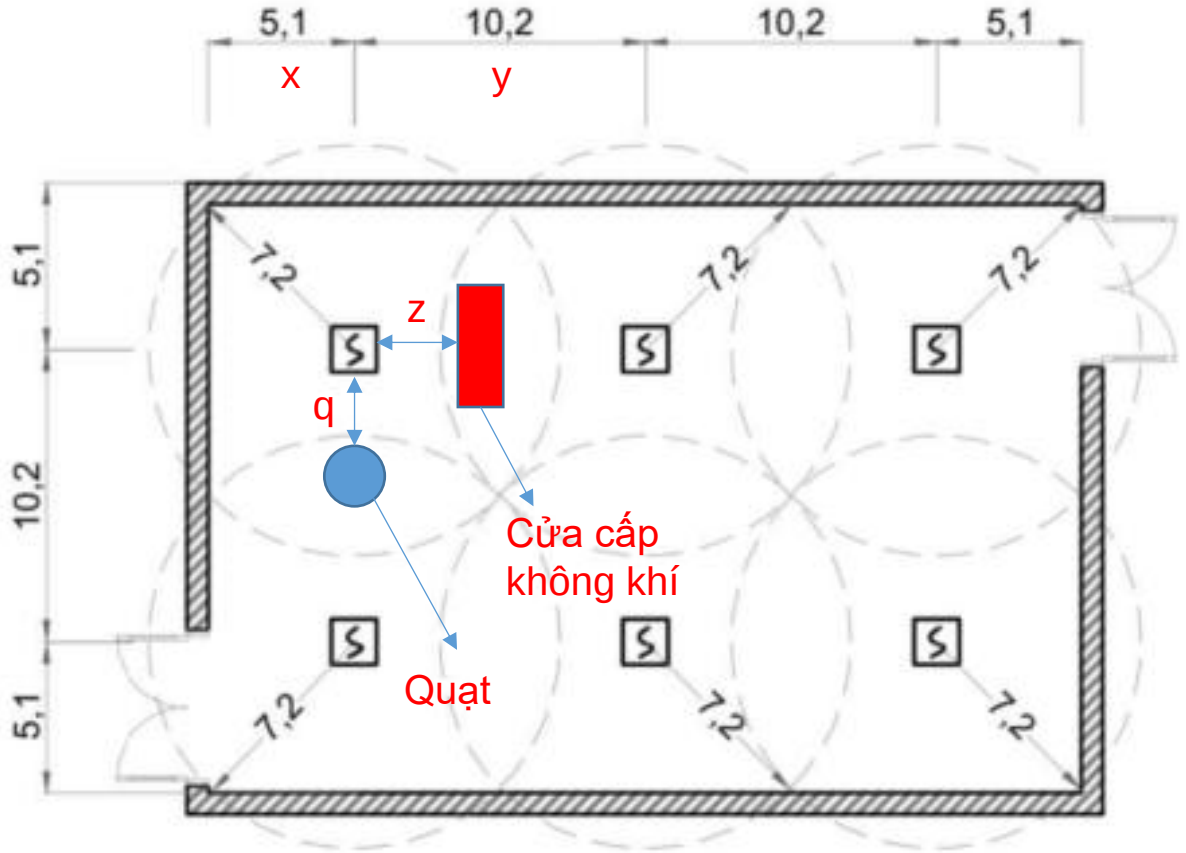


Chú thích:


- 0.5m ≤ x ≤ 5.1m
- z ≥ 0.4m
- q ≥ 0.4m

© Copyright by Sugar MEPF ☞ Do not Reup


Vị trí của các đầu báo khói trên các bề mặt phẳng có các dầm

SUGAR

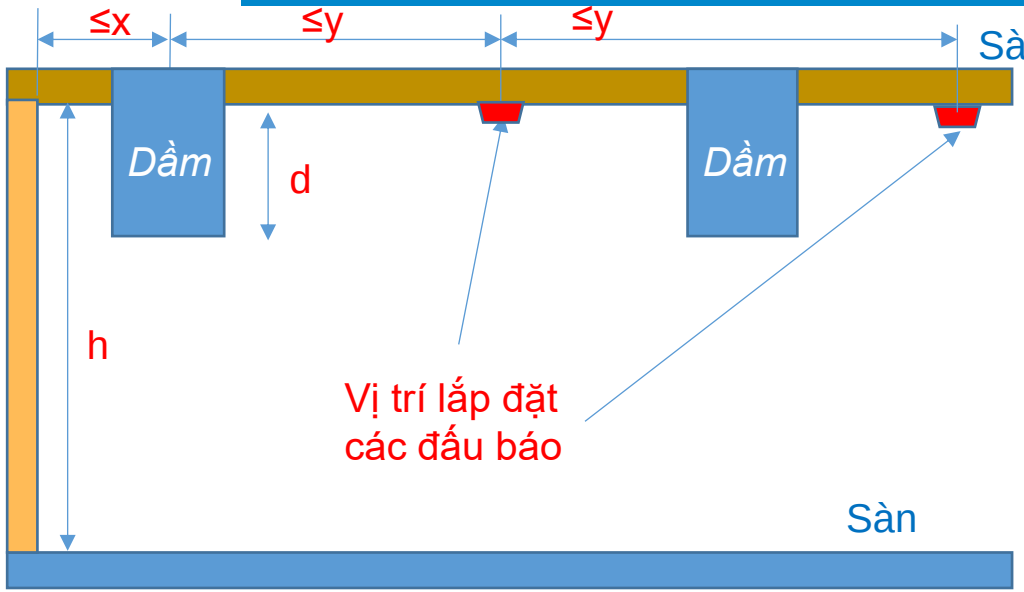

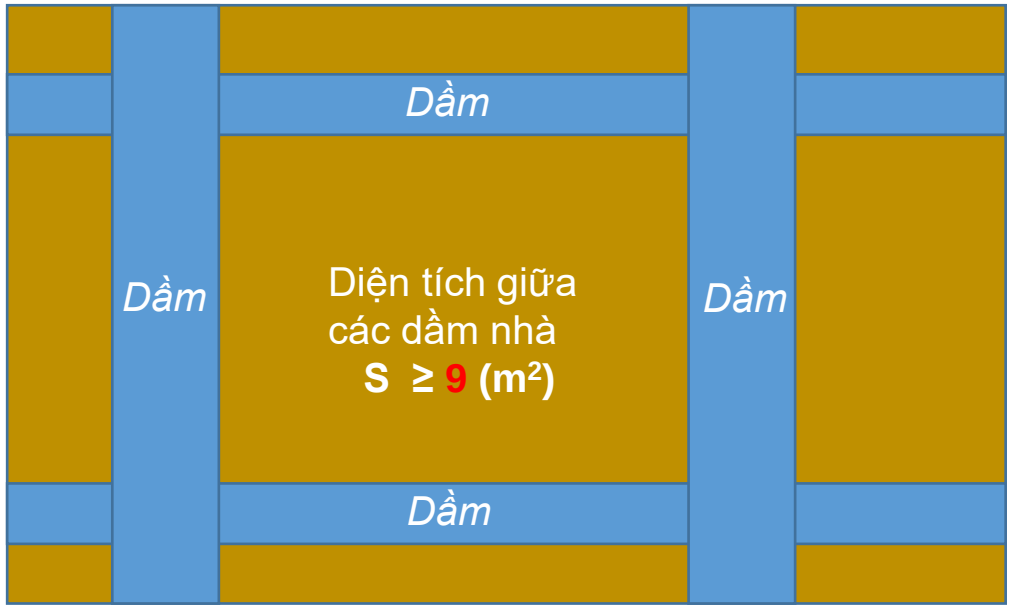

f. TH6: h ≥ 4m, d ≥ 0.3m, S ≥ 9m²: h ≤ 15m, Khoảng cách thỏa theo 5.9.1.1.2 và 5.9.1.1.4, các đầu báo cháy phải được lắp đặt trong các khu vực giữa các dầm nhà.

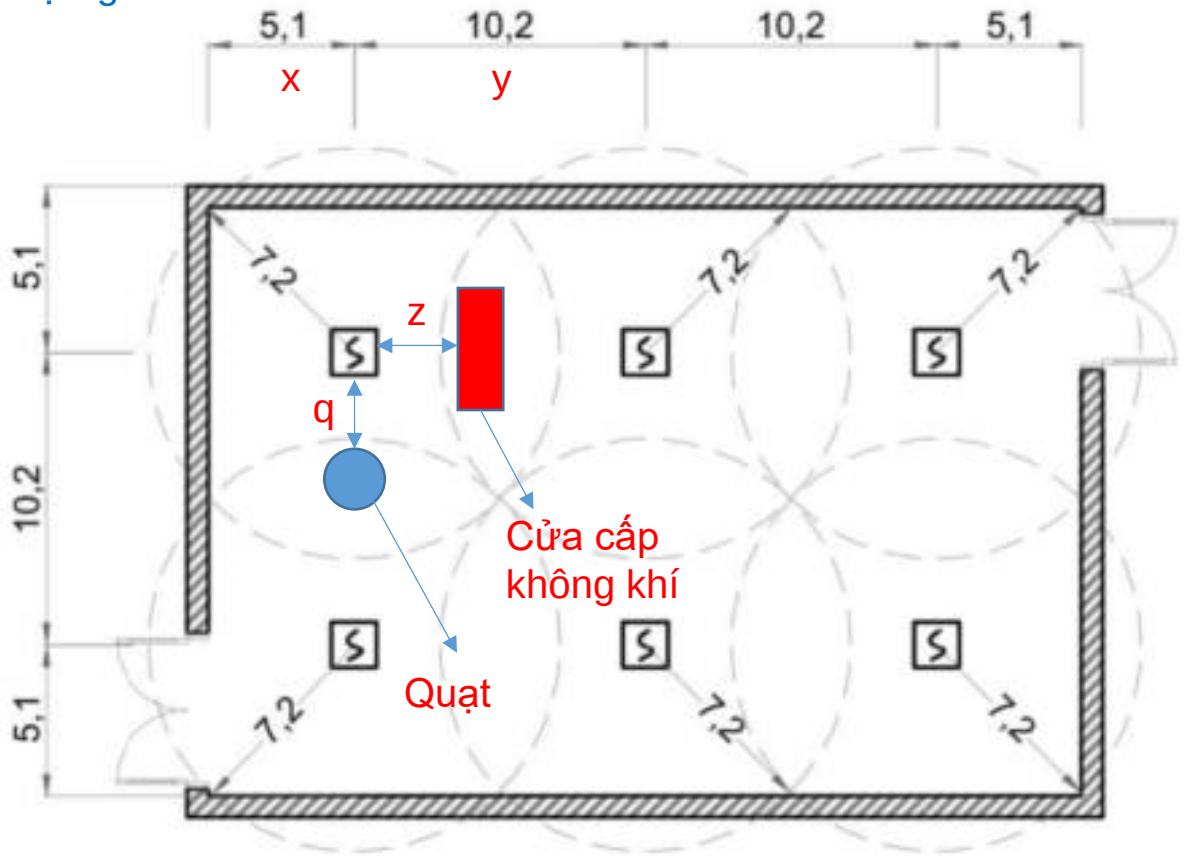

Chú thích:

- 0.5m ≤ x ≤ 5.1m
- z ≥ 0.4m
- q ≥ 0.4m

© Copyright by Sugar MEPF ☞ Do not Reup