

# Prueba de Esfuerzo Graduado

## Datos del Paciente:

Apellido y nombre: DATTAS, VERONICA Fecha de Nacimiento: 14/12/1964 Sexo: Femenino

Edad: 53 Años Peso: 65.00 [Kg] Altura: 157 [cm] IMC: 26.37

Antecedentes: Sin antecedentes

Factores de Riesgo: -----

Motivo del Estudio: -----

Prueba bajo medicación: No

Medicación Habitual: No

## Datos del Estudio:

Fecha de Estudio: 03/08/2018

Médico Operador: VERON, FACUNDO Médico Derivador:

Protocolo: Bruce

FCMP: 157 LPM      85% FCMP: 133 LPM      % de FCMP alcanzada: 92 [%]

Minutos ejercitados: 05:14 [min]      Consumo O<sub>2</sub>: 9715.41 [ml]

Test detenido por: Fin del Protocolo

Prob. Pre-Test: 10.90 [%]      Prob. Post-Test: 11.50 [%]

	Tiempo	Esfuerzo	METS	FC	PA	ITT	ST	Angina
<b>Basal</b>	00:17	Basal	1.0	101	100/70	10100	No	No
<b>Etapa 1</b>	01:35	10.0 / 2.70	4.7	88	110/70	9680	No	No
<b>Etapa 2</b>	01:38	12.0 / 4.00	6.9	120	120/70	14400	No	No
<b>Etapa 3</b>	02:01	14.0 / 5.50	9.5	144	130/70	18720	No	No
<b>Recuperación 1</b>	01:36	Recuperación	2.0	82	110/60	9020	No	No
<b>Recuperación 2</b>	01:20	Recuperación	1.0	95	100/60	9500	No	No

## Conclusiones:

Se detiene la prueba por agotamiento muscular a los 9.5 METS, utilizando el protocolo de Bruce. Alcanzó el 92% de la FC máxima prevista.

ECG basal: RS, sin trastornos de conducción.

No presentó alteraciones del ST-T ni arritmias durante todo el estudio.

No presentó síntomas.

Comportamiento normal de la frecuencia cardíaca.


Comportamiento normal de la presión arterial.

Prueba máxima, suficiente, sin evidencias específicas de isquemia miocárdica hasta el doble producto alcanzado.

Firma: \_\_\_\_\_  
VERON, FACUNDO

**Basal - FC (Media): 100 LPM - 6x2**

**Etapa 1 - FC (Media): 100 LPM - 6x2**

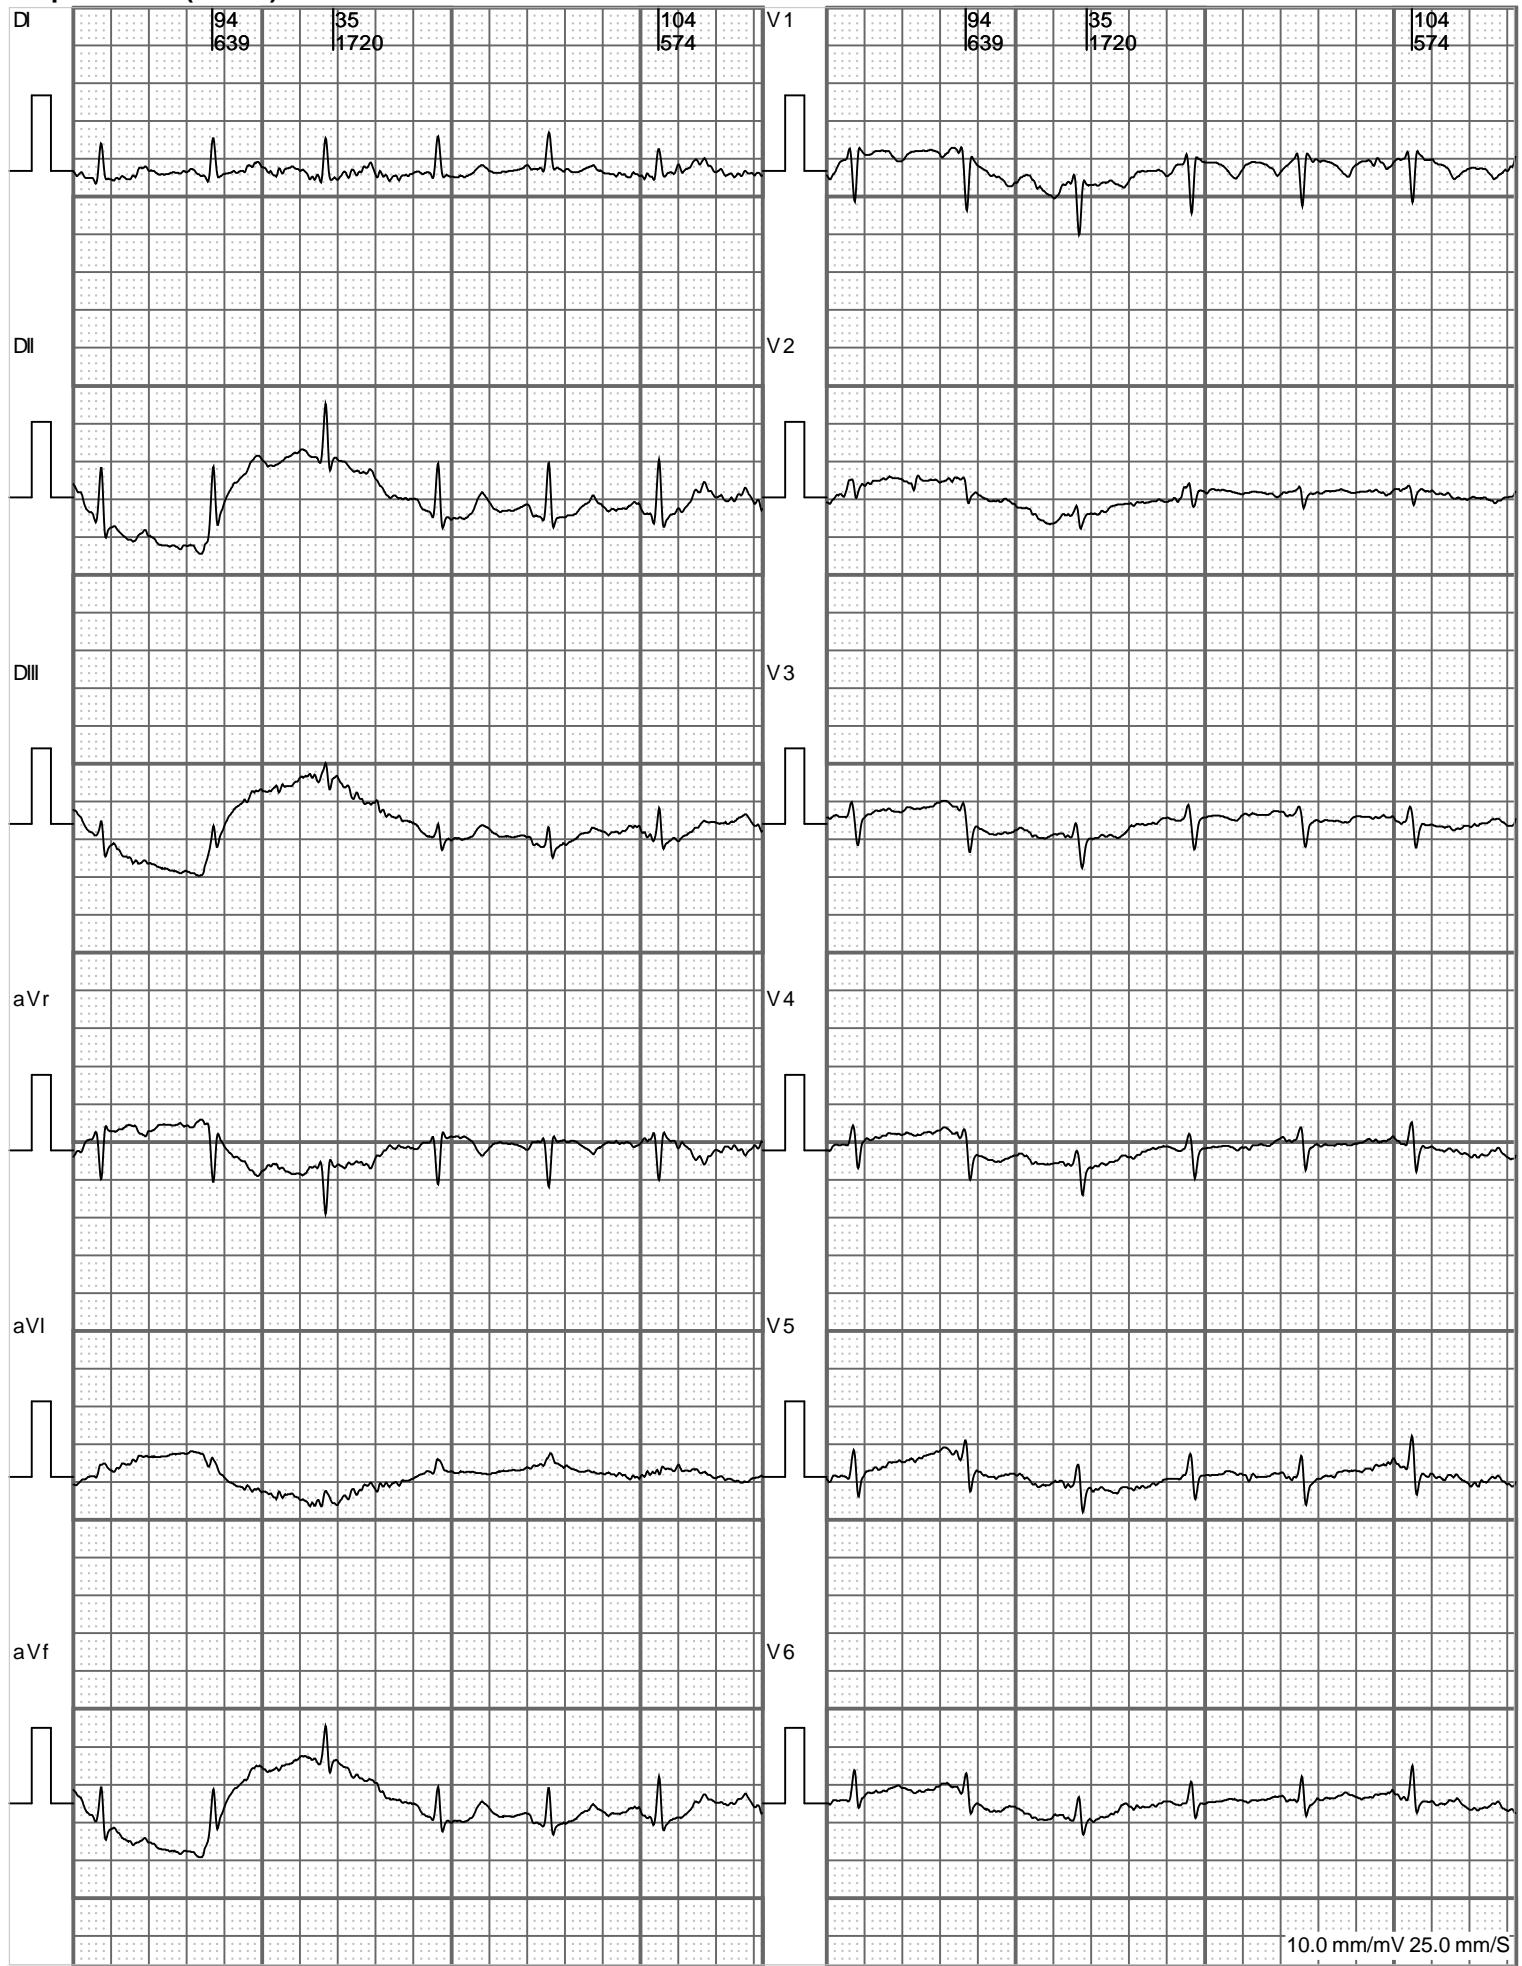

000000438\_000001522.ECG - 01:35 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

**Etapa 2 - FC (Media): 106 LPM - 6x2**



000000438\_000001523.ECG - 01:38 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base


10.0 mm/mV 25.0 mm/S

**Etapa 3 - FC (Media): 135 LPM - 6x2**




000000438\_000001524.ECG - 02:01 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

**Recuperación 1 - FC (Media): 111 LPM - 6x2**

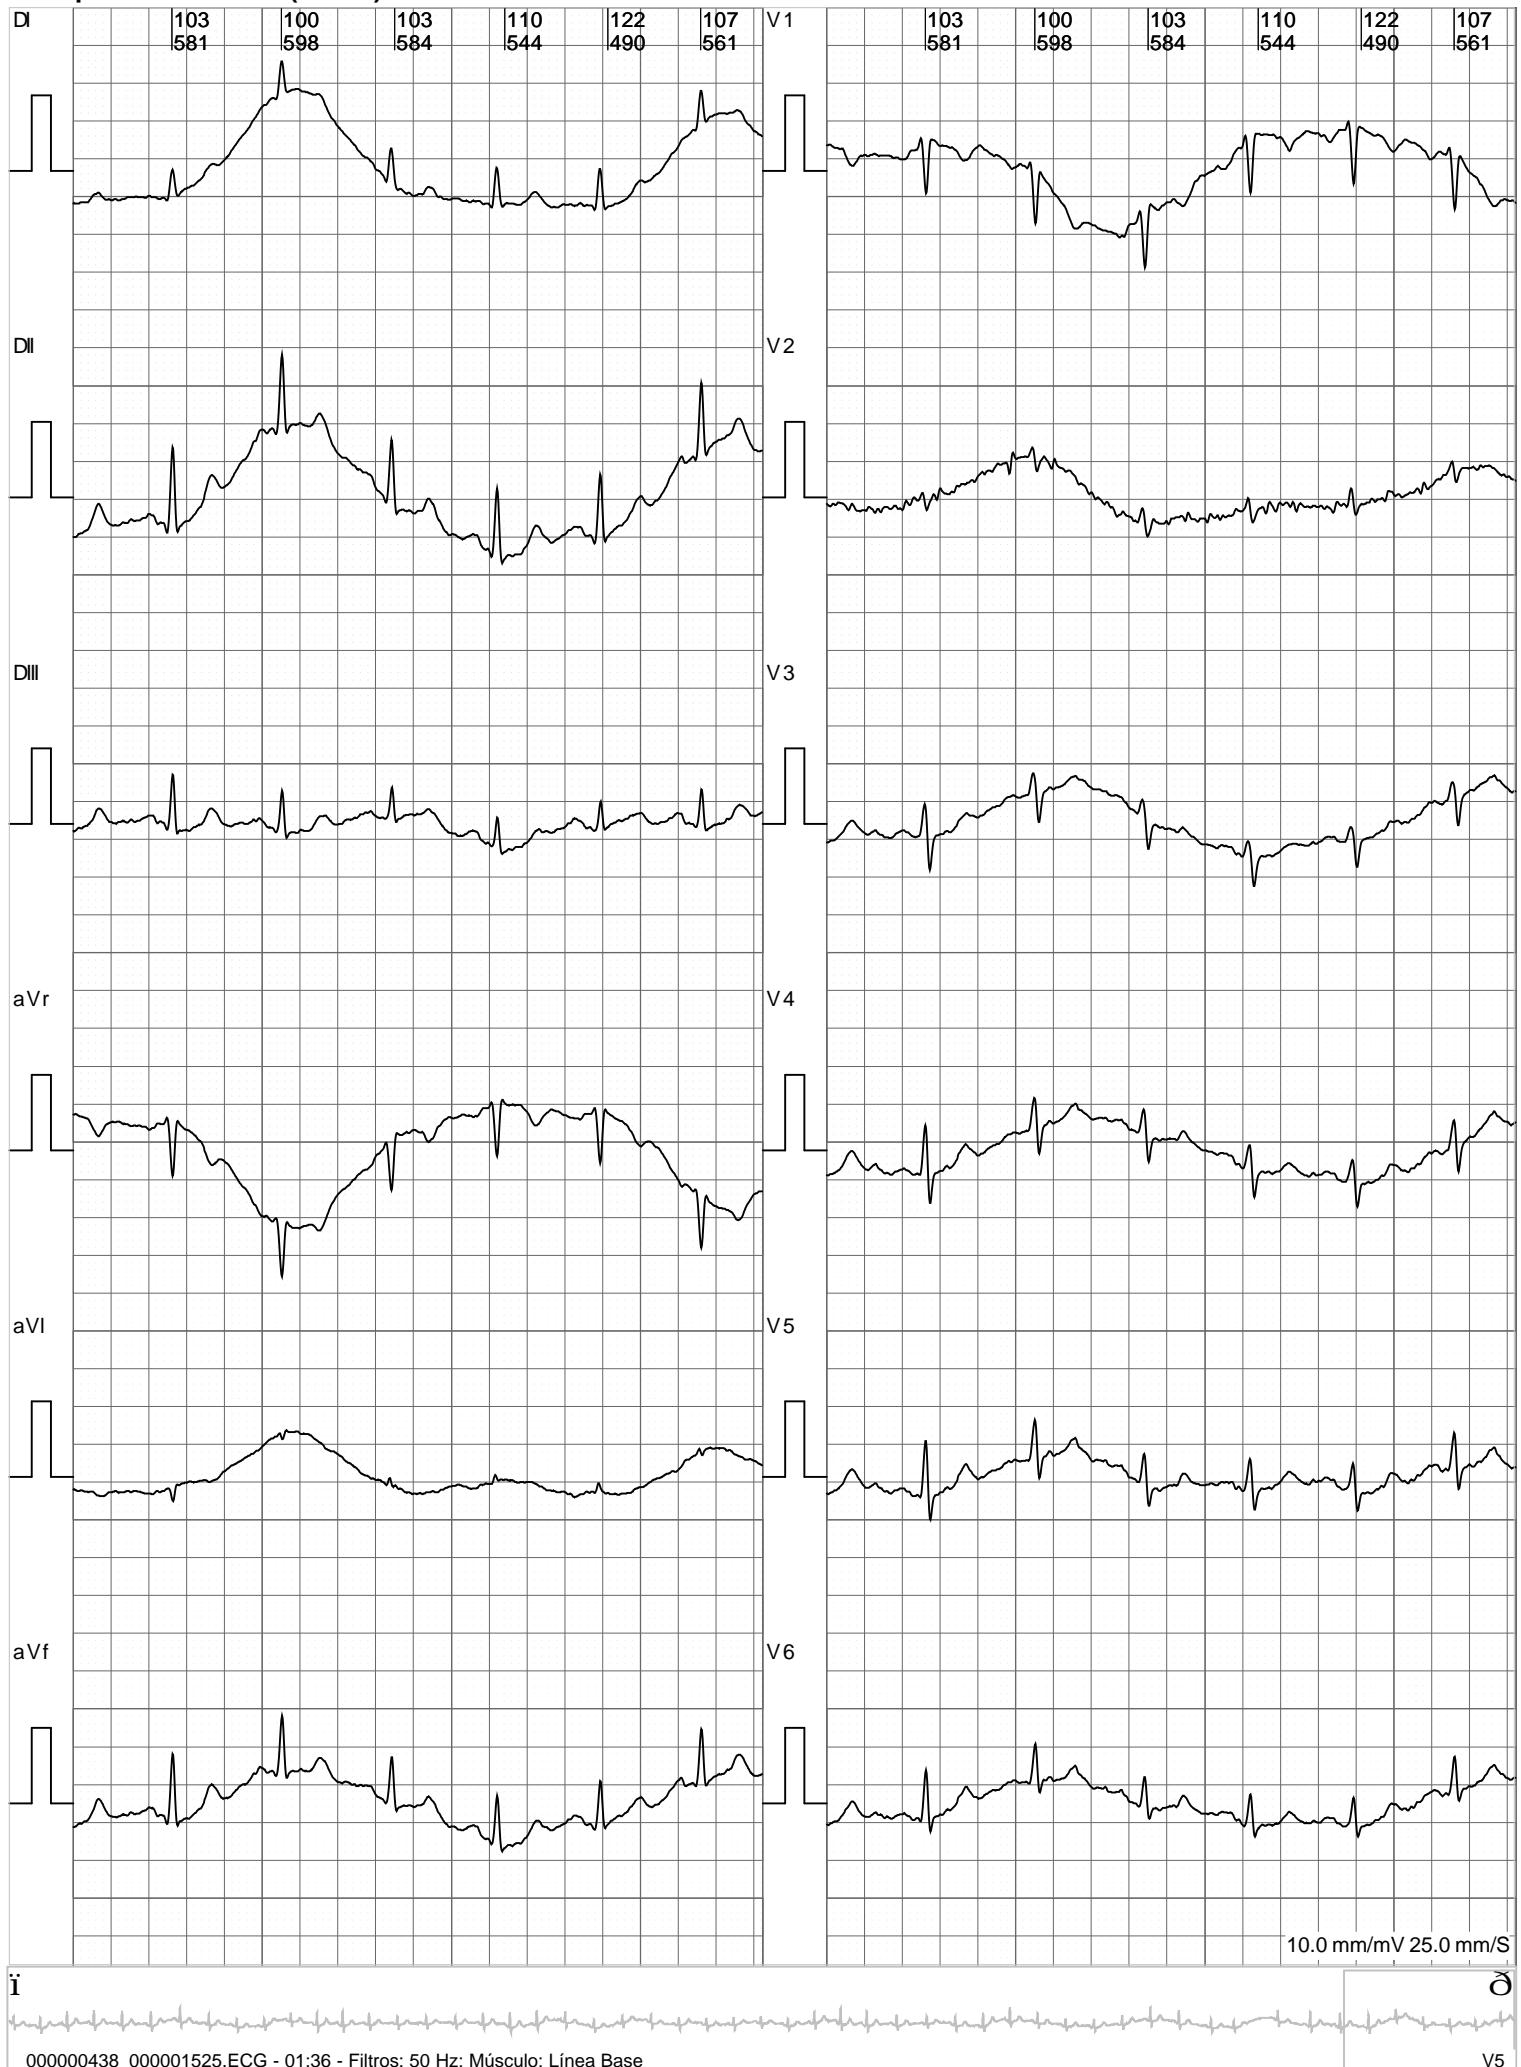

000000438\_000001525.ECG - 01:36 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

**Recuperación 2 - FC (Media): 81 LPM - 6x2**

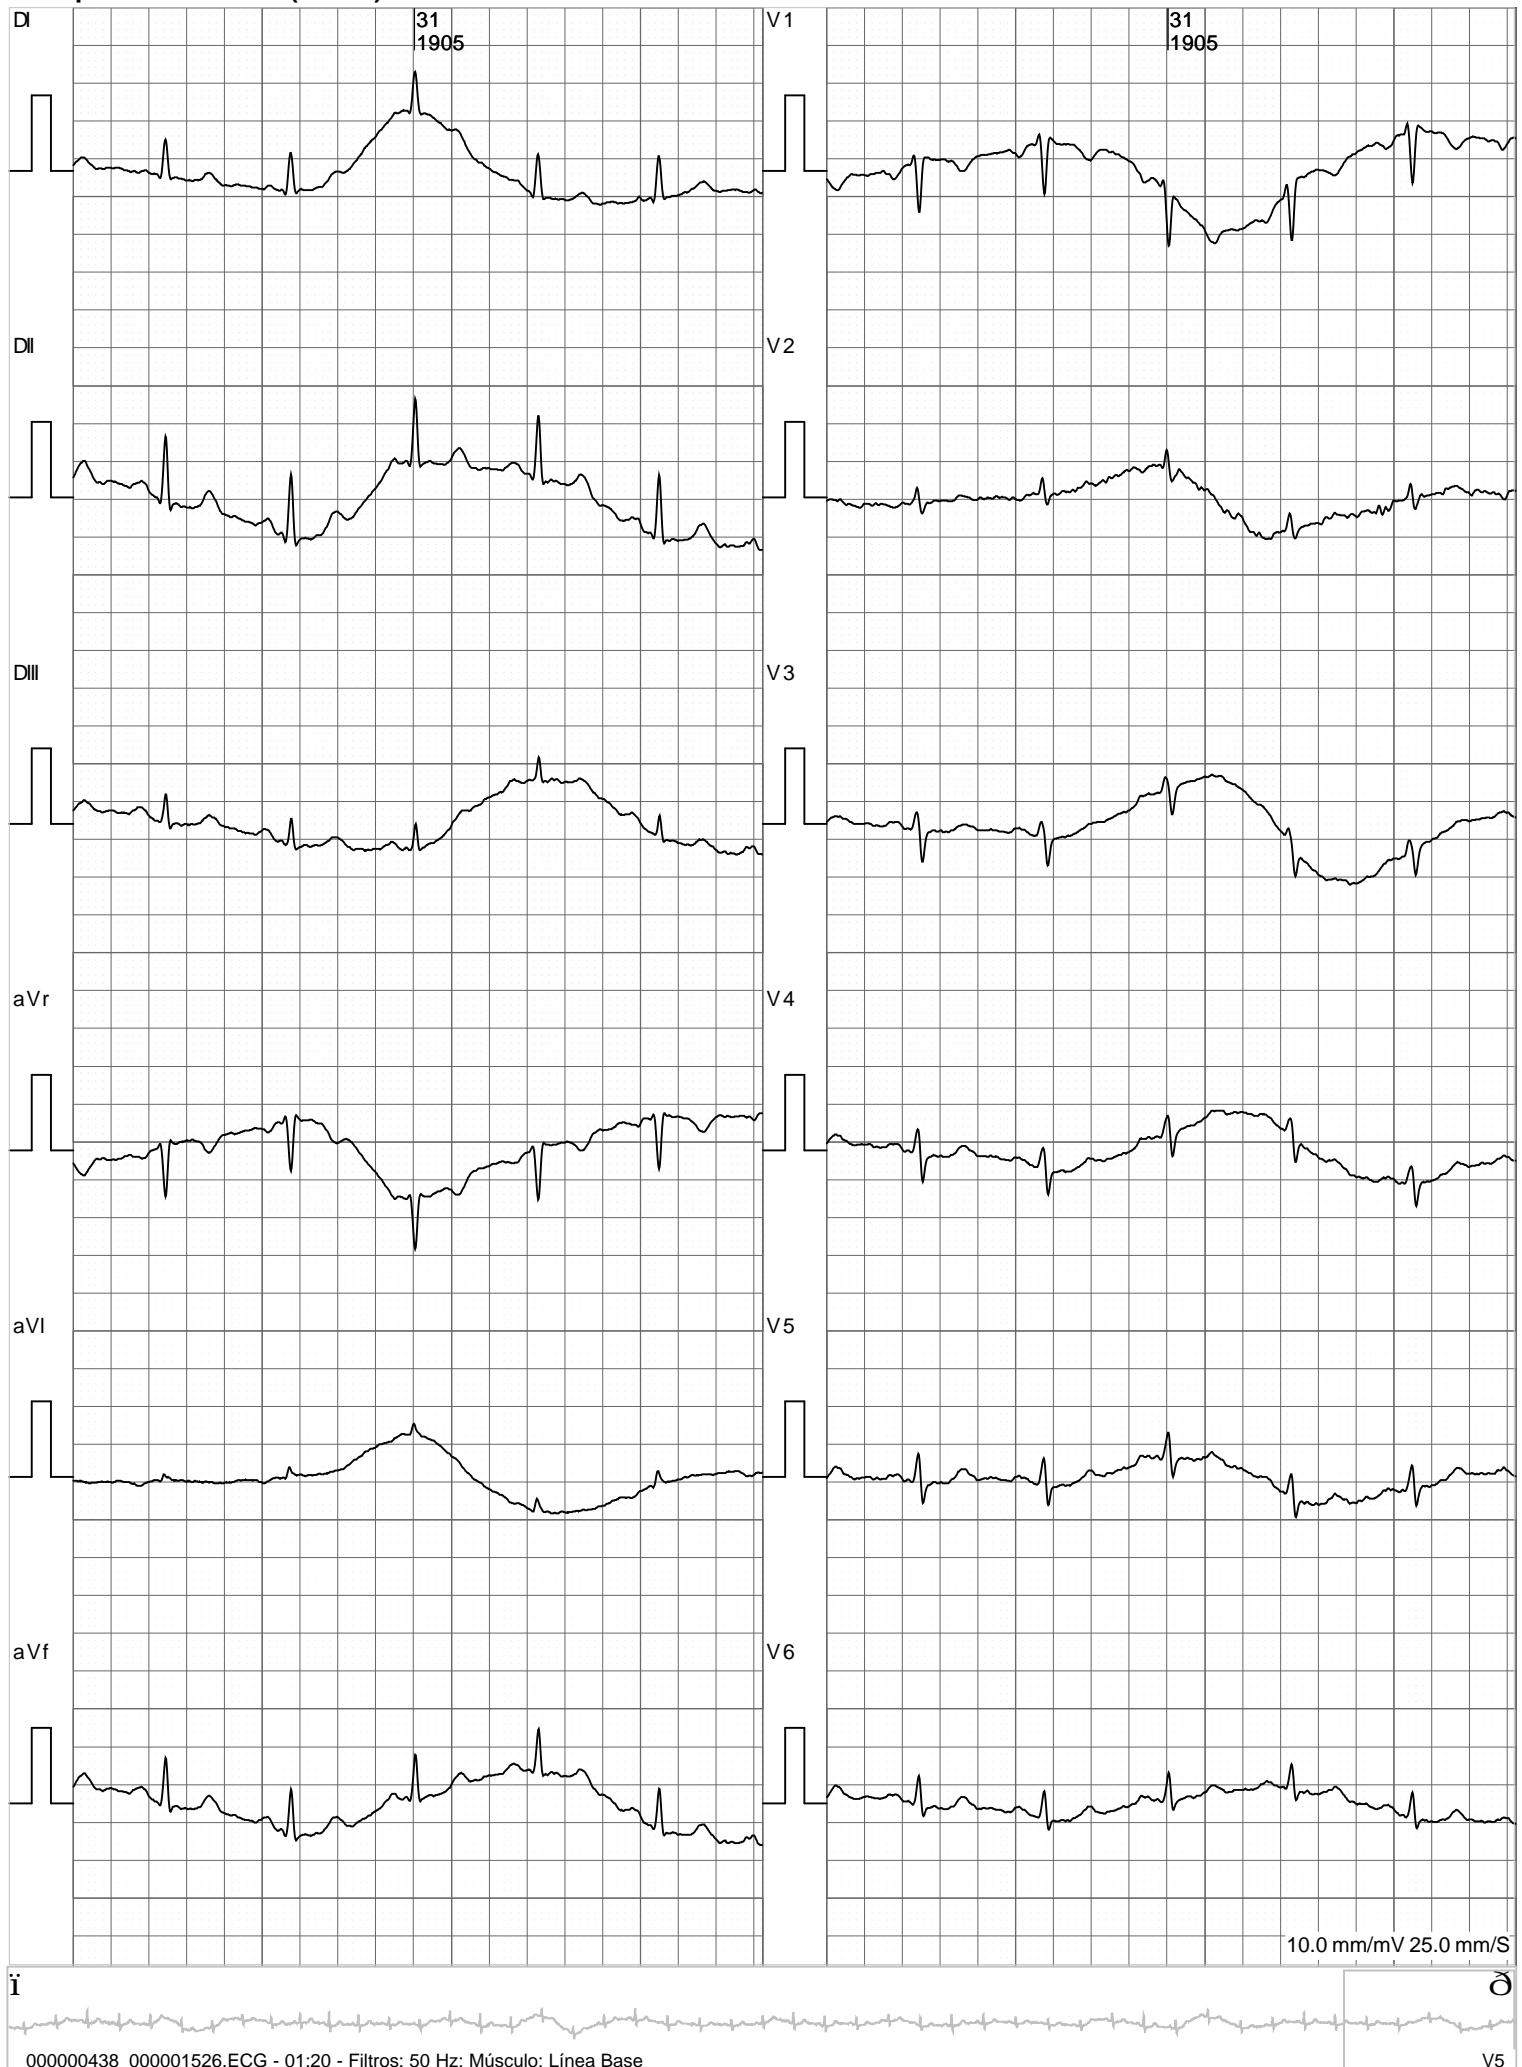

000000438\_000001526.ECG - 01:20 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base