

Prueba de Esfuerzo Graduado

Datos del Paciente:

Apellido y nombre: MAZZOLETTI, ADRIANA Fecha de Nacimiento: 30/11/1971 Sexo: Femenino

Edad: 46 Años Peso: 56.00 [Kg] Altura: 152 [cm] IMC: 24.24

Antecedentes: Sin antecedentes

Factores de Riesgo: -----

Motivo del Estudio: -----

Prueba bajo medicación: No

Medicación Habitual: No

Datos del Estudio:

Fecha de Estudio: 03/08/2018

Médico Operador: VERON, FACUNDO Médico Derivador:

Protocolo: Bruce

FCMP: 164 LPM 85% FCMP: 139 LPM % de FCMP alcanzada: 89 [%]

Minutos ejercitados: 03:26 [min] Consumo O₂: 4859.16 [ml]

Test detenido por: Fin del Protocolo

Prob. Pre-Test: 5.70 [%] Prob. Post-Test: 9.10 [%]

	Tiempo	Esfuerzo	METS	FC	PA	ITT	ST	Angina
Etapa	[min]	[% Grad]/[Km/Hora]		[LPM]	[mmHg]	[LPM]*[mmHg]		
Basal	00:12	Basal	1.0	116	140/90	16240	No	No
Etapa 1	01:36	10.0 / 2.70	4.7	130	160/80	20800	No	No
Etapa 2	01:50	12.0 / 4.00	6.9	146	170/80	24820	No	No
Recuperación 1	01:31	Recuperación	2.0	123	150/80	18450	No	No
Recuperación 2	01:28	Recuperación	1.0	109	130/80	14170	No	No

Conclusiones:

Se detiene la prueba por agotamiento muscular a los 6.8 METS, utilizando el protocolo de Bruce. Alcanzó el 89% de la FC máxima prevista.

ECG basal: RS, sin trastornos de conducción.

No presentó alteraciones del ST-T ni arritmias durante todo el estudio.

No presentó síntomas.

Comportamiento normal de la frecuencia cardíaca.

Comportamiento normal de la presión arterial.

Prueba máxima, suficiente, sin evidencias específicas de isquemia miocárdica hasta el doble producto alcanzado.

Firma: _____
VERON, FACUNDO


Basal - FC (Media): 116 LPM - 6x2

000000439_000001527.ECG - 00:12 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

Etapa 1 - FC (Media): 124 LPM - 6x2




Etapa 2 - FC (Media): 142 LPM - 6x2

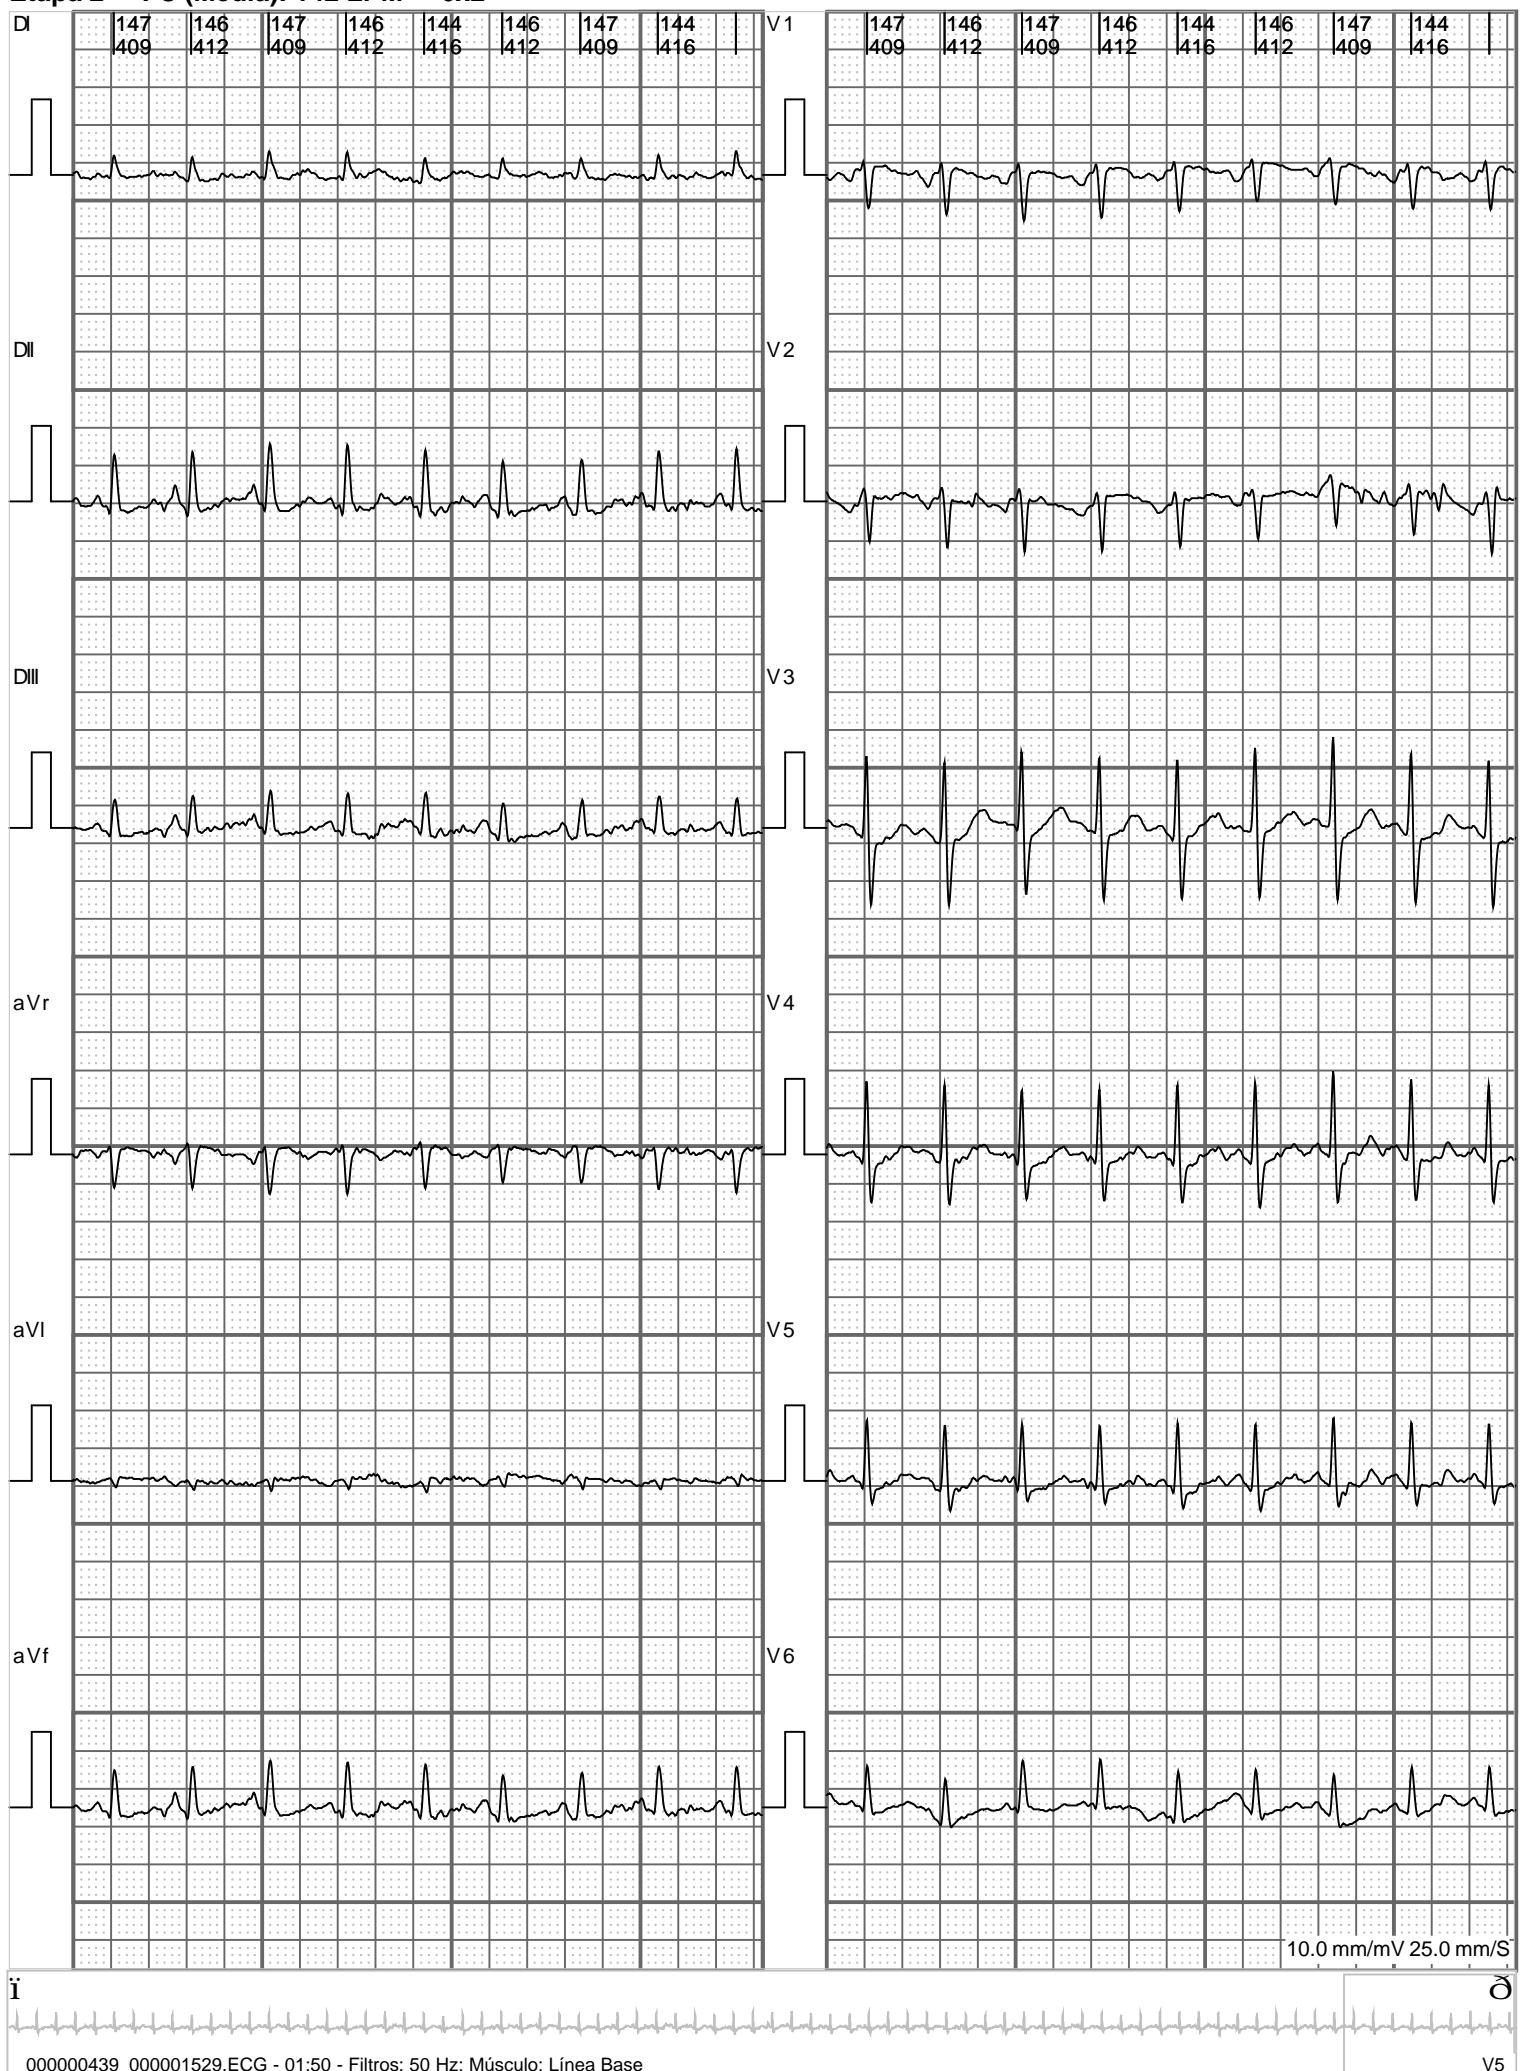


000000439_000001529.ECG - 01:50 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

Recuperación 1 - FC (Media): 130 LPM - 6x2

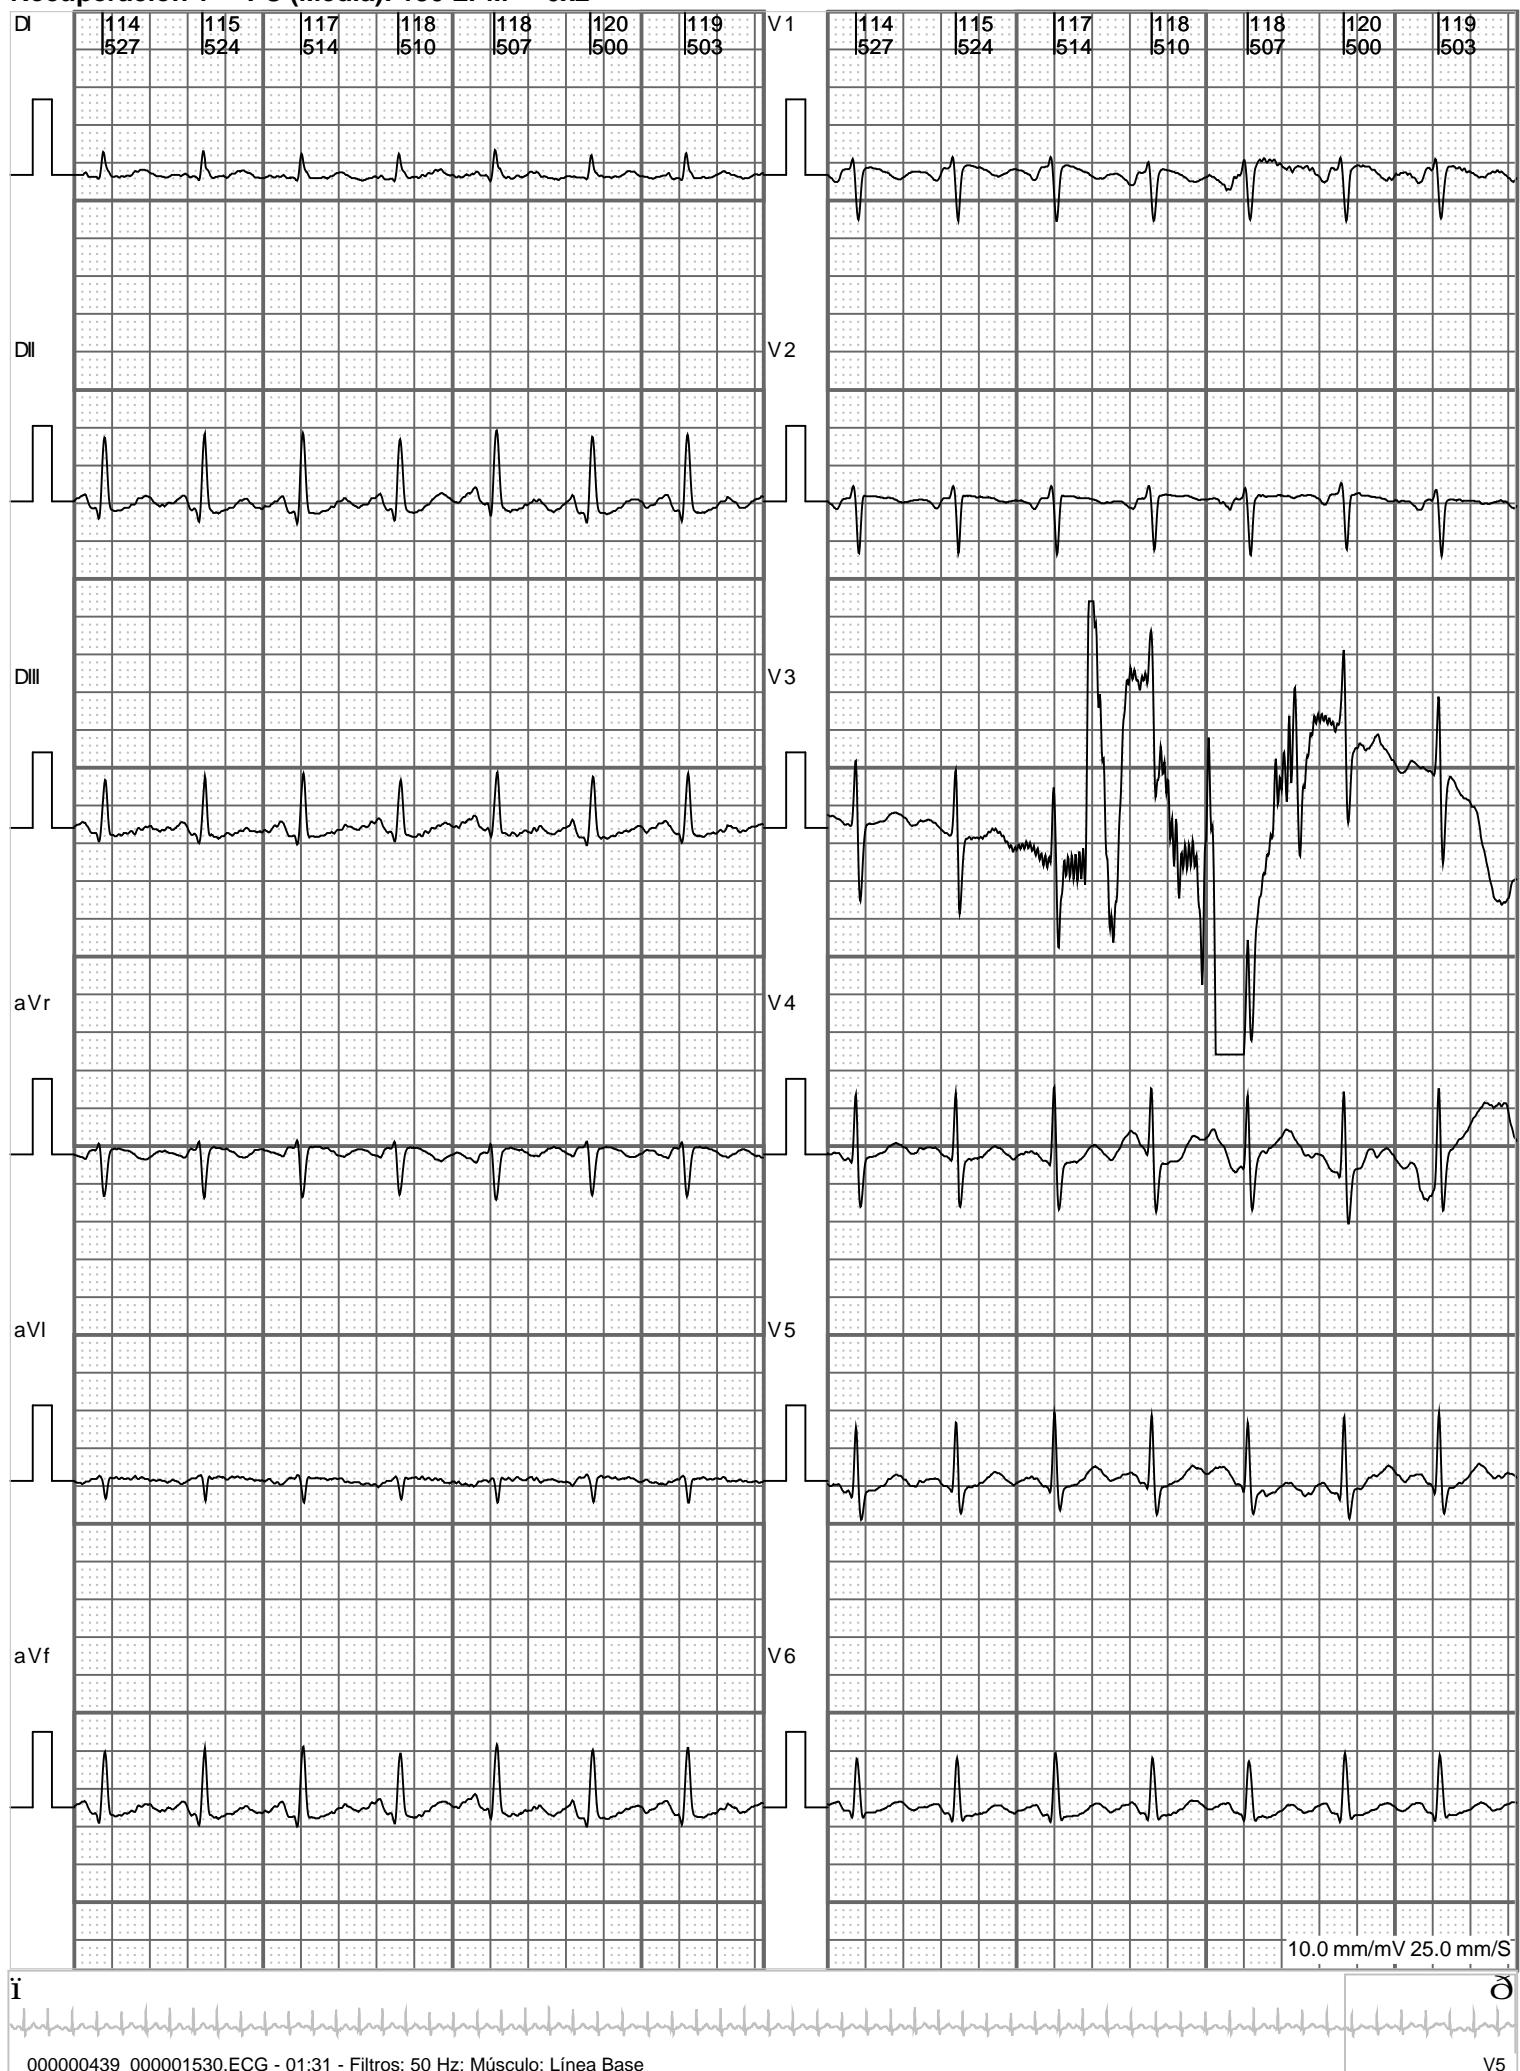

000000439_000001530.ECG - 01:31 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

Recuperación 2 - FC (Media): 109 LPM - 6x2

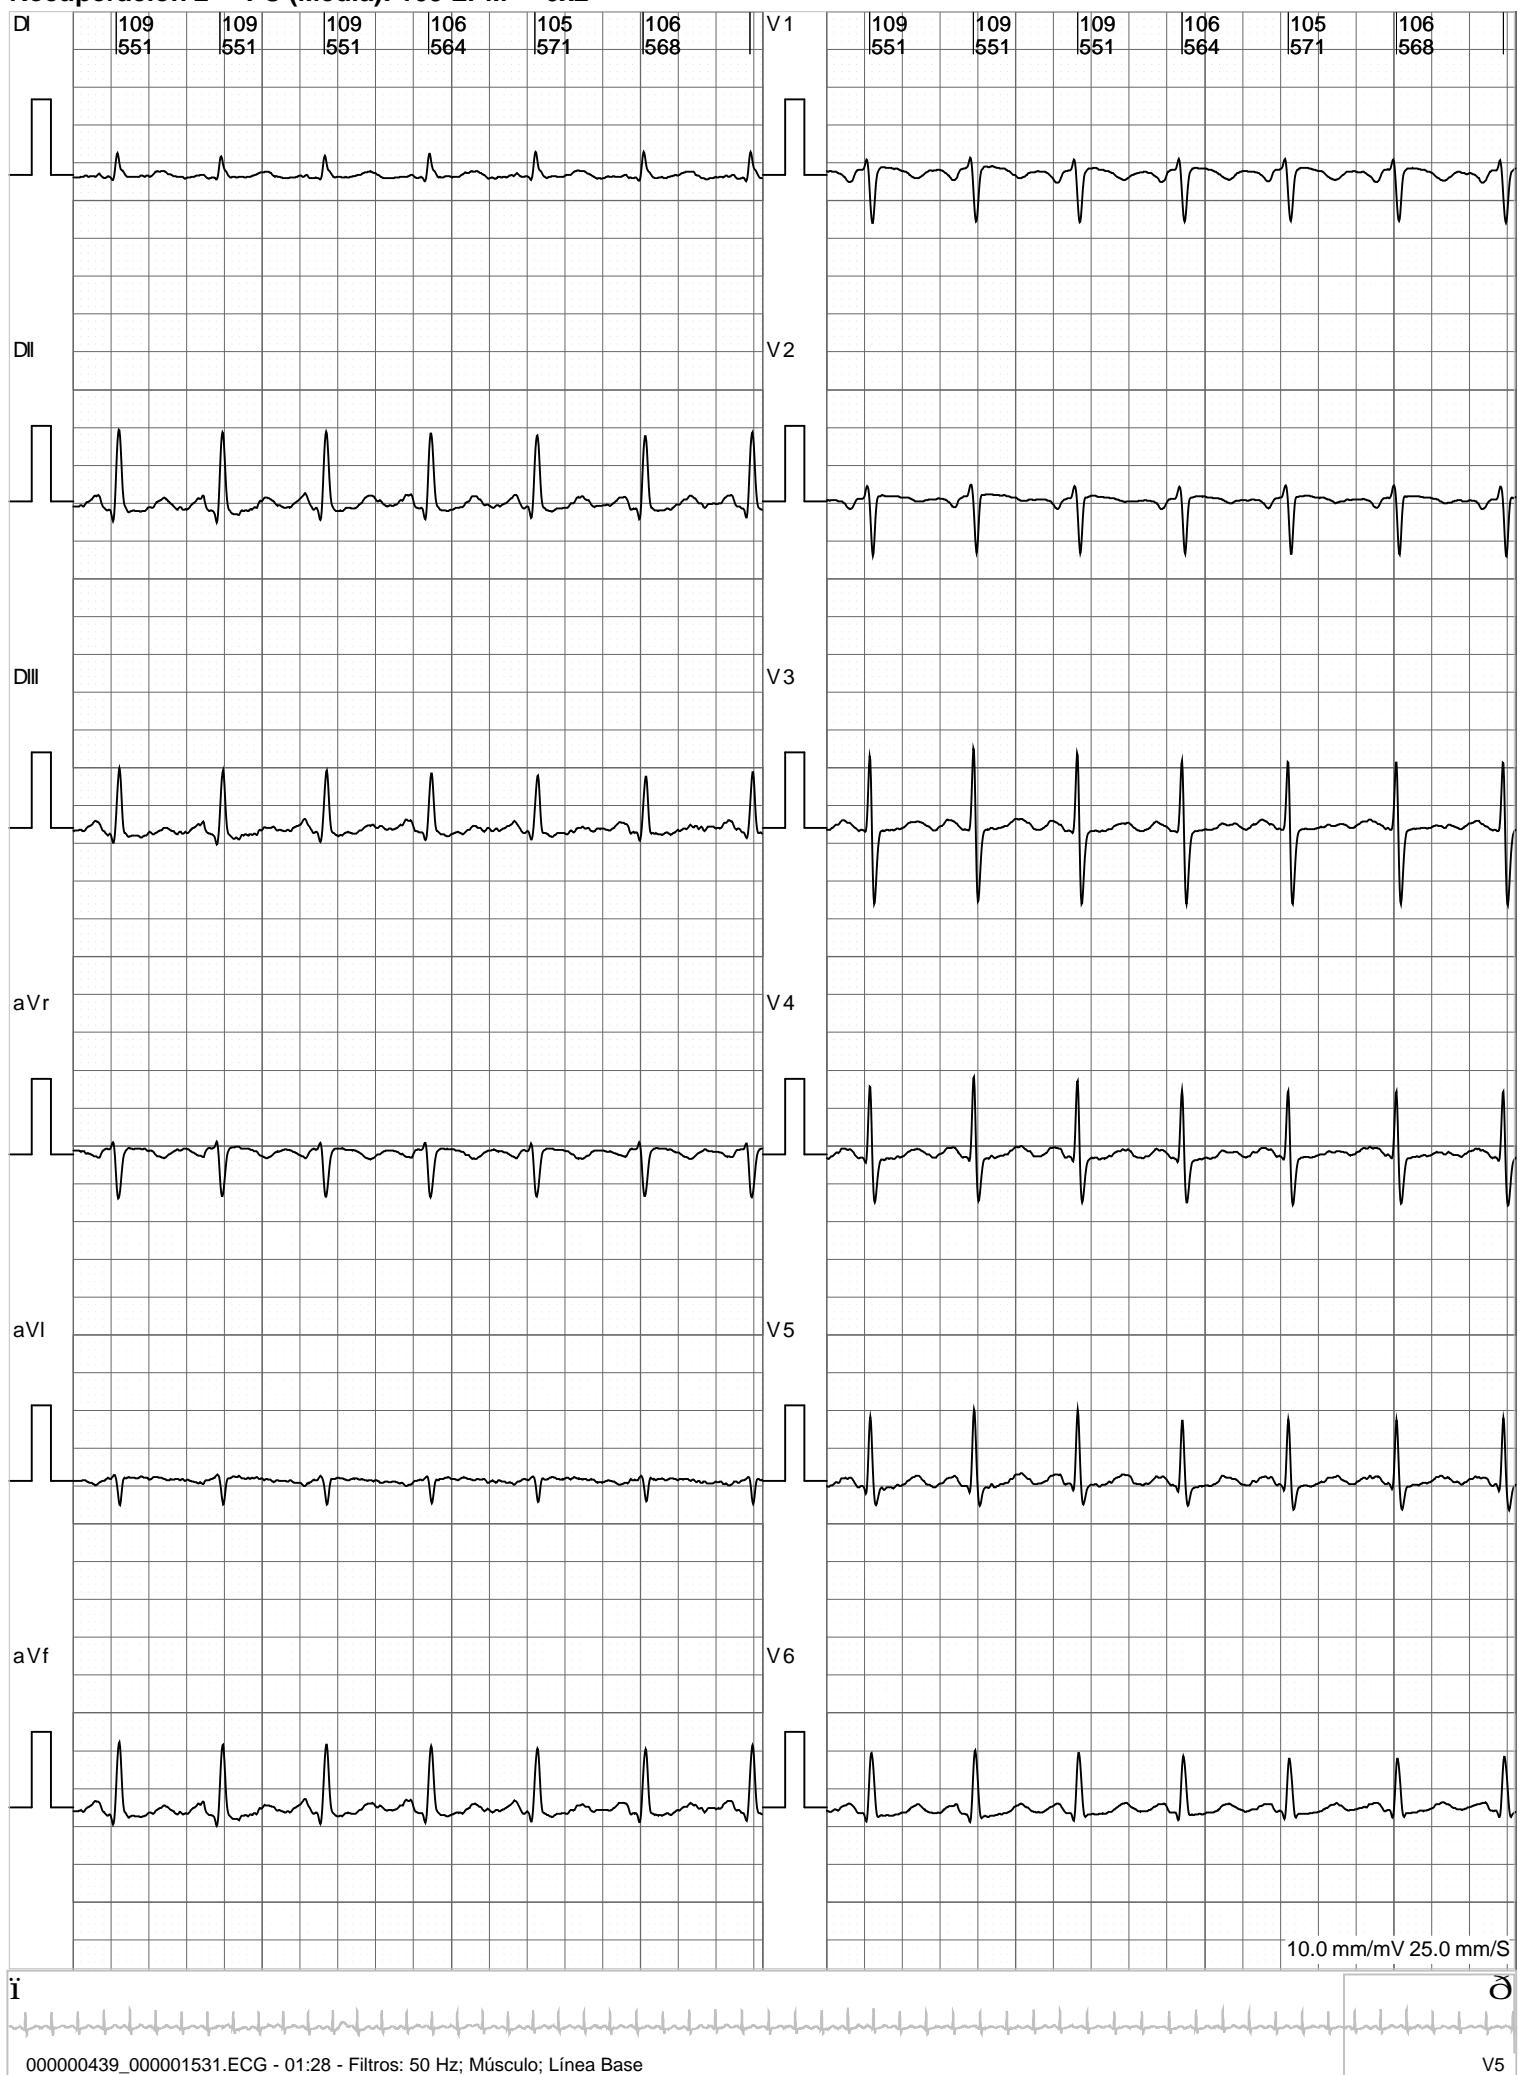

000000439_000001531.ECG - 01:28 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

10.0 mm/mV 25.0 mm/S