

Prueba de Esfuerzo Graduado

Datos del Paciente:

Apellido y nombre: GONZALEZ, NANCY **Fecha de Nacimiento:** 01/12/1957 **Sexo:** Femenino

Edad: 60 Años **Peso:** 64.00 [Kg] **Altura:** 161 [cm] **IMC:** 24.69

Antecedentes: Sin antecedentes

Factores de Riesgo: -----

Motivo del Estudio: -----

Prueba bajo medicación: No

Medicación Habitual: No

Datos del Estudio:

Fecha de Estudio: 17/08/2018

Médico Operador: VERON, FACUNDO **Médico Derivador:**

Protocolo: Bruce

FCMP: 150 LPM **85% FCMP:** 128 LPM **% de FCMP alcanzada:** 86 [%]

Minutos ejercitados: 06:22 [min] **Consumo O₂:** 13014.42 [ml]

Test detenido por: Fin del Protocolo

Prob. Pre-Test: 19.90 [%] **Prob. Post-Test:** 19.30 [%]

	Tiempo	Esfuerzo	METS	FC	PA	ITT	ST	Angina
Etapa	[min]	[% Grad]/[Km/Hora]		[LPM]	[mmHg]	[LPM]*[mmHg]		
Basal	00:14	Basal	1.0	77	110/80	8470	No	No
Etapa 1	01:32	10.0 / 2.70	4.7	91	120/60	10920	No	No
Etapa 2	01:35	12.0 / 4.00	6.9	112	128/60	14336	No	No
Etapa 3	01:50	14.0 / 5.50	9.5	30	140/70	4200	No	No
Etapa 4	01:25	16.0 / 6.80	12.1	129	150/70	19350	No	No
Recuperación 1	01:43	Recuperación	2.0	96	120/60	11520	No	No
Recuperación 2	01:41	Recuperación	1.0	78	100/60	7800	No	No

Conclusiones:

Se detiene la prueba por agotamiento muscular a los 12 METS, utilizando el protocolo de Bruce. Alcanzó el 86% de la FC máxima prevista.

ECG basal: RS, sin trastornos de conducción.

No presentó alteraciones del ST-T ni arritmias durante todo el estudio.

No presentó síntomas.

Comportamiento normal de la frecuencia cardíaca.


Comportamiento normal de la presión arterial.

Prueba máxima, suficiente, sin evidencias específicas de isquemia miocárdica hasta el doble producto alcanzado.


Firma:

VERON, FACUNDO


Basal - FC (Media): 56 LPM - 6x2

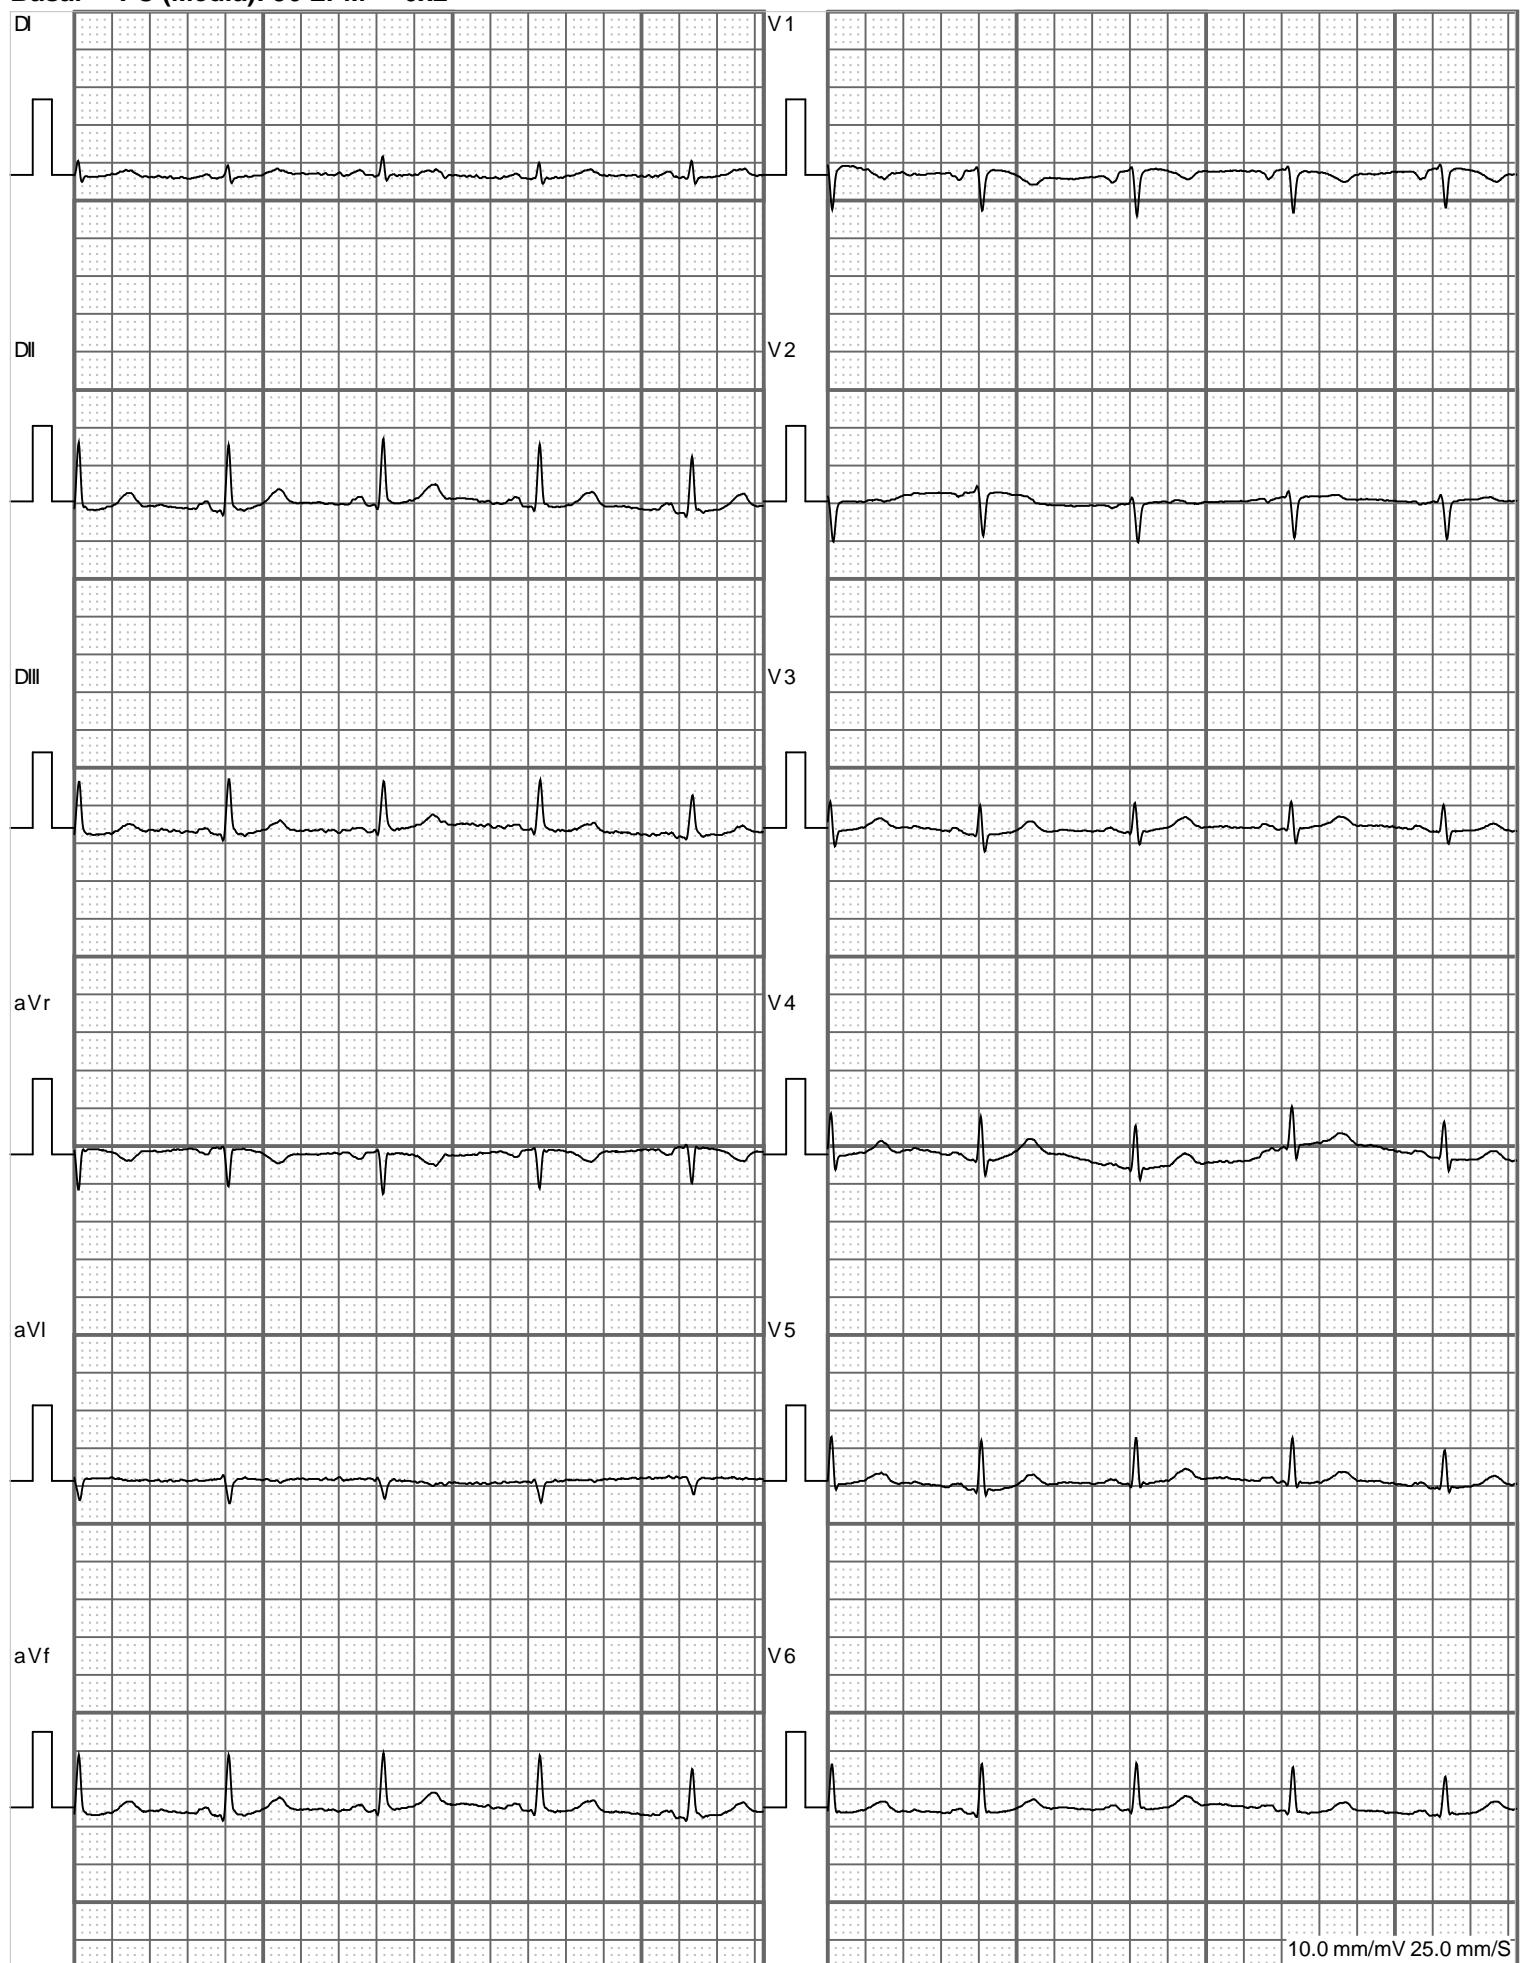

Etapa 1 - FC (Media): 48 LPM - 6x2

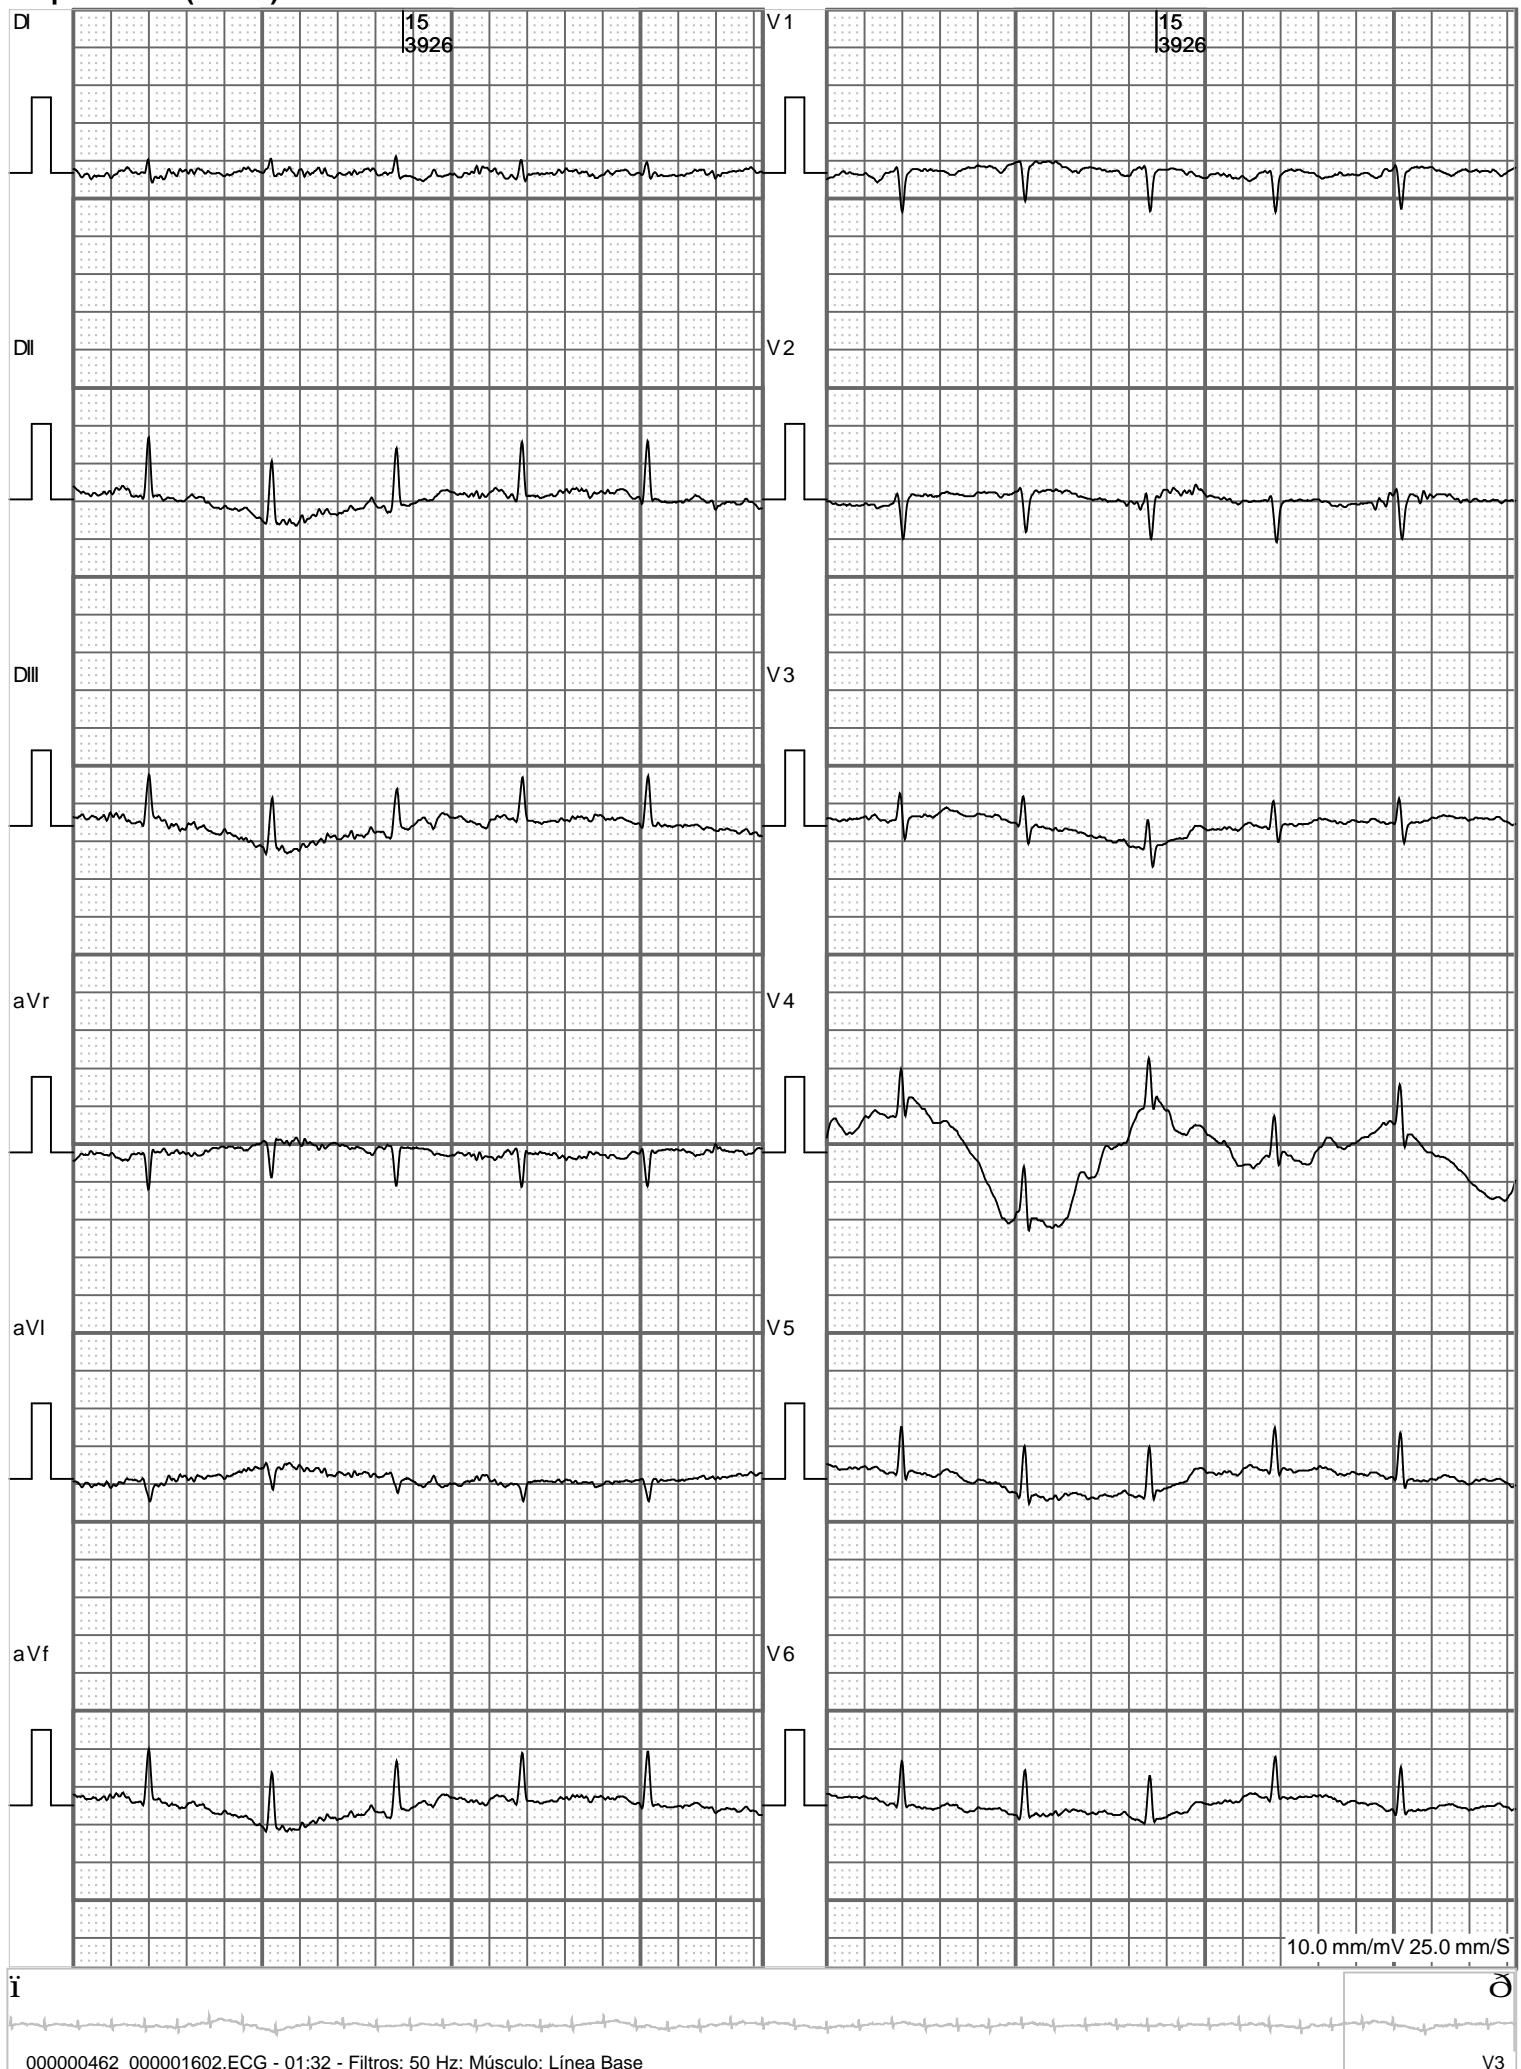

Etapa 2 - FC (Media): 85 LPM - 6x2

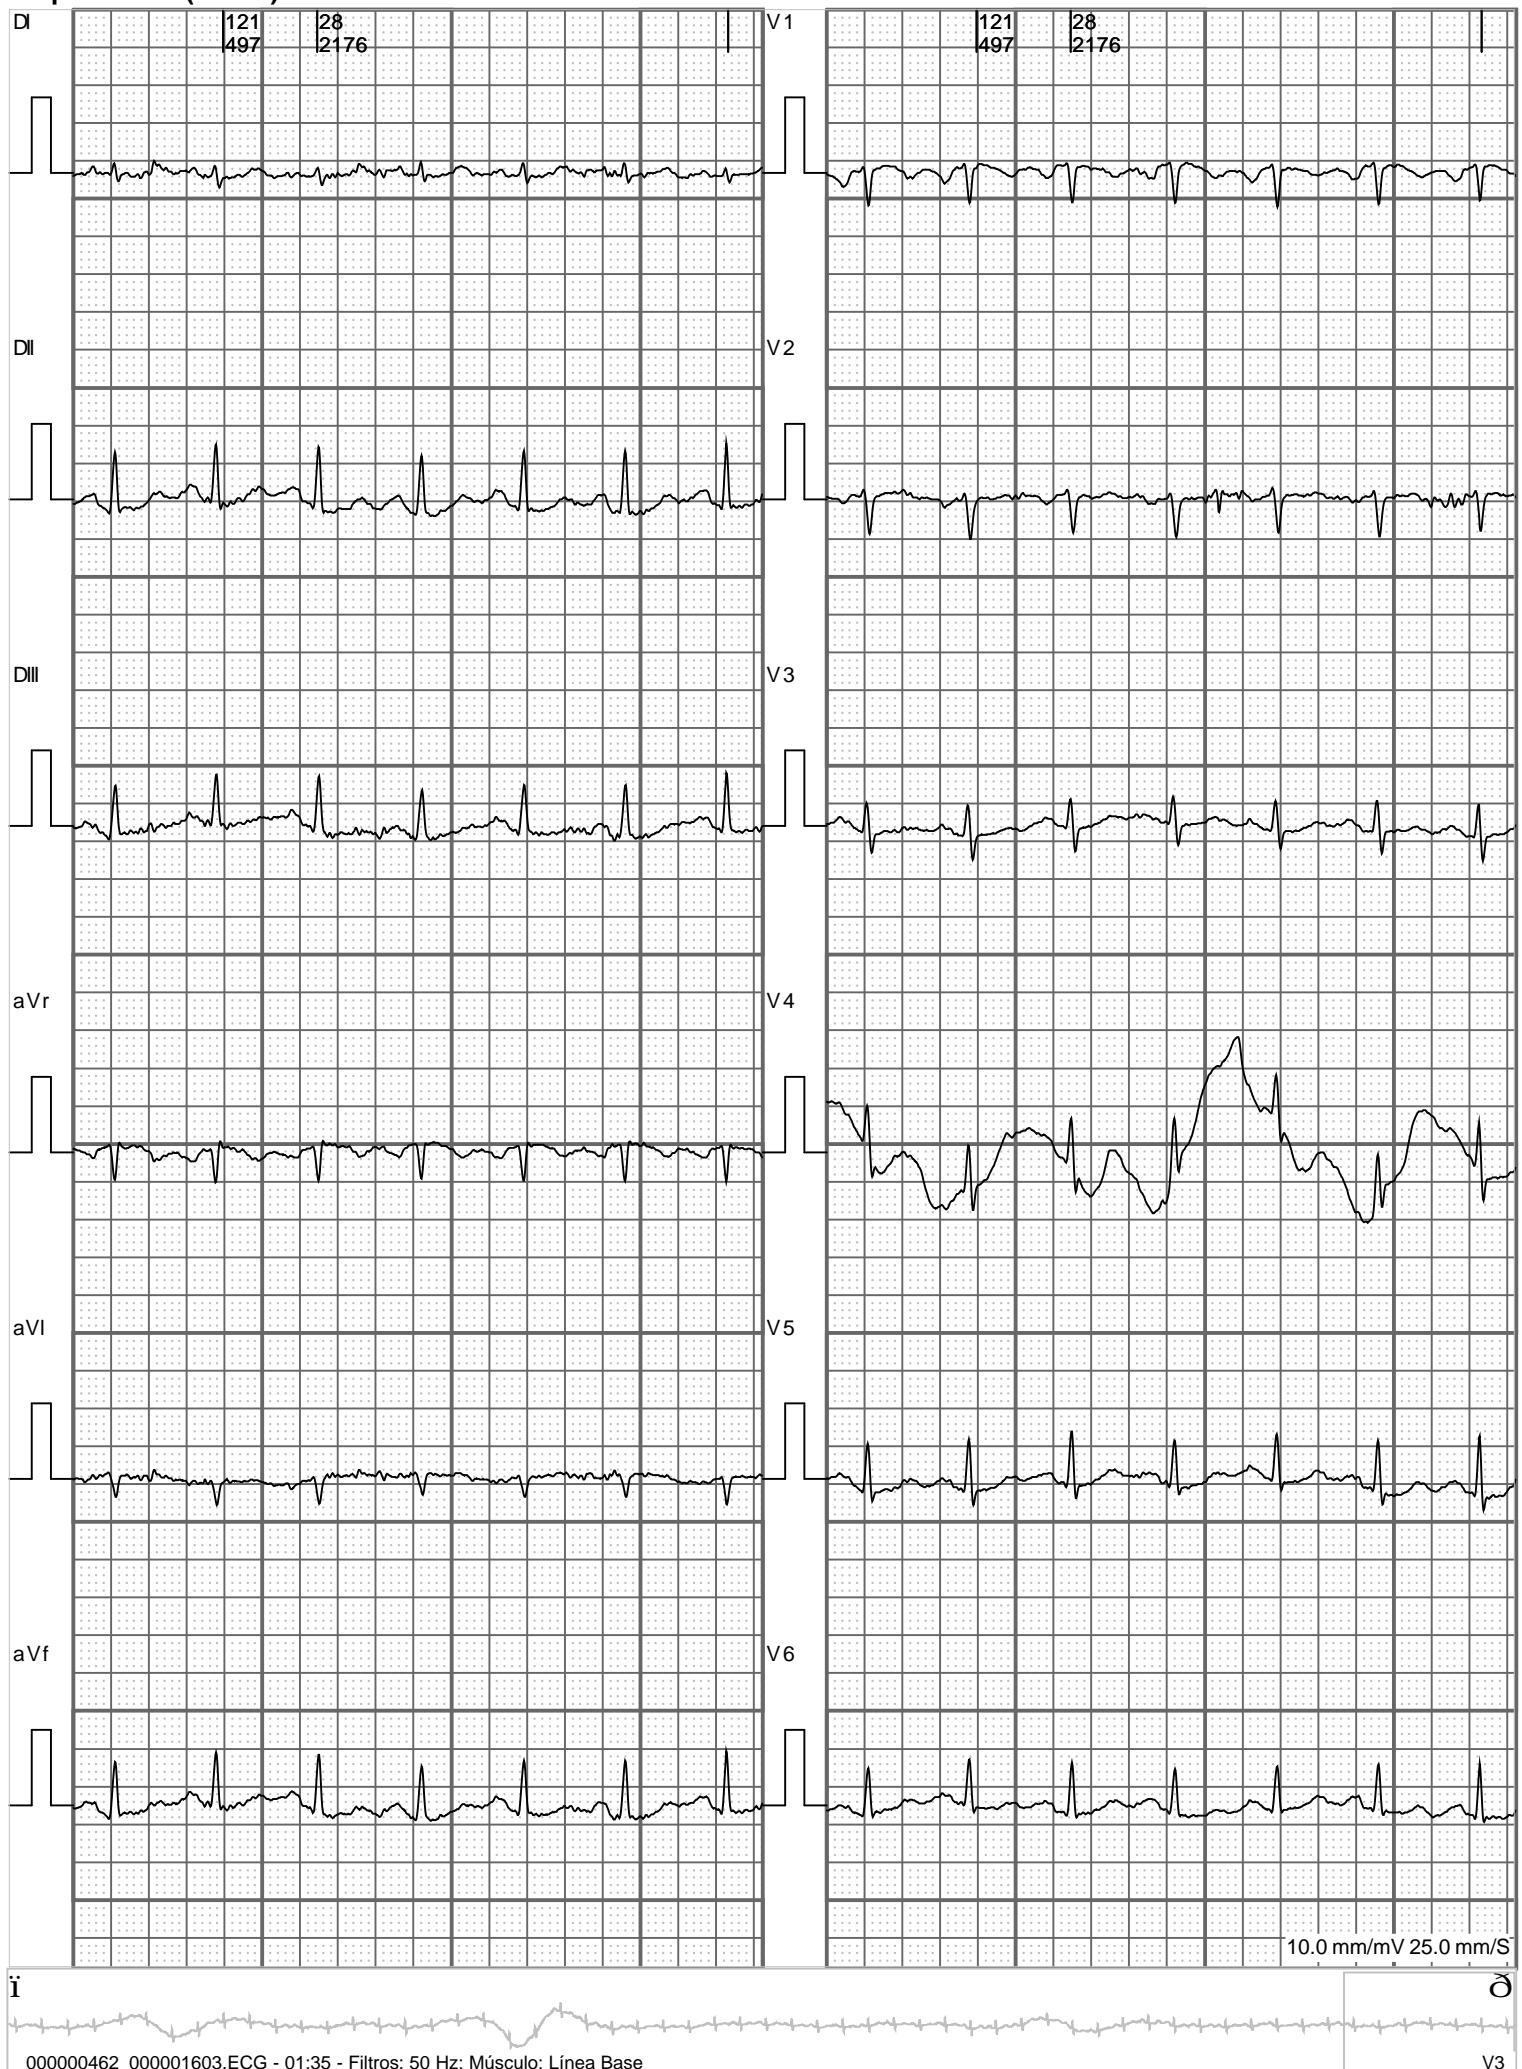

Etapa 3 - FC (Media): 12 LPM - 6x2



000000462_000001604.ECG - 01:50 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

Etapa 4 - FC (Media): 120 LPM - 6x2




i 000000462_000001605.ECG - 01:25 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

Recuperación 1 - FC (Media): 110 LPM - 6x2



000000462_000001606.ECG - 01:43 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base

Recuperación 2 - FC (Media): 83 LPM - 6x2

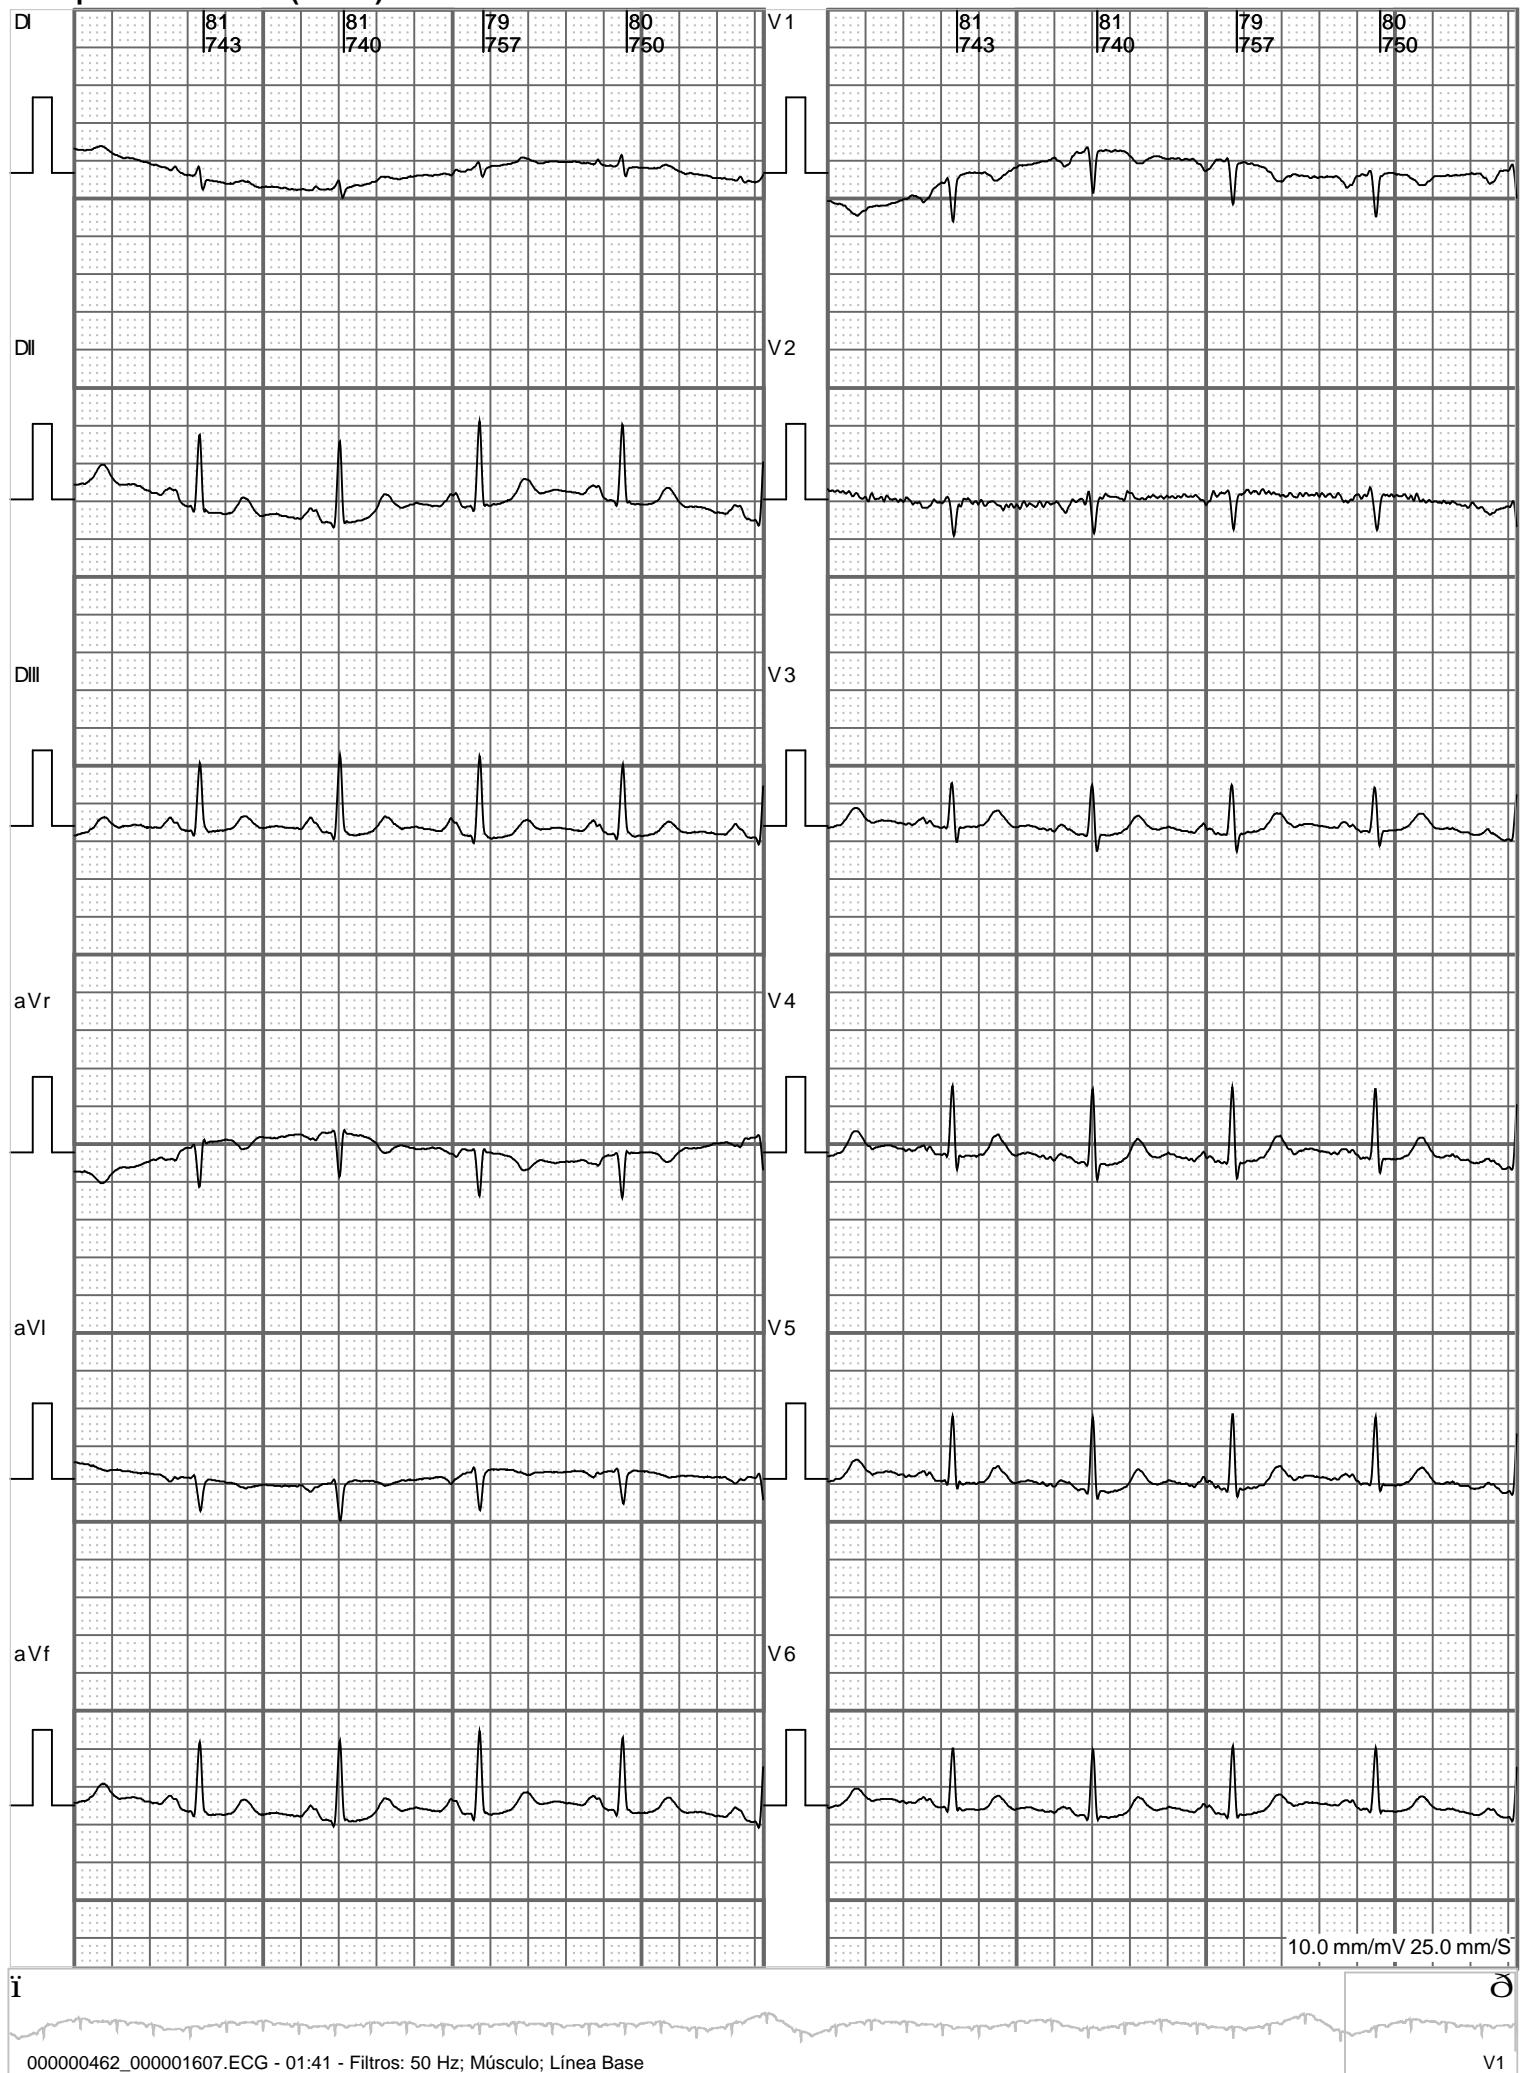

000000462_000001607.ECG - 01:41 - Filtros: 50 Hz; Músculo; Línea Base