HIDROSSISTEMA ENG. ÁVIDOS - SÃO GONÇALO

Vol. Max. = $40,5 \text{ hm}^3$ Evap. = 2029 mm/ano $Q_{95} = 504 \text{ L/s}$

AÇUDE SÃO GONÇALO

Transf. SG. = 2090 L/s Perenização = 118 L/s


Abast. Pub. = 184 L/s Demais Usos = 5 L/s Uso Outorg. = 189 L/s

CAJAZEIRAS

Abast. Pub. = 16L/s Irrigação = 150 L/s Uso Outorg. = 189 L/s

AÇUDE ENG. ÁVIDOS

Vol. $Max. = 293 hm^3$

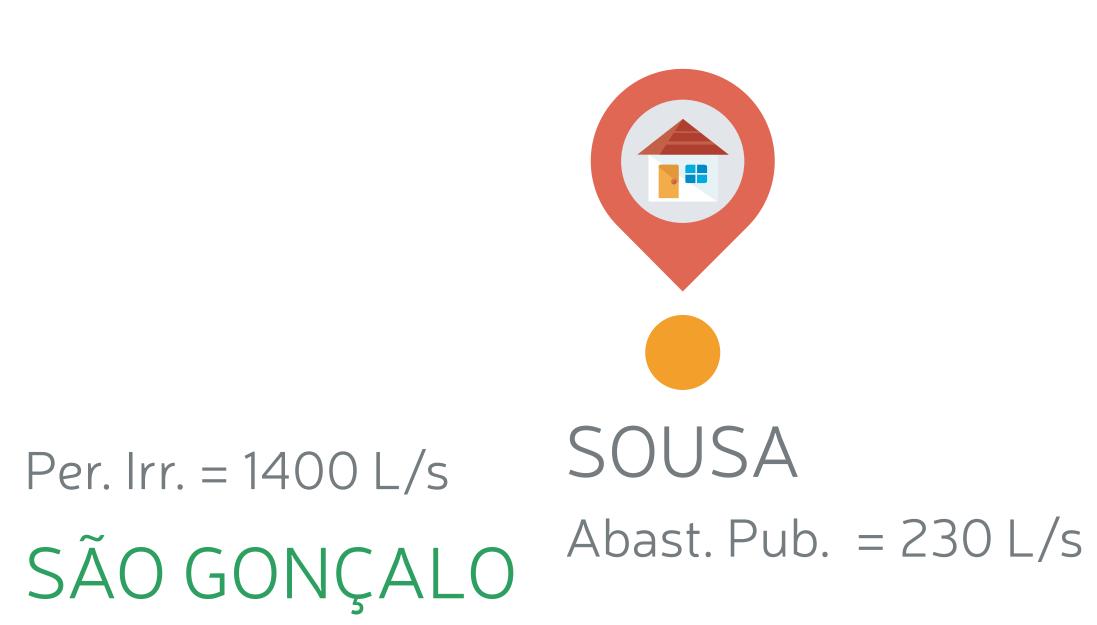



Uso Outorg. = 1790 L/s Demais Usos = 160 L/s



Perenização Rio Piranhas = 140 L/s

LEGENDA



DEMANDA URBANA



PERÍMETRO IRRIGADO



AQUICULTURA



HIDROELÉTRICA







