


TCN19-240 normalized to TCN19-260: 0.968831387339 +/- 0.00548508260586

Transmission (normalized during counting)

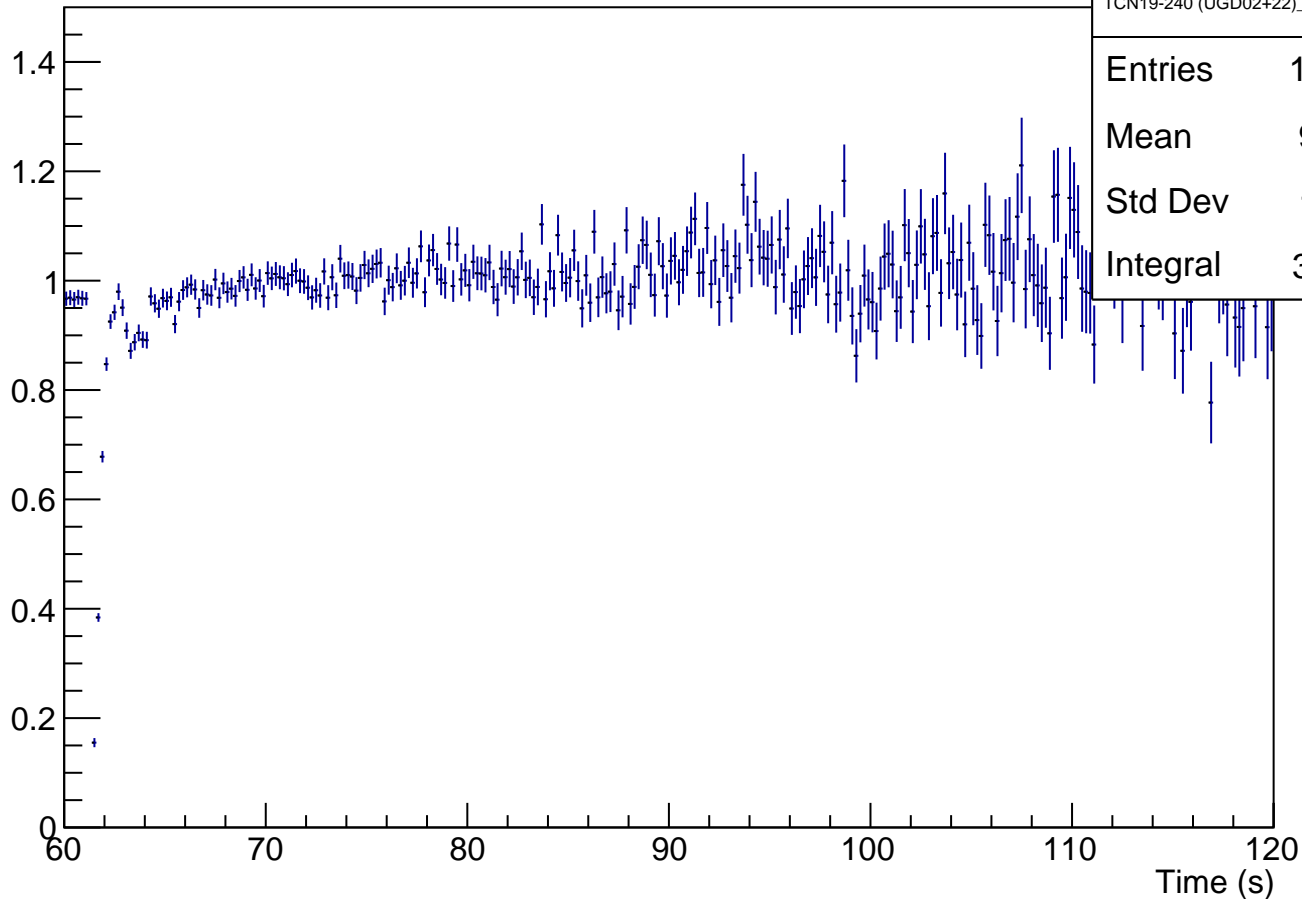

TCN19-240 normalized to TCN19-260:  $0.93776758178 \pm 0.00597705362275$

Transmission (normalized during irradiation)

