


TCN19-270 normalized to TCN19-260:  $0.582278436957 \pm 0.00382109446182$

Transmission (normalized during counting)

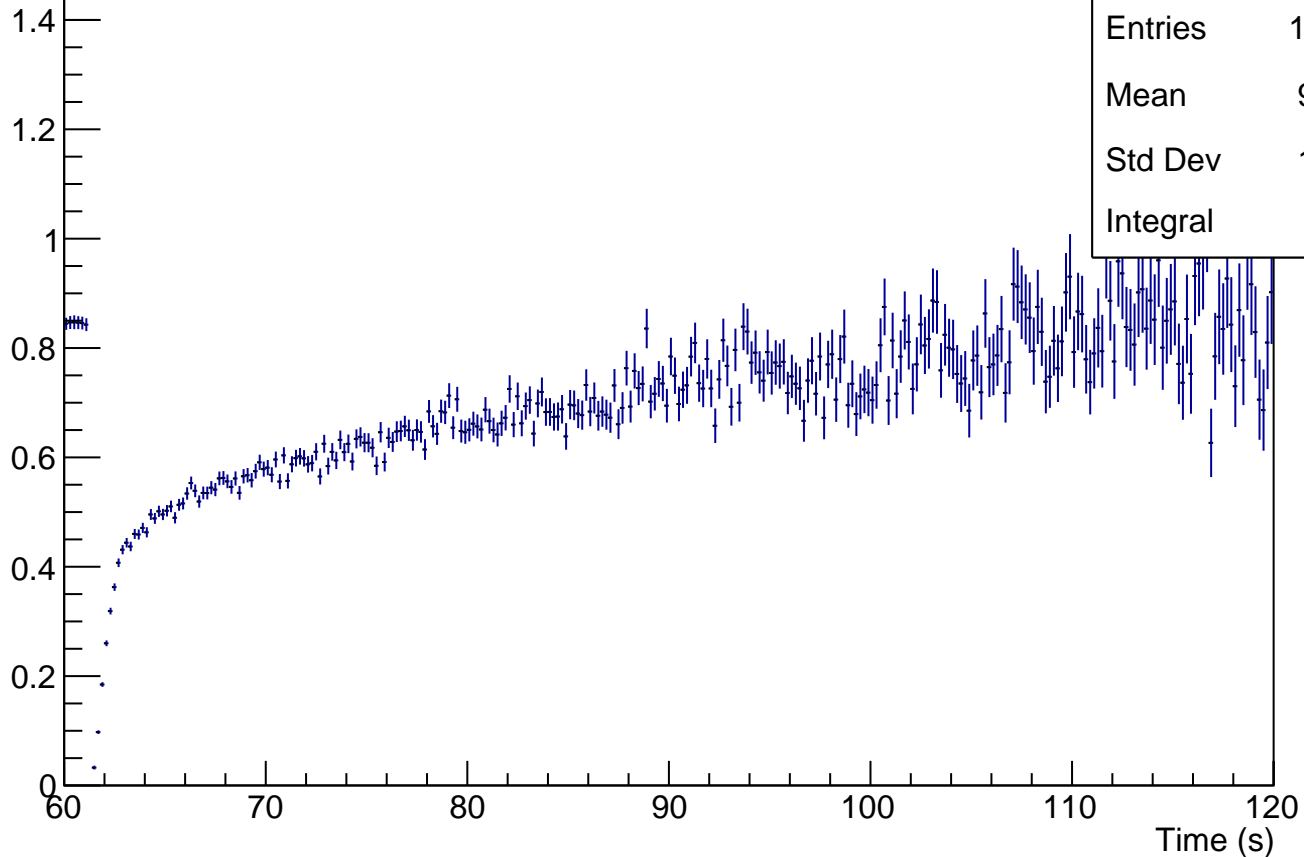

TCN19-270 normalized to TCN19-260: 0.582499496355 +/- 0.00373762605649

Transmission (normalized during irradiation)

