


TCN19-250 normalized to TCN19-260: $0.916310982687 \pm 0.00431207192043$

Transmission (normalized during counting)

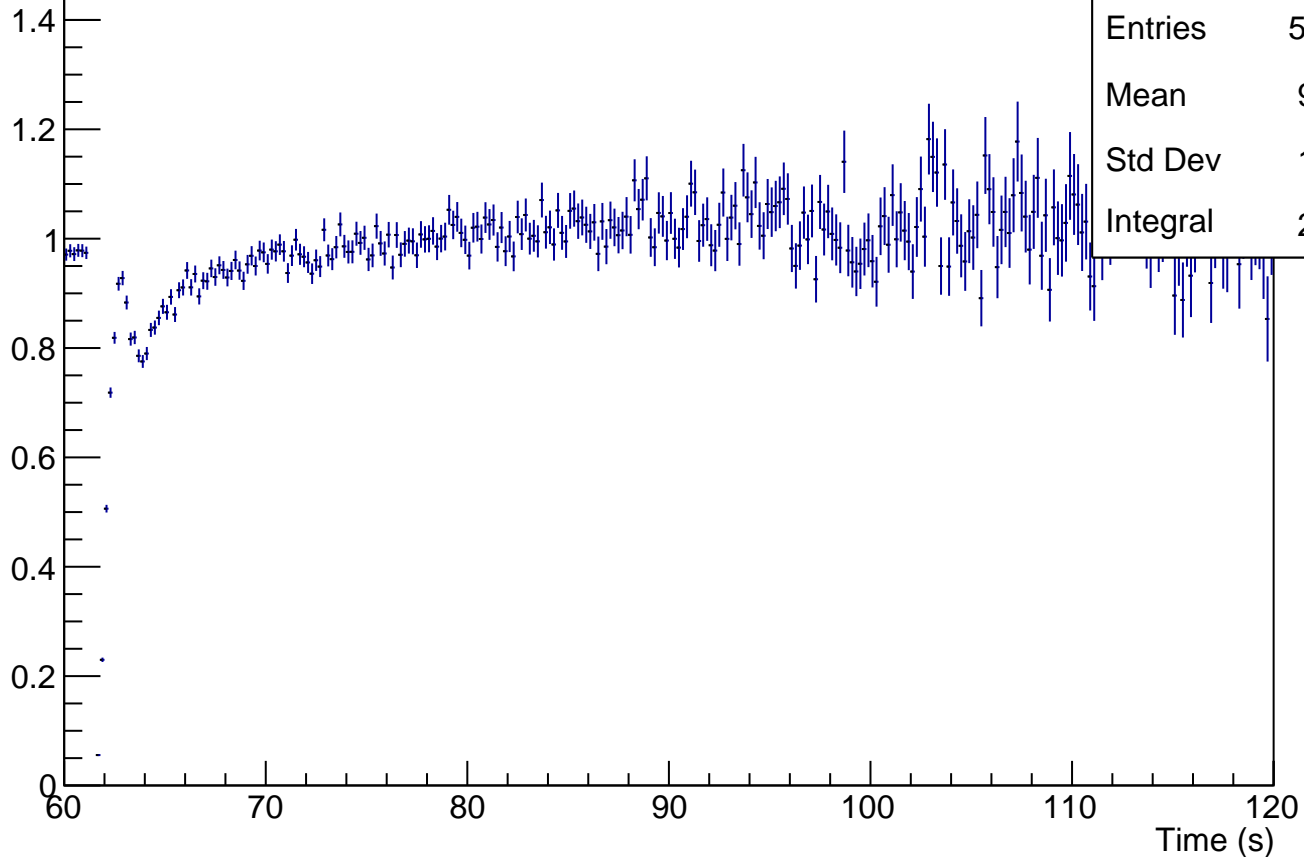

TCN19-250 normalized to TCN19-260: 0.859057306841 +/- 0.00506326370443

Transmission (normalized during irradiation)

