


TCN19-250 normalized to TCN19-010: 0.972226764591 +/- 0.00528502635529

Transmission (normalized during counting)



TCN19-250 normalized to TCN19-010: $0.939747606571 \pm 0.00647399413107$

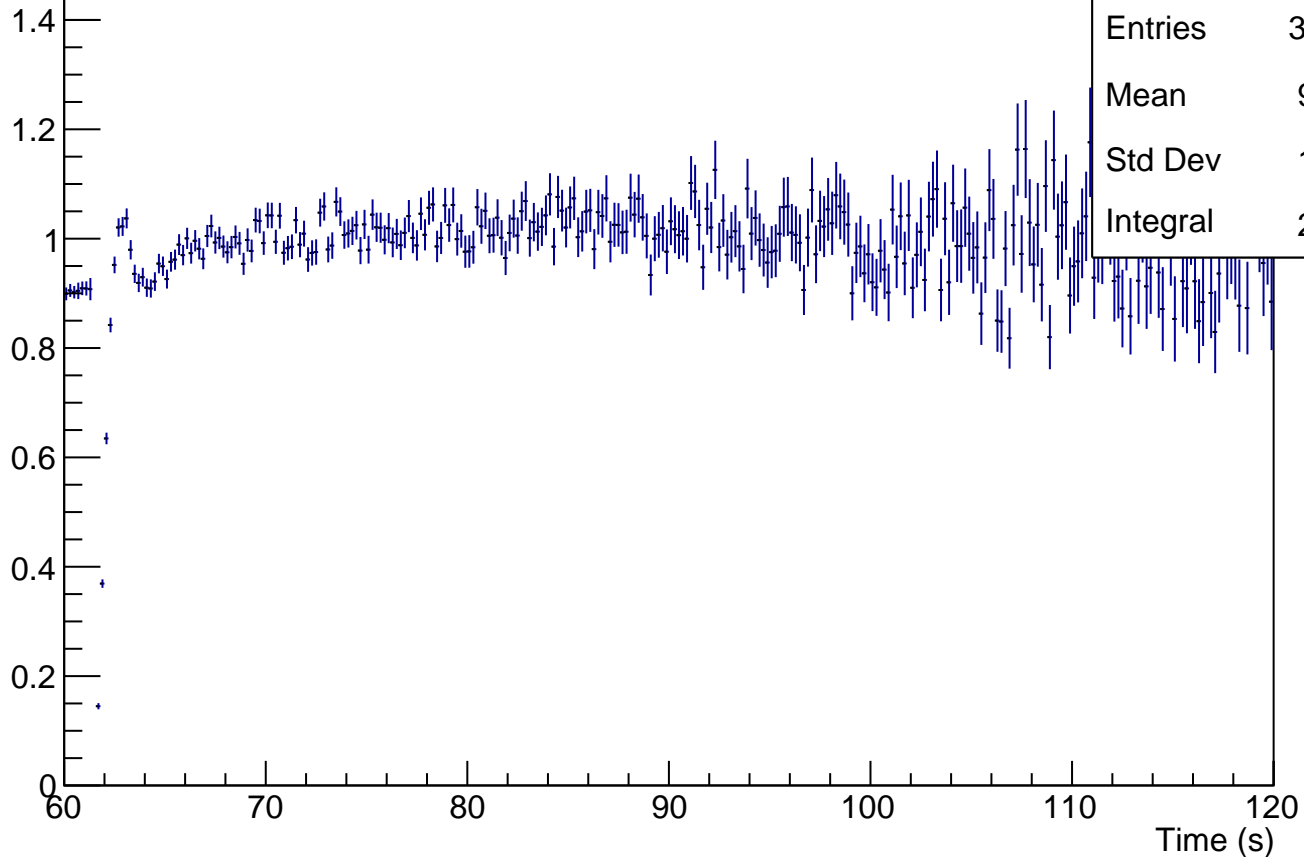