


TCN19-123 normalized to TCN19-120: $0.921063881789 \pm 0.00490063720327$

Transmission (normalized during counting)

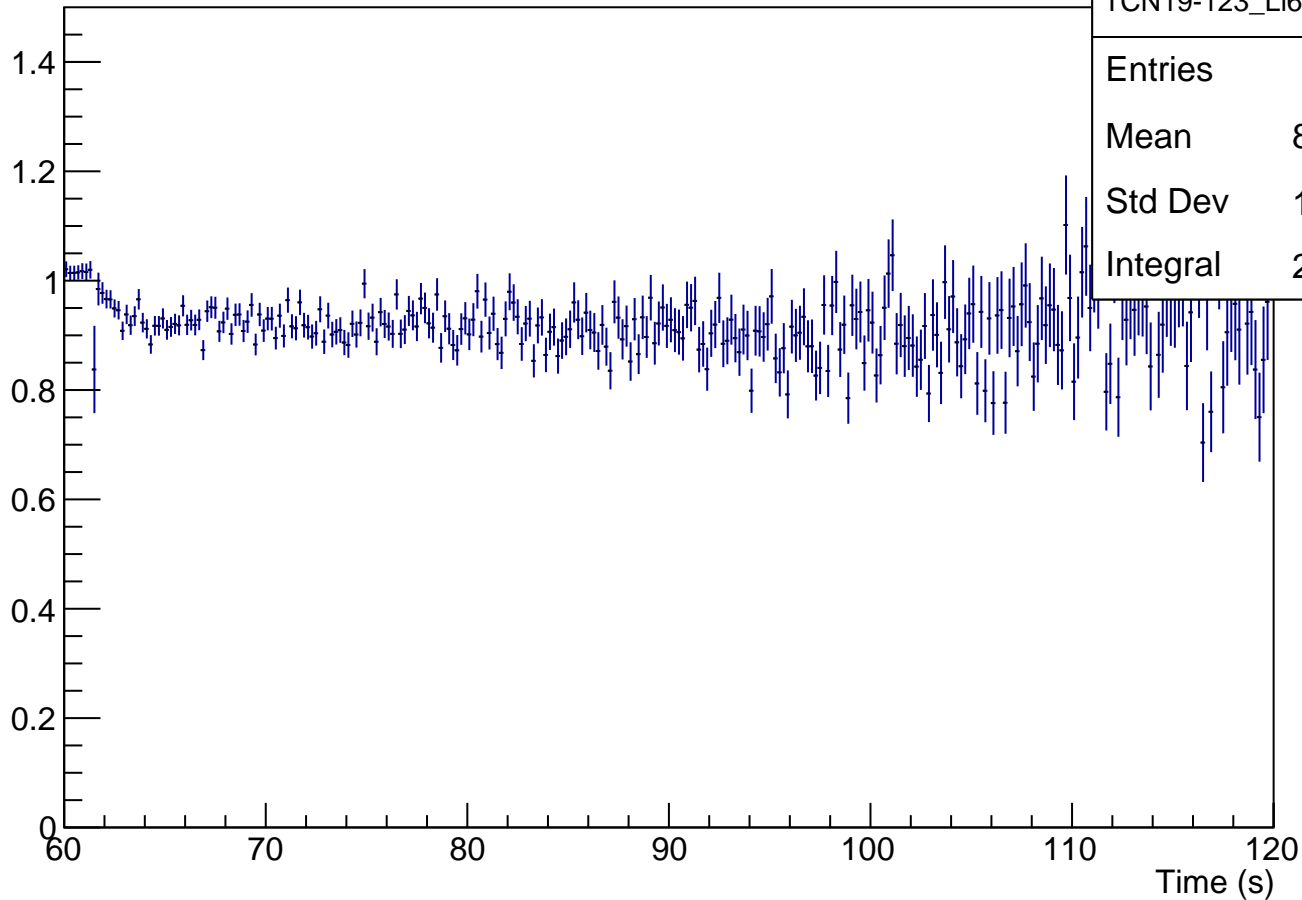

TCN19-123 normalized to TCN19-120: $0.92327448627 \pm 0.00649497646819$

Transmission (normalized during irradiation)

