


TCN19-010 normalized to TCN19-020: $0.911167897495 \pm 0.00530403288589$

Transmission (normalized during counting)

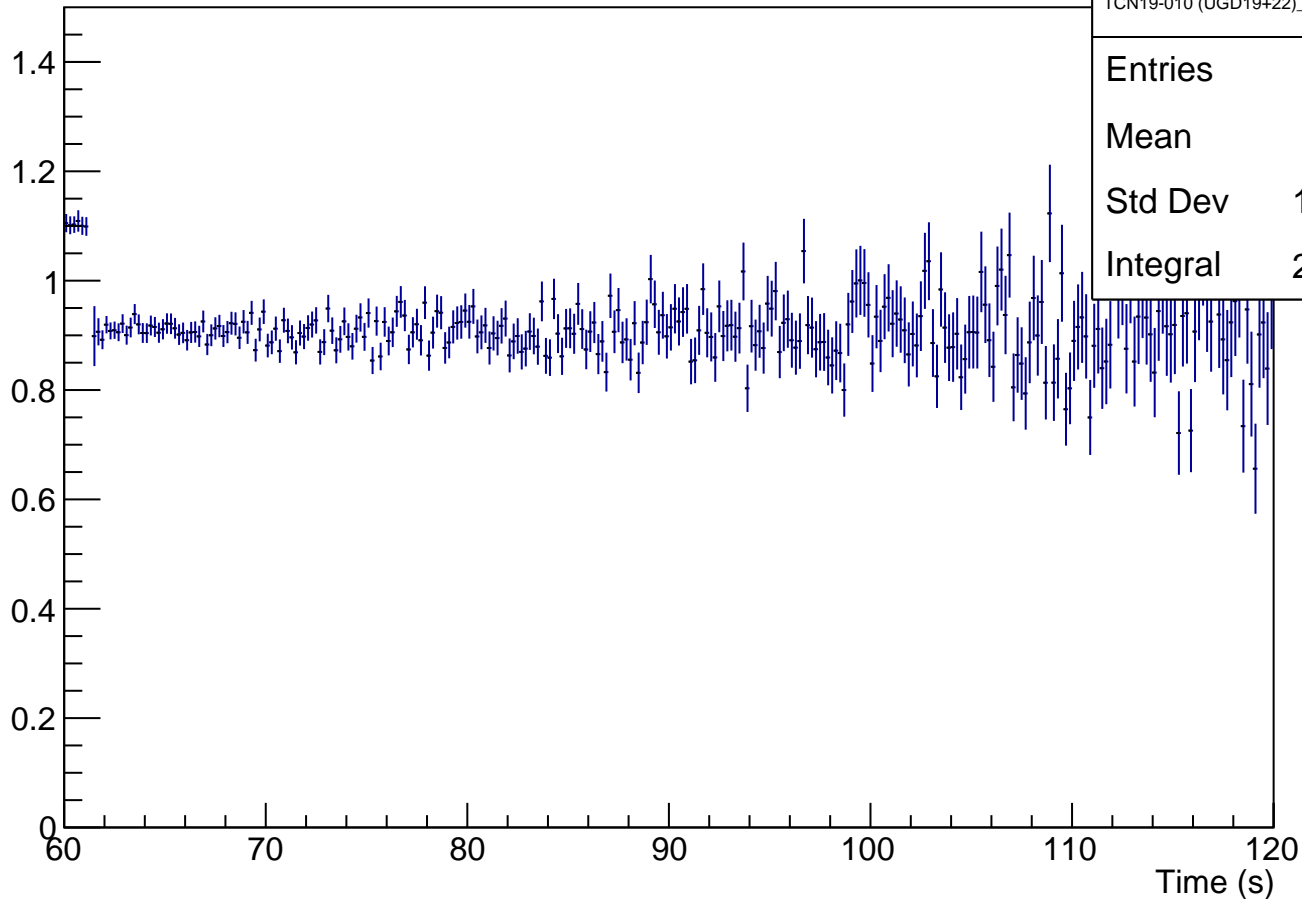

TCN19-010 normalized to TCN19-020: 0.914616905482 +/- 0.00656842113131

Transmission (normalized during irradiation)

