



TCN19-010 normalized to TCN19-020:  $0.911167897495 \pm 0.00530403288589$

Transmission (normalized during counting)

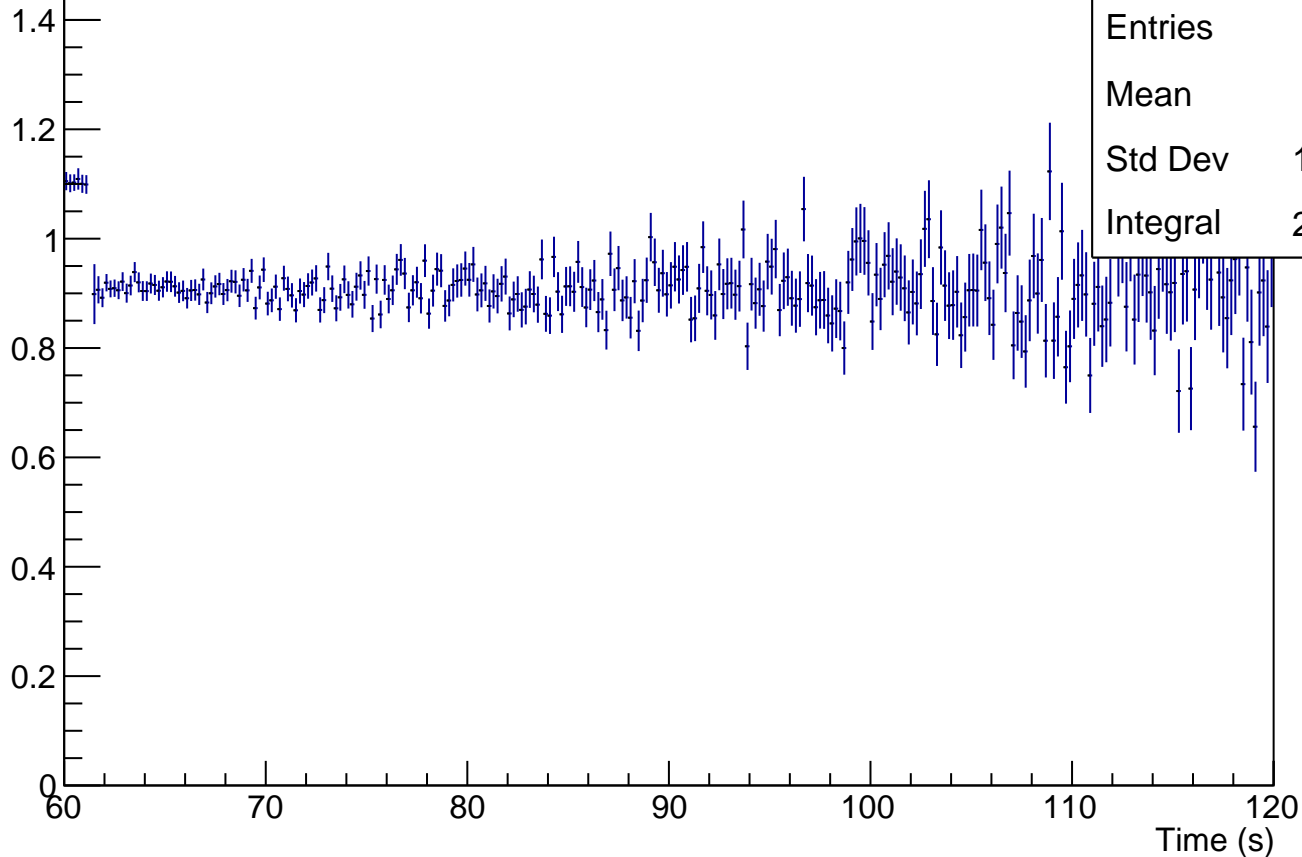

TCN19-010 normalized to TCN19-020: 0.914616905482 +/- 0.00656842113131

Transmission (normalized during irradiation)

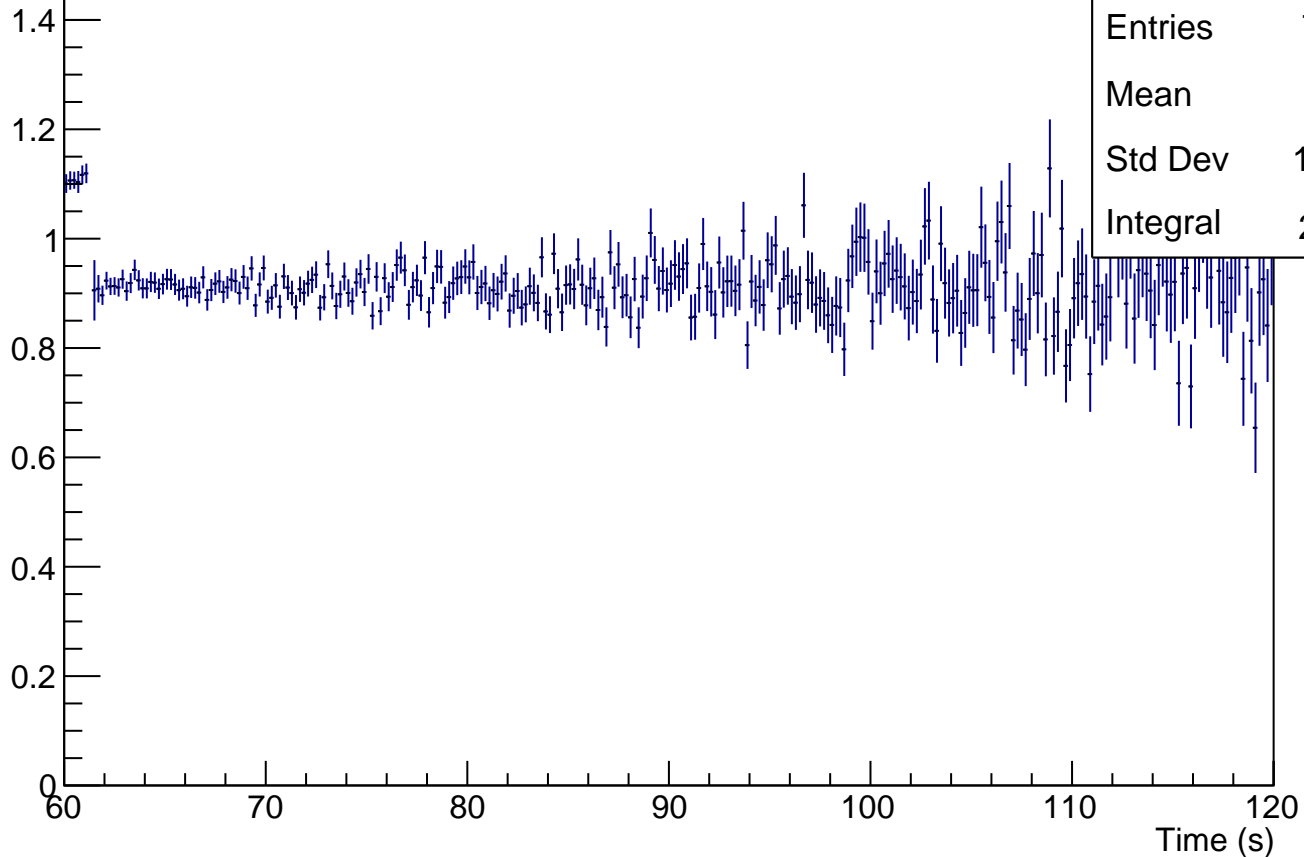

TCN19-010 (UGD19+22)\_Li6\_norm

Entries 7043

Mean 90

Std Dev 17.32

Integral 274.1