


3F 会議室A 天井高さ変更 検討資料

1. 変更概要

対象	3F 会議室A (X1~X3 / Y1~Y2)
変更内容	天井高さ CH2,700 → CH2,600
理由	天井内の空調ダクト・ケーブルラックの納まり確保（梁下有効寸法の不足）
影響	天井下地（東邦内装）、照明器具配置（三光電設）、吹出口位置（富士空調）

2. 断面比較

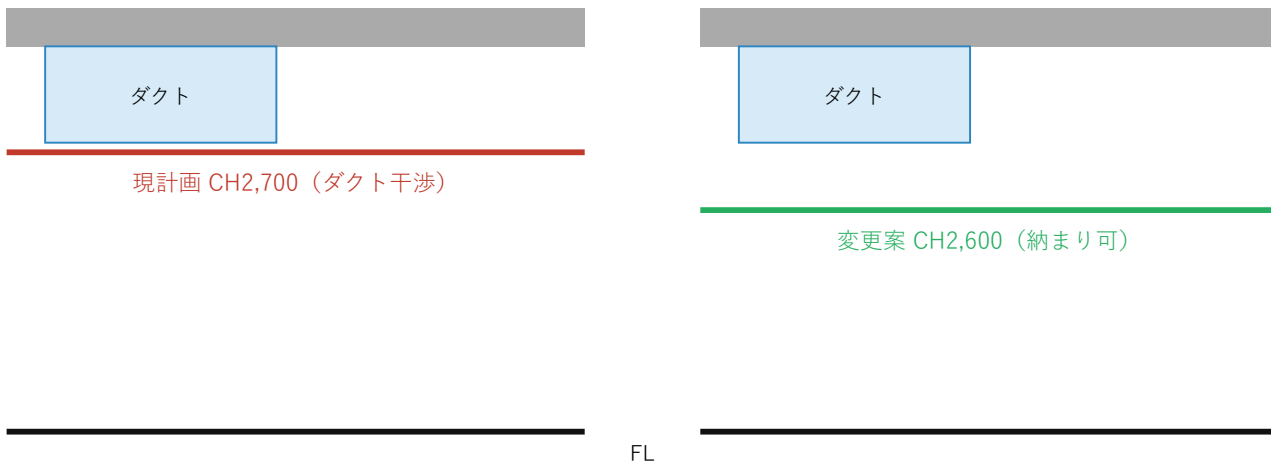

3. 今後の流れ

- 施主承認 → 承認書の取り交わし（森田設計）
- 施工図修正（東邦内装）※図面元データは東都建設より提供
- 3F 天井下地 着手