

No. _____

株式会社 薮上建設 殿

日本産業規格表示認証工場認証番号TC0507009
京都市右京区西京極中沢町23-3
株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場
(075)321-5896・FAX(075)311-1826

備考

レディーミクストコンクリート配合計画書

No. _____

2025年12月10日

株式会社 藪上建設 殿

日本産業規格表示認証工場認証番号TC0507009

京都市右京区西京極中沢町23-3

株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場

(075)321-5896・FAX(075)311-1826

配合計画者名 星山 佐太郎

工 事 名 称		舗装新設工事（嵯峨緯126号線）											
所 在 地		京都市右京区嵯峨折戸町17											
納 入 予 定 時 期		契約日の翌日から令和8年2月6日まで											
本配合の適用期間		本工事期間内 (標準配合)											
コンクリートの打込み箇所		工種一般											
配 合 の 設 計 条 件													
呼び方		コンクリートの種類による記号		呼び強度		スラング 又はスラング フロー cm		粗骨材の最大寸法 mm		セメントの種類による記号			
		普通		21		8		20		B B			
指定事項 (必須)	セメントの種類	呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法		呼び方欄に記載							
	骨材の種類	使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法		A		—					
指定事項 (任意)	骨材のアルカリ反応性による区分	使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		— kg/m ³							
	舗装コンクリートの強度試験方法	曲げ強度・圧縮強度		コンクリートの温度		— °C							
	水の種類	使用材料欄に記載		水セメント比及び又は水結合材比の目標値の上限		60 %							
	混和材料の種類及び使用量	使用材料及び配合表欄に記載		単位水量の目標値の上限		— kg/m ³							
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³ 以下		単位セメント量の目標値の下限又は目標値の上限		— kg/m ³							
	呼び強度を保証する材齢	— 日		流動化後のスラング又はスラングフローの増大量		— cm							
空 気 量	— %												
使 用 材 料													
セメント	生産者名	日鉄高炉セメント 株式会社				密度 g/cm ³	3.02	Na ₂ O eq %	—				
混和材①	製品名	—		種類	—		密度 g/cm ³	—	Na ₂ O eq %	—			
混和材②	製品名	—		種類	—		密度 g/cm ³	—	%	—			
骨材	No.	種 類	産 地 又 は 品 名		アルカリ反応性による区分 区分 試験方法	粒の大きさ の範囲	粗粒率又は 実積率	密度 g/cm ³ 絶 乾 表 乾	微粒分量の 範囲%				
細骨材	①	砕砂	大阪府 高槻産CS		A モルタルバー法	5	2.80	2.62 2.65	5.0±2.0				
骨材	②	陸砂	桂川流域産		A 化学法	5 以下	2.80	2.54 2.57	—				
材	③	—	—		—	—	—	—	—				
粗骨材	①	碎石	大阪高槻産2010		A モルタルバー法	10～20	7.00	2.66 2.68	0.5±0.5				
骨材	②	碎石	大阪高槻産1505		A モルタルバー法	5～15	6.35	2.66 2.68	0.5±0.5				
材	③	—	—		—	—	—	—	—				
材	④	—	—		—	—	—	—	—				
混和剤①	シーカボゾリス15S		種類	AE減水剤 標準形Ⅰ種					Na ₂ O eq %	0.7			
混和剤②	製品名 —			—						—			
混和剤③	—			—						—			
細骨材の塩化物量		—		%	水の種類	地下水+上澄水	目標スラング 固形分率		— %				
回収骨材の使用量		細 骨 材		—	粗 骨 材	—	スラング 水の使用量		—				
配 合 表 kg/m ³													
セメント	混 和 材		水	細 骨 材			粗 骨 材				混 和 剤		
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②	③
280	—	—	165	264	617	—	478	479	—	—	2.240	—	—
水セメント比		59 %		水 結 合 材 比		— %		細 骨 材 率		48.8 %			
備考	骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合がある。					骨材混合比		細骨材①:②		30.0:70.0			
	JIS規格品					(質量混合)		粗骨材①:②		50.0:50.0			

配合計算書

配合の設計条件					
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スラブ°又はスラブ°フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号
	普通	21	8	20	B B
指定事項	W/C≤60%				
(1)変動係数(v)	当工場の実績により v = 10.00 %				
(2)配合強度(m)	$\alpha_1 = \frac{0.850}{1 - \frac{3.0 \cdot v}{100}} = 1.214 \quad \alpha_2 = \frac{1}{1 - \frac{3.0 \cdot v}{100 \sqrt{3}}} = 1.209$ $m = \alpha_1 \times S_L = 1.214 \times 21 = 25.5 \text{ N/mm}^2$				
(3)水セメント比(W/C)	$m = -13.60 + 23.10 \times C/W$ $W/C = 23.10 \div (25.5 + 13.60) \times 100 = 59 \% \leq \text{【60\%(上限値)】}$ $\therefore W/C = 59 \%$				
(4)単位水量(W)	当工場の実績により W = 165 kg/m ³				
(5)単位セメント量(C)	$C = W \div (W/C) \times 100 = 165 \div 59 \times 100 = 280 \text{ kg/m}^3$ $C_v = C \div \text{密度} = 280 \div 3.02 = 93 \text{ } \ell/\text{m}^3$				
(6)空気量(A)	A = 4.5 % × 1000 = 45 ℓ/m ³				
(7)単位粗骨材量(G)	当工場の実績により かさ容積 = 0.610 m ³ /m ³ 実積率 = 58.6 % $G_v = 0.610 \times 1000 \times 58.6 \div 100 = 357 \text{ } \ell/\text{m}^3$ $G = G_v \times \text{表乾密度} = 357 \times 2.68 = 957 \text{ kg/m}^3$ $G_1 = G \times 50.0 \% = 478 \text{ kg/m}^3$ $G_2 = G \times 50.0 \% = 479 \text{ kg/m}^3$				
(8)単位細骨材量(S)	$S_v = 1000 - (W + C_v + G_v + A) = 1000 - 660 = 340 \text{ } \ell/\text{m}^3$ $S = S_v \times \text{表乾密度} = 340 \times 2.59 = 881 \text{ kg/m}^3$ $S_1 = S \times 30.0 \% = 264 \text{ kg/m}^3$ $S_2 = S \times 70.0 \% = 617 \text{ kg/m}^3$				
(9)細骨材率(s/a)	s/a = S_v ÷ (G_v + S_v) × 100 = 48.8 %				
(10)単位混和剤量(Ad)	Ad = C × 添加率 = 280 × 0.8000 % = 2.240 kg/m ³				

配合表 kg/m ³												
セメント	混和材		水	細骨材			粗骨材				混和剤	
	①	②		①	②	③	①	②	③	④	①	②
280	—	—	165	264	617	—	478	479	—	—	2.240	—
水セメント比	59 %		細骨材率	48.8 %			骨材混合比 (質量混合)	細骨材①:②		30.0:70.0		
								粗骨材①:②		50.0:50.0		

備考

高炉セメントB種 試験成績表



2025年11月度

種 類 品 質		高炉セメントB種 JIS R 5211			
		J I S 規 格 値	試 験 成 績		
			平 均 値	標 準 偏 差	最 大 値 (最小値)
密 度	g/cm ³	—	3.02✓	—	—
比表面積	cm ² /g	3000以上✓	3780✓	64	—
凝 結	水 量 %	—	29.2	—	—
	始 発 h-min	60min以上✓	2-50✓	—	(2-15)✓
	終 結 h-min	10 h 以下✓	4-05✓	—	5-55✓
安 定 性	パット法	良✓	良✓	—	—
圧 縮 強 さ N/mm ²	3 d	10.0以上✓	21.6✓	0.83	—
	7 d	17.5以上✓	35.4✓	1.34	—
	28 d	42.5以上✓	61.7✓	1.44	—
化 学 成 分 %	酸化マグネシウム	6.0以下✓	3.34✓	—	3.84✓
	三 酸 化 硫 黄	4.0以下✓	1.94✓	—	2.23✓
	強 熱 減 量	5.0以下✓	1.71✓	—	2.19✓
	塩 化 物 イ オ ン	—	0.010✓	—	—
備 考 試験方法はJIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。 28d圧縮強さは前月度の値を示す。 ベースセメントの全アルカリ 0.50% 高炉スラグの分量 40～45%✓					

日鉄高炉セメント株式会社

(発行者)


品質保証部 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町16番地

TEL (093)-563-5113

(製品に関するお問い合わせ先)

大阪支店 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-8-4 住友ビルディング第4号館2階

TEL (06)-7669-6410

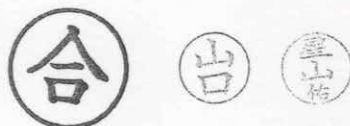

骨材試験成績書

2025年11月

日本産業規格認証工場認証番号TC0507009

615-0815 京都市右京区西京極中沢町23-3

株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場


TEL (075) 321-5896 FAX (075) 311-1826

	産地品名	骨材名称	検印欄
骨材① 骨材② 骨材③ 骨材④	桂川流域産	陸砂	工場長 品質管理 試験課
			  

試験項目	骨材①	骨材②	骨材③	骨材④	ふるい分け試験 (通過率%)				
最大寸法(mm)	5				ふるい(mm)	陸砂			
表乾密度 (g/cm ³)	2.58				150				
絶乾密度 (g/cm ³)	2.53				100				
吸水率 (%)	1.85				80				
微粒分量 (%)	2.0				60				
粘土塊量 (%)	0.44				50				
有機不純物 (標準色よりも)	淡い				40				
塩化物量 (%)	0.000				30				
安定性 (%)	2.0				25				
アルカリシリカ骨材反応	無害				20				
					15				
					10	100			
					5	97			
					2.5	89			
					1.2	66			
					0.6	39			
					0.3	19			
					0.15	3			
					0.075				
					粗粒率	2.87			

粒度曲線

陸砂

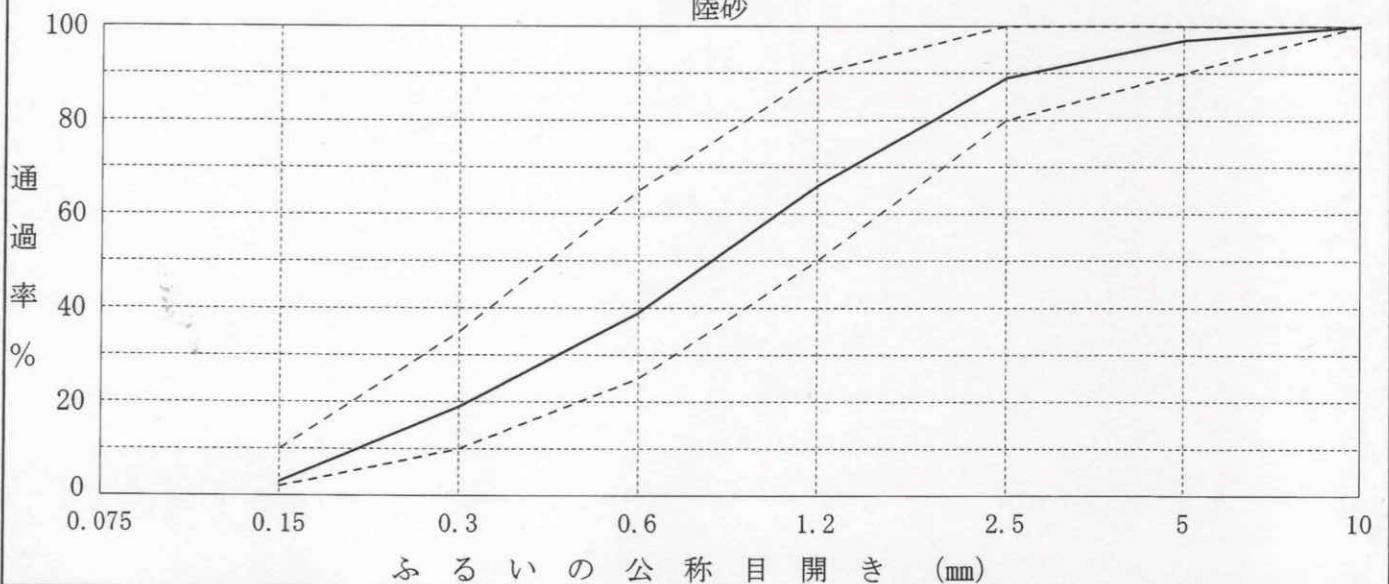

備考:



試 験 報 告 書

京都砂利 殿

京都府京都市伏見区下鳥羽上向島町102

試験品内容：[種 別] JIS A 5308:2024 附属書JA「レディミクストコンクリート用骨材」
細骨材 砂 (陸砂)✓
[採 取 日] 2025年7月18日✓
[産 地] 桂川流域産✓
[採 取 場 所] 京都砂利ストックヤード✓
[製 造 業 者] 京都砂利✓

試 験 項 目： 1. 骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)✓

受領日(試料持込日)： 2025年 7月 18日✓

試 験 日： 2025年 7月 18日 ~ 2025年 8月 5日✓

試 験 結 果： 次頁以降のとおり

特 記 事 項： —

試験実施場所：一般財団法人 日本品質保証機構 関西マテリアルテクノ試験所 試験室
(注) 1. 上記試験品は、試験申込者により試験実施場所へ持ち込まれたものである。
2. 試験品内容等については、試験申込者提出の試験申込書に基づき表記したものである。
3. 試験結果は当該試験品に対しての結果であり、製品すべてを保証するものではありません。

試験の結果は、上記のとおりであることを報告します。

2025年 8月 14日

大阪府東大阪市水走3丁目8番19号
一般財団法人 日本品質保証機構
関西マテリアルテクノ試験所

所 長 井上 聖

技術管理者 那良 時義



この試験報告書の転載、一部分の複製をするときは、事前に当機構の承認を受けてください。
尚、報告書には改ざん防止策を施しています。

一般財団法人 日本品質保証機構



1. 骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)

(1)試験方法 JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」による。

- (2)判定基準
- a) 溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L以上で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満の範囲では、溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)未満となる場合、その骨材を「無害」と判定し、溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)以上となる場合、その骨材を「無害でない」と判定する。
- b) 溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L未満で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満の場合、その骨材を「無害」と判定する。
- c) アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L以上の場合は判定しない。

(3)試験結果

繰り返し	試料量 (g)	反応時間 (hr)	アルカリ濃度減少量 (Rc) (mmol/L)				溶解シリカ量 (Sc) (mmol/L) 「吸光光度法」				判定
			V ₁ (mL)	V ₂ (mL)	Rc	平均値	吸光度	A (mg/L)	Sc	平均値	
1	25.00	24.0	20	18.45	68	68✓	0.321	5.68	40	41✓	無害✓
2	25.00	24.0	20	18.45	68		0.334	5.92	42		
3	25.00	24.0	20	18.45	68		0.333	5.90	42		
ブランク V ₃ (mL)= 19.80							希釈倍率 n= 10				

$$Rc = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} (V_3 - V_2) \times 1000$$

$$Sc = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

Rc: アルカリ濃度減少量

F: 0.05mol/L塩酸標準液のファクター=1.000

V₁: 希釈試料溶液からの分取量V₂: 希釈試料溶液の滴定に要した0.05mol/L塩酸標準液量V₃: 希釈した空試料溶液の滴定に要した0.05mol/L塩酸標準液量


Sc: 溶解シリカ量

n: 希釈倍率

A: 検量線から求めたけい素量

以上

(参考)

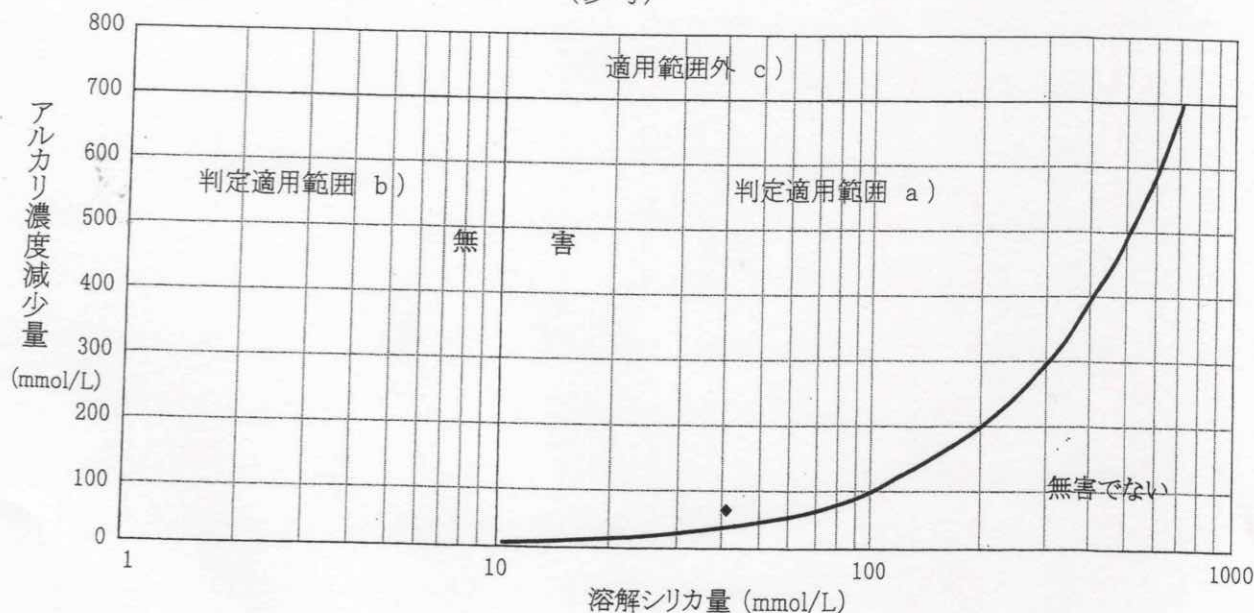


コンクリート用砕砂試験成績表

㈱星山建設 御中			発行日	2025年11月20日
種類(呼び方)	砕砂 (CS) A	原石の種類	硬質砂岩	
製造業者名	中央砕石株式会社	採取地	大阪府高槻市大字原	
プラント名	CSプラント	試験実施日	物理試験:	2025年11月18日
			アルカリシリカ反応性試験:	2025年5月30日
試験項目(物理試験)	JIS規格値	試験値	注記	
絶乾密度(JIS A 1109) ※	2.5g/cm ³ 以上 ✓	2.59 ✓	○ 表乾密度 (2.64 ✓) g/cm ³ ○ ふるい分け試験の試料の種別 (0.075mm以上) ○ 協議によって定めた規格値 ・ 表面水量 = 10%以下 実測値は = (5.1) % ・ 微粒分量の目標値 = 5.0 % ※ JISA1102及び1109と1122は洗浄した試料を使用し、粒径判定実績率試験は、1.2mmでカットした試料を使用する為、元砂WSの試験値を採用する。	
吸水率(JIS A 1109) ※	3.0 % 以下 ✓	1.92 ✓		
安定性(JIS A 1122) ※	10 % 以下 ✓	2.7 ✓		
微粒分量(JIS A 1103)	5.0 ± 2.0% ✓	4.3 ✓		
粒形判定実績率 ※	54 % 以上 ✓	57.9 ✓		

ふるい分け試験 (JIS A 1102)

	ふるいの呼び寸法 mm	各ふるいを通るものの 100	連続するふるいの間に留まるものの質量分率の差 a)
ふるい分け試験結果	10	100	-
	5	100	0 ✓
	2.5	94	6 ✓
	1.2	61	33 ✓
	0.6	33	28 ✓
	0.3	19	14 ✓
	0.15	6	13 ✓
粗粒率		2.87 ✓	-
協議によって定めた粗粒率: 2.80 ± 0.15			

粒度曲線

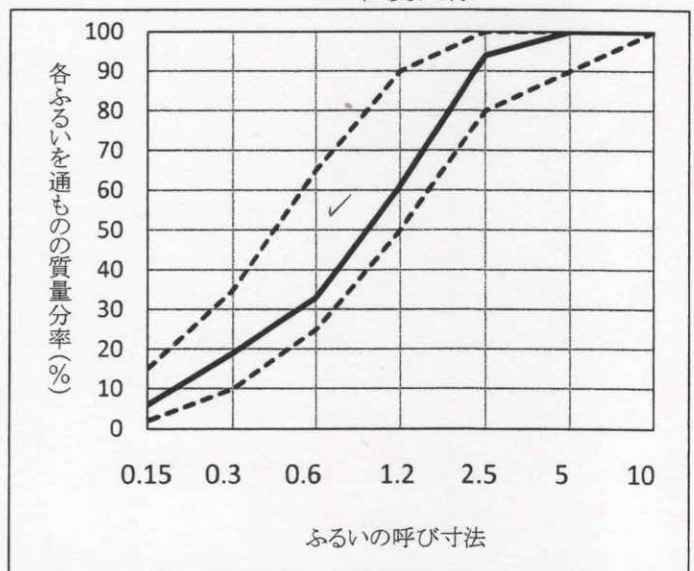

注a) 表2-1-4に規定するふるいにおいて、連続するふるいの間にとどまるものの質量分率が45%以上になってはならない。

アルカリシリカ反応性試験 (JIS A 1145又はJIS A 1146)	試験結果	A:無害と判定
	試験方法	化学法又はモルタルバー法
	A:無害と判定 B:無害でないと判定、又は試験を行っていない	
試験機関名	物理試験:	中央砕石株式会社 試験室
	アルカリシリカ反応性試験:	一般財団法人 日本建築総合試験所

大阪府高槻市大字原856番地の4
中央砕石株式会社
電話 072-687-0076

作成者		品質管理責任者	担当者
担当部署	品質管理課		
担当者名	平岡 結花		





JNLA Z90119JP

試験番号 VE-24-0378追22
受付日 2024年10月16日
報告日 2025年 5月23日

骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)報告書

大阪府吹田 市藤原 4 丁目 8 番 1 号
一般財団法人 日本建築総合試験所
試験研究センター
センター長
報告書発行責任者
材料試験室長
西山 篤史

依頼者	事業所名	中央砕石 株式会社 ✓
	所在地	大阪府高槻市大字原856-4
団体名	一般社団法人 日本砕石協会 大阪府支部	
	所在地	大阪府大阪市中央区谷町1-3-27 大手前建設会館内
試験材料	試験実施期間	2024年11月14日 ~ 2025年5月15日
	種類* (原石の種類)	砕石2010(硬質砂岩) ✓
	産地*	大阪府高槻市大字原
	採取場所*	中央砕石 株式会社 第4プラント ベルトコンベア 落ち口
	採取日*	2024年10月16日 ✓
	採取者*	中央砕石 株式会社 平岡 結花
備考	2024年10月16日に当センターへ搬入された。	



セメントの全アルカリ	酸化カリウム (K ₂ O):0.38%、酸化ナトリウム (Na ₂ O):0.27%、全アルカリ (Na ₂ Oeq):0.52%						
試験方法	「JIS A 1146:2022 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」とし、相対湿度95%以上を確保した方法は、吸取紙による被覆とした。なお、試験は当センター 本部 コンクリート実験室にて行った。						
試験結果	供試体番号	膨張率 (%)					判定
		2週	4週	8週	13週	26週	
	1	0.006	0.009	0.012	0.015	0.015	無 害 ✓
	2	0.007	0.011	0.013	0.016	0.018	
	3	0.008	0.011	0.014	0.016	0.018	
平均膨張率	0.007	0.010	0.013	0.016	0.017		
平均膨張率と材齢の関係を図-1に、試験終了時における供試体の状況を写真-1に示す。							

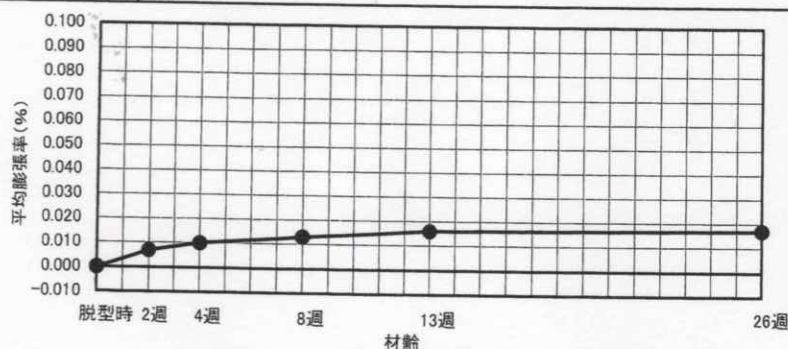


図-1 平均膨張率と材齢の関係



写真-1 供試体の状況(試験終了時)

担当 材料部 材料試験室 試験責任者 澁井 雄斗 、 試験担当者 山本 莉子

*:試験依頼者の情報による。

以上



Accredited
Testing

JNLA Z90119JP

骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)報告書

試験番号 VE - 25 - 0021追1

受付日 2025年 4月14日

報告日 2025年 5月30日

大阪府吹田市藤白台五丁目
一般財団法人 日本建築総合試験研究センター
センター長 博士(工学) 西山 隆夫



依頼者	事業所名	中央砕石 株式会社 ✓				
	所在地	大阪府高槻市大字原856-4				
	団体名	一般社団法人 日本砕石協会 大阪府支部				
	所在地	大阪府大阪市中央区谷町1-3-27 大手前建設会館内				
試験実施期間		2025年5月20日 ~ 同月21日				
試験材料	種類* (原石の種類)	砕石2010 (硬質砂岩) ✓				
	産地*	大阪府高槻市大字原				
	採取場所*	中央砕石 株式会社 第4プラント ベルトコンベア落ち口				
	採取日*	2025年4月11日 ✓				
	採取者*	中央砕石 株式会社 平岡 結花				
備考		2025年4月14日に当センターへ搬入された。				
試験方法		「JIS A 1145:2022 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」とし、溶解シリカ量の定量方法は原子吸光光度法とした。なお、試験は当センター 本部 化学分析室にて行った。				
試験結果	測定項目	定 量 値 (mmol/L)				判 定
		1	2	3	平均値	
	溶解シリカ量 (Sc)	24	25	26	25	無 害 ✓
アルカリ濃度減少量 (Rc)	55	56	54	55		
担当	材料部 材料試験室	報告書発行責任者				
	試験責任者 丹羽 大地	材料試験室長				
	試験担当者 丹羽 大地、大本 裕樹	山本 篤史				

*:試験依頼者の情報による。



コンクリート用砕石試験成績表

(株)星山建設 御中			発行日	2025年11月20日
種類(呼び方)	砕石 1505 A	原石の種類	硬質砂岩	
製造業者名	中央砕石株式会社	採取地	大阪府高槻市大字原	
プラント名	第4プラント	試験実施日	物理試験:	2025年11月10日
			アルカリシリカ反応性試験:	2025年5月30日
試験項目(物理試験)	JIS規格値	試験値	注記	
絶乾密度(JIS A 1110)	2.5 g/cm ³ 以上 ✓	2.65 ✓	- 表乾密度 (2.67 ✓) g/cm³ - 協議によって定めた微粒分量 (0.50) %	
吸水率(JIS A 1110)	3.0 % 以下 ✓	0.96 ✓	ふるい分け試験の試料の種別 (0.075mm以上)	
安定性(JIS A 1122)	12 % 以下 ✓	8.9 ✓	- 粒形判定実積率 (60.8) - 微粒分は、粒形判定実積率が58%以上の場合、5.0%以下とすることができる。	
すりへり減量(JIS A 1121)	40 % 以下 ✓	13.5 ✓	粒形判定実積率の試験は次による。砕石2005の粒度に適合するように混合したものとする	
微粒分量(JIS A 1103)	協議値 ± 0.5% ✓ (最大値 3.0%)	0.1 ✓	混合した種類と質量比を下記に示す 砕石 (2010) と砕石 (1505) を 質量比 (50%) : (50%) で混合 又、単位容積質量はJIS A 1104に 規定する方法により求める。	
粒形判定実積率	56 % 以上 ✓	60.8 ✓		

ふるい分け試験 (JIS A 1102)

ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいを通るものの質量分率 (%)
-	-
-	-
-	-
20	100
15	100
10	55
5	2
2.5	0
粗粒率	6.43 ✓

粒度曲線

アルカリシリカ反応性試験 (JIS A 1145又はJIS A 1146)	試験結果	A:無害と判定
	試験方法	化学法又はモルタルバー法
	A:無害と判定 B:無害でないと判定、又は試験を行っていない	
試験機関名	物理試験:	中央砕石株式会社 試験室
	アルカリシリカ反応性試験:	一般財団法人 日本建築総合試験所

(注) 舗装用コンクリートに用いる場合のすりへり減量は、別途定める規格を用い成績表を添付する。

大阪府高槻市大字原856番地の4
中央砕石株式会社
電話 072-687-0076

作成者		品質管理責任者	担当者
担当部署	品質管理課		
担当者名	平岡 結花		




コンクリート用砕石試験成績表

㈱星山建設 御中			発行日	2025年11月20日
種類(呼び方)	砕石 2010 A	原石の種類	硬質砂岩	
製造業者名	中央砕石株式会社	採取地	大阪府高槻市大字原	
プラント名	第4プラント	試験実施日	物理試験:	2025年11月10日
			アルカリシリカ反応性試験:	2025年5月30日
試験項目(物理試験)	JIS規格値	試験値	注記	
絶乾密度(JIS A 1110)	2.5 g/cm ³ 以上✓	2.65 ✓	・表乾密度 (2.67✓) g/cm³ ・協議によって定めた微粒分量 (0.50) % ・ふるい分け試験の試料の種別 (0.075mm以上) ・粒形判定実積率 (60.8) ・微粒分は、粒形判定実積率が58%以上の場合、5.0%以下とすることができる。 ・粒形判定実積率の試験は次による。砕石2005の粒度に適合するように混合したものとする - 混合した種類と質量比を下記に示す 砕石(2010)と砕石(1505)を 質量比(50%):(50%)で混合 又、単位容積質量はJIS A 1104に規定する方法により求める。	
吸水率(JIS A 1110)	3.0 % 以下✓	0.87 ✓		
安定性(JIS A 1122)	12 % 以下✓	8.7 ✓		
すりへり減量(JIS A 1121)	40 % 以下✓	12.8 ✓		
微粒分量(JIS A 1103)	協議値 ± 0.5% ✓ (最大値 3.0%)	0.1 ✓		
粒形判定実積率	56 % 以上✓	60.8 ✓		

ふるい分け試験 (JIS A 1102)

	ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいを通るものの質量分率 (%)
ふるい分け試験結果	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	25	100
	20	95
	10	2
	5	0
粗粒率		7.03 ✓

粒度曲線

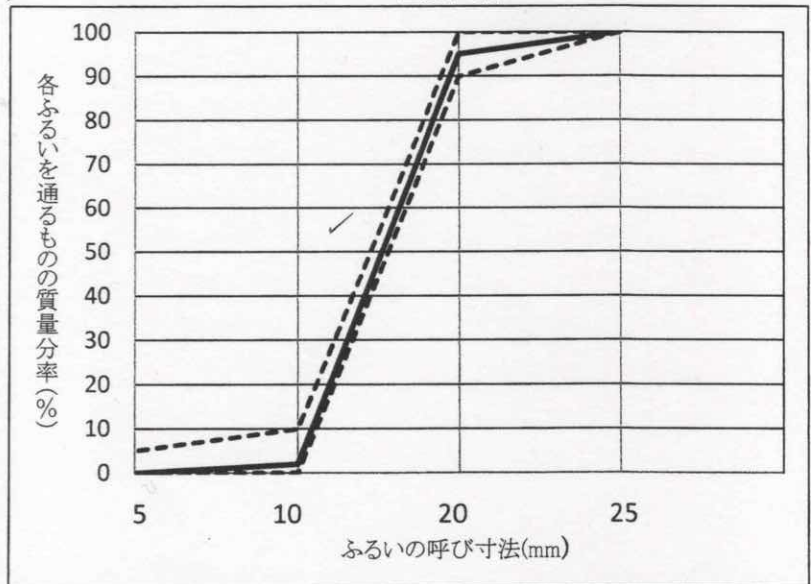

アルカリシリカ反応性試験 (JIS A 1145又はJIS A 1146)	試験結果	A:無害と判定
	試験方法	化学法又はモルタルバー法
	A:無害と判定 B:無害でないと判定、又は試験を行っていない	
試験機関名	物理試験:	中央砕石株式会社 試験室
	アルカリシリカ反応性試験:	一般財団法人 日本建築総合試験所

(注) 舗装用コンクリートに用いる場合のすりへり減量は、別途定める規格を用い成績表を添付する。

大阪府高槻市大字原856番地の4
中央砕石株式会社
電話 072-687-0076

作成者		品質管理責任者	担当者
担当部署	品質管理課	 	 
担当者名	平岡 結花		



株式会社星山建設
星山生コンクリート工場

御中

2025年 7月度～2025年12月度 / コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

種類 AE減水剤 標準形 (I種) /
商品名 シーカ ポゾリス 15 S /

1. コンクリートの試験結果

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
減水率 %	10 以上	15	15
ブリーディング量の比 %	70 以下	52	—
ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	— 以下	—	—
凝結時間の差分	始 発 終 結	+55 +60	+25 +25
経時変化量	スランプ cm	— 以下	—
	空気量 %	— 以内	—
圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—
	材齢2日 (5℃)	— 以上	—
	材齢7日	110 以上	131
	材齢28日	110 以上	120
長さ変化比 %	120 以下	100	—
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	95	—

注記1. 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.00 kg/m^3 性能確認試験 3.00 kg/m^3

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2020年 8月 に ホゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl-)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験
			化学混和剤中の含有量 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 試験値
塩化物イオン(Cl-)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.01 % 3.00 kg/m^3 0.00 kg/m^3
全アルカリ量	0.30 kg/m^3 以下	0.04 kg/m^3	0.7 % 3.00 kg/m^3 0.02 kg/m^3

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2020年 8月 に ホゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm^3 , 20℃)	1.01 ~ 1.13	1.07

注記. この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果である。



試験結果一覧表

総数 1 枚の 1

報告書No. 253330002-012

報告年月日 令和7年5月27日

株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場 御中

住所：京都府京都市右京区西京極中沢町23-3

ISO/IEC 17025 認定試験所

株式会社 中研試験センター

大阪校

〒551-0021

大阪市大正区津島1-10-34

TEL : (06) 6556-2391 FAX : (06) 6556-2389

依頼元		会社名	株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場 ✓			
		所在地	京都府京都市右京区西京極中沢町23-3 ✓			
	No.	種類および銘柄	採取日	採取場所		
	1	地下水 ✓	令和7年4月5日 ✓	依頼工場内 ✓		
	2	上澄み水 ✓	令和7年4月5日 ✓	依頼工場内 ✓		
試料搬入方法		宅配便				
試験日		令和7年4月7日 ~ 令和7年5月7日				
試験規格		JIS A 5308:2024 附属書JC レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水				
【 試 験 結 果 】						
試験項目		試験水の種類	基準水	1. 地下水	2. 上澄み水	
懸濁物質の量		(g/L)	—	0.0 ✓	—	
溶解性蒸発残留物の量		(g/L)	—	0.1 ✓	—	
塩化物イオン(Cl ⁻)量		(mg/L)	—	13 ✓	20 ✓	
セメントの 凝結時間の差	始発時間	(時-分)	2-15 ✓	2-00 ✓	2-15 ✓	
	始発時間の差	(分)	—	15 ✓	0 ✓	
	終結時間	(時-分)	3-05 ✓	3-05 ✓	3-10 ✓	
	終結時間の差	(分)	—	0 ✓	5 ✓	
モルタルの 圧縮強さの比	材齢7日	圧縮強さ	(N/mm ²)	47.7 ✓	47.9 ✓	47.1 ✓
		圧縮強さの比	(%)	—	100 ✓	99 ✓
	材齢28日	圧縮強さ	(N/mm ²)	65.4 ✓	65.2 ✓	64.1 ✓
		圧縮強さの比	(%)	—	100 ✓	98 ✓
備考						
試料採取者：星山 佑太郎						
合 告 星山 佑太郎						
			試験担当者	濱谷 将		

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名）

レディーミクストコンクリート

普通コンクリート 舗装コンクリート

モルタル

会社名 株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場

住所 京都府京都市右京区西京極中沢町 23-3

担当部門 試験課

電話番号 075-321-5896

FAX 番号 075-311-1826

緊急連絡電話番号 075-321-5896

推奨用途及び使用上の制限

建築及び土木構造物等の材料として用いられる。

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康有害性：皮膚腐食性 区分1

眼に対する重篤な損傷性 区分1

GHSラベル要素

絵表示：



注意喚起語：危険

危険有害性情報：H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

H318 重篤な眼の損傷

注意書き：

【安全対策】P264 取扱い後は手などをよく洗うこと。

P280 保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。

【応急措置】P301+P330+P331 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。

P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

P310 直ちに医師に連絡すること。

P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。

次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。

【保管】部外者が触れないような措置をし、硬化する前に使用すること。

【廃棄】P501 国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

【その他】レディーミクストコンクリートの材料にフライアッシュが含まれる場合、フライアッシュ単味のばく露のおそれはないが、フライアッシュには、飲み込むと有害のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害（呼吸器系）、臓器の障害のおそれ（全身毒性、消化器）、長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害（呼吸器系、免疫系、腎臓）、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれの危険有害性情報があるので注意すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名又は一般名：レディーミクストコンクリート

成分及び含有率：

含有成分	含有率（wt%）	備考
ポルトランドセメント※	最大 50	3CaO・SiO ₂ , 2CaO・SiO ₂ , 3CaO・Al ₂ O ₃ 等

注）※：ポルトランドセメントに、酸化マンガン（CAS 番号：1344-43-0）が1wt%未満含まれる。

CAS 番号及び官報公示整理番号（化審法）：

含有成分	CAS 番号	官報公示整理番号（化審法）
ポルトランドセメント	65997-15-1	—
高炉スラグ※	65996-69-2	—
フライアッシュ※※	68131-74-8	—

注）※：高炉スラグは、高炉セメント又は混和材として使用した場合の含有成分。

※※：フライアッシュは、フライアッシュセメント又は混和材とした場合の含有成分。

・特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（化学物質排出把握管理促進法）の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質に該当しない。

4. 応急措置

吸入した場合：レディーミクストコンクリートを吸入することは考えられないが、体調が優れない場合は、新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合：速やかに水で洗い流し、必要に応じて医療処置を受ける。

眼に入った場合：速やかに清浄な水で最低 15 分洗眼したのち、医療処置を受ける。

飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄したのち、医療処置を受ける。被災者の意識が朦朧としている場合、意識がない場合は、無理に吐かせないで、速やかに医療処置を受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：不燃物質であるので必要としない。

使ってはならない消火剤：不燃物質であるので必要としない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

回収作業には、保護手袋、保護長靴、保護眼鏡、マスク等の保護具を着用する。

環境に対する注意事項：濃厚な洗浄水は中和、希釈処理等により、河川等に直接流出しないように対策をとる。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

漏出した場合には、スコップ等により回収し、廃棄するまで土のう袋等で保管する。やむを得ず床面等に残ったものは、固化する前に水で洗浄する。洗浄水は回収し、中和処理等により適切に処理する。回収物や回収した洗浄水は、「13. 廃棄上の注意」に従い、廃棄又は排水する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。

安全取扱注意事項：みだりに飛び散らないように、型枠の中で使用すること。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。

接触回避：アルカリ性を示すため、酸性の製品との接触を避ける。

アルミニウム、アンモニウム塩と反応するので接触を避ける。

凝結が遅延するので糖類との接触を避ける。

保管

安全な保管条件：保管しない。

安全な容器包装材料：保管しないため、安全な容器包装材料はない。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等：該当しない

設備対策：型枠の中で使用する。

保護具

呼吸用保護具：必要に応じて保護マスクを着用する。

手の保護具：手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。

眼、顔面の保護具：眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具：必要に応じて保護長靴、保護衣等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態：固体（凝固体、流動体）

色：灰色（若干違う場合がある）

臭い：データなし

融点／凝固点：データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲：データなし

可燃性：不燃性である

爆発下限及び爆発上限／可燃限界：該当しない

引火点：該当しない

自然発火点：該当しない

分解温度：データなし

pH：12～13

動粘性率：該当しない

溶解度：データなし

n-オクタノール／水分配係数（log 値）：該当しない

蒸気圧：データなし

密度及び／又は相対密度：1.5～2.4g/cm³（20℃）

相対ガス密度：該当しない

粒子特性：0～40mm

10. 安定性及び反応性

反応性：時間とともに安定固化する。

化学的安定性：時間とともに安定固化する。

危険有害反応可能性：酸、アルミニウム、アンモニウム塩と反応する。強アルカリ性を呈する。

避けるべき条件：酸、アルミニウム、アンモニウム塩、糖類との接触。

混触危険物質：酸、アルミニウム、アンモニウム塩と反応する。

危険有害な分解生成物：危険有害な分解生成物を含まない。

11. 有害性情報

急性毒性：データ不足のため分類できない。

皮膚腐食性／刺激性：強アルカリ性（pH12～13）を呈し、皮膚に対し刺激性があり、皮膚に炎症を起こす可能性がある。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：

強アルカリ性（pH12～13）を呈し、眼刺激性があり、眼の角膜に炎症を起こす可能性がある。

呼吸器感作性又は皮膚感作性：極微量のクロム化合物が含まれており、六価クロムに対して過敏である場合にアレルギーが起こる可能性がある。

生殖細胞変異原性：データ不足のため分類できない。

発がん性：データ不足のため分類できない。

生殖毒性：データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）：データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）：データ不足のため分類できない。

誤えん有害性：データ不足のため分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性：環境生物に対し有害であるとの情報なし

残留性・分解性：時間とともに安定固化する。

生体蓄積性：生体に蓄積しない。

土壤中の移動性：時間とともに安定固化するため、土壤中に移動しない。

オゾン層への有害性：時間とともに安定固化するため、大気中に拡散しない。

13. 廃棄上の注意

化学品（残余廃棄物）、当該化学製品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

レディーミクストコンクリート：固化前は、洗浄し骨材を分離して、回収骨材及びスラッジ水として、固化後は、破碎して、路盤材や再生骨材として利用することが望ましい。また、廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄する。洗浄水などの排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に適合するように十分留意しなければならない。処理等を外部の業者に委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付して委託し、関係法令を遵守して適正に処理する。

汚染容器及び包装：汚染容器は、洗浄して洗い流す。洗浄水などの排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に適合するように十分留意しなければならない。

14. 輸送上の注意

輸送に関する国際規制

国連番号：	—
品名（国連輸送名）：	—
国連分類：	—
容器等級：	—
海洋汚染物質：	該当しない

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策：漏れ等の防止を確実に。周辺環境への流出に留意する。

国内規制がある場合の規制情報

海上規制情報：船舶安全法に従う。

航空規制情報：航空法に従う。

陸上規制情報：消防法、道交法に従う。

15. 適用法令

労働安全衛生法：第 57 条の 2 通知対象物：マンガン及びその無機化合物
化学物質排出把握管理促進法：第一種、第二種指定化学物質に該当しない。

毒物及び劇物取締法：該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制

16. その他の情報

本データシートは、日本産業規格 JIS Z 7253：2019「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）」に準じて作成しており、製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、現時点で弊社の有する情報を取扱事業者にご提供するものです。記載内容は、現時点で入手できた資料、情報、データ等に基づいて作成しましたので、新しい知見により改訂されることがあります。本データシートは、必ずしも製品の安全性を保証するものではなく、弊社が知見を有さない危険性、有害性の可能性がありますので、取扱事業者は、これを参考として、個々の取扱い、用途、用法等の実態に応じた安全対策を実施の上、お取扱い願います。

第2525号

品質管理監査合格証

株式会社星山建設
星山生コンクリート工場 殿

貴工場は京都府生コンクリート品質管理監査会議
が令和6年度に実施した立入監査の結果全
国統一品質管理基準に適合しているものと
判定しここに合格証を交付する

記

有効期間 自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

令和7年3月31日

京都府生コンクリート品質管理監査会議

議長 西山峰広





発効日：2024年8月9日
Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

株式会社星山建設・星山生コンクリート工場 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0507009

認証取得者の氏名及び名称：株式会社星山建設・星山生コンクリート工場
住 所：京都府京都市右京区西京極中沢町 23-3

鋳 工 業 品 の 名 称：レディーミクストコンクリート

認証に係る JIS 番号：JIS A 5308

認 証 の 区 分：普通コンクリート・舗装コンクリート

工場及び事業所の名称：株式会社星山建設・星山生コンクリート工場
所 在 地：京都府京都市右京区西京極中沢町 23-3

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2007年8月9日
有 効 期 限：2027年8月8日



一般財団法人 建材試験センター
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏

