

材 料 試 験 報 告 書

材料種別 再生クラッシュラン (RC-30)

工事名 舗装新設工事 (嵯峨緯 126 号線)

施工場所

施工者名

試験年月: 令和 7 年 4 月

提出年月: 令和 7 年 12 月

株式会社 玉井道路 ECOWA宇治



	路盤材の試験結果総括表	
--	-------------	--

調査件名	再生路盤材 材料試験	
試料番号	RC-30	試験年月日 2025年4月9日 ～ 2025年4月18日
試料採取場所	(株)玉井道路 ECOWA宇治	試験者 片岡 誠

項 目		試験測定値	規 格 値	試験方法	試験年月日
通過 質 量 百 分 率 (%)	53.0	—		JIS A 1102	2025年4月9日
	37.5	100.0	100.0		
	31.5	98.2	95.0 ～ 100.0		
	26.5	—	—		
	19.0	76.3	55.0 ～ 85.0		
	13.2	—	—		
	4.75	35.6	15.0 ～ 45.0		
	2.36	21.1	5.0 ～ 30.0		
	0.425	—	—		
	0.075	2.8	—		
洗い損失量 (%)		—	—	JIS A 1102	—
単位容積質量 (kg/ℓ)		1.607	—	JIS A 1104	2025年4月10日
比重 (表乾)		—	—	JIS A 1109	—
吸水率 (%)		—	—	JIS A 1110	—
すり減り減量 (%)		37.4	50%以下	JIS A 1121	2025年4月10日
安定性 (%)		—	—	JIS A 1122	—
軟石量 (%)		—	—	JIS A 1126	—
骨材の形状 (%)		—	—	試験法便覧	—
塑性指数		NP	6%以下	JIS A 1205	2025年4月14日
最適含水比 (%)		8.3	—	JIS A 1210	2025年4月11日
最大乾燥密度 (g/cm ³)		1.920	—	JIS A 1210	
修正CBR (%)		56.2	30%以上	JIS A 1211	2025年4月18日

特記事項


*. 再生路盤材の規格値は、「舗装再生便覧」を参照。

--	--	--	--

JIS A 1102	骨材ふるい分け試験	試験報告用紙
試料番号 RC-30	試験年月日 2025年 4月 9日	
調査名・目的 再生路盤材 材料試験	使用場所	
試料採取場所 (株)玉井道路 ECOWA宇治	試験者 片岡 誠	

試料総質量		120154.3		g			
フルイ目の呼び寸法 (mm)	フルイ目の開き	粒度範囲	累加残留試料質量 (g)	残留試料質量 (g)	残留率 (%)	加積残留率 (%)	通過質量百分率 (%)
50	53						
40	37.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
30	31.5	95.0 ~ 100.0	2113.7	2113.7	1.8	1.8	98.2
25	26.5						
20	19	55.0 ~ 85.0	28511.2	26397.5	22.0	23.7	76.3
13	13.2						
5	4.75	15.0 ~ 45.0	77439.2	48928.0	40.7	64.4	35.6
2.5	2.36	5.0 ~ 30.0	94840.3	17401.1	14.5	78.9	21.1
0.4	0.425						
0.075	0.075		116740.4	21900.1	18.2	97.2	2.8
計			120154.3	3413.9	2.8	100.0	

粒度曲線図

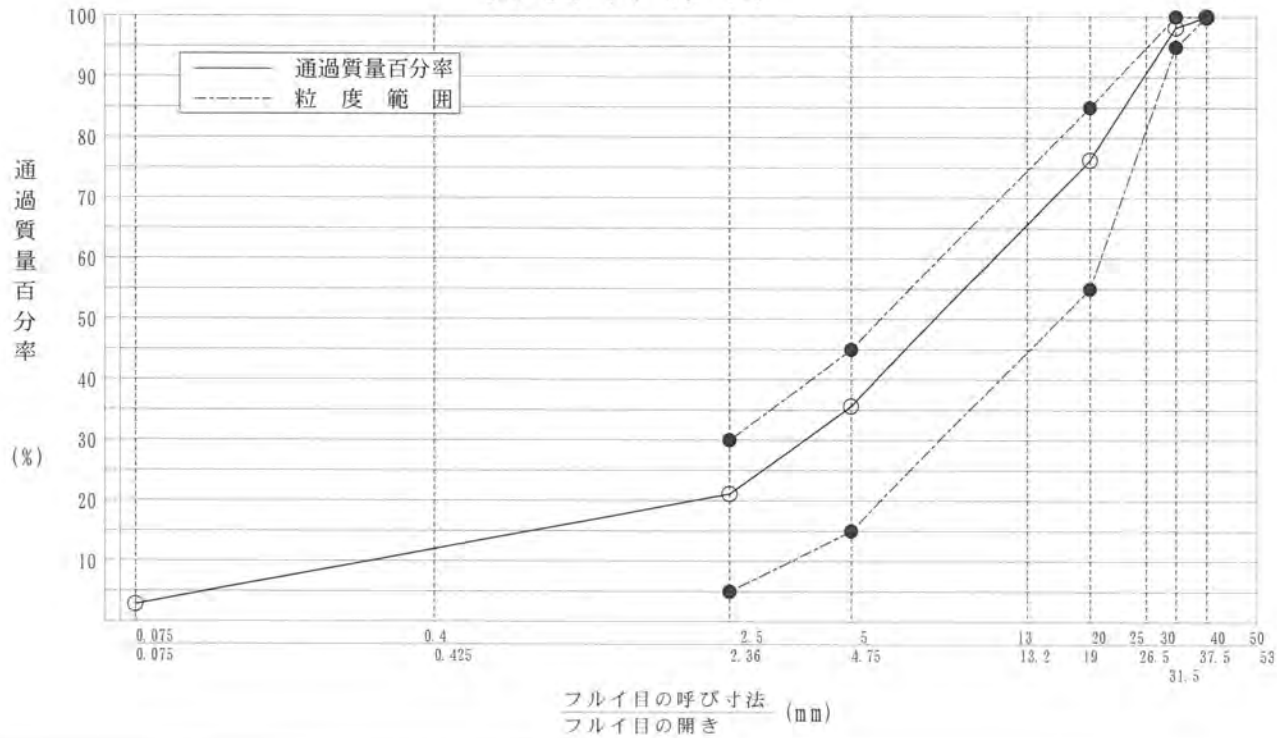

JIS A 1104	骨材の単位容積質量及び実績率試験	試験報告用紙
------------	------------------	--------

調査名・目的: 再生路盤材 材料試験

試料名: RC-30

試験年月日: 2025年4月10日

採取地: (株)玉井道路 ECOWA宇治

試験場所: 玉井建設(株)宇治合材所

試験者: 片岡 誠

採取年月日: 2025年4月8日

骨材の最大寸法: 31.5 mm

試験室の状態	室温(℃)		湿度(%)	
	24		-	
試料の状態	☒ 絶乾	☐ 気乾	含水率測定	☒ 有 ☐ 無
試験法	☒ 棒突き法		ジッキング法	
測定番号	単位容積質量及び実績率		粒径判定実績率	
	1	2	1	2
① 容器の容積 (ml)	10000.0	10000.0		
② 試料と容器の質量 (g)	16074.3	16059.7		
③ 容器質量 (g)				
④ 試料質量 (g)	16074.3	16059.7		
⑤ $\frac{\text{容器中の試料質量}}{\text{容器の容積}}$ (g/ml)	1.607	1.606		
⑥ 含水率測定のための乾燥前質量 (g)				
⑦ 含水率測定のための乾燥後質量 (g)				
⑧ 単位容積質量 (g/ml)	1.607	1.606		
⑨ 平均値 (g/ml)	1.607			
⑩ 骨材の密度				
⑪ 骨材の吸水率				
⑫ 実績率				

備考

- 絶乾状態の試料を用いる場合又は、試料の含水率が1.0(%)以下の見込みの場合は含水比の測定を省略。
- 試験は2回行い、その精度は平均値からの差が0.01(kg/l)以下。

JIS A 5001 JIS A 1121		ロサンゼルス試験機による 粗骨材のすりへり試験				試験報告用紙					
試料番号 RC-30		試験年月日 2025年 4月10日									
調査名・目的 再生路盤材 材料試験		使用場所・目的									
種類		試験者 片岡 誠									
骨材の種類 砕石		鉄球の数 8 個									
粒度区分 S-13 4.75~13.2		鉄球の質量 3330.0 g									
試料質量 5000.0 g		回転数 500 回									
ふるい目 の開き (mm)	試験前の粒度			試験後の粒度							
	累加残留質量 g	累加残留質量 百分率 (%)	通過質量 百分率 (%)	1			2				
				累加残留質量 g	累加残留質量 百分率 (%)	通過質量 百分率 (%)	累加残留質量 g	累加残留質量 百分率 (%)	通過質量 百分率 (%)		
	75										
	63										
	53										
	37.5										
	31.5										
	26.5										
	19										
	13.2										
	9.5										
	4.75										
	2.36										
1.7											
すりへり試験結果											
測定番号				1		2					
① 試験前の試料質量 (g)				5000.0		5000.0					
② 試験後の試料質量 (g)				—		—					
③ 1.7 mmふるい 残留物の水洗い後の質量 (g)				3116.2		3142.8					
④ すりへり 損失質量 (g)				1883.8		1857.2					
⑤ すりへり 減量 (%)				37.7		37.1					
⑥ 平均 値				37.4							
備考											

JIS A 1205
JGS 0141

土の液性限界試験・塑性限界試験（測定）

調査件名 再生路盤材 材料試験

試験年月日 2025年 4月14日

試験者 片岡 誠

試料番号（深さ） RC-30

液性限界試験

落下回数				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
	W %		試験不能	
落下回数				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
	W %			

塑性限界試験

容器 No.				
含水比	m _a g			
	m _b g		試験不能	
	m _c g			
	W %			

液性限界 W _L %	塑性限界 W _p %	塑性指数 I _p
NP	NP	NP

試料番号（深さ）

液性限界試験



落下回数				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
	W %			
落下回数				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
	W %			

塑性限界試験

容器 No.				
含水比	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
	W %			

液性限界 W _L %	塑性限界 W _p %	塑性指数 I _p

特記事項

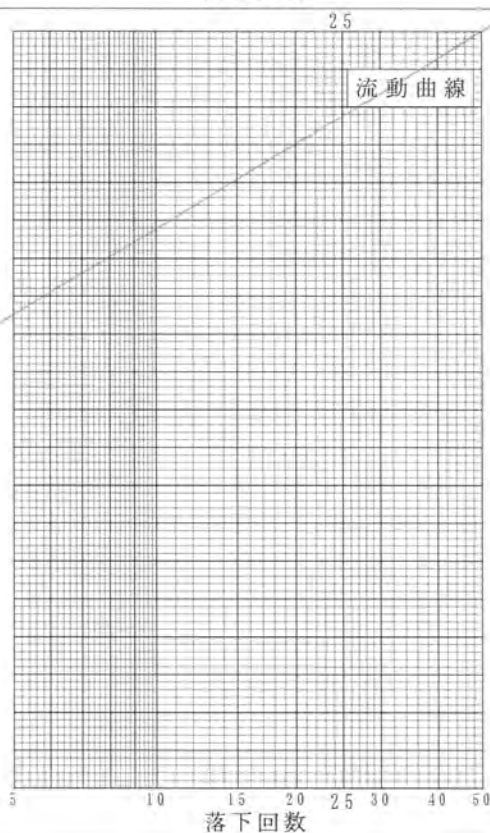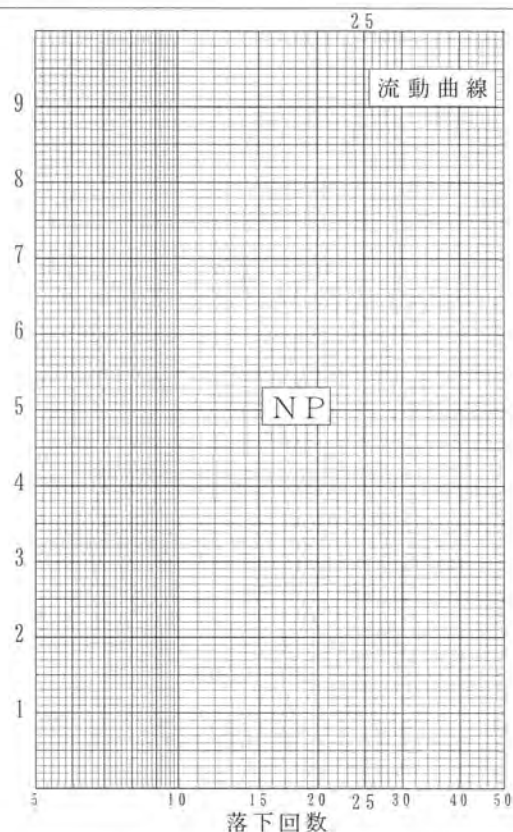

JIS A 1210
JGS 0711

突固めによる路盤用混合物の締固め試験 (測定)

調査件名 再生路盤材 材料試験

試験年月日 2025年 4月11日

試料番号 (深さ) RC-30

試験者 片岡 誠

試験方法	E-b	土質名称				
試料の準備方法	乾燥法, 湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	モ	内径 cm	15
試料の使用方法	繰返し法, 非繰返し法	落下高さ cm	45		高さ ¹⁾ cm	12.50
含水比	試料分取後 W_0 %	突固め回数 回/層	92	ル	容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後 W_1 %	突固め層数 層	3	ド	質量 m_l ²⁾ g	7058.3
測定 No.	1	2	3	4		
(試料+モールド) 質量 m_2 ²⁾ g	11353.0	11469.2	11584.0	11651.2		
湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.944	1.997	2.049	2.079		
平均含水比 W %	3.7	5.5	7.1	8.3		
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.875	1.893	1.913	1.920		
含水比	容器 No.					
	m_a g	1193.3	1243.5	1201.9	1265.5	
	m_b g	1158.3	1189.6	1137.5	1184.3	
	m_c g	212.1	210.2	213.5	206.3	
	W %	3.7	5.5	7.0	8.3	
	容器 No.					
	m_a g	1209.2	1187.0	1219.6	1235.3	
	m_b g	1174.1	1136.2	1154.2	1156.2	
	m_c g	225.2	212.5	234.1	202.6	
	W %	3.7	5.5	7.1	8.3	
測定 No.	5	6	7	8		
(試料+モールド) 質量 m_2 ²⁾ g	11695.6	11728.4				
湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.099	2.114				
平均含水比 W %	9.8	11.4				
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.912	1.898				
含水比	容器 No.					
	m_a g	1245.3	1271.8			
	m_b g	1153.9	1162.5			
	m_c g	211.9	212.6			
	W %	9.7	11.5			
	容器 No.					
	m_a g	1236.0	1268.6			
	m_b g	1143.0	1160.8			
	m_c g	203.3	206.7			
	W %	9.9	11.3			

特記事項

- 1) 内径15 cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
2) モールドの質量は底板を含む。


$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1+W/100}$$

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験 (突固め特性)	
------------------------	-----------------------	--

調査件名 再生路盤材 材料試験 試験年月日 2025年 4月11日

試料番号 (深さ) RC-30 試験者 片岡 誠

試験方法	E-b		土質名称					
試料の準備方法	乾燥法, 湿潤法		ランマー質量 kg	4.5	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³			
試料の使用方法	繰返し法, 非繰返し法		落下高さ cm	45	試料調整前の最大粒径 mm		31.5	
含水比	試料分取後 W_0 %		突固め回数 回/層	92	モールド	内径 cm	15	
	乾燥処理後 W_1 %		突固め層数 層	3		高さ ¹⁾ cm	12.50	
測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 W %	3.7	5.5	7.1	8.3	9.8	11.4		
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.875	1.893	1.913	1.920	1.912	1.898		

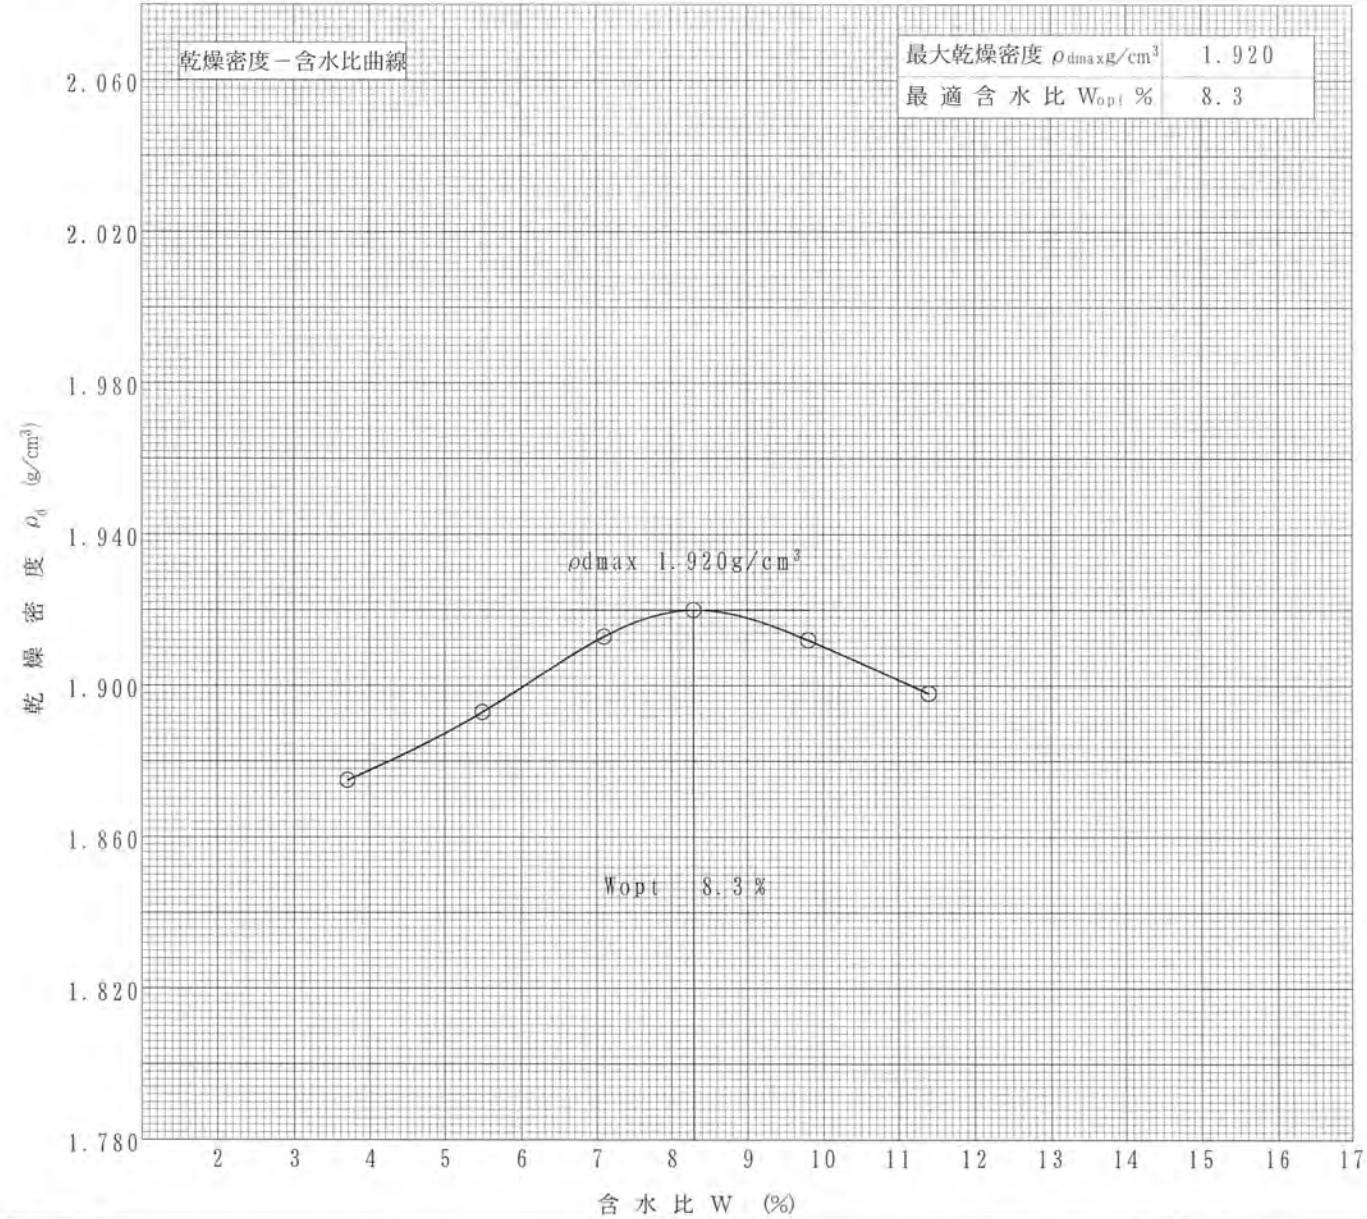

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスベ一サーディスクの高さを差引く。
ゼロ空気間隙曲線の計算式
$$\rho_{dsat} = \frac{\rho_w}{\rho_w/\rho_s + W/100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 再生路盤材 材料試験 試験年月日 2025年 4月14日~ 4月18日

試料番号 (深さ) RC-30 試験者 片岡 誠

試 験 方 法		締固めた土、乱さない土	ランマー質量		kg	4.5	土 質 名 称			
突 固 め 方 法		E	落 下 高 さ		cm	45	自然含水比 w_n %		—	
試料準備	準備方法	非乾燥法、空気乾燥法	突 固 め 回 数		回/ 層	17	最適含水比 w_{opt} %		8.3	
	空気乾燥前含水比 %		突 固 め 層 数		層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³		1.920	
	試料調整後含水比 w_o %		モ ー ル ド	内 径	cm	15.0	荷重板質量		kg	5.0
				高 さ ¹⁾	cm	12.5	モールド容量 V cm ³		2209	

供 試 体 No.			1		2		3	
含 水 比	容 器 No.							
	m_a	g	1180.2	1281.6	1266.9	1277.2	1280.9	1287.3
	m_b	g	1106.3	1201.5	1186.2	1193.2	1199.3	1206.3
	m_c	g	215.1	225.0	224.8	215.7	216.8	242.8
	w_1	%	8.3	8.2	8.4	8.6	8.3	8.4
平 均 値 w_1			8.3		8.5		8.4	
密 度	(試料+モールド) 質量 $m_2^{2)}$		11199.0		11159.1		11054.4	
	モ ー ル ド 質 量 $m_1^{2)}$		7022.0		7015.0		6907.0	
	湿 潤 密 度 ρ_t g/cm ³		1.891		1.876		1.878	
	乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³		1.746		1.729		1.732	
吸 水 膨 張 試 験	水 浸 時 間 h	時 刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0		0.0	0	0.0	0	0.0	0
	1							
	2							
	4							
	8							
	24							
	48							
	72							
	96		-4.0	-0.04	-9.0	-0.09	-5.0	-0.05
平 均 含 水 比 w'	(試料+モールド) 質量 $m_3^{2)}$		11203.0		11164.0		11059.0	
	膨 張 比 r_e		-0.032		-0.072		-0.040	
	湿 潤 密 度 ρ'_t g/cm ³		1.893		1.880		1.880	
	乾 燥 密 度 ρ'_d g/cm ³		1.747		1.730		1.733	
	平 均 含 水 比 w'		8.4		8.7		8.5	

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V (1 + r_e / 100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 再生路盤材 材料試験

試験年月日 2025年 4月14日~ 4月18日

試料番号 (深さ) RC-30

試験者

片岡 誠

試験方法		締固めた土、乱さない土	ランマー質量		kg	4.5	土質名称				
突固め方法		E	落下高さ		cm	45	自然含水比 w_n %		—		
試料準備	準備方法	非乾燥法、空気乾燥法	突固め回数		回/層	42	最適含水比 w_{opt} %		8.3		
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数		層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³		1.920		
	試料調整後含水比 w_0 %		モールド	内径	cm	15.0	荷重板質量		kg	5.0	
				高さ ¹⁾	cm	12.5	モールド容量 V		cm ³	2209	
供試体 No.			4		5		6				
含水比	容器 No.										
	m_a	g	1269.3	1258.5	1285.1	1255.8	1259.3	1284.1			
	m_b	g	1189.2	1179.2	1204.2	1179.2	1179.3	1201.7			
	m_c	g	224.1	223.7	218.3	221.7	226.7	220.7			
	w_i	%	8.3	8.3	8.2	8.0	8.4	8.4			
	平均値 w_i		8.3		8.1		8.4				
密度	(試料+モールド) 質量 $m_2^{2)}$		g		11317.7		10794.8		11304.6		
	モールド質量 $m_1^{2)}$		g		7021.0		6487.0		7028.0		
	湿潤密度 ρ_t g/cm ³				1.945		1.950		1.936		
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³				1.796		1.804		1.786		
吸水膨張試験	水浸時間 h	時刻	変位計の読み		膨張量 mm	変位計の読み		膨張量 mm	変位計の読み		膨張量 mm
	0		0.0		0	0.0		0	0.0		0
	1										
	2										
	4										
	8										
	24										
	48										
	72										
	96		-5.0		-0.05	-4.0		-0.04	-6.0		-0.06
	(試料+モールド) 質量 $m_3^{2)}$		g		11322.0		10801.0		11309.0		
	膨張比 r_e		%		-0.040		-0.032		-0.048		
	湿潤密度 ρ'_t g/cm ³				1.948		1.954		1.939		
	乾燥密度 ρ'_d g/cm ³				1.797		1.805		1.787		
	平均含水比 w'		%		8.4		8.3		8.5		

特記事項

1) スーパーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V (1 + r_e / 100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 再生路盤材 材料試験 試験年月日 2025年 4月14日~ 4月18日

試料番号 (深さ) RC-30 試験者 片岡 誠

試 験 方 法		締固めた土、乱さない土	ランマー質量	kg	4.5	土 質 名 称			
突 固 め 方 法		E	落 下 高 さ	cm	45	自然含水比 w_n %	—		
試料準備	準備方法	非乾燥法、空気乾燥法	突 固 め 回 数	回/層	92	最適含水比 w_{opt} %	8.3		
	空気乾燥前含水比 %		突 固 め 層 数	層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	1.920		
	試料調整後含水比 w_0 %		モ ー ル ド	内 径	cm	15.0	荷重板質量	kg	5.0
				高 さ ¹⁾	cm	12.5	モールド容量 V cm ³	2209	

供 試 体 No.			7		8		9	
含 水 比	容 器 No.							
	m_a	g	1232.4	1198.0	1257.5	1087.6	1182.6	1184.0
	m_b	g	1158.1	1124.1	1179.2	1021.5	1109.3	1113.5
	m_c	g	216.8	212.4	225.1	234.7	226.1	232.8
	w_1	%	7.9	8.1	8.2	8.4	8.3	8.0
平 均 値 w_1			8.0		8.3		8.2	
密 度	(試料+モールド) 質量 $m_2^{2)}$		11662.9		11586.7		11122.4	
	モ ー ル ド 質 量 $m_1^{2)}$		7049.0		7003.0		6531.0	
	湿 潤 密 度 ρ_t g/cm ³		2.089		2.075		2.078	
	乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³		1.934		1.916		1.921	
吸 水 膨 張 試 験	水浸時間 h	時 刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0		0.0	0	0.0	0	0.0	0
	1							
	2							
	4							
	8							
	24							
	48							
	72							
	96		-2.0	-0.02	-4.0	-0.04	-3.0	-0.03
	(試料+モールド) 質量 $m_3^{2)}$		11669.0		11593.0		11128.0	
	膨 張 比 r_e		-0.016		-0.032		-0.024	
	湿 潤 密 度 ρ'_t g/cm ³		2.092		2.079		2.082	
	乾 燥 密 度 ρ'_d g/cm ³		1.934		1.917		1.921	
	平 均 含 水 比 w'		8.2		8.5		8.4	

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$

$$\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V (1 + r_e / 100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 (室内試験結果)	
------------------------	--------------------	--


調査件名 再生路盤材 材料試験 試験年月日 2025年 4月18日

試料番号 (深さ) RC-30 試験者 片岡 誠

試験方法	締固めた土、乱さない土	ランマー質量	kg	4.5	土質名称	
突固め方法	E	落下高さ	cm	45	空気乾燥前含水比	%
試料の準備方法	非乾燥法、空気乾燥法	突固め回数	回/層	17	自然含水比 W_n	%
試験条件	水浸、非水浸	突固め層数	層	3	最適含水比 W_{opt}	%
養生条件	日空气中	モールド	内径	cm	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm^3
	4日水浸		高さ ¹⁾	cm		

供試体 No.			1	2	3
吸水膨張試験	前	平均含水比 W_1	8.3	8.5	8.4
		乾燥密度 ρ_d	1.746	1.729	1.732
	後	膨張比 r_e	-0.032	-0.072	-0.040
		平均含水比 W'	8.4	8.7	8.5
		乾燥密度 ρ'_d	1.747	1.730	1.733
貫入試験	試験後の含水比 W_2				
	貫入量 2.5mm における CBR		36.9	30.0	32.3
	貫入量 5.0mm における CBR		29.9	25.5	26.8
	C B R		36.9	30.0	32.3

平均 C B R	%
33.1	

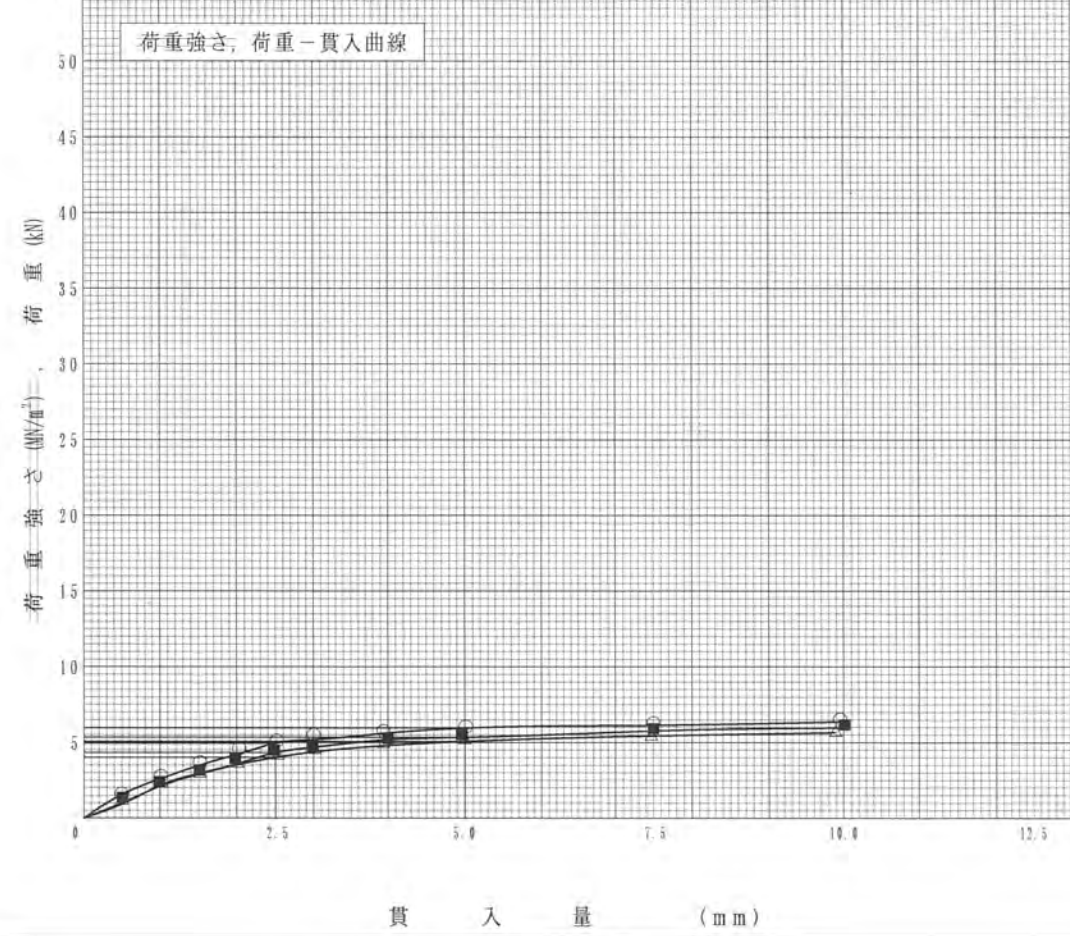

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く。

○1
△2
■3

貫入量 mm	2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No.1	4.95
	供試体 No.2	4.02
	供試体 No.3	4.33
標準荷重強さ MN/m^2	6.9	10.3
標準荷重 kN	13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 (室 内 試 験 結 果)	
------------------------	---------------------------	--


調 査 件 名 再生路盤材 材料試験 試験年月日 2025年 4月18日

試料番号 (深 さ) RC-30 試 験 者 片 岡 誠

試 験 方 法	締固めた土、乱さない土	ランマー質量	kg	4.5	土 質 名 称	
突 固 め 方 法	E	落 下 高 さ	cm	45	空気乾燥前含水比	%
試料の準備方法	非乾燥法、空気乾燥法	突 固 め 回 数	回/層	42	自然含水比 W_n	%
試 験 条 件	水 浸、非水浸	突 固 め 層 数	層	3	最適含水比 W_{opt}	%
養 生 条 件	日空气中	モ ー ル ド	内 径	cm	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm^3
	4 日 水 浸		高 さ ¹⁾	cm		

供 試 体			No.	4	5	6
吸 水 膨 張 試 験	前	平均含水比	W_i %	8.3	8.1	8.4
		乾 燥 密 度	ρ_d g/cm ³	1.796	1.804	1.786
	後	膨 張 比	r_e %	-0.040	-0.032	-0.048
		平均含水比	W' %	8.4	8.3	8.5
		乾 燥 密 度	ρ'_d g/cm ³	1.797	1.805	1.787
貫 入 試 験	試 験 後 の 含 水 比		W_2 %			
	貫入量 2.5mm における CBR		%	51.9	52.2	48.7
	貫入量 5.0mm における CBR		%	40.1	41.3	40.2
	C B R		%	51.9	52.2	48.7

平均 C B R	%
50.9	

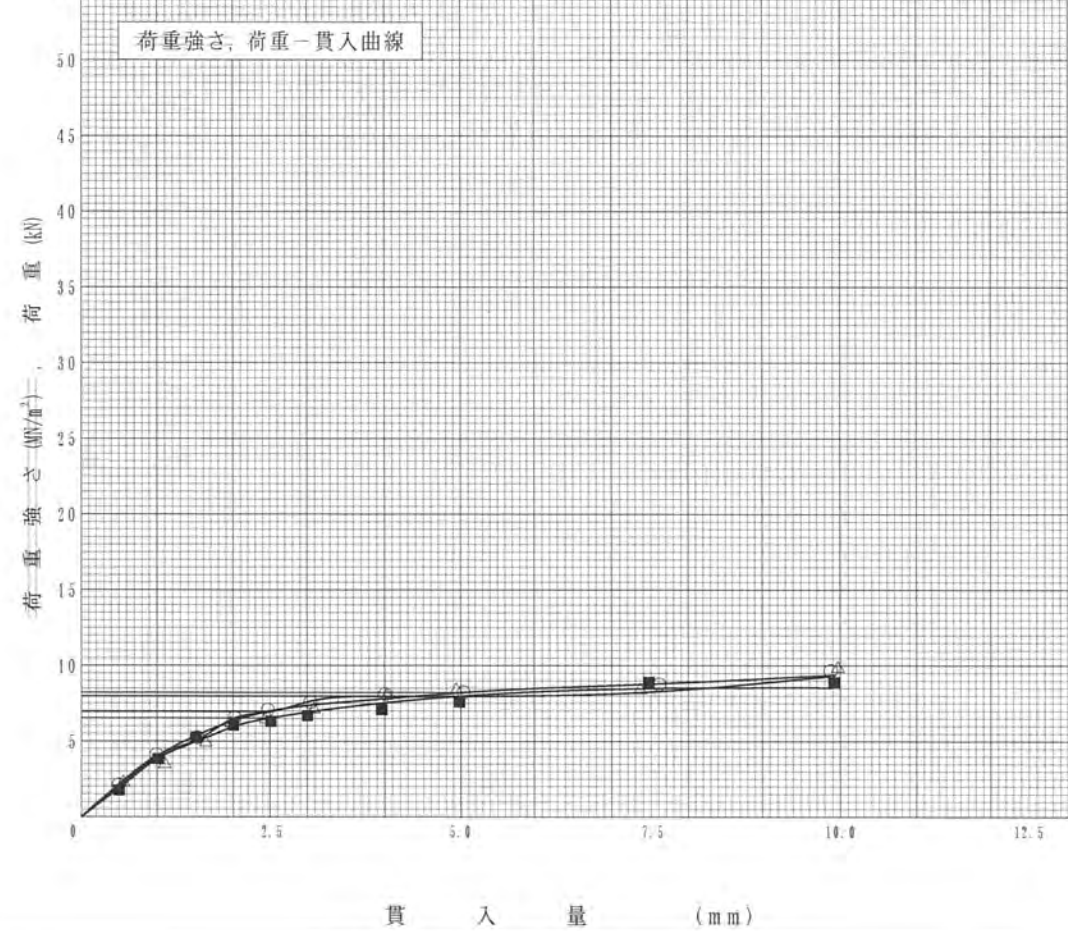

特 記 事 項
1) スペーサーディスクの高さを差引く。

○4
△5
■6

貫入量 mm	2.5	5.0
荷 重		
供試体 No.4	6.95	7.97
供試体 No.5	7.00	8.22
供試体 No.6	6.53	7.99
標準荷重強さ kN/m^2	6.9	10.3
標準荷重 kN	13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 (室内試験結果)	
------------------------	----------------------	--

調査件名 再生路盤材 材料試験 試験年月日 2025年 4月18日

試料番号 (深さ) RC-30 試験者 片岡 誠


試験方法	締固めた土、乱さない土	ランマー質量	kg	4.5	土質名称	
突固め方法	E	落下高さ	cm	45	空気乾燥前含水比	%
試料の準備方法	非乾燥法、空気乾燥法	突固め回数	回/層	92	自然含水比 W_n	%
試験条件	水浸、非水浸	突固め層数	層	3	最適含水比 W_{op}	%
養生条件	日空气中	モールド	内径	cm	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm^3
	4日水浸		高さ ¹⁾	cm		

供 試 体			No.	7	8	9
吸 水 膨 張 試 験	前	平均含水比	W_i %	8.0	8.3	8.2
		乾 燥 密 度	ρ_d g/cm ³	1.934	1.916	1.921
	後	膨 張 比	r_e %	-0.016	-0.032	-0.024
		平均含水比	W' %	8.2	8.5	8.4
		乾 燥 密 度	ρ'_d g/cm ³	1.934	1.917	1.921
貫 入 試 験	試験後の含水比		W_x %			
	貫入量 2.5mmにおける C B R		%	77.1	71.9	74.9
	貫入量 5.0mmにおける C B R		%	72.3	69.7	70.5
	C B R		%	77.1	71.9	74.9

平均 C B R %
74.6

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く。

○7
△8
■9

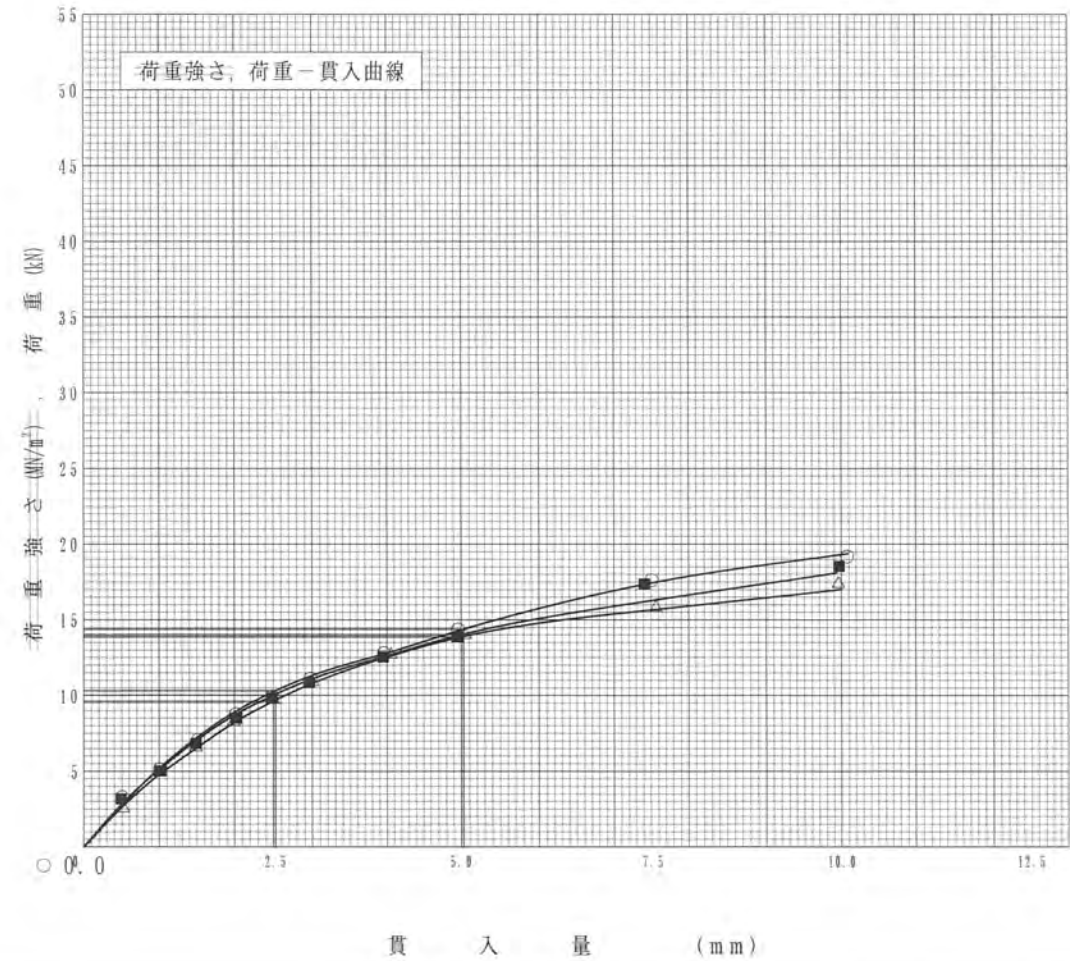

貫入量 mm	2.5	5.0
荷重強さ		
供試体 No.7	10.33	14.39
供試体 No.8	9.63	13.87
供試体 No.9	10.03	14.03
標準荷重強さ MN/m^2	6.9	10.3
標準荷重 kN	13.4	19.9

修正 C B R 試 験


調 査 件 名 再生路盤材 材料試験

試験年月日 2025年 4月18日

試料番号 (深 さ) RC-30

試 験 者 片岡 誠

供 試 体 No.	1, 2, 3			4, 5, 6			7, 8, 9		
突 固 め 回 数 回/層	17 (3 層)			42 (3 層)			92 (3 層)		
乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³	1.746	1.729	1.732	1.796	1.804	1.786	1.934	1.916	1.921
平 均 値 ρ_d g/cm ³	1.736			1.795			1.924		
貫入量 2.5mm における CBR %	36.9	30.0	32.3	51.9	52.2	48.7	77.1	71.9	74.9
平 均 値 %	33.1			50.9			74.6		
貫入量 5.0mm における CBR %	29.9	25.5	26.8	40.1	41.3	40.2	72.3	69.7	70.5
平 均 値 %	27.4			40.5			70.8		
ランマー質量 kg	4.5			最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³			締 固 め 度 %		
				1.920			95		
				最適含水比 w_{opt} %			修正 C B R %		
				8.3			56.2		

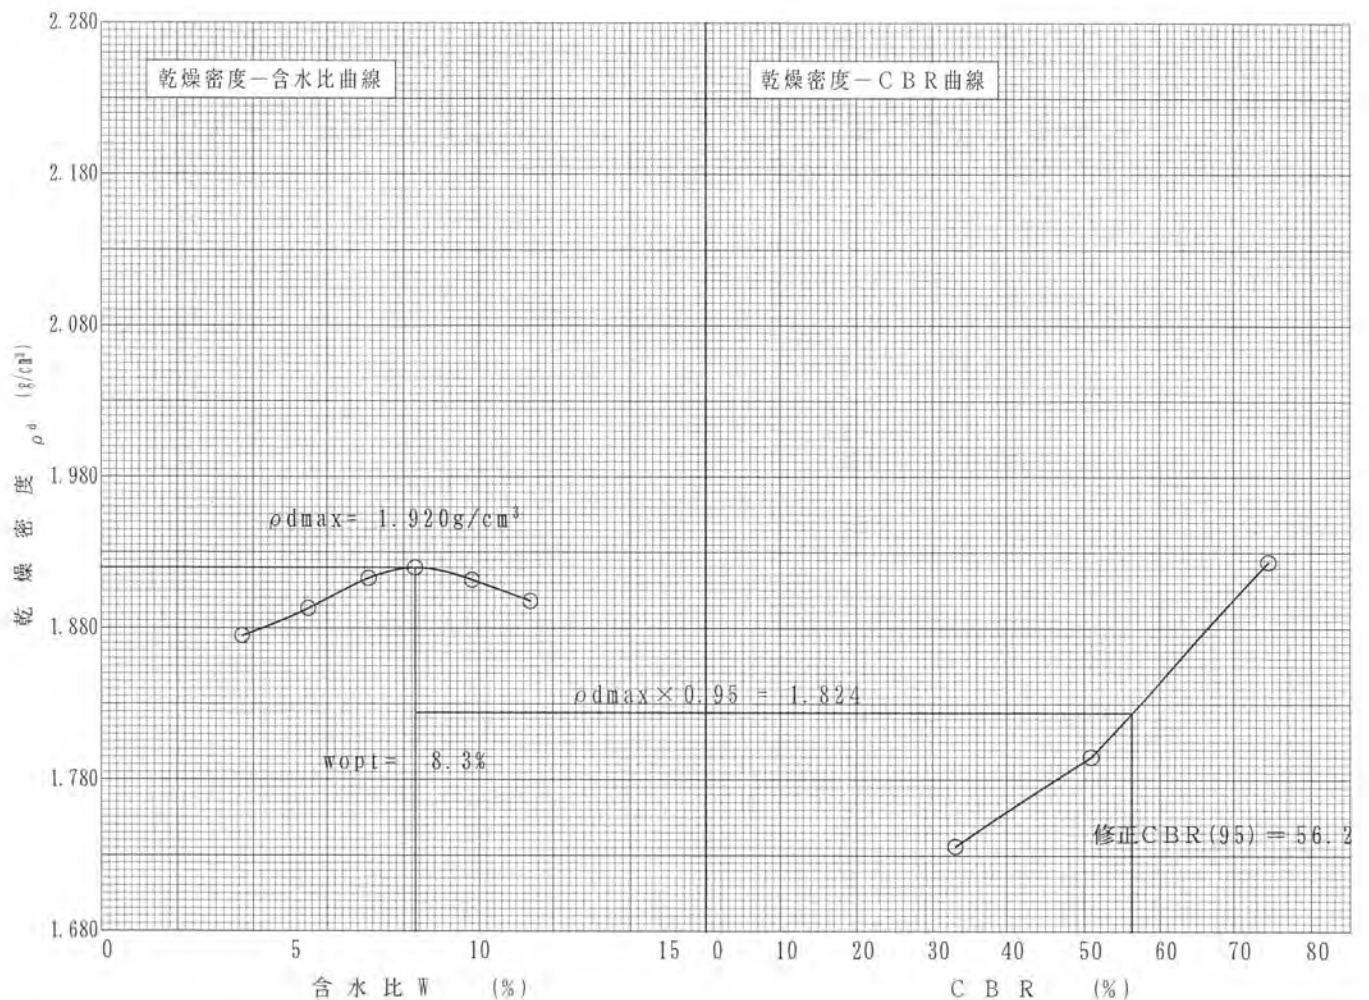

特 記 事 項