

No. _____

材 料 基 準

試験結果報告書

品 名 山 砂

発 注 者

工 事 件 名

舗装新設工事（嵯峨緯126号線）

路 線 名

施 工 箇 所

施 工 業 者

試 験 年 月 日

2025

年

4

月

5 日

株式会社玉井開発



本 社 京都府宇治市広野町西裏30番地1

TEL 0774-44-3351

FAX 0774-41-7007

城 陽 京都府城陽市中中山120-37
骨材試験室

TEL 0774-52-3360

FAX 0774-55-5226

細骨材の品質試験結果報告書

NTC - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

奈良県生駒市大字森園寺819番1
奈良県生駒市工業組合
技術センター
発行責任者 所長 吉井孝至

依頼者	株式会社 玉井開発
所在地	京都府城陽市中中山120-37
試験目的	社内品質管理
採取年月日	2025年 3月 3日
採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)
種類	山 砂
産地	京都府城陽産

(上記は依頼者記入による)

試験結果

試験期間		2025年 3月10日 ~ 2025年 3月25日																							
試験項目	試験方法	試験結果			備考																				
		1回目	2回目	平均値																					
表乾密度	JIS A 1109 : 2020	2.57	2.57	2.57 (g/cm ³)																					
絶乾密度	JIS A 1109 : 2020	2.53	2.53	2.53 (g/cm ³)																					
吸水率	JIS A 1109 : 2020	1.49	1.51	1.50 (%)																					
有機不純物	JIS A 1105 : 2015	淡い																							
粘土塊量	JIS A 1137 : 2014	0.10	—	0.10 (%)	本体法による。																				
微粒分量	JIS A 1103 : 2014	0.5	0.5	0.5 (%)																					
単位容積質量	JIS A 1104 : 2019	1.66	1.66	1.66 (kg/L)																					
実積率	JIS A 1104 : 2019	65.6	65.6	65.6 (%)																					
塩化物量	JIS A 5308 JA.10p) : 2024	0.000			(%)																				
安定性	JIS A 1122 : 2014	2.7			(%)																				
ふるい分け	JIS A 1102 : 2014	粗粒率 (F.M.) 2.89 通過率 (%) <table><tr><th>ふるいの呼び寸法 (mm)</th><th>通過率 (%)</th></tr><tr><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>2.5</td><td>88</td></tr><tr><td>1.2</td><td>67</td></tr><tr><td>0.6</td><td>42</td></tr><tr><td>0.3</td><td>12</td></tr><tr><td>0.15</td><td>2</td></tr><tr><td>0.075</td><td>0</td></tr><tr><td>受け皿</td><td>0</td></tr></table>				ふるいの呼び寸法 (mm)	通過率 (%)	10	100	5	100	2.5	88	1.2	67	0.6	42	0.3	12	0.15	2	0.075	0	受け皿	0
ふるいの呼び寸法 (mm)	通過率 (%)																								
10	100																								
5	100																								
2.5	88																								
1.2	67																								
0.6	42																								
0.3	12																								
0.15	2																								
0.075	0																								
受け皿	0																								
ふるいの呼び寸法	通過率																								
(mm)	(%)																								
10	100																								
5	100																								
2.5	88																								
1.2	67																								
0.6	42																								
0.3	12																								
0.15	2																								
0.075	0																								
受け皿	0																								

備考

全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目

JIS A 1102のふるい分けは、機械により行った。

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみ有効です。

細骨材ふるい分け試験報告書

NTC - 1102 - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県生駒市大字菟原寺819番1
奈良県生駒市大字菟原寺工業組合
技術センター
発行責任者 所長 吉井孝至

依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。

上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。


試験年月日	2025 年 3 月 11 日 ~ 2025 年 3 月 12 日		
試験方法	JIS A 1102 : 2014 骨材のふるい分け試験方法		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		

ふるい分け前の試料の質量(g)		528.0		ふるい分け方法		機械
ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいにとどまる		連続する各ふるいの間にとどまる		各ふるいを 通過する 質量分率(%)	摘 要
	質 量 (g)	質量分率(%)	質 量 (g)	質量分率(%)		
10	0.0	0	0.0	0	100	
5	0.0	0	0.0	0	100	
2.5	64.3	12	64.3	12	88	
1.2	173.6	33	109.3	21	67	
0.6	306.0	58	132.4 ●	25	42	
0.3	464.8	88	158.8 ●	30	12	
0.15	516.6	98	51.8 ●	10	2	
0.075	525.8	100	9.2	2	0	
受け皿	527.5	100	1.7	0	—	
合 計	—	—	527.5	100	—	

粗 粒 率	2.89
-------	------

ふるい分け前の試料の質量とふるい分け後の試料の質量の総和との差(1%未満)	0.1 % (0.5 g)
---------------------------------------	---------------

● : JIS A 1102 5. f) に規定した最大質量より小さくなるようにふるい分けを行った。

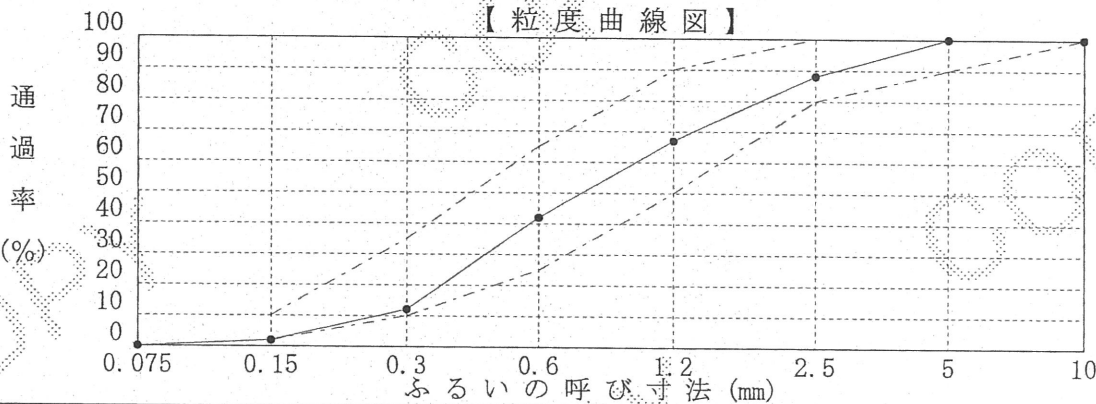

備考	全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目	試験場所 : 当センター防音室
----	-----------------------	-----------------

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。

細骨材の密度及び吸水率試験報告書

NTC - 1109 - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県生駒市大字慈恩寺819番1
奈良県生コンクリート工業組合
技術センター

発行責任者 所長 吉井孝至



依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山 砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。

上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。

試験年月日	2025 年 3 月 10 日 ~ 2025 年 3 月 12 日		
試験方法	JIS A 1109 : 2020 細骨材の密度及び吸水率試験方法		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		

測定番号	1	2
① ピクノメータ No.	5	6
② 水で満たした ピクノメータの全質量 (g)	668.6	666.2
③ 表乾密度試験用試料の質量 (g)	501.8	502.3
④ 試料と水で満たした ピクノメータの質量 (g)	975.4	973.3
⑤ 水の温度 (°C)	20.0	20.0
⑥ 試験温度における水の密度 (g/cm³)	0.9982	0.9982
⑦ 表乾密度 ③×⑥/{②+③-④} (g/cm³)	2.57	2.57
⑧ 平均値 (g/cm³)	2.57	
⑨ 平均値との差 [0.01 g/cm³以下]	0.00	0.00
⑩ 絶乾密度 ⑦×⑭/⑬ (g/cm³)	2.53	2.53
⑪ 平均値 (g/cm³)	2.53	
⑫ 平均値との差 [0.01 g/cm³以下]	0.00	0.00
⑬ 表面乾燥飽水状態の 吸水率試験用試料の質量 (g)	505.5	504.9
⑭ 乾燥後の吸水率試験用 試料の質量 (g)	498.1	497.4
⑮ 吸水率 {⑬-⑭}/⑭×100 (%)	1.49	1.51
⑯ 平均値 (%)	1.50	
⑰ 平均値との差 [0.05%以下]	0.01	0.01

備考 全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目

試験場所：当センター試験室

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。

細骨材の有機不純物試験報告書

NTC - 1105 - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県枚方市大字菟原寺819番1
奈良県生コンクリート工業組合
技術センター
発行責任者 所長 吉井孝至



依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山 砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。

上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。

試験年月日	2025 年 3 月 11 日 ~ 2025 年 3 月 14 日		
試験方法	JIS A 1105 : 2015 細骨材の有機不純物試験方法		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		

試験結果 (色見本よりも)	淡い
------------------	----

備考

全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目

試験場所：当センター精密室

※ 色見本は、JIS Z 8102における色名による表示がみかん色(6YR 6.5/13)のものを用了。

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。

骨材中に含まれる
粘土塊量の試験報告書

NTC - 1137 - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県生駒市大字森園寺819番1
奈良県生駒市工業組合
技術センター

発行責任者 所長 吉井孝至



依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山 砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。

上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。

試験年月日	2025 年 3 月 13 日 ~ 2025 年 3 月 17 日		
試験方法	JIS A 1137 : 2014 骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法(本体法)		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		

① 試料の乾燥質量 (g)	196.4
② 水洗い後0.6mmふるいに留まる 試料の乾燥質量 (g)	196.2
③ 粘土塊量 $\frac{①-②}{①} \times 100$ (%)	0.10

備考 全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目

試験場所 当センター試験室

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。

骨材の微粒分量試験報告書

NTC - 1103 - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県生駒市大字菟原寺819番1
奈良県生コンクリート工業組合
技術センター

発行責任者 所長 吉井 孝至



依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山 砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。

上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。

試験年月日	2025 年 3 月 11 日 ~ 2025 年 3 月 13 日		
試験方法	JIS A 1103 : 2014 骨材の微粒分量試験方法		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		

① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	547.0	545.7
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	544.0	542.7
③ 骨材中の微粒分量 $\frac{①-②}{①} \times 100$ (%)	0.5	0.5
④ 平均値 (%)	0.5	
⑤ 平均値からの差 [0.3%以下]	0.0	0.0

備考 全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目

試験場所：当センター試験室

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。

骨材の単位容積質量
及び実積率試験報告書

NTC - 1104 - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県生駒市大字森田819番1
奈良県生コンクリート工業組合
技術センター
発行責任者 所長 吉井孝至

依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山 砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。

上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。

試験年月日	2025 年 3 月 10 日 ~ 2025 年 3 月 11 日		
試験方法	JIS A 1104 : 2019 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		
試料の詰め方	棒突き	試料の状態	絶乾状態
測定番号	1	2	
① 容器の容積 (L)	2.019	2.019	
② 容器の質量 (kg)	1.462	1.462	
③ [容器+試料]の質量 (kg)	4.810	4.808	
④ 試料の質量 (kg)	3.348	3.346	
⑤ 単位容積質量 ④/① (kg/L)	1.66	1.66	
⑥ 平均値 (kg/L)	1.66		
⑦ 平均値との差 [0.01kg/L以下]	0.00	0.00	
⑧ 絶乾密度 (g/cm³)	2.53		
⑨ 実積率 $\frac{⑤}{⑧} \times 100$ (%)	65.6	65.6	
⑩ 平均値 (%)	65.6		

備考 全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目

試験場所：当センター防音室

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。

骨材の塩化物量試験報告書

NTC - 5308. JA. 10p) - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県生駒市大字巻原寺819番1
奈良県生コンクリート工業組合
技術センター

発行責任者 所長 吉井孝至

依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山 砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。

上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。

試験年月日	2025 年 3 月 11 日 ~ 2025 年 3 月 17 日		
試験方法	JIS A 5308 : 2024 附属書JA レディーミクストコンクリート用骨材 JA. 10 p)		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		

① 容器[広口ビン]の質量 (g)	476	
② [容器+試料(絶乾)]の質量 (g)	1459	
③ 試料(絶乾)の質量 (g) ②-①	983	
④ 28.2mmol/L 硝酸銀溶液のファクター	1.003	
測定番号	1	2
⑤ 滴定に要した 28.2mmol/L 硝酸銀溶液 (mL)	0.20	0.25
⑥ 塩化物量 [NaClとして] $\frac{0.00584 \times \text{⑤} \times \text{④} \times 10}{\text{③}} \times \frac{0.0282}{0.1} \times 100$ (%)	0.0003	0.0004
⑦ 平均値 (%)	0.000	

備考 全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目

試験場所：当センター精密室

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験報告書

NTC - 1122 - 2503 - 001 - 1

2025 年 4 月 5 日

株式会社 玉井開発 殿

奈良県生駒市大字森田寺819番1
奈良県生駒市大字森田工業組合
技術センター
発行責任者 所長 玉井孝至

依頼者	会社名	株式会社 玉井開発
	所在地	京都府城陽市中中山120-37
試料	種類	山 砂
	産地	京都府城陽産
	採取年月日	2025 年 3 月 3 日
	採取場所	依頼者持込による(ストックヤード)

上記項目は依頼者記入による。
上記の試料について測定した結果を下記の通りご報告いたします。

試験年月日	2025 年 3 月 18 日 ~ 2025 年 3 月 25 日		
試験方法	JIS A 1122 : 2014 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法		
試料受領日	2025 年 3 月 3 日	識別番号	2503 - 001 - 1
試験品目	レディーミクストコンクリート用骨材		

細 骨 材

通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	各群の質量 (g)	① 各群の 質量分率 (%)	② 試験前の 各群の質量 (g)	③ 試験後の 各群の質量 (g)	④ 各群の損失 質量分率 $(1 - \frac{③}{②}) \times 100$ (%)	⑤ 骨材の損失 質量分率 $\frac{① \times ④}{100}$ (%)
10	5	0.0	0	—	—	2.5	0.0
5	2.5	64.3	12	100.0	97.5	2.5	0.3
2.5	1.2	109.3	21	100.0	95.8	4.2	0.9
1.2	0.6	132.4	25	100.0	96.7	3.3	0.8
0.6	0.3	158.8	30	100.0	97.8	2.2	0.7
0.3	0.15	51.8	10	—	—	—	—
0.15	—	10.9	2	—	—	—	—
合 計		527.5	100	400.0	387.8	—	2.7

備考 全国生コンクリート工業組合連合会 認定項目 試験場所：当センター試験室

*1. 事前の承認なしに、この報告書の一部分のみを複製してはならない。
*2. 試験結果は、本書中の記載の試料についてのみに有効です。