A PORT		T	/	1	M	1	E) °	
S	M	А	R	T	ì.	ı	٧	ì	N	G	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1	. FECHA: 23-05-19 Hora Inicio: 10:10	Hora Término: 12:10 Nº PROTOCOLO: 137	Í
2	LUGAR DE INSTALACIÓN: PIRIMEOS ZILY/DE	RTO 301 Instalación ** Capacitación **	
	3. INSTALADOR Nombre: MARCO M - MAXIMILIAMO M. Empresa: THIED SPA. Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: DSETUIS ALIENDES Mail: JLAILENDES @GMAIL.Com Teléfono: 949972259	

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	!D	SECCIÓN Y FUNCIÓN
HONS PRINCIPAL	HCL		1	
	Monore Senesor	518220	\$5	
Levius	wall 2105	157701		
Couns	S1701/25 Sone Su2	242368	13	
Coena	Flood Smesur	30942	17	
Hall a ceezo	D/w Senisur	50529	20	
······································				
·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
·				
···			·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
······································				
······································				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
·				
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	運		1	1	V		E)
S	М	٨	ĸ	Ŧ	L	1	٧	ţ	Ν	0

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de fodos los módulos.	
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.		Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	-
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	.,,	Les cajas eléctricas se dejaron carradas	

Capacitación


Funcionamiento de módulos Instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves Internas	
Creación usuarios	 Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma		·

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta Instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

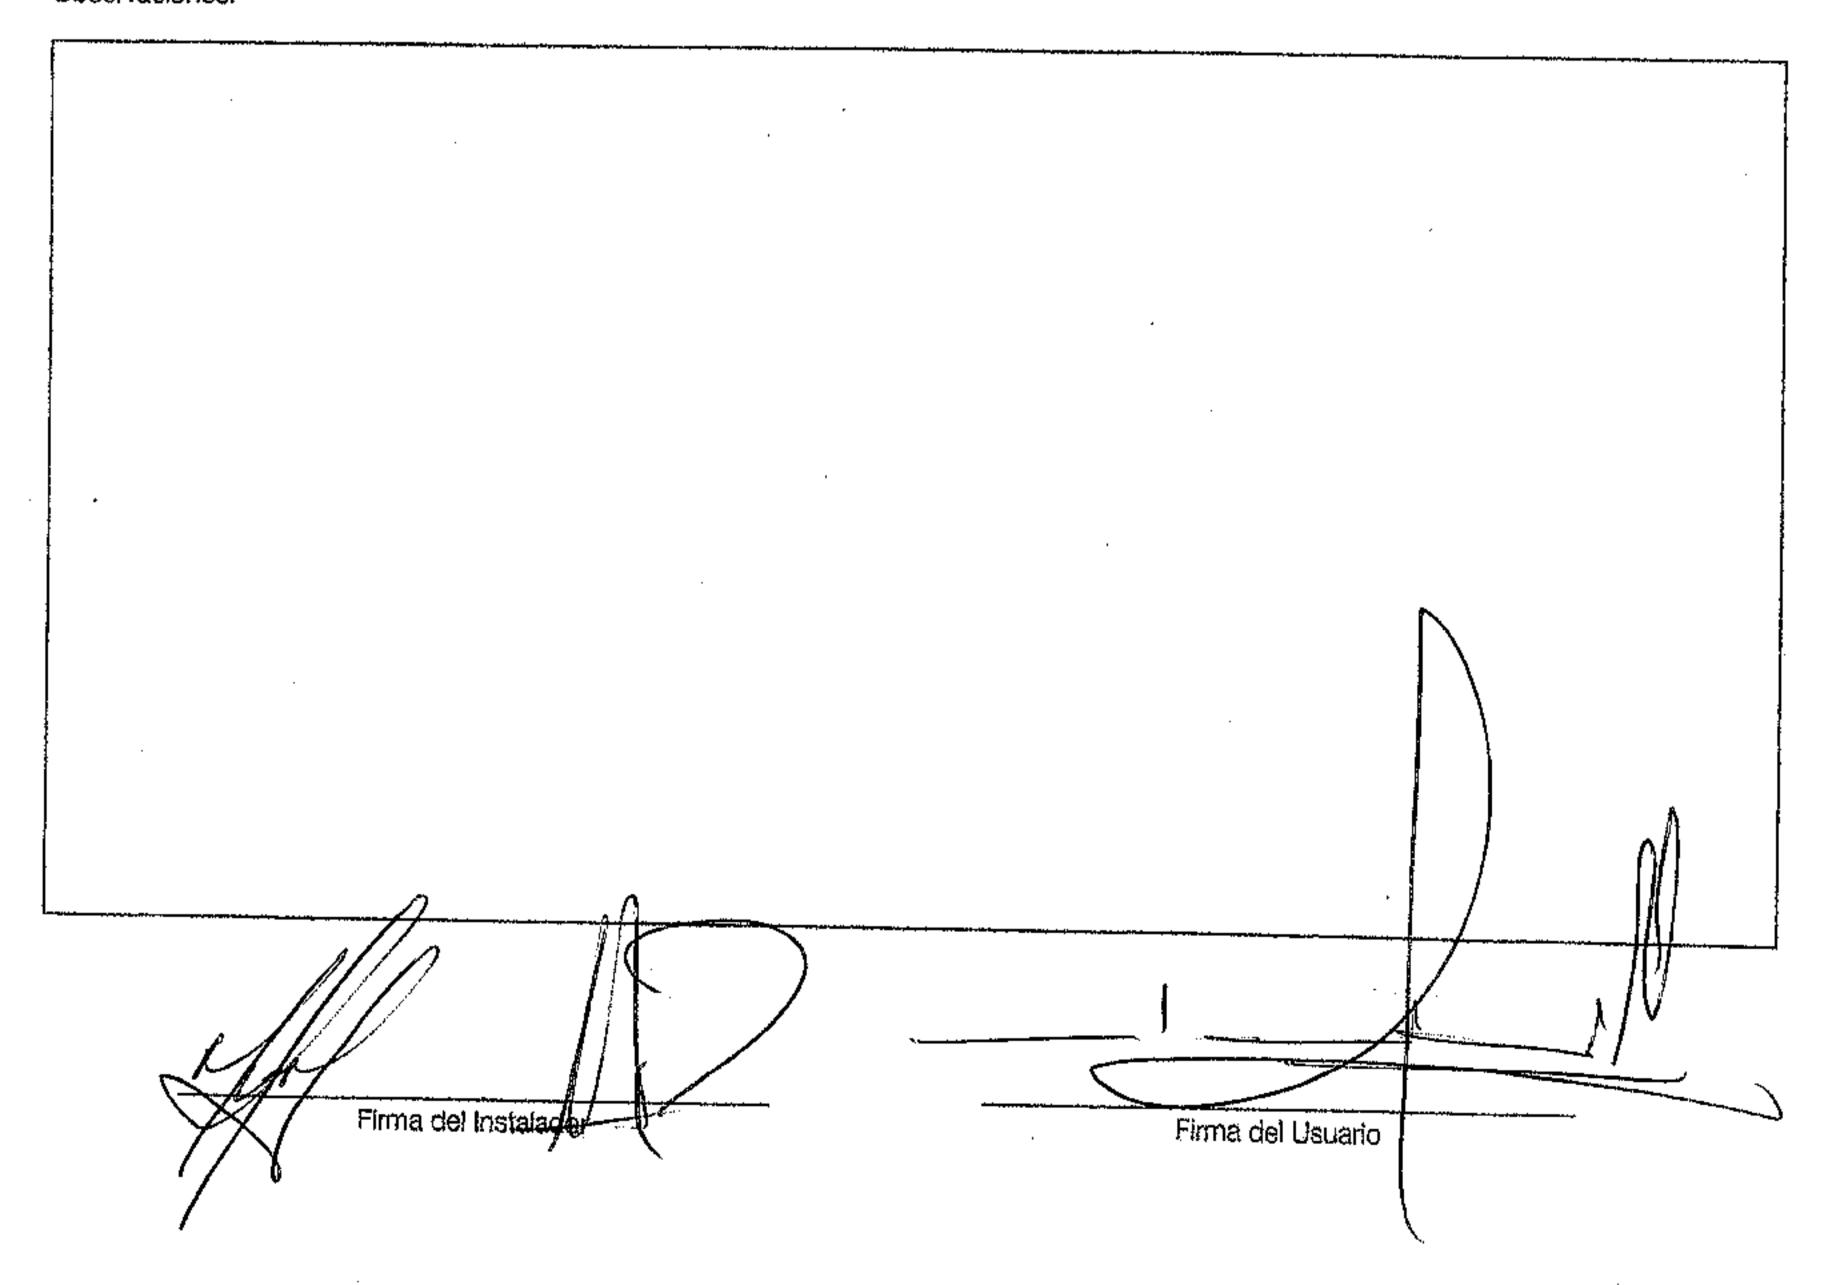

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

TAMED

Av. Las Condes 9460, Of. 1504 Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.371

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	INMOBILIARIA	CENIT NORMANDIA LIMITADA	RUT	76.500.007-6
	Dirección Doctor Manuel Barros Borgono 386			23/05/2019
Comuna / Ciudad			Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro		TA Y ALQUILER DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	pacho Por cuenta de Emisor a instalaciones del cliente			
	Dirección	lleben-Reflex, dpto 301 Providencia, Santiago		

antidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	ANZ FGHCL	Fibaro Home Center Lite FGHCL 921,4 MHz SW 4.X	UN	0	
1	ANZ FGDW	Fibaro Door/Window Sensor Blanco 2 FGDW-002-1 921,4 MHz	UN	О	
1	ANZ FGWPF	Fibaro Wall Plug Type F FGWPF-102 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
1	ANZ FGFS	Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
1	ANZ FGSD	Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
1	ANZ FGMS	Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
		Traslado			
	<u> </u>			NETO	
川 幽林 医氯烷酸				IVA 19%	



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre JONE JURNOE RUT 20064 UN-C)
Recin

23/05/19 F

TOTAL

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5^d de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).