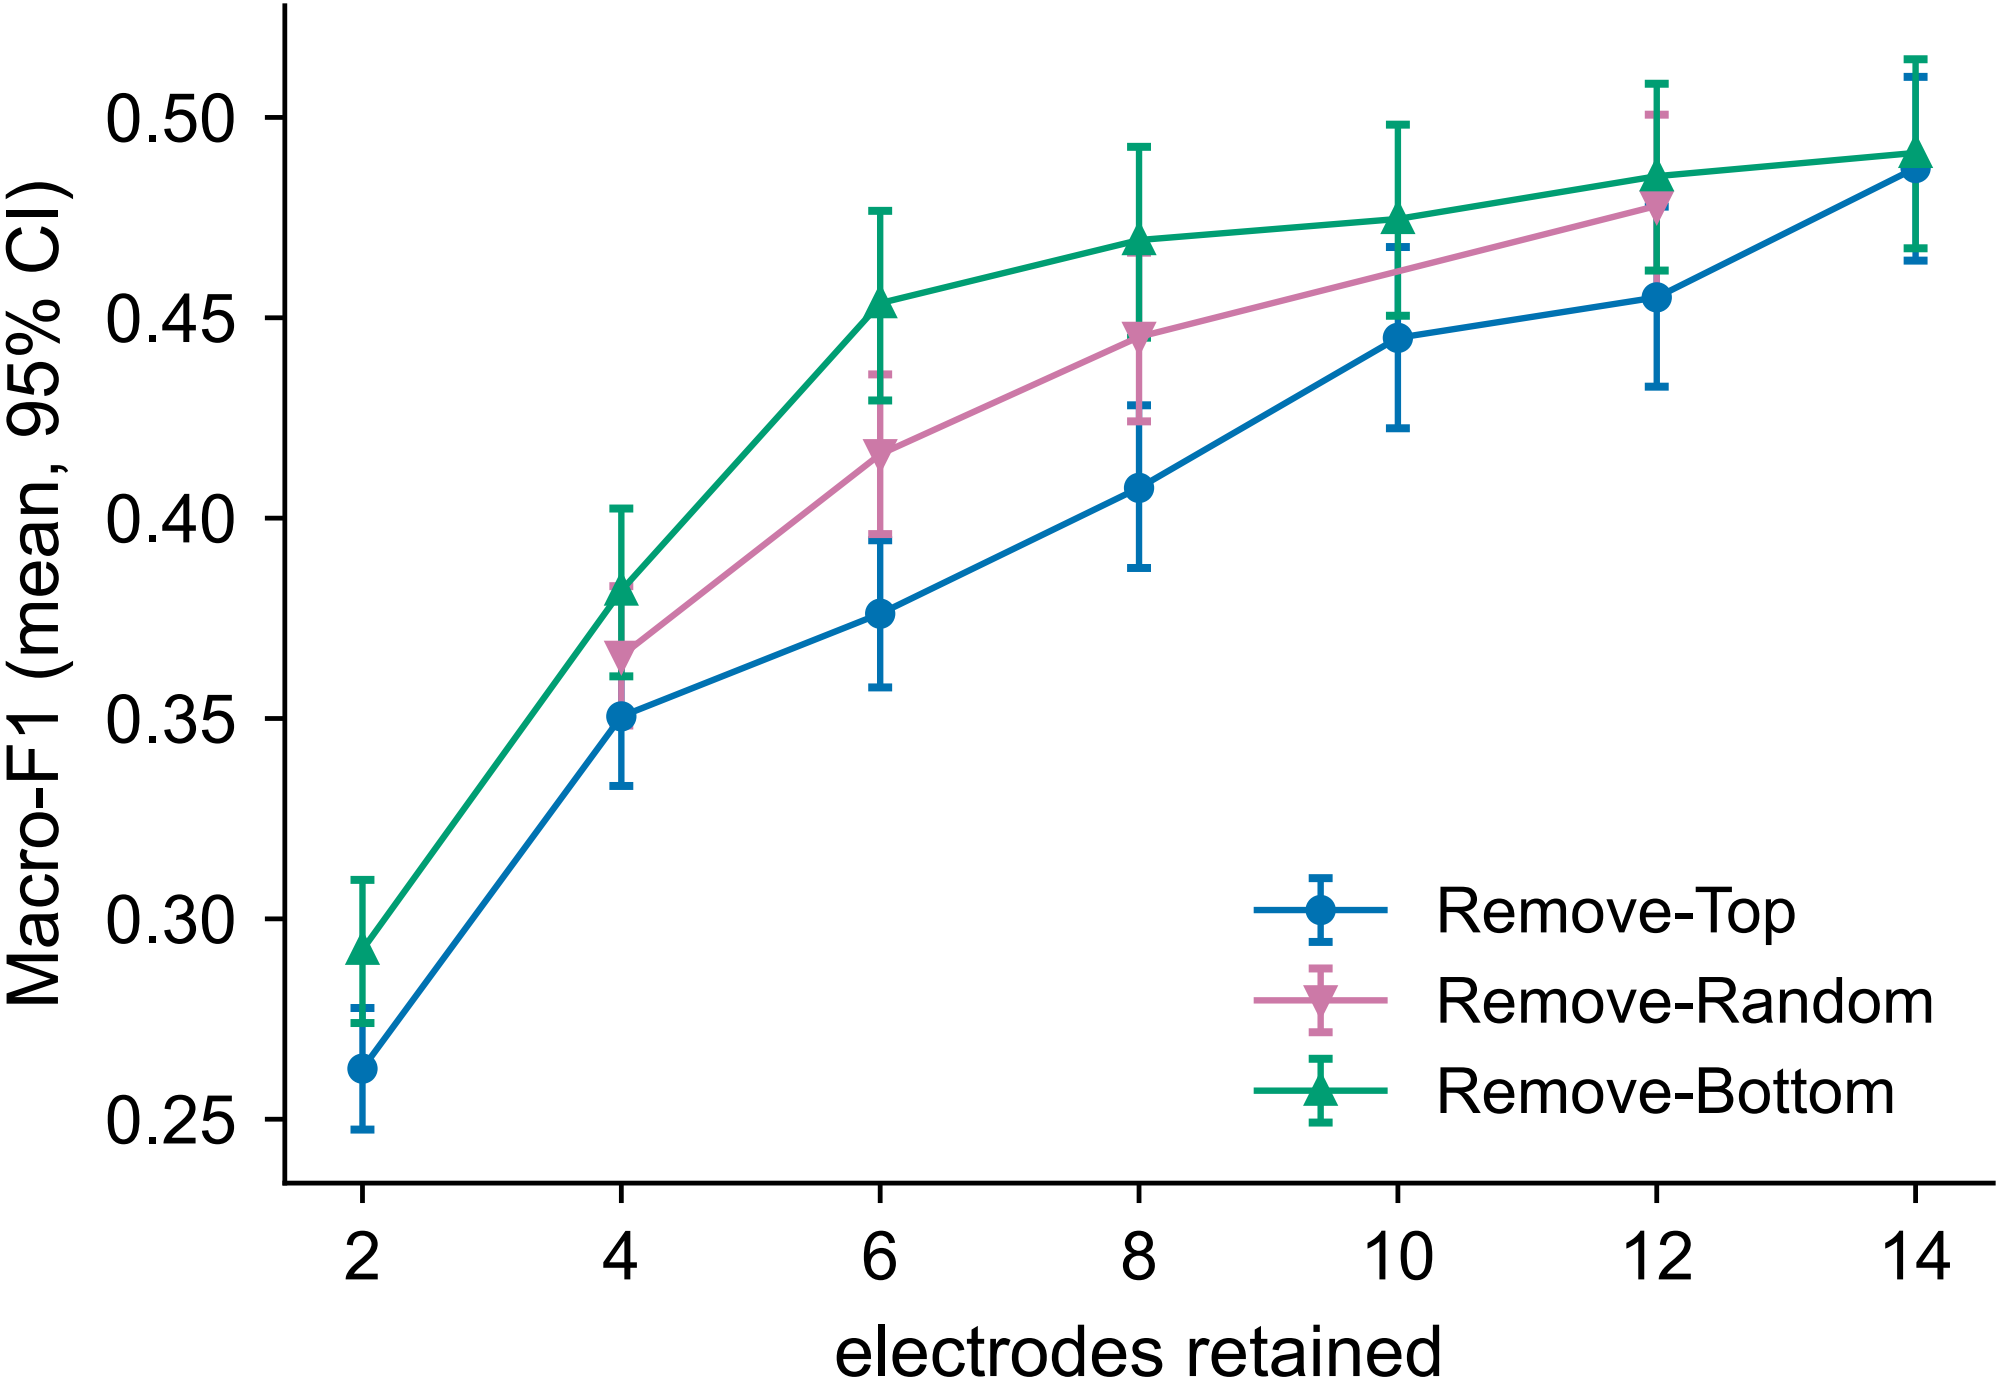
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
Macro-F1 (mean, 95% CI)
2
4
6
8
10
12
14
electrodes retained
Remove-Top
Remove-Random
Remove-Bottom