
Schalung und Bewehrung FT.- Wandplatte-Achse A-W503.1

M 1:25


Ansicht

M 1:25

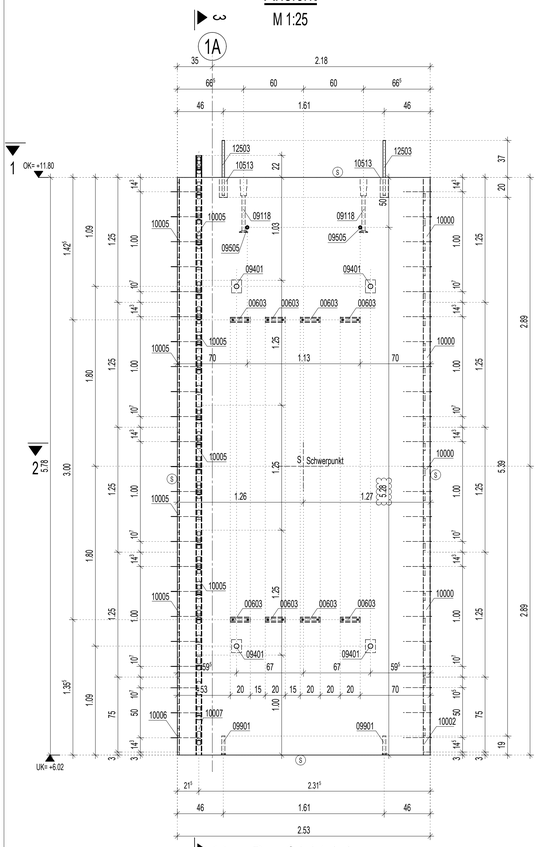


Schnitt 3-3

M 1:25

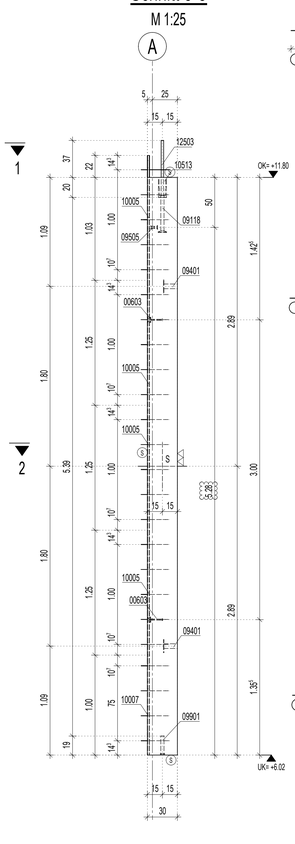


Bewehrung

M 1:25

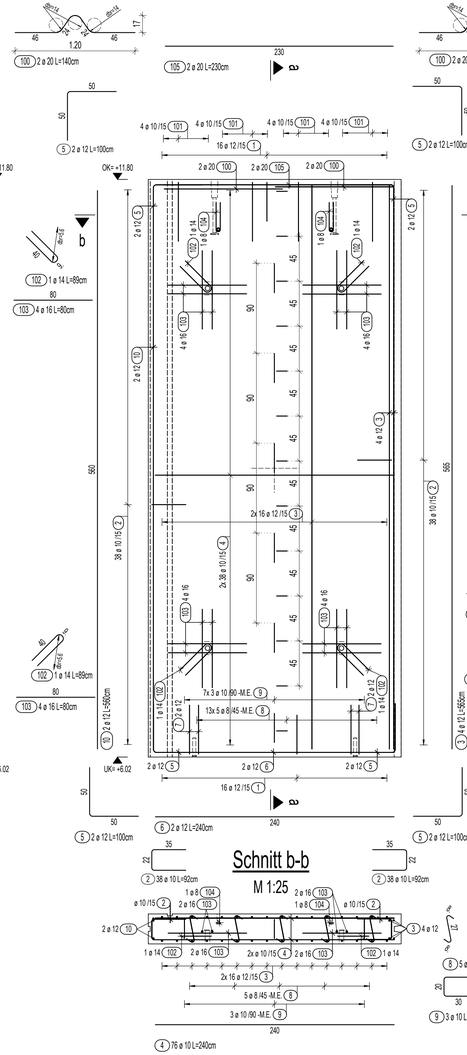


Schnitt a-a

M 1:25

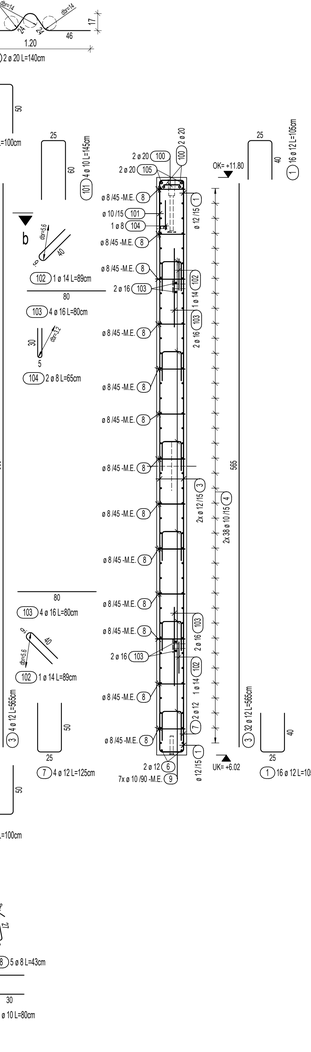

Draufsicht 1-1

M 1:25

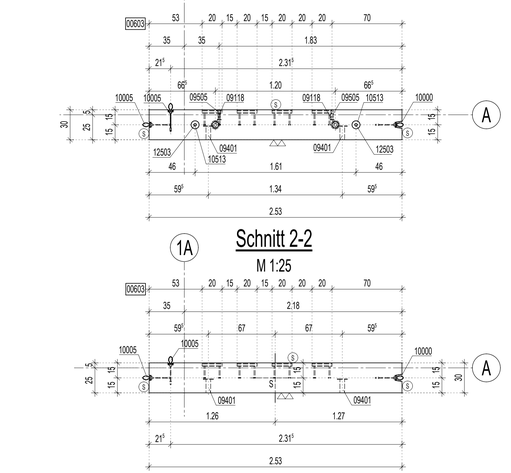

Schnitt b-b


M 1:25

Schnitt 2-2

M 1:25

Wandansicht Achse A

M 1:200

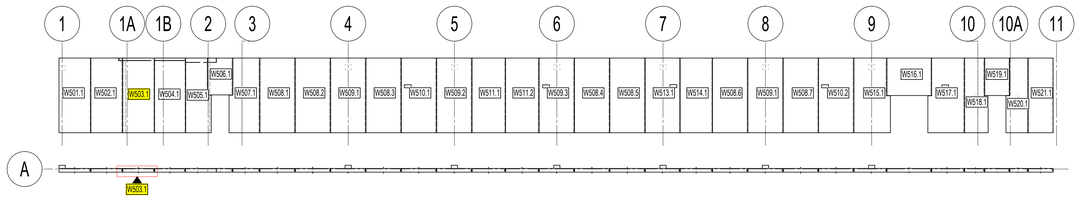

Einbauteilliste (je Fertigteil)

EBT - Nummer	Hersteller	Bezeichnung	Korrosionsschutz	Menge (Stück)
00603	Halfen	HTA-54/32-FV-200	FV	8
09118	Philipp	GWA-KA RD52 550mm		2
09401	Philipp	GWA-FA RD36 140mm		4
09505	Philipp	67SA20 100mm		2
09901	Philipp	Dornhülse 72DH25		2
10000	Philipp	PDS 70/250 PHILIPP Power Duo System, l=1250mm	FV	4
10002	Philipp	PDS 70/250 PHILIPP Power Duo System, l=750mm	FV	1
10005	Philipp	PDS 20/250 PHILIPP Power Duo System, l=1250mm	FV	8
10006	Philipp	PDS 20/250 PHILIPP Power Duo System, l=750mm	FV	1
10007	Philipp	PDS 20/250 PHILIPP Power Duo System, l=1000mm	FV	1
10513	Robusta	HWR Ø80 x 200mm		2

Montageteilliste (je Fertigteil)

MTT - Nummer	Hersteller	Bezeichnung	Korrosionsschutz	Menge (Stück)
12503		Bewehrung Ø25, L=55cm		2

Lastausgleichsgehänge !!

Stabliste (1x)

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	32	12	1.05	33.60	29.84
2	76	10	0.92	69.92	43.14
3	36	12	5.65	203.40	180.62
4	76	10	2.40	182.40	112.54
5	8	12	1.00	8.00	7.10
6	2	12	2.40	4.80	4.26
7	4	12	1.25	5.00	4.44
8	65	8	0.43	27.95	11.04
9	18	10	0.80	14.40	8.88
10	2	12	5.60	11.20	9.95
100	4	20	1.40	5.60	13.83
101	16	10	1.45	23.20	14.31
102	4	14	0.89	3.56	4.31
103	16	16	0.80	12.80	20.22
104	2	8	0.65	1.30	0.51
105	2	20	2.30	4.60	11.36

Gesamtmasse [kg] : 476.35

Alle Maße der Betonstahlauszüge sind Außenmaße!

letzte Stabstahlposition 10

letzte Mattenposition

Mindestwerte für Biegerollendurchmesser Dmin gemäß DIN EN 1992,Tab 8.1 DE

Seitliche Betondeckung	>10 cm und >7ds	10ø	Dmin
	>5 cm und >3ds	15ø	
	5 cm und 3ds	20ø	



Hinweis:
Die Fertigteile werden im Regelfall gemäß. DIN EN 1992 bemessen und konstruiert.Sollte die vorliegende Planungsgrundlage abweichend davon sein, entspricht das rein rechtlich nicht dem Stand der Technik.

Haken
Winkelhaken
Schlaufen

ø mm	≤ø20	ø28	4ø 7ø	Dbm

Maße gelten von aussen bis aussen !

Hakenzuschlag pro Haken (15ø)

ø6	12 cm
ø10	15 cm
ø12	18 cm
ø14	21 cm

BAUTEIL:	BETONFESTIGKEIT	Expositionsklassen:	Feuchtigkeitsklasse:	BETONDECKUNG		
				Cmin,dur	ΔCdev	Cv
Wand	C50/60	XC1	WO	15	10	25

Volumen	Gewicht	Anzahl	Statische Positionsnummer
4.35 m³	10.875 T	1	W104

Kanten soweit nichts anderes angegeben ist, sind zu fasen

Fasenstärke : x= 1cm

Strukturmatrize; Sichtbeton (SB II); Flügelglättet; profiliert verzahnt; abgerieben; geglättet; schalungsglatt; rauh


Zugehörige Pläne:

Stahlbeton-Fertigteil Wand : BER210-HBE-ZZ-02-DR-S-WALL-8151
BER210-HBE-ZZ-02-DR-S-WALL-8153

Planfreigabe **Zur Ausführung Freigegeben**

General / Allgemein

OKFF = 0.000 mm = 41.80 m ü.NN/
Finished floor level = 0.000 mm = 41.80 m ü.NN



KEY PLAN

Rev	Date	Details	By	App
C01	18.02.2022	Issued for construction		
P01	24.01.2022	Issued for construction review		

Drawing Status:

Issued for Construction

Main Contractor:

MERCURY

Mercury House, Sandyford Ind. Estate, Dublin 18, Ireland
E: mail@mercuryeng.com | T: +353 1 2163000 | www.mercuryeng.com

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Neue Mainzer Str. 75
60311, Frankfurt am Main
Deutschland
HRB. 111436
T: +49 171 623 25 84
E: info@de.rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com

HEIDELBERGER BETONELEMENTE
HEIDELBERG CEMENT Group

Technisches Büro
Heidelberger Betonelemente GmbH & Co. KG
Am Zeisig 9
09322 Penig / OT Wernsdorf
Tel.: 037381/857-0
Fax: 037381/857-30

FACHPLANER/PLANERSTELLER

gbc
gbc engineers GmbH
Am Spreebord 9d
10589 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 339 38 740
Fax: +49 (0) 30 339 38 741
eMail: info@gbc-engineers.de
www.gbc-engineers.de

Client: Vantage

Project: BER-21

Drawing Title:

Schalung und Bewehrung FT.- Wandplatte-Achse A-W503.1

Formwork and reinforcement Pr.- Wall panel-Axis A-W503.1

Drawn By:	Designed By:	Checked By:
T.D	H.T	D.M

Project No.	Scale:	Date:
DE1.0049.01	1:25 1:200	24.01.2022

Drawing No.	Revision:	Status:
BER210-HBE-ZZ-02-DR-S-WALL-8152	C01	A1

H/B = 594 / 1031 (0.61m²)