

照度及び照明環境定期検査表 10 月（夏季）

区

名古屋市教育委員会
名古屋市薬剤師会

学校名

校長名

学校薬剤師氏名

検査日時

年月日曜日

天候

照度計

照度計は

自校

借用

時刻

AM

PM

気温

℃

測定範囲

LX

教室名

年組

黒板に向かったの廊下

右

左

カーテンの有・無、色

有

無

色

黒板照明具

インバータ

グロー式

W本

教室照明具

天井直付

吊り下げ

インバーター

グロー式

W本

まぶしさ

黒板

机上

テレビ

ディスプレイ

なし

最大

LX

黒板照度

最小

LX

最大・最小

:1

最大

LX

教室照度


最小

LX

最大・最小

:1

1. 10月と2月の実施の内、1回は曇り又は雨の日に預1定することが望ましい。2. 測定する教室は学校が希望する教室とする。3. その教室を選んだ理由

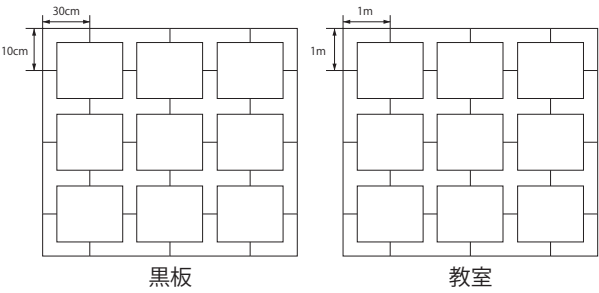

付表 3-1 学校 (屋内)		
照度 Ix	場所	作業
1,500	製図室、被服教室電子計算機室	○精密製図 ○精密実験 ○ミシン縫 ○キーパンチ ○図書閲覧 ○精密工作 ○美術工芸製作 ○板書 ○てんびん台による計算
1,000		
750	教室、実験実習室、実習工場、研究室、図書閲覧室、書庫、事務室、教職員室、会議室、保健室、食堂、ちゅう(厨房)、給食室、放送室、印刷室、電話交換室、守衛室、屋内運動場	講堂、集会室、休養室、ロッカー室、昇降口、廊下、階段、洗面所、便所、公仕室、宿直室、渡り廊下
500		
300		
200		
150		
100		
75		
50		
30	倉庫、車庫、非常階段	

基準及び記入上の注意

- 測定は、雨天又は曇天に照明器を全て点灯して測定し、最大照度と最小照度のみ記入すること。教室の照度は、上記図に示す9ヶ所に最も近い児童・生徒の机上で測定し、又黒板の照度は図の9ヶ所の垂直面照度を測定すること。
- 最前列及び最後列の四隅の児童・生徒の椅子に腰掛けて、黒板を見て窓や光源がまぶしくないか黒板面が光っていないか注意すること。
- 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は 300LX とする。教室及び黒板の照度は 500LX 以上が望ましい。
- スイッチを入れて点灯までに 3 秒以上かかる時はグローランプの取替えを、又蛍光灯直下 1m の照度が 500LX(蛍光灯 40W2 連の時は 750Ix) 以下の場合は蛍光管の清掃又は取替えを指導すること。
- 指導・助言したことを下記に記入すること。1 部は本人の控、1 部は学校の控、1 部は集計用に支部長まで提出すること。

指導・助言