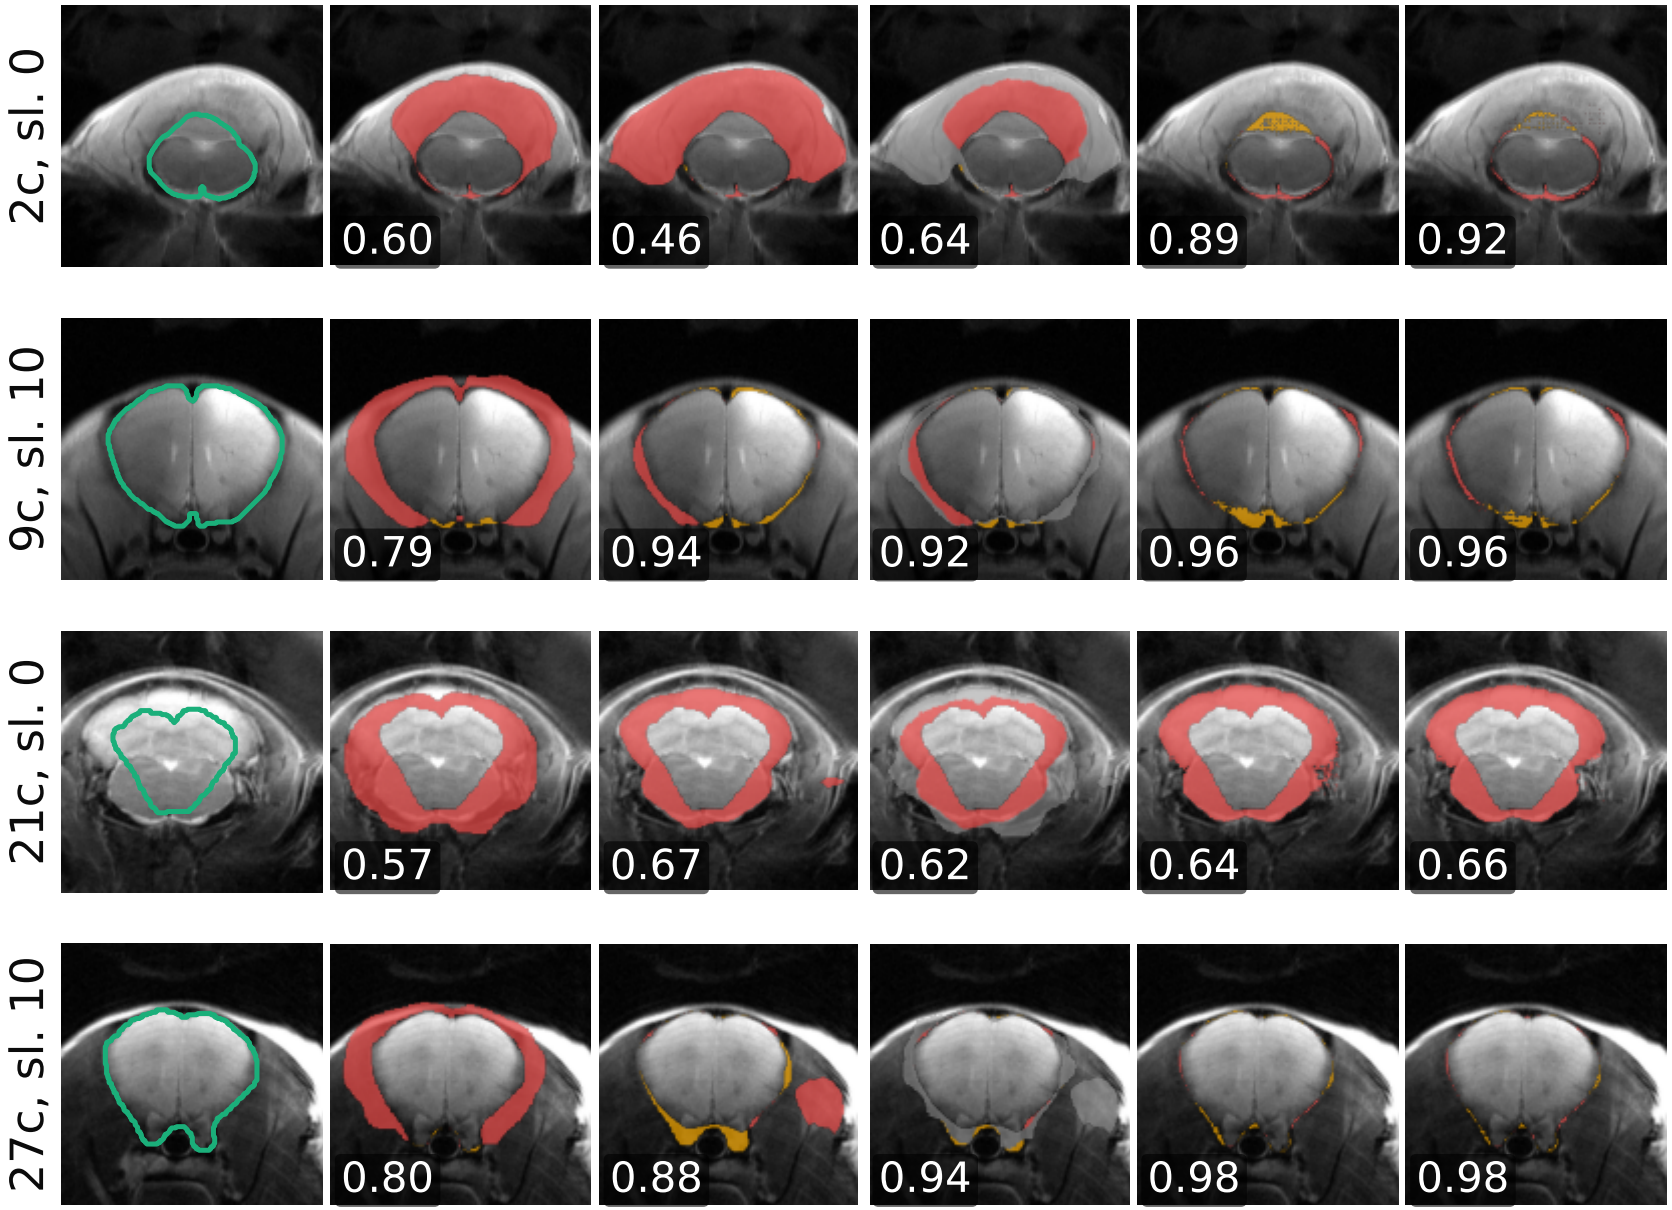

MRI + truth
Copy
Self-train.
Reg. + agr.
SAM2, 3 sl.
SAM2, 1 sl.
2c, sl. 0
9c, sl. 10
21c, sl. 0
27c, sl. 10
0.60
0.46
0.64
0.89
0.92
0.79
0.94
0.92
0.96
0.96
0.57
0.67
0.62
0.64
0.66
0.80
0.88
0.94
0.98
0.98