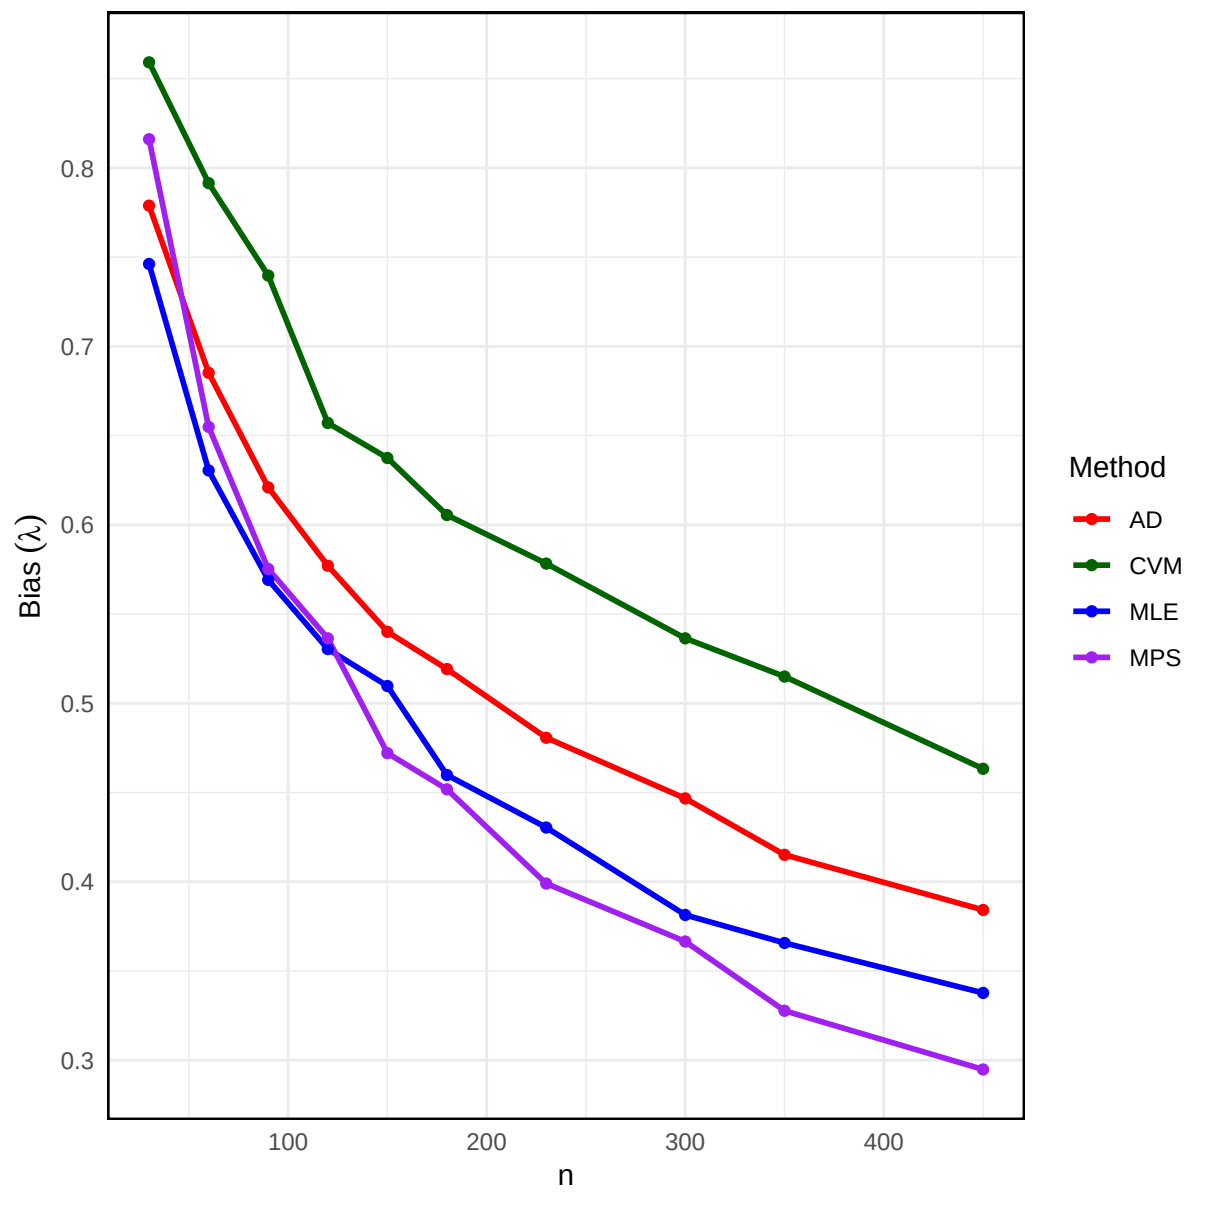
Bias (λ)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
100
200
300
400
n
Method
AD
CVM
MLE
MPS