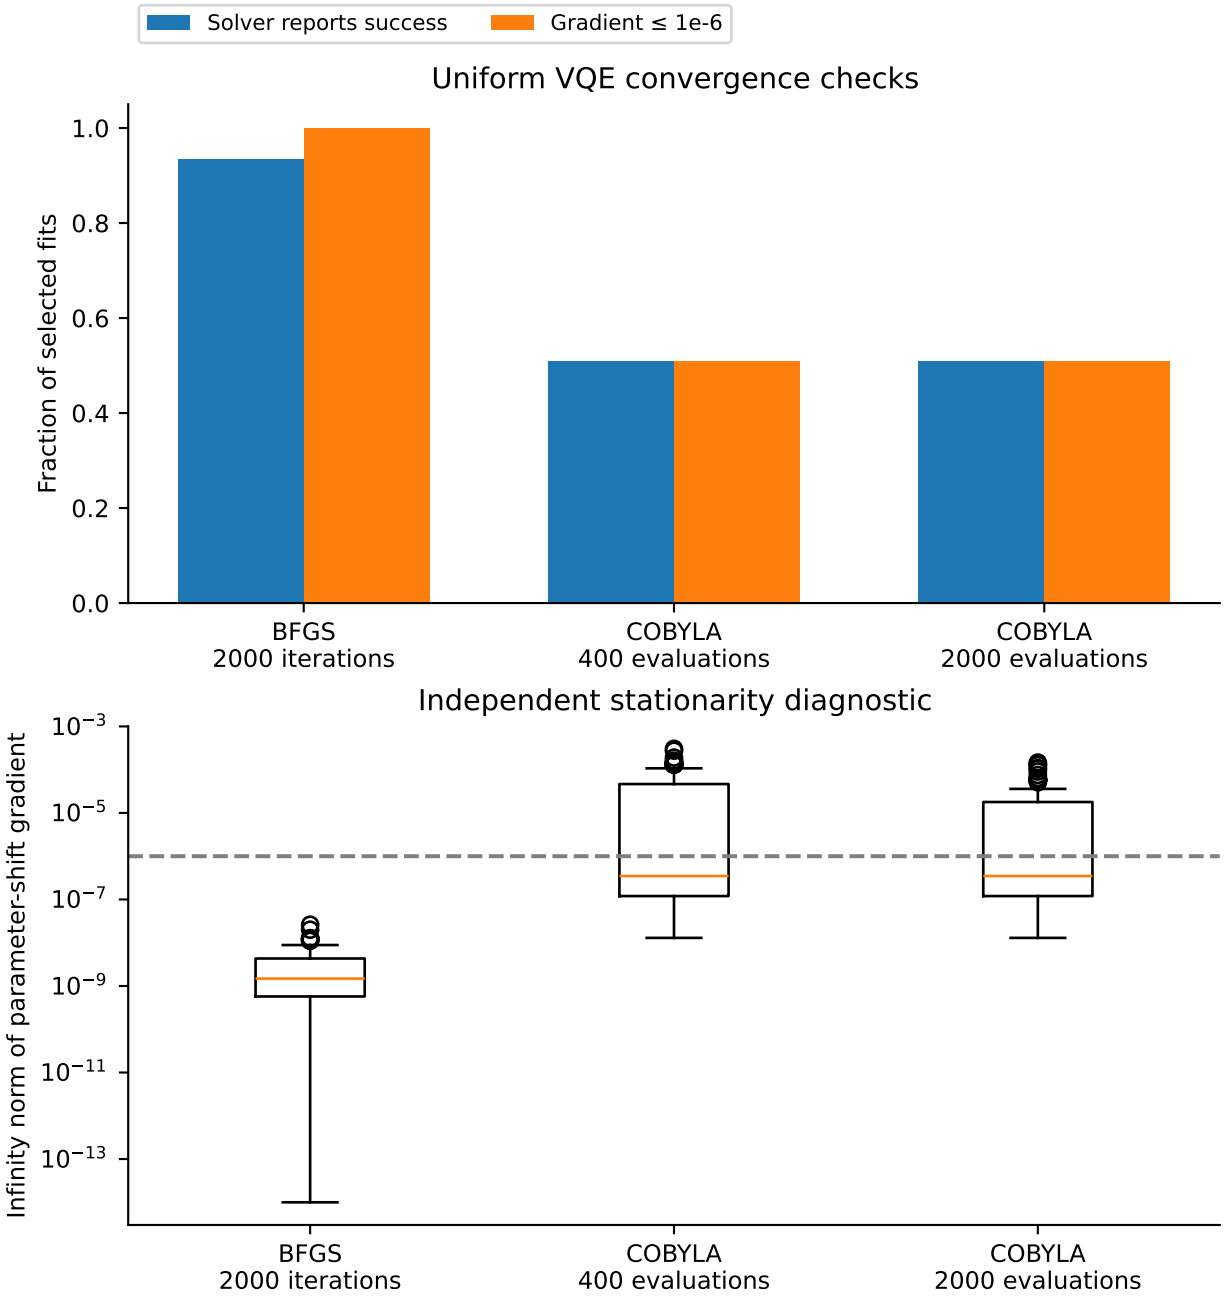
Solver reports success
Gradient ≤ 1e-6
Uniform VQE convergence checks
Fraction of selected fits
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
BFGS
2000 iterations
COBYLA
400 evaluations
COBYLA
2000 evaluations
Independent stationarity diagnostic
Infinity norm of parameter-shift gradient
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-13}
BFGS
2000 iterations
COBYLA
400 evaluations
COBYLA
2000 evaluations