

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Жила

Изоляция

3±0,1

Оптимальный обжим контактов



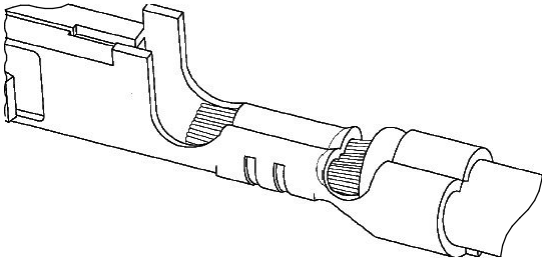


Схема разделки проводов поз. 7  
под контакты поз. 5

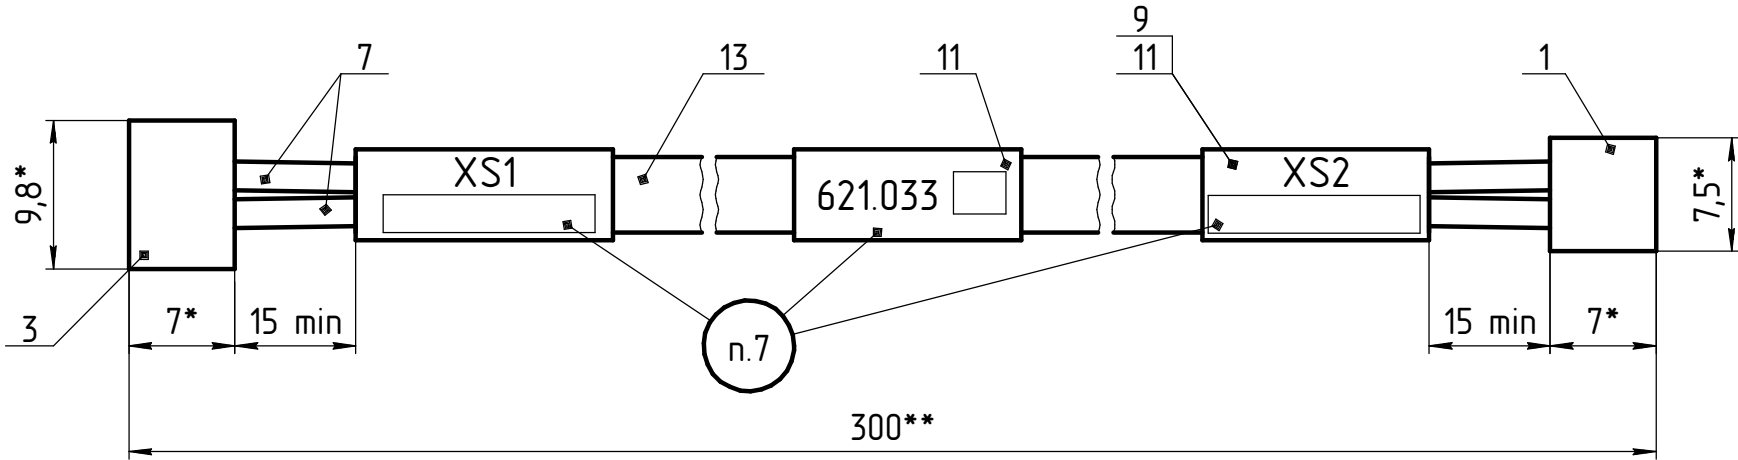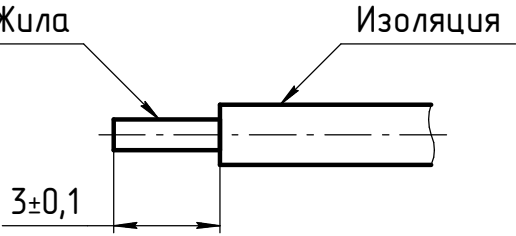

Обозначение	Примечание	Маркировка	
		XS1	XS2
ГРТВ.685621.033	кабель НКК-ОП1 (для НКК 3.1)	НКК-ХР14	ОП1-ХР2
ГРТВ.685621.033-01	кабель НКК-ОП1 (для НКК 4.0)	НКК-Х5	ОП1-ХР2

- 1 \*Размеры для справок.
- 2 \*\*Размеры уточняются в процессе монтажа.
- 3 Электромонтаж производить по ГРТВ.685621.033 ЭЗ.
- 4 Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96.
- 5 Провод поз. 7 соединить с контактами поз. 5 методом обжима.
- 6 После обжима контакты установить в розетки поз. 1 и 3, предварительно одев на провода трубки поз. 9, 11, 13.
- 7 Маркировать при помощи принтера маркировочного BMP-21-PLUS, шрифт 2-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- 8 Трубку поз. 11 усадить поверх маркировки.
- 9 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

					ГРТВ.685621.033 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
								2:1
						Лист	Листов	1
						ООО "Кванттелеком"		