


By Uten B. (04-01-2025)




TINY32 ModbusRTU master control TINY32 ModbusRTU client control Relay ModbusRTU module

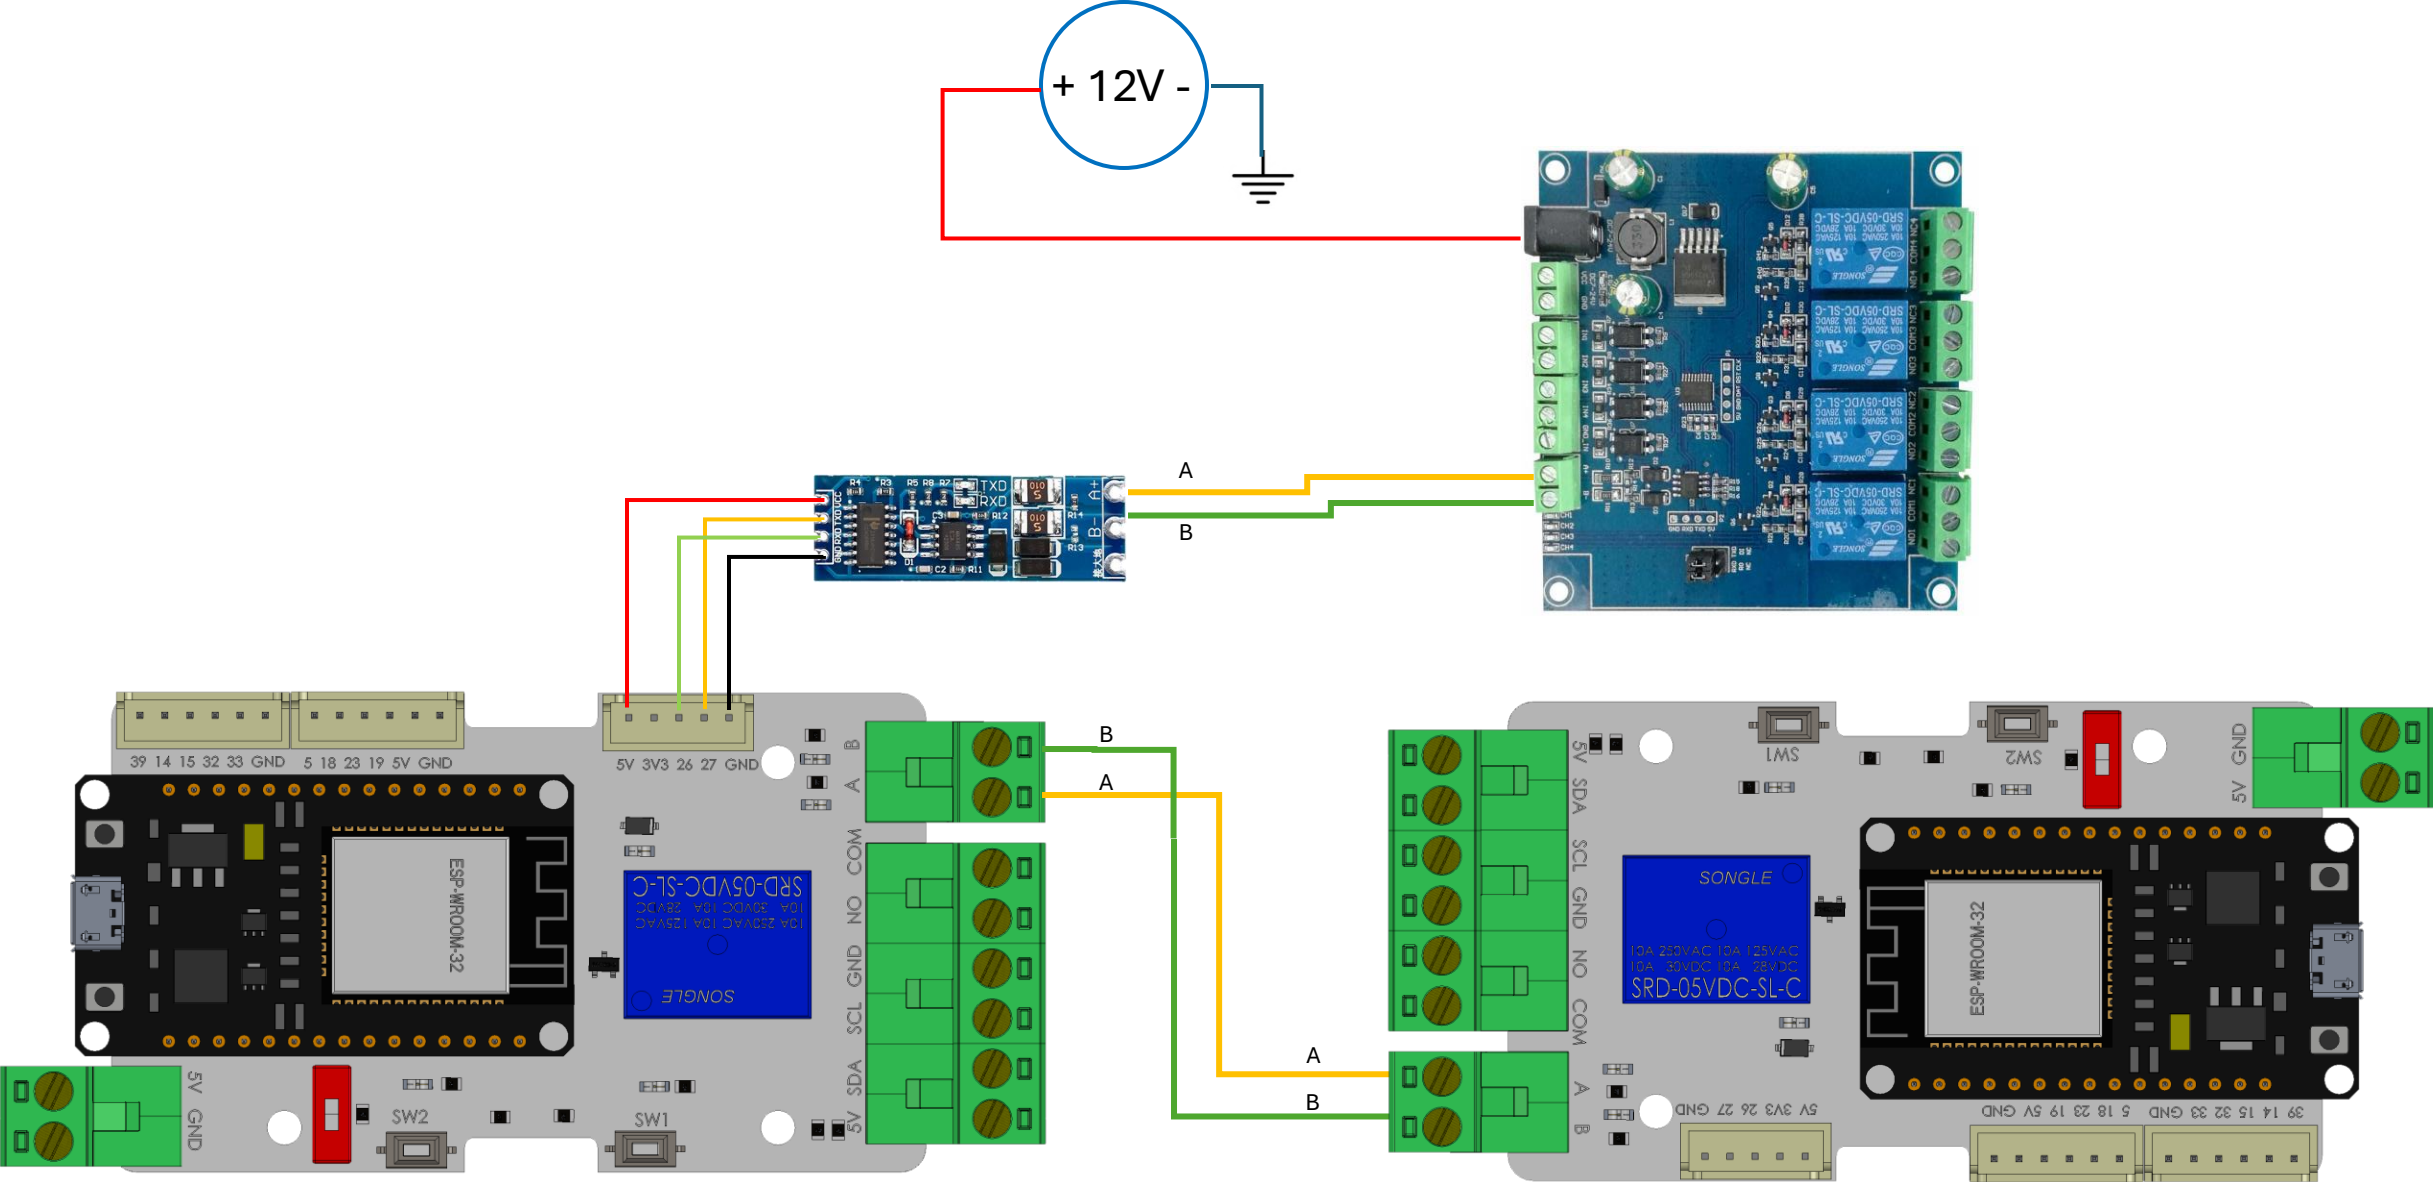

Tiny32 ModbusRTU Slave

Tiny32 ModbusRTU Master

TINY32 ModbusRTU Client control Relay ModbusRTU module

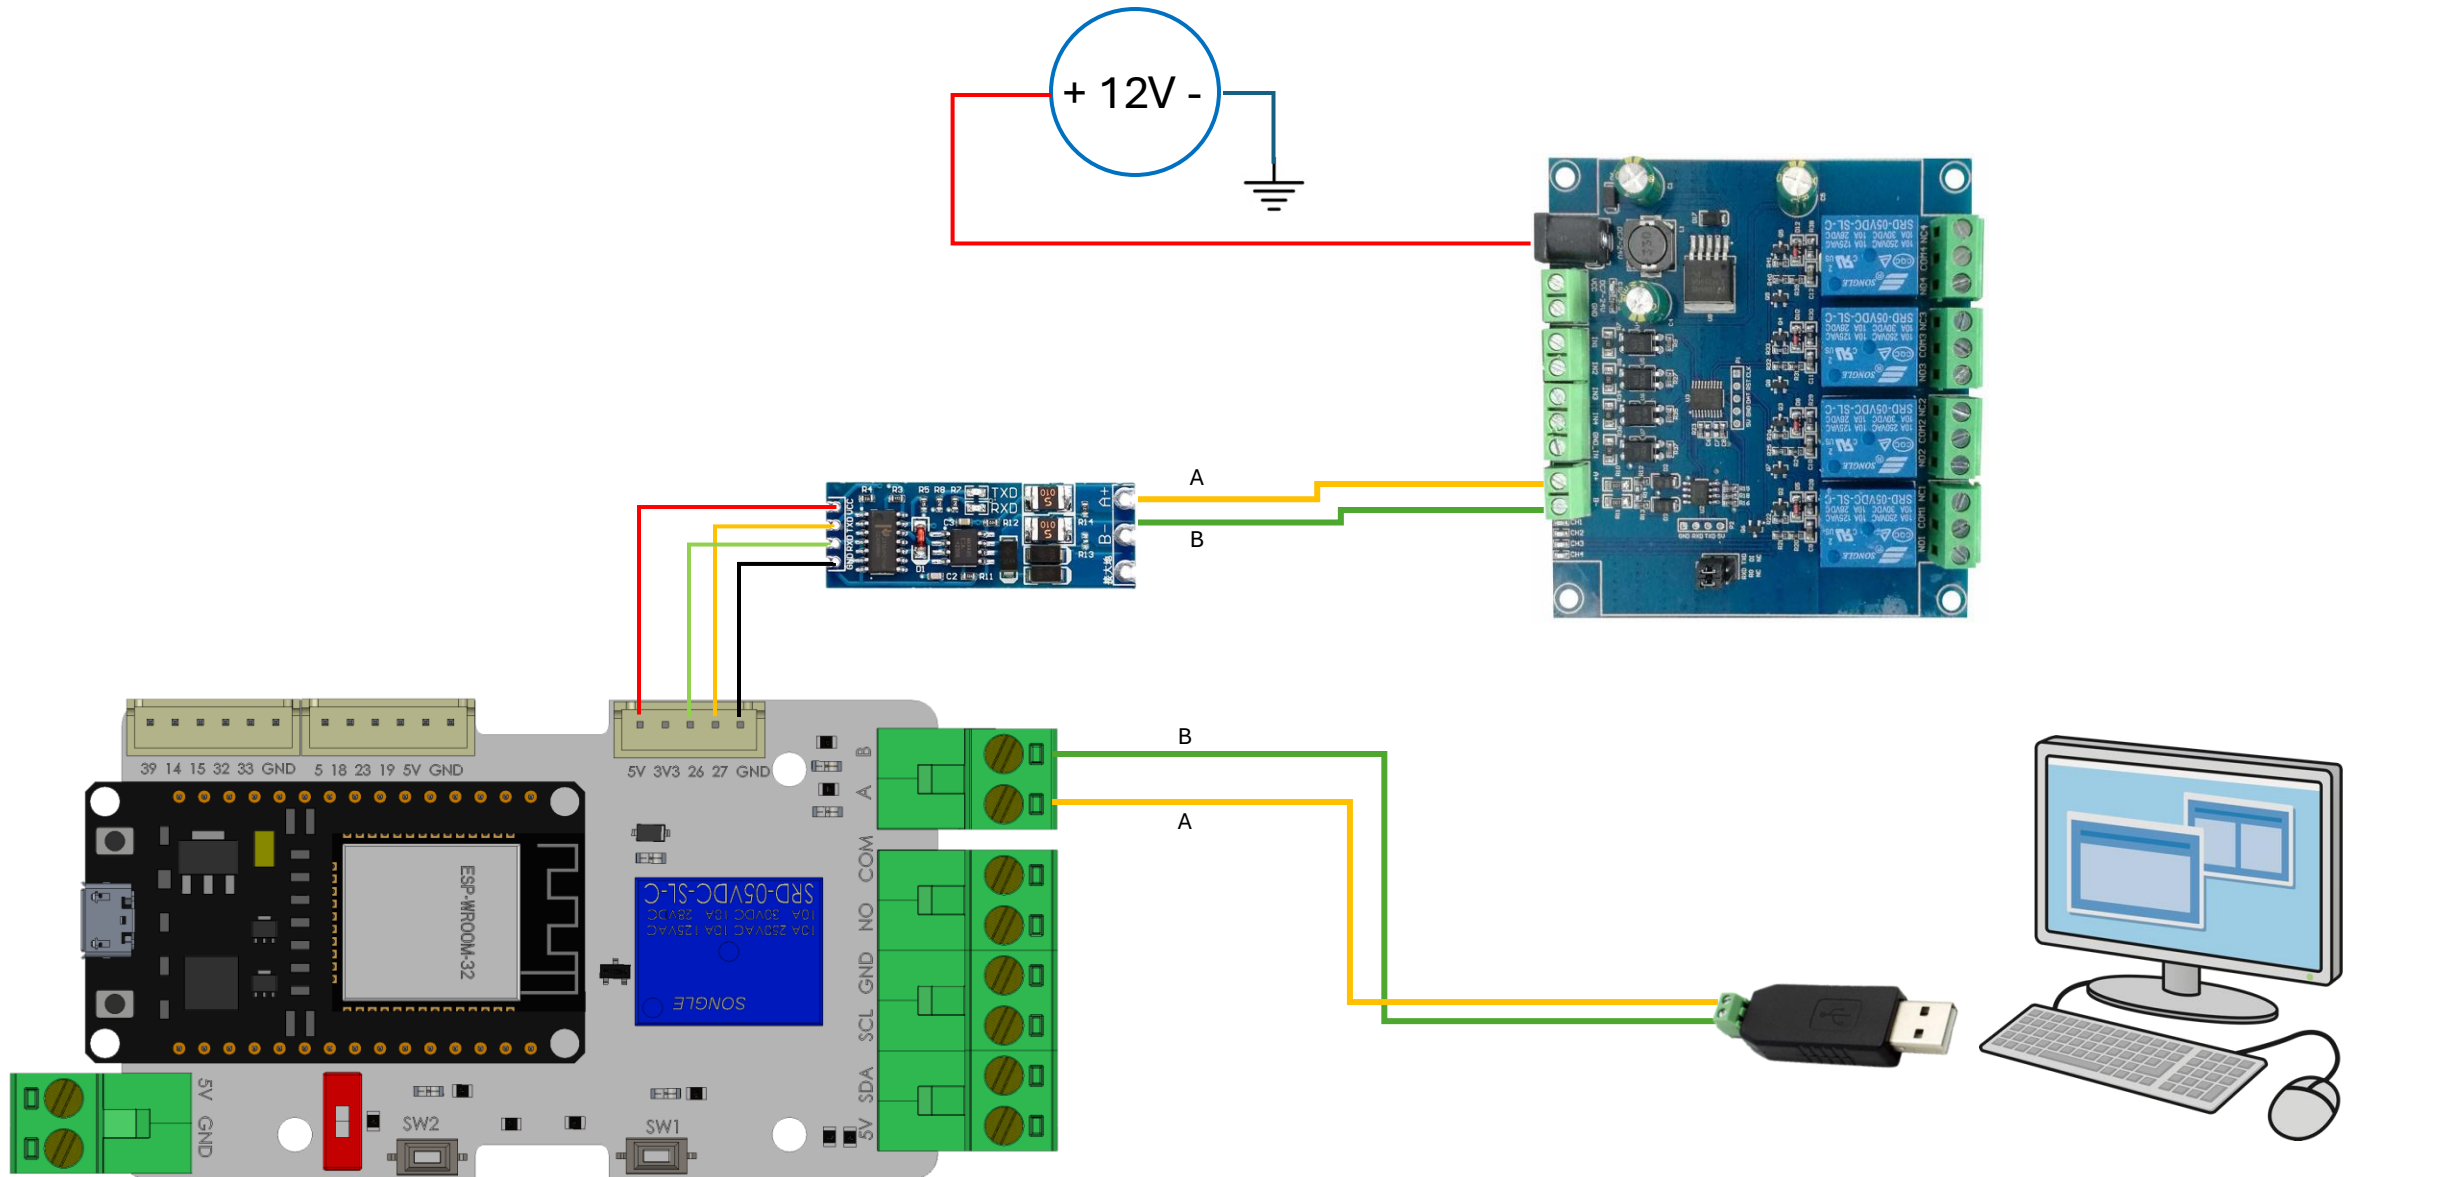

Tiny32 ModbusRTU Slave

PC run Modbus poll software

การเซตค่า Modbus poll program

Connection ✕

Port 5 ▼

9600 Baud ▼

8 Data bits ▼

None Parity ▼

1 Stop Bit ▼

Mode
☒ RTU ☐ ASCII

Response Timeout
1000 [ms]

Delay Between Polls
10 [ms]



OK

Cancel

Advanced...

Remote Server

IP Address	Port
0.0.0.0	502

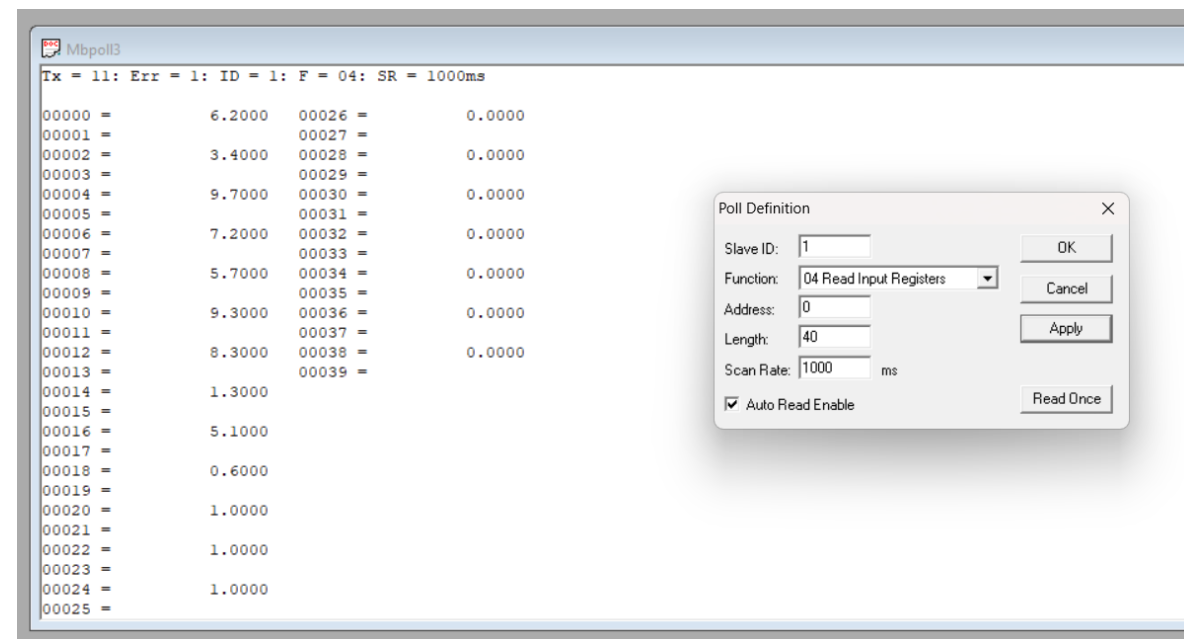
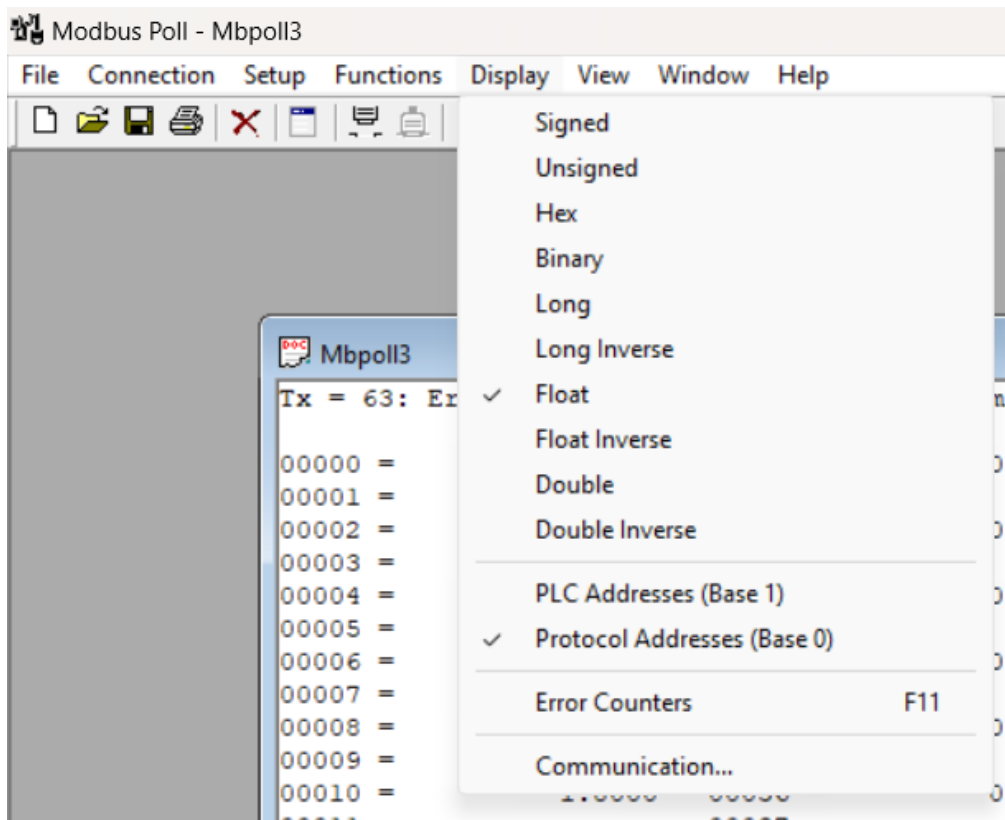


อ่านค่าตำแหน่ง Address ต่างๆ

Address: 0 ; Length: 20 => เก็บค่าเซนเซอร์ต่างๆ




Address: 20 ; Length: 20 => เก็บค่าสถานะของระบบในการสั่งงานหรือควบคุม เช่น relay

การเซต Modbus Address ID ให้กับ บอร์ด

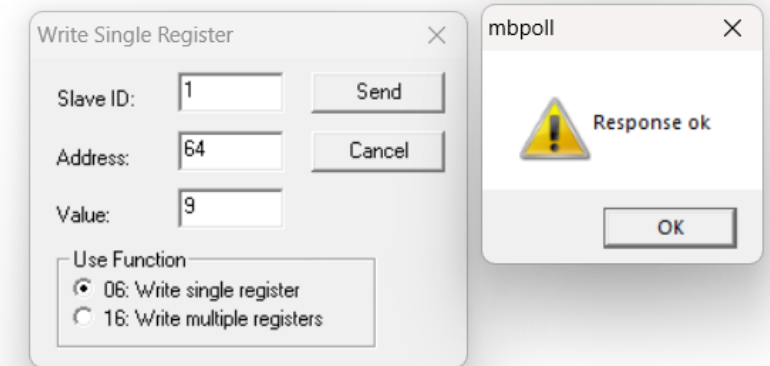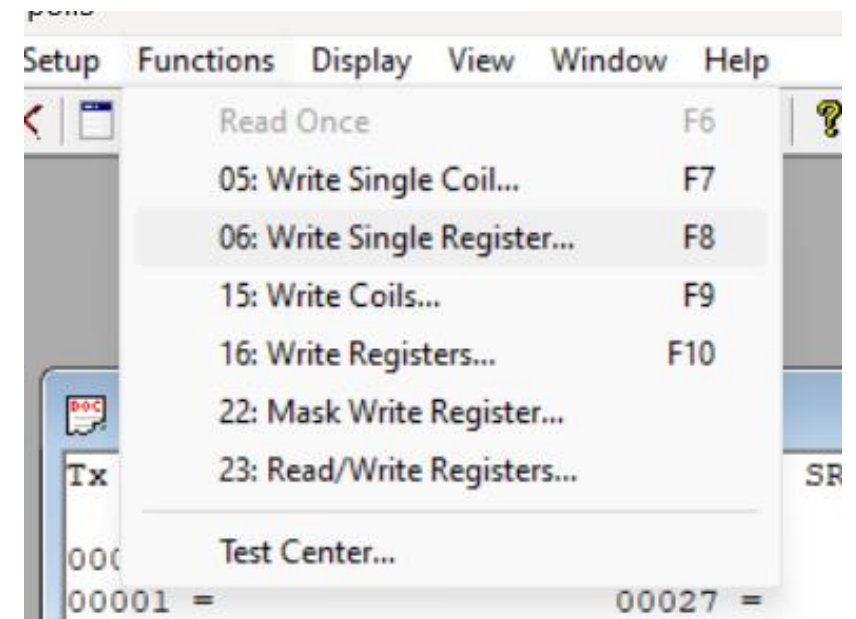

เซตจาก ID=1 (เดิม) ไปเป็น ID=9 (ใหม่)

เซตค่าที่ต้องการให้บอร์ดควบคุม

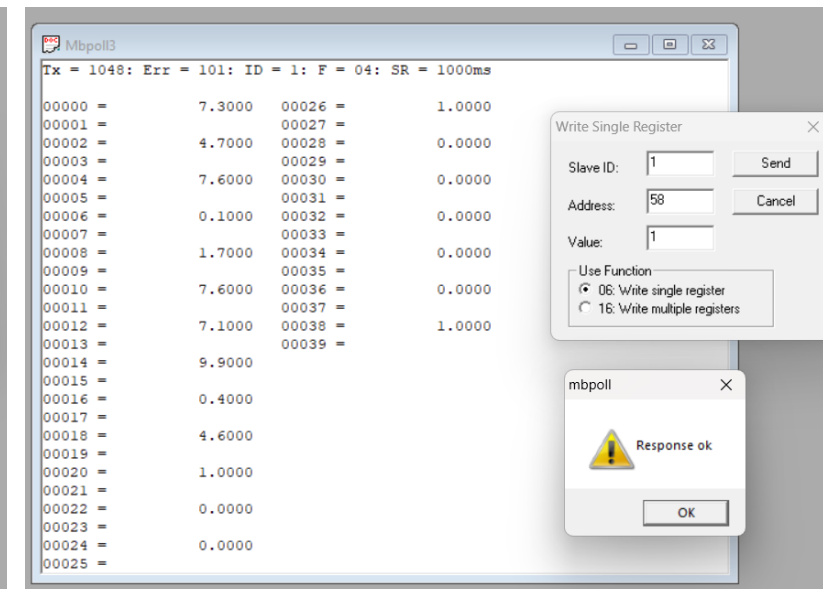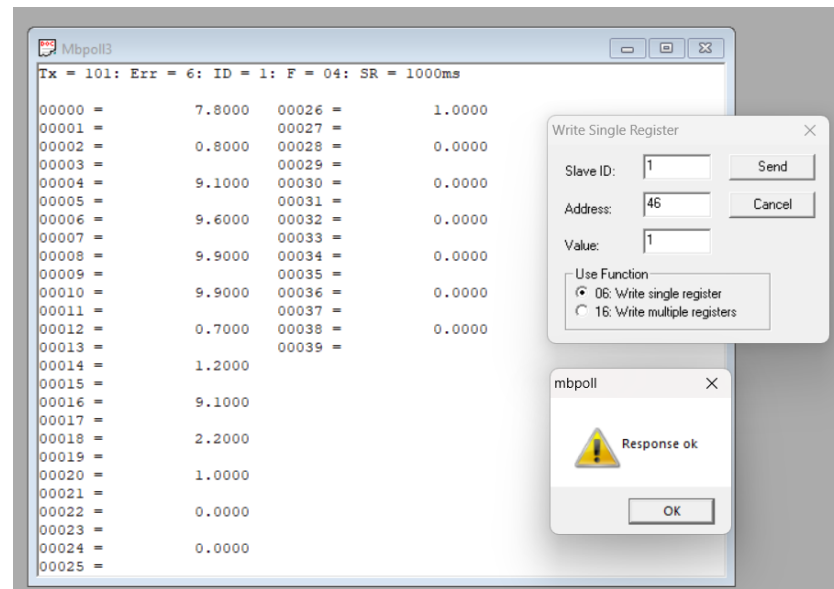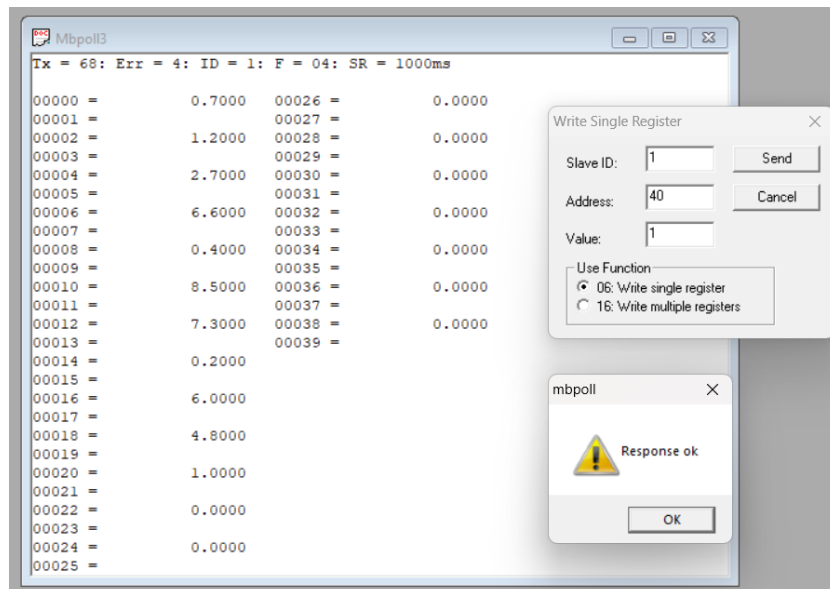

ตำแหน่งแรกคือ 40 และตำแหน่งสุดท้ายคือ 58