Rura PP-R (PP-R (Polipropylen Random) jednorodna	Rura PP-RCT (Polipropylen - Random Crystallinity Temperature) jednorodna
	
Stabilizowana włóknem węglowym trójwarstwowa konstrukcja ścianki (Ściany zewnętrzna i wewnętrzna wykonane są z PP-RCT, ścianka środkowa zaś z PP-RCT wzbogacanego dodatkiem włókien węglowych) 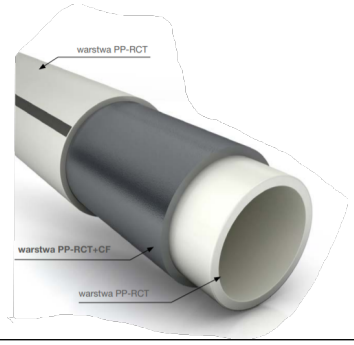	Stabilizowana włóknem szklanym Trójwarstwowa konstrukcja ścianki, przy czym środkowa została wzmocniona włóknem szklanym. 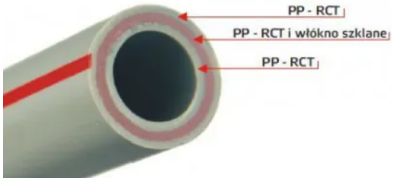 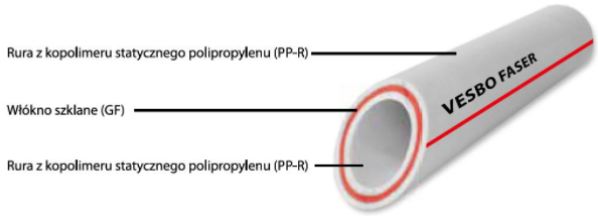
Stabilizowana wkładką aluminiową, trójwarstwowa konstrukcja ścianki	
	

Zgrzewanie polifuzyjne (mufowe)- potrzebne są kształtki:

Połączenia rur i kształtek wykonywane są poprzez: • Kształtki do zgrzewania – kształtki z częścią kielichową do zgrzewania za pomocą zgrzewarki • Kształtki z zatopionymi metalowymi wkładkami – złącza gwintowane lub inne króćce wprowadzone do obudowy (korpusu) połączone ze zgrzewalnymi końcami (końcówkami) • Kształtki mechaniczne – kształtki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym (złącza gwintowane) oraz kształtki zaciskane mechanicznie za pomocą nakrętki i uszczelniane poprzez uszczelki elastomerowe