CYRKULACJA CWU

Utrzymanie pożądanej temperatury w instalacji ciepłej wody zapewnia tzw. **obieg cyrkulacyjny** wymuszający jej przepływ przy zakręconych zaworach czerpalnych. Rozwiązanie takie jest standardem w dużych instalacjach np. domów wielorodzinnych, gdzie z wody korzysta się często i w wielu punkach jednocześnie.

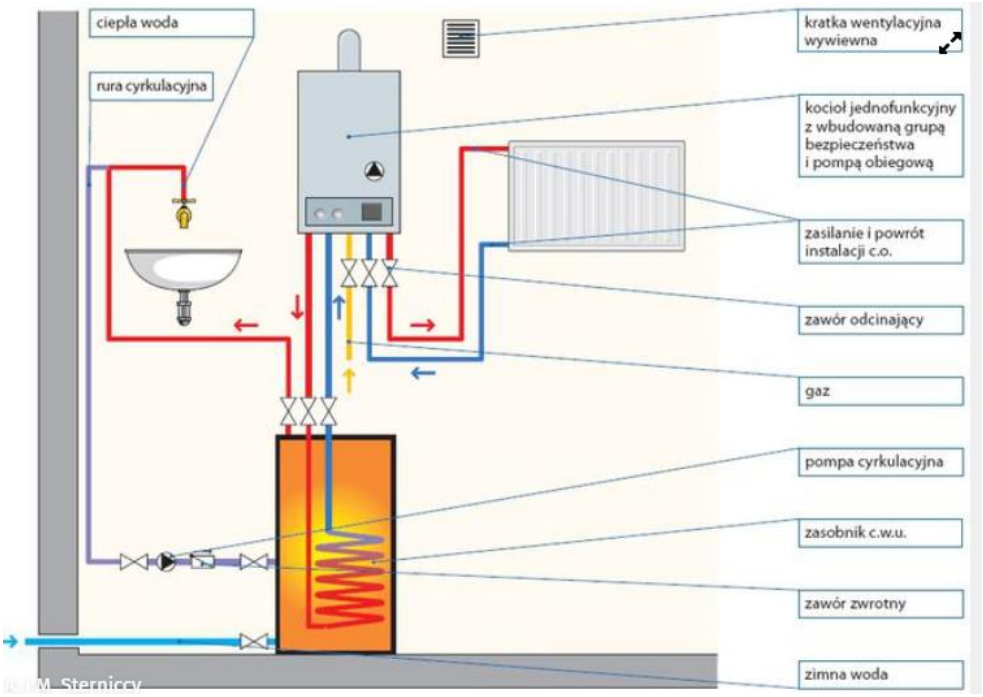

Jeżeli wszystkie punkty poboru znajdują się blisko zasobnika c.w.u. brak cyrkulacji będzie mało dokuczliwy. Jeżeli zaś są rozrzucone po domu, a instalacja rozległa, konieczność spuszczania wychłodzonej wody z rur będzie uciążliwa. Spowoduje też zwiększenie zużycia wody oraz produkcji ścieków.

Zasada działania:
Cyrkulacja wody użytkowej to dodatkowa rurka, którą prowadzi się od zasobnika, do najdalej położonych punktów poboru c.w.u., wyposażona w pompę, tzw. pompę cyrkulacyjną. Pompa załącza się co jakiś czas powodując przepływ wody. Dzięki temu, schłodzona woda z rur trafia z powrotem do zasobnika, a jej miejsce zajmuje woda o odpowiedniej temperaturze. Po odkręceniu kranu niemal od razu poleci ciepła woda. Żeby ograniczyć do minimum straty spowodowane cyrkulacją ciepłej wody użytkowej, pompa cyrkulacyjna powinna pracować w godzinach kiedy korzystamy z c.w.u. Gdy nie korzystamy z ciepłej wody, pompa cyrkulacyjna powinna się wyłączać, np. w nocy i podczas nieobecności mieszkańców.

Stosowanie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) może być wymagane, jeżeli objętość wody w przewodach instalacji (od zasobnika do punktu czerpalnego) przekracza **3 litry** (przepisy dotyczące higieny, legionella, /normy tech.)

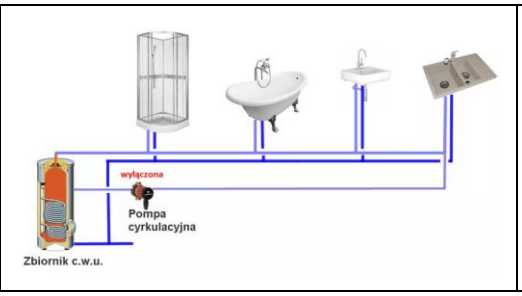

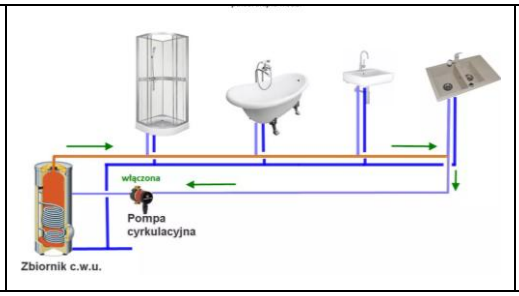

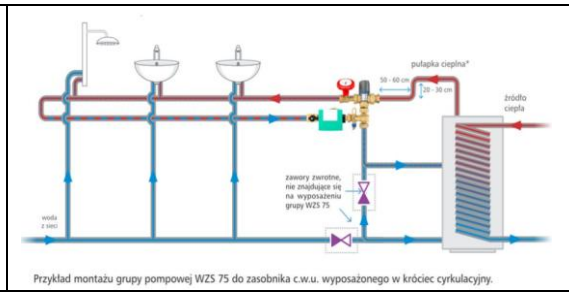

GRUPA POMPOWA DO CYRKULACJI CWU:
-Gwarancja szybkiego, wygodnego i profesjonalnego wykonania układu
-Gotowe, fabrycznie sprawdzone moduły bez potrzeby składania i dodatkowej kompletacji urządzeń
-Uniwersalne rozwiązanie do montażu z zasobnikami c.w.u. z dedykowanym króćcem cyrkulacyjnym jak i bez niego

Grupa wyposażona w: zawór termostatyczny, pompę cyrkulacyjną, termometr z wbudowanym zaworem odcinającym, zawór zwrotny, zawór odcinający, ręczny zawór upustowo-odpowietrzający