방화터널 옥외 변전실 전기설비 평면도

S= NONE

(변경전)

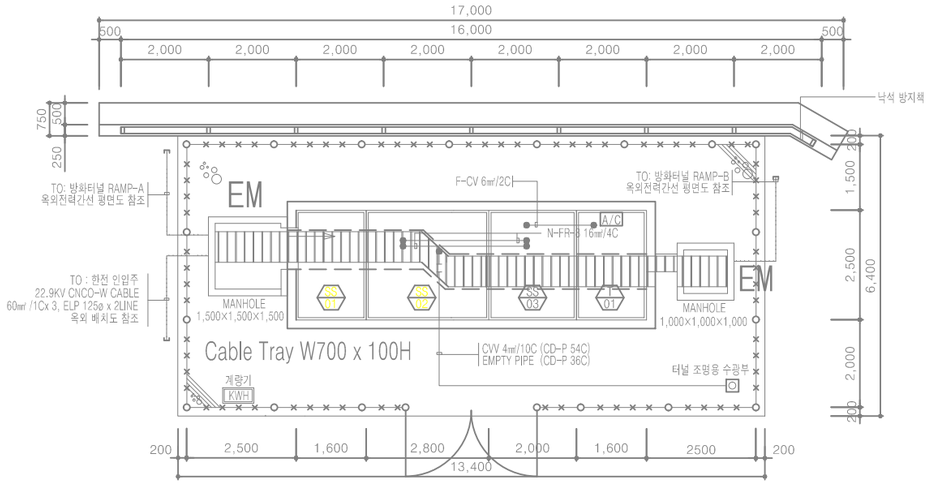

옥외 변전실 기기 배치도

(변경후)

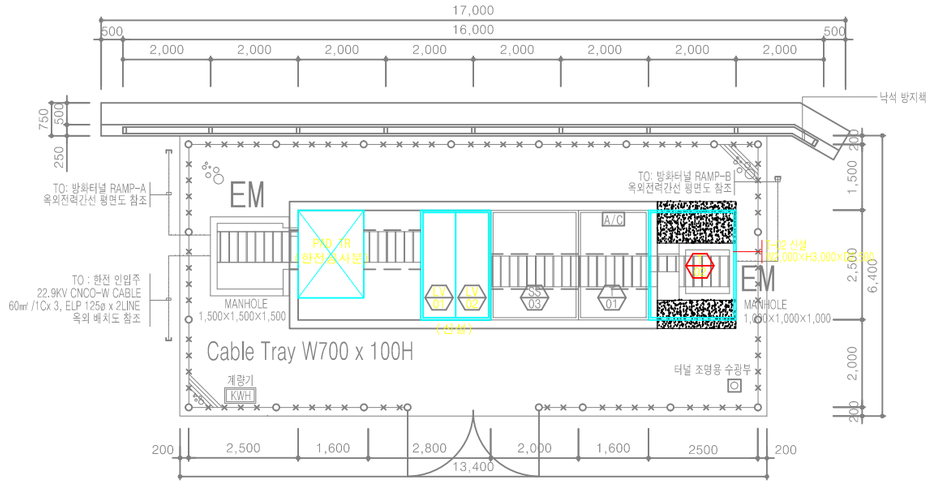

옥외 변전실 기기 배치도

(변경전)

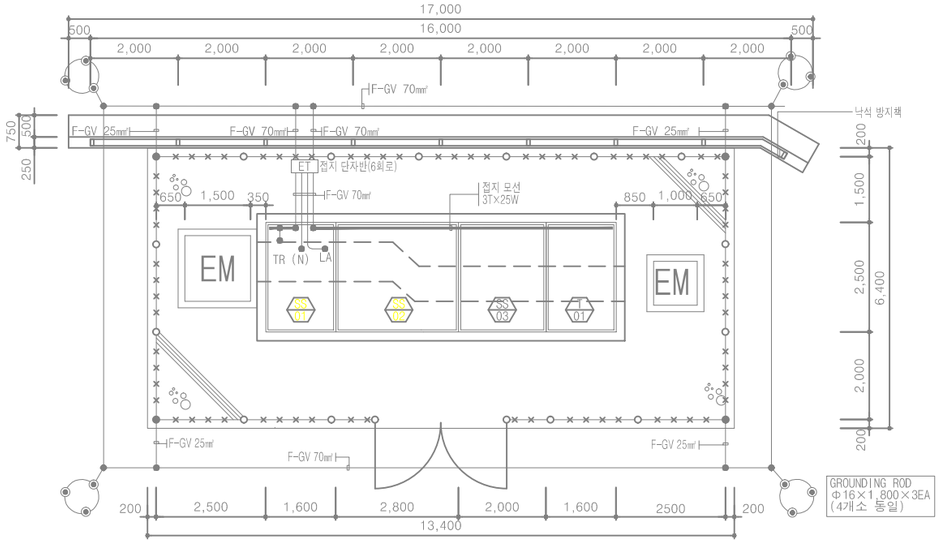

옥외 변전실 접지 설비 평면도

(변경후)

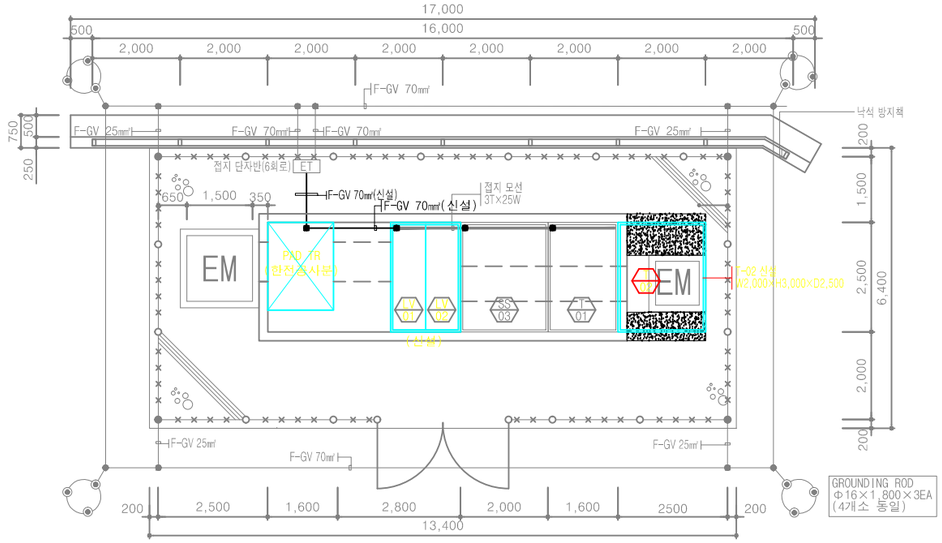

옥외 변전실 접지 설비 평면도(기설치)

전기실 장비 일람표 (변경전)

장비명칭	세부사항	함체크기(W×H×D)	비 고
SS - 01	MOF & TR	1,600 × 3,000 × 2,500	철 거
SS - 02	600V MCCB PANEL	2,800 × 3,000 × 2,500	철 거
SS - 03	50kVA UPS & BATTERY	2,000 × 3,000 × 2,500	
LV - T	통신용 외함	1,600 × 3,000 × 2,500	

전기실 장비 일람표 (변경후)

장비명칭	세부사항	함체크기(W×H×D)	비 고
PAD TR	한전공사분	1,500 × 2,000 × 1,800	
LV - 01	600V MCCB PANEL	800 × 2,850 × 2,500	신설
LV - 02	600V MCCB PANEL	800 × 2,850 × 2,500	신설
SS - 03	50kVA UPS & BATTERY	2,000 × 3,000 × 2,500	
LV - T	통신용 외함	1,600 × 3,000 × 2,500	
T - 02	비상경보 외함	2,000 × 2,850 × 2,500	신설

발 주 처	공 사 명	용 역 사	설 계 참 여 자			도 면 명	축 척	도 면 번 호
			사업책임자	분야별책임자	설 계 자			
시설공단 로고.png ??????	방화터널 조명설비 교체공사	주식회사 청석전기엔지 CHUNGSUK ELEC. ENGINEERING	박 종 수	원 남 규	강 상 우	방화터널 옥외 변전실 전기설비 평면도	NONE	E-005