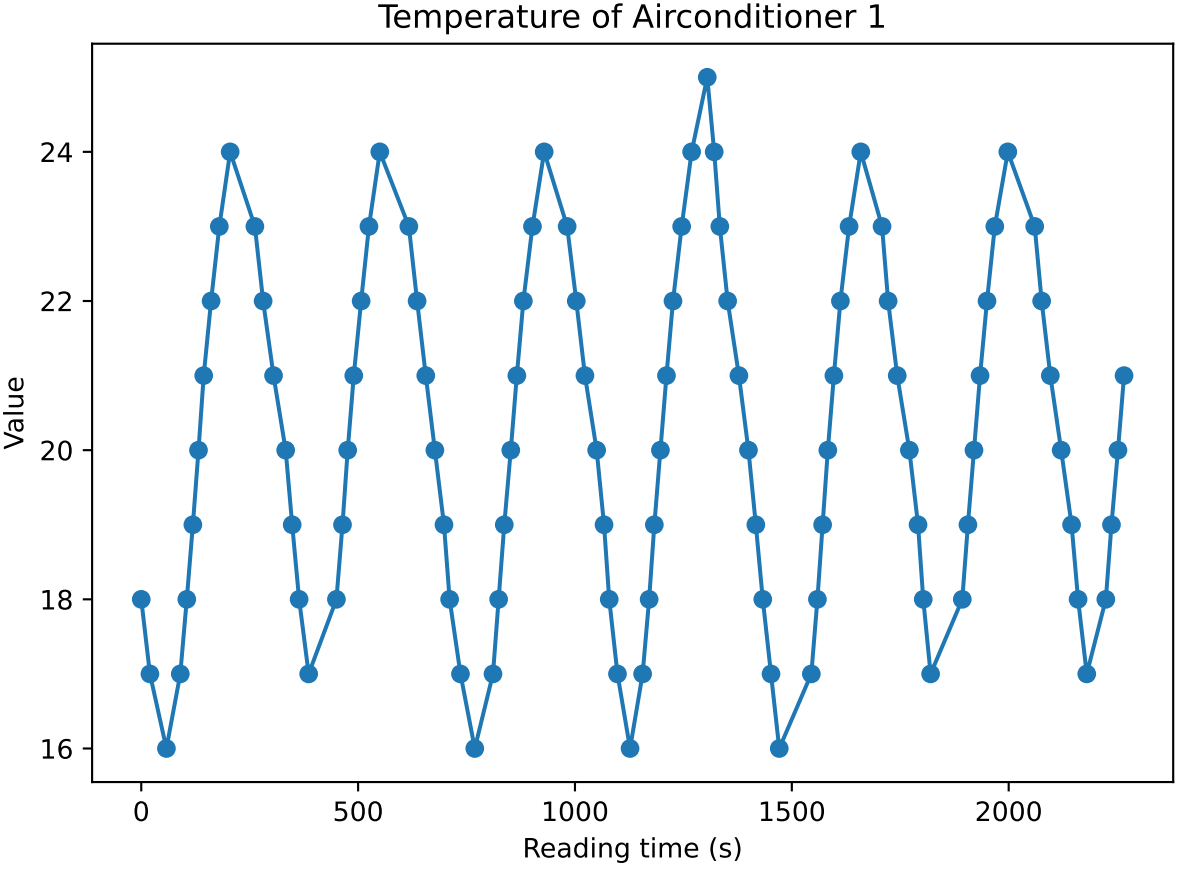
Temperature of Airconditioner 1
Value
24
22
20
18
16
0
500
1000
1500
2000
Reading time (s)