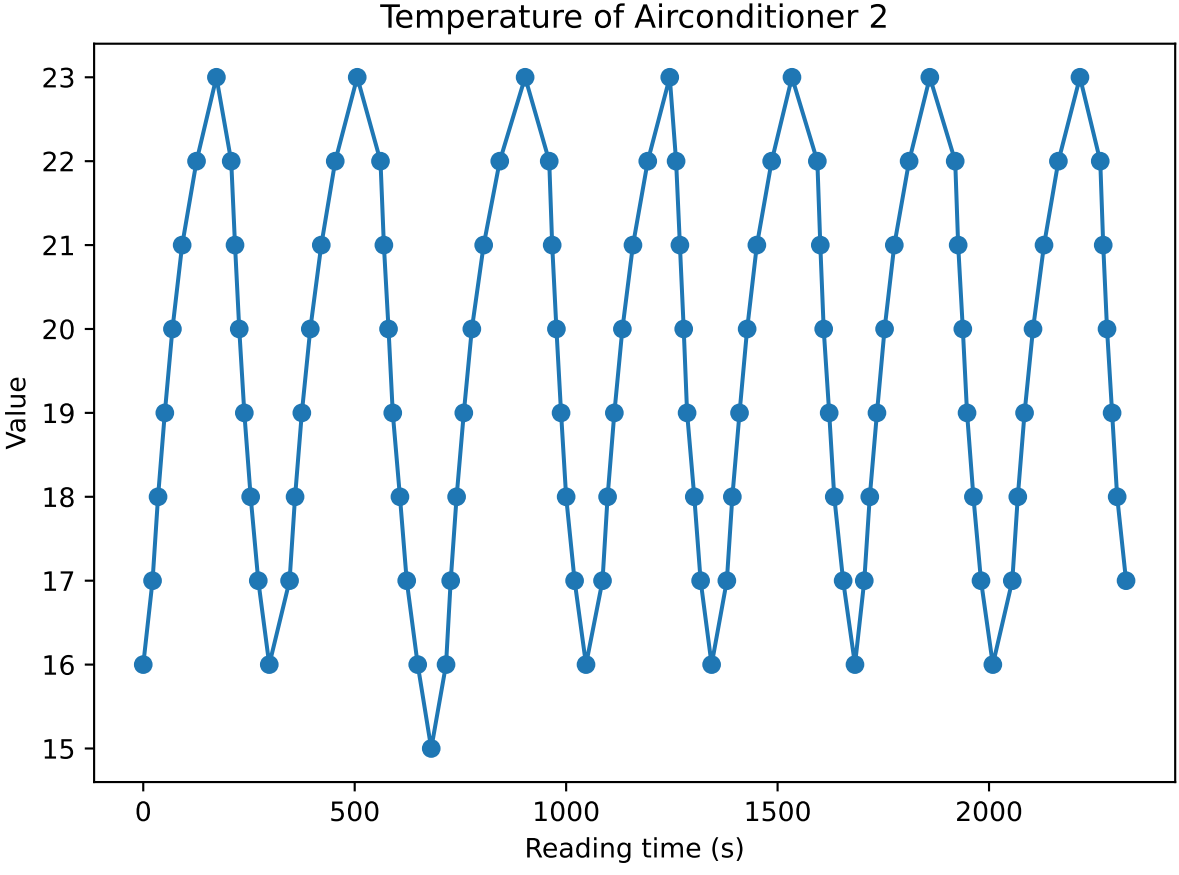
Temperature of Airconditioner 2
Value
Reading time (s)
23
22
21
20
19
18
17
16
15
0
500
1000
1500
2000