

Análise de Campo Único

Olho: Esquerdo

Nome: THAYANNE CRISTINE DA SILVA CARRILHO

DDN: 12-09-1993

ID: 203236

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 18-04-2023

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 14:48

Perdas de Fixação: 1/17

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X




Idade: 29

Erros Falsos POS: 1 %

Erros Falsos NEG: 33 %

Duração do Teste: 06:37

Fóvea: 23 dB ■

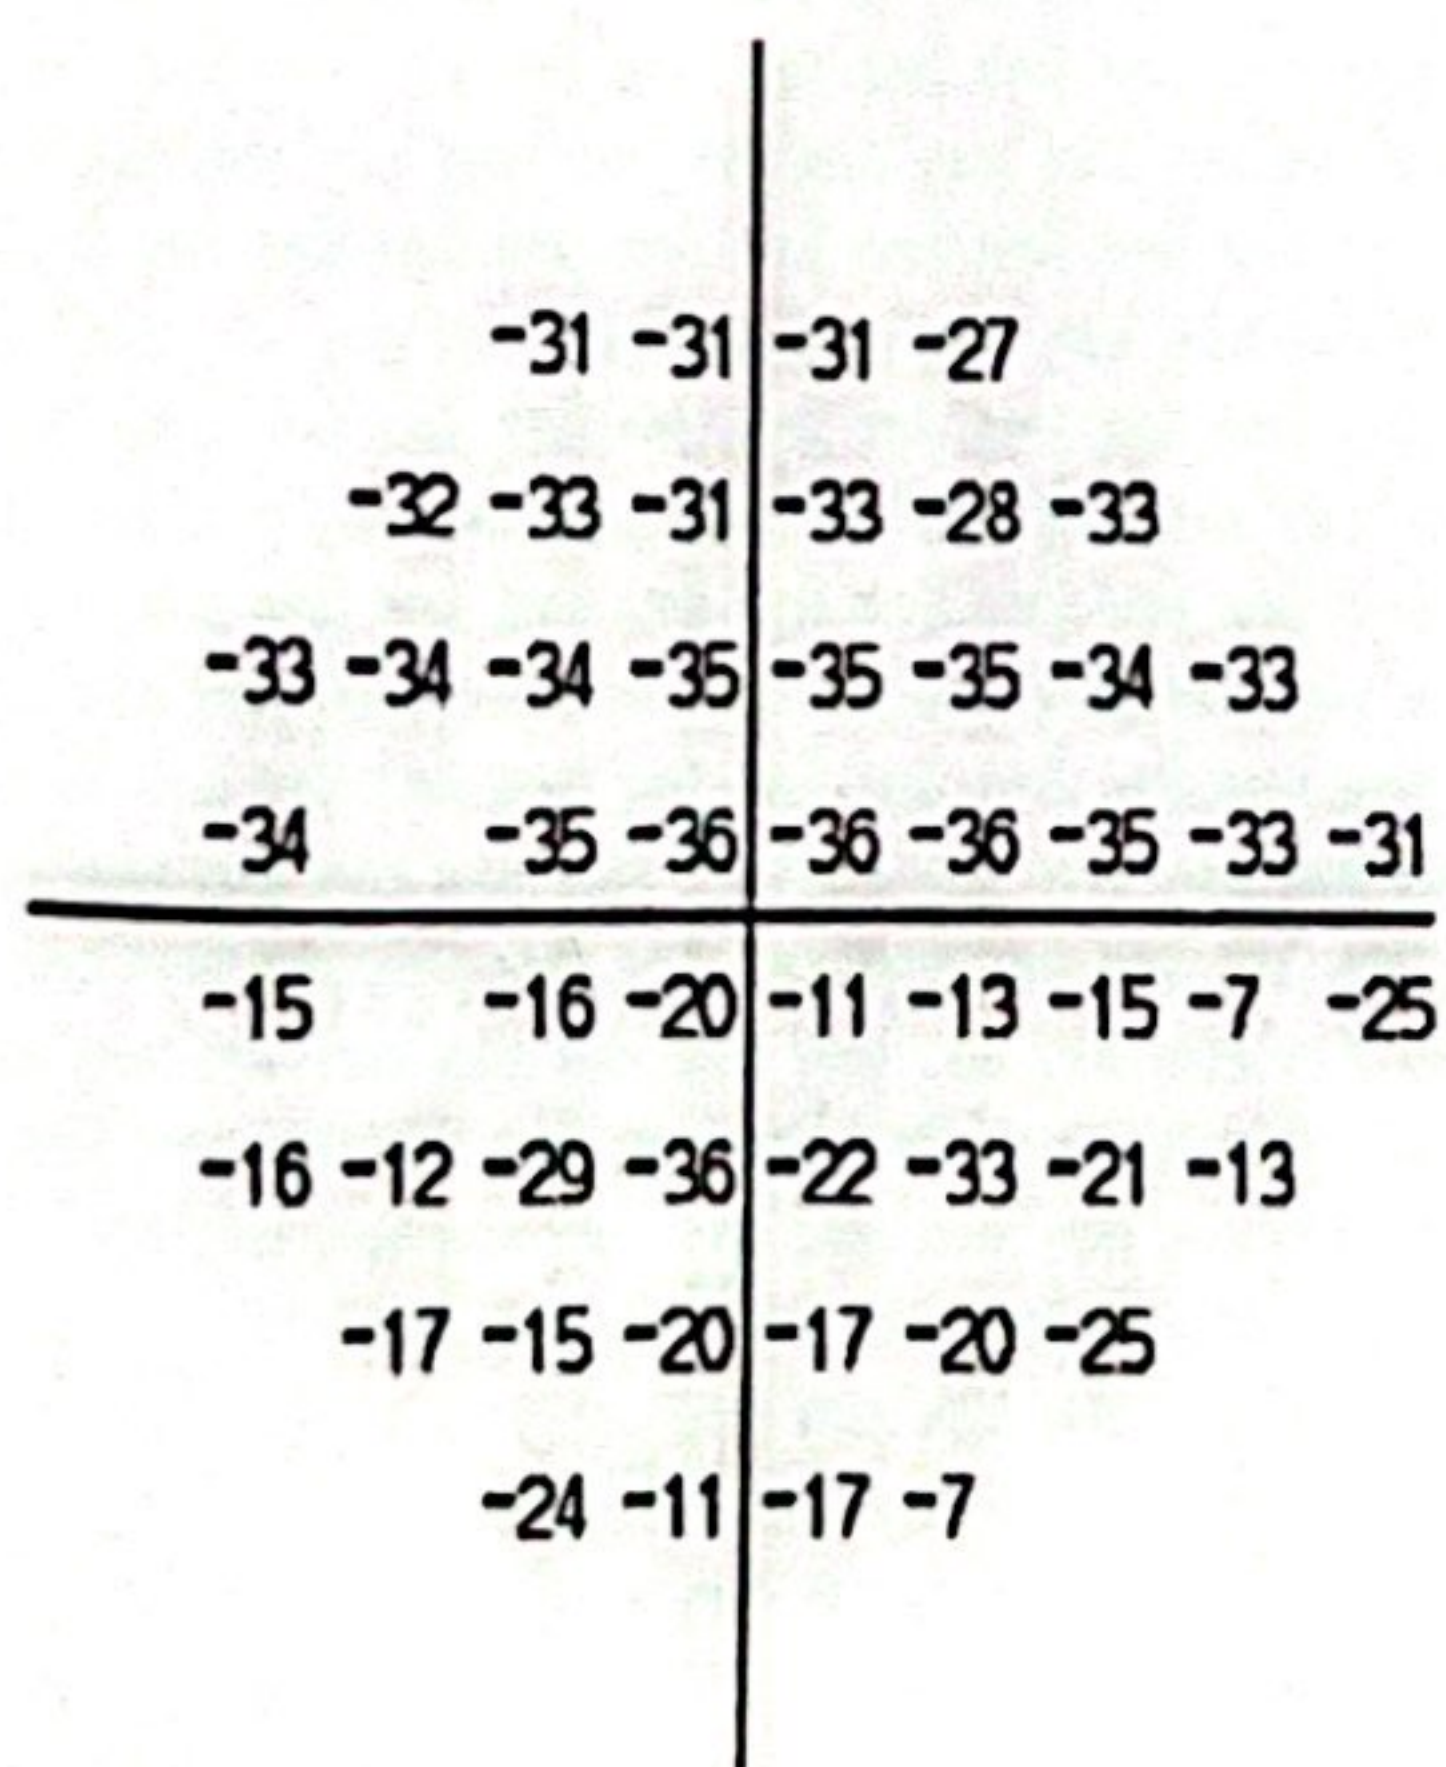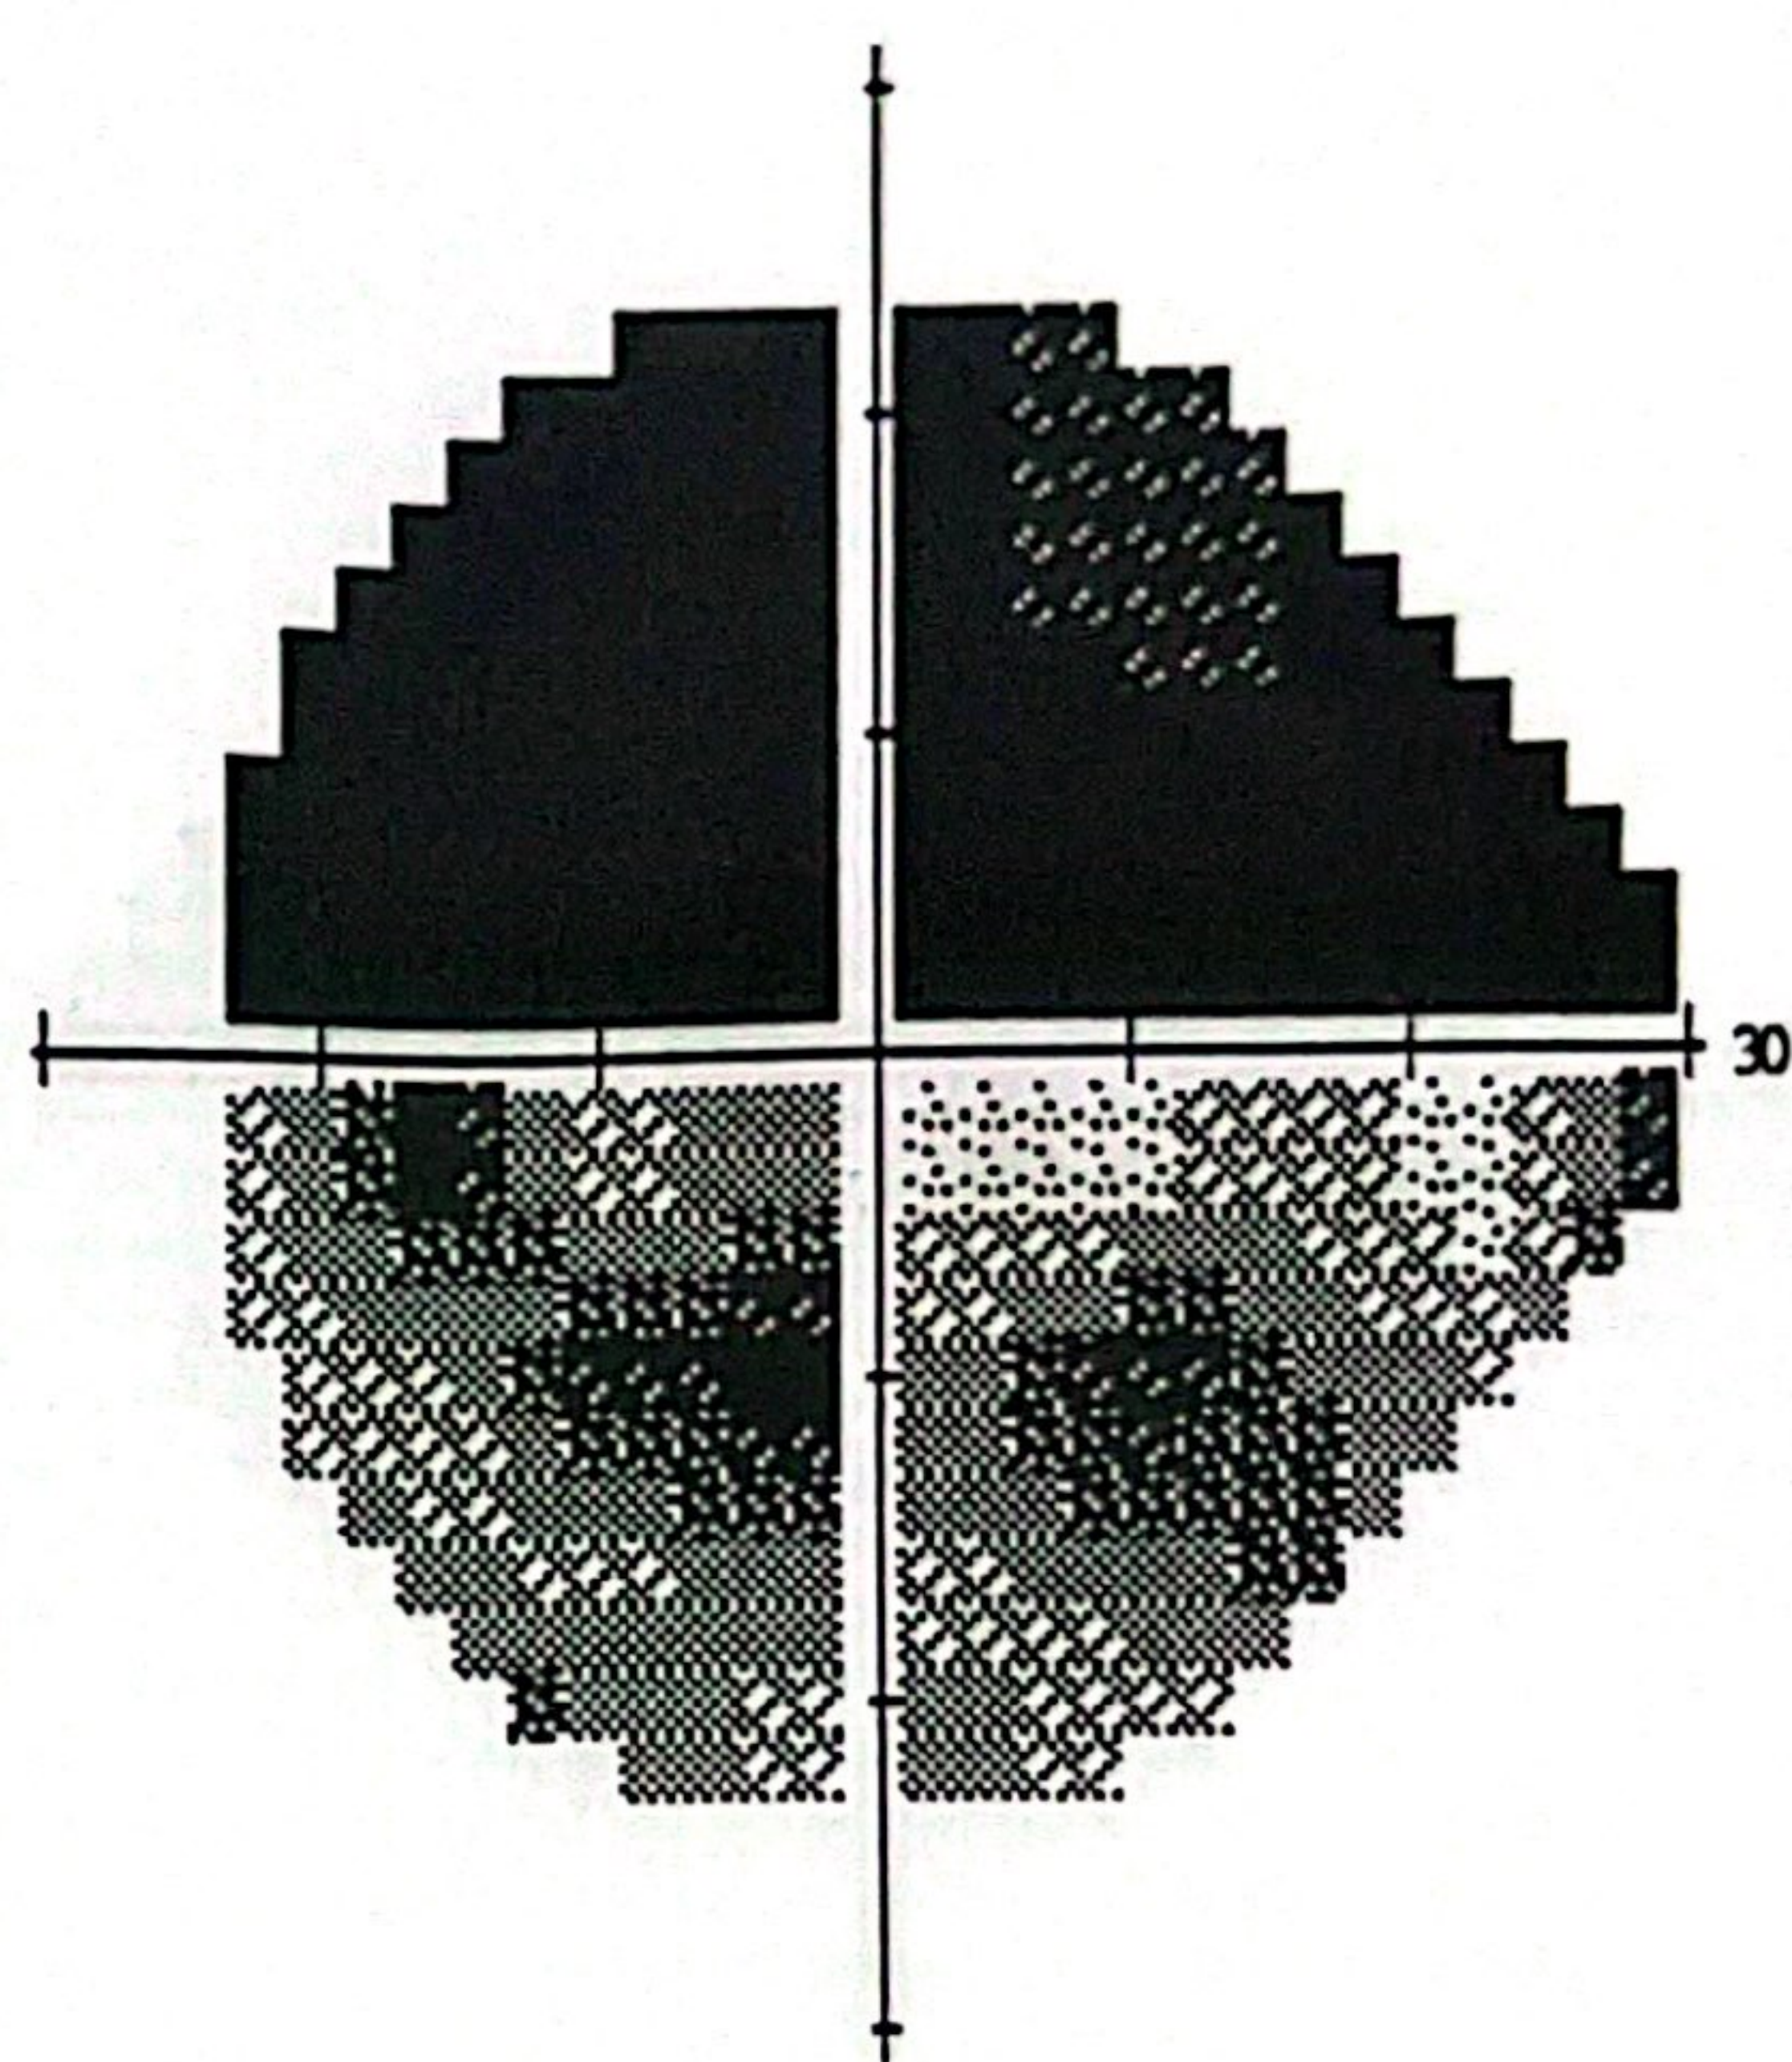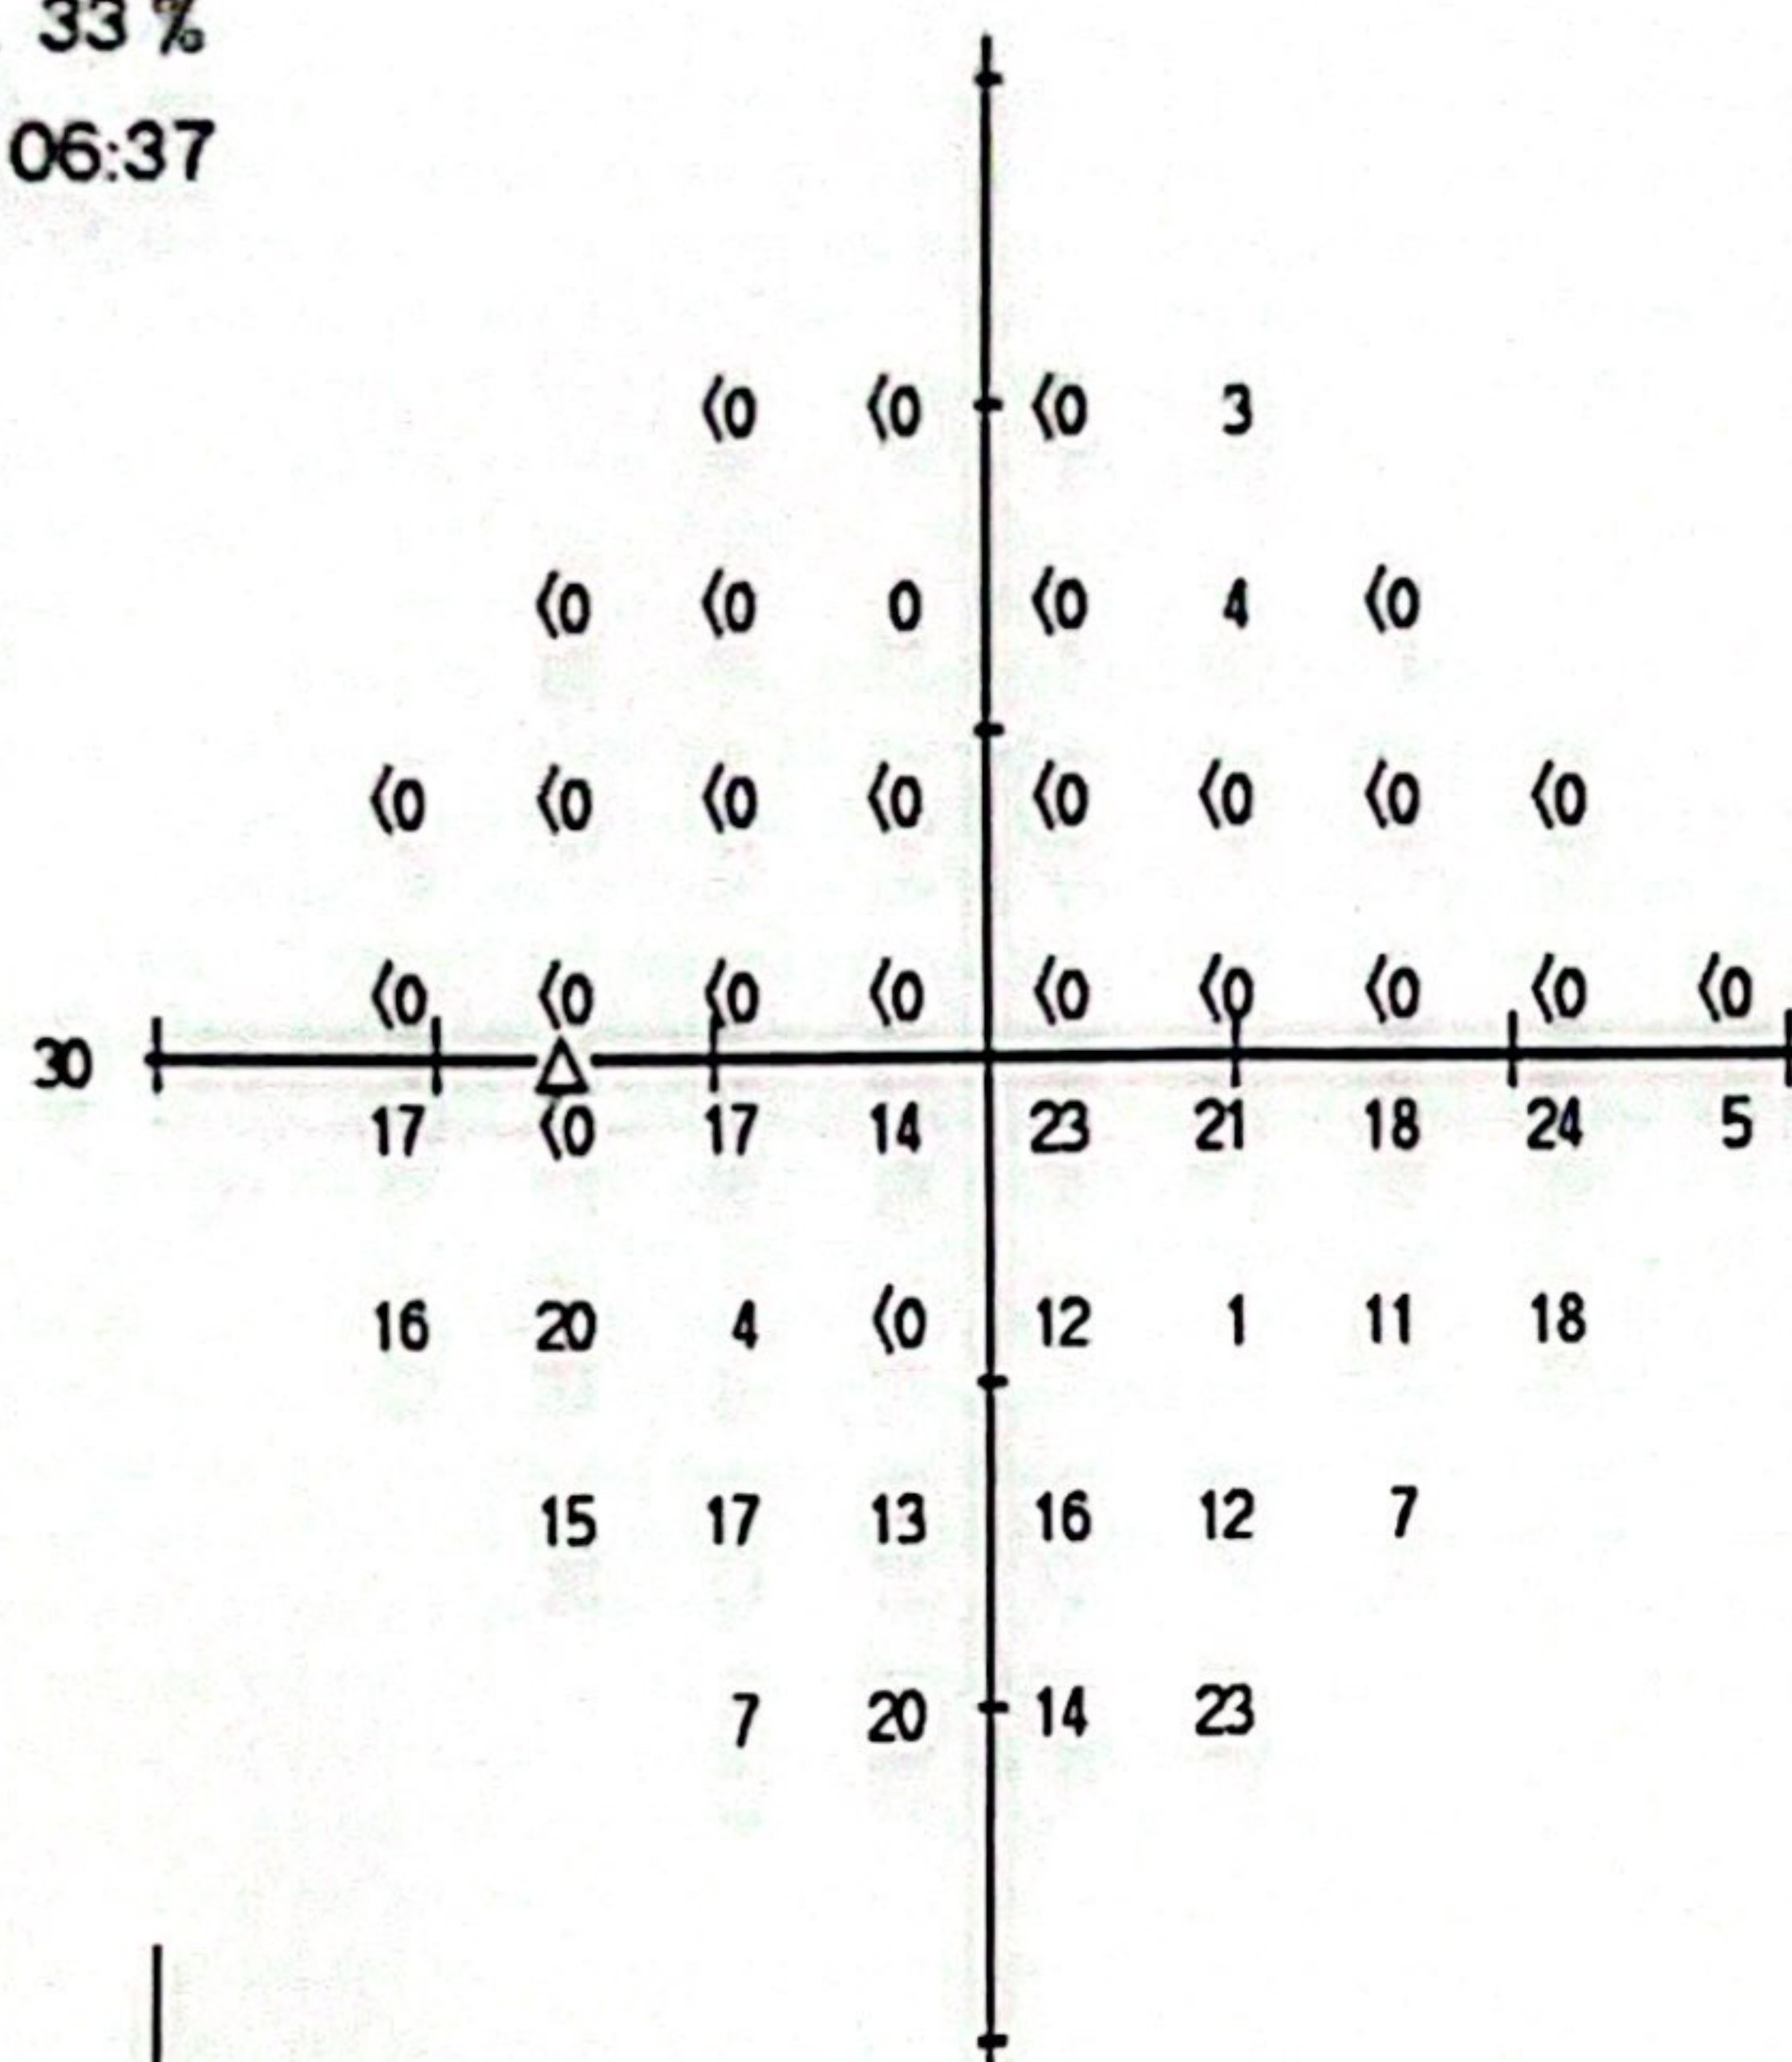

Desvio Total

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

GHT


Fora dos limites normais

VFI 23%

MD -25.89 dB P < 0.5%

PSD 9.59 dB P < 0.5%


Modelo de Desvio

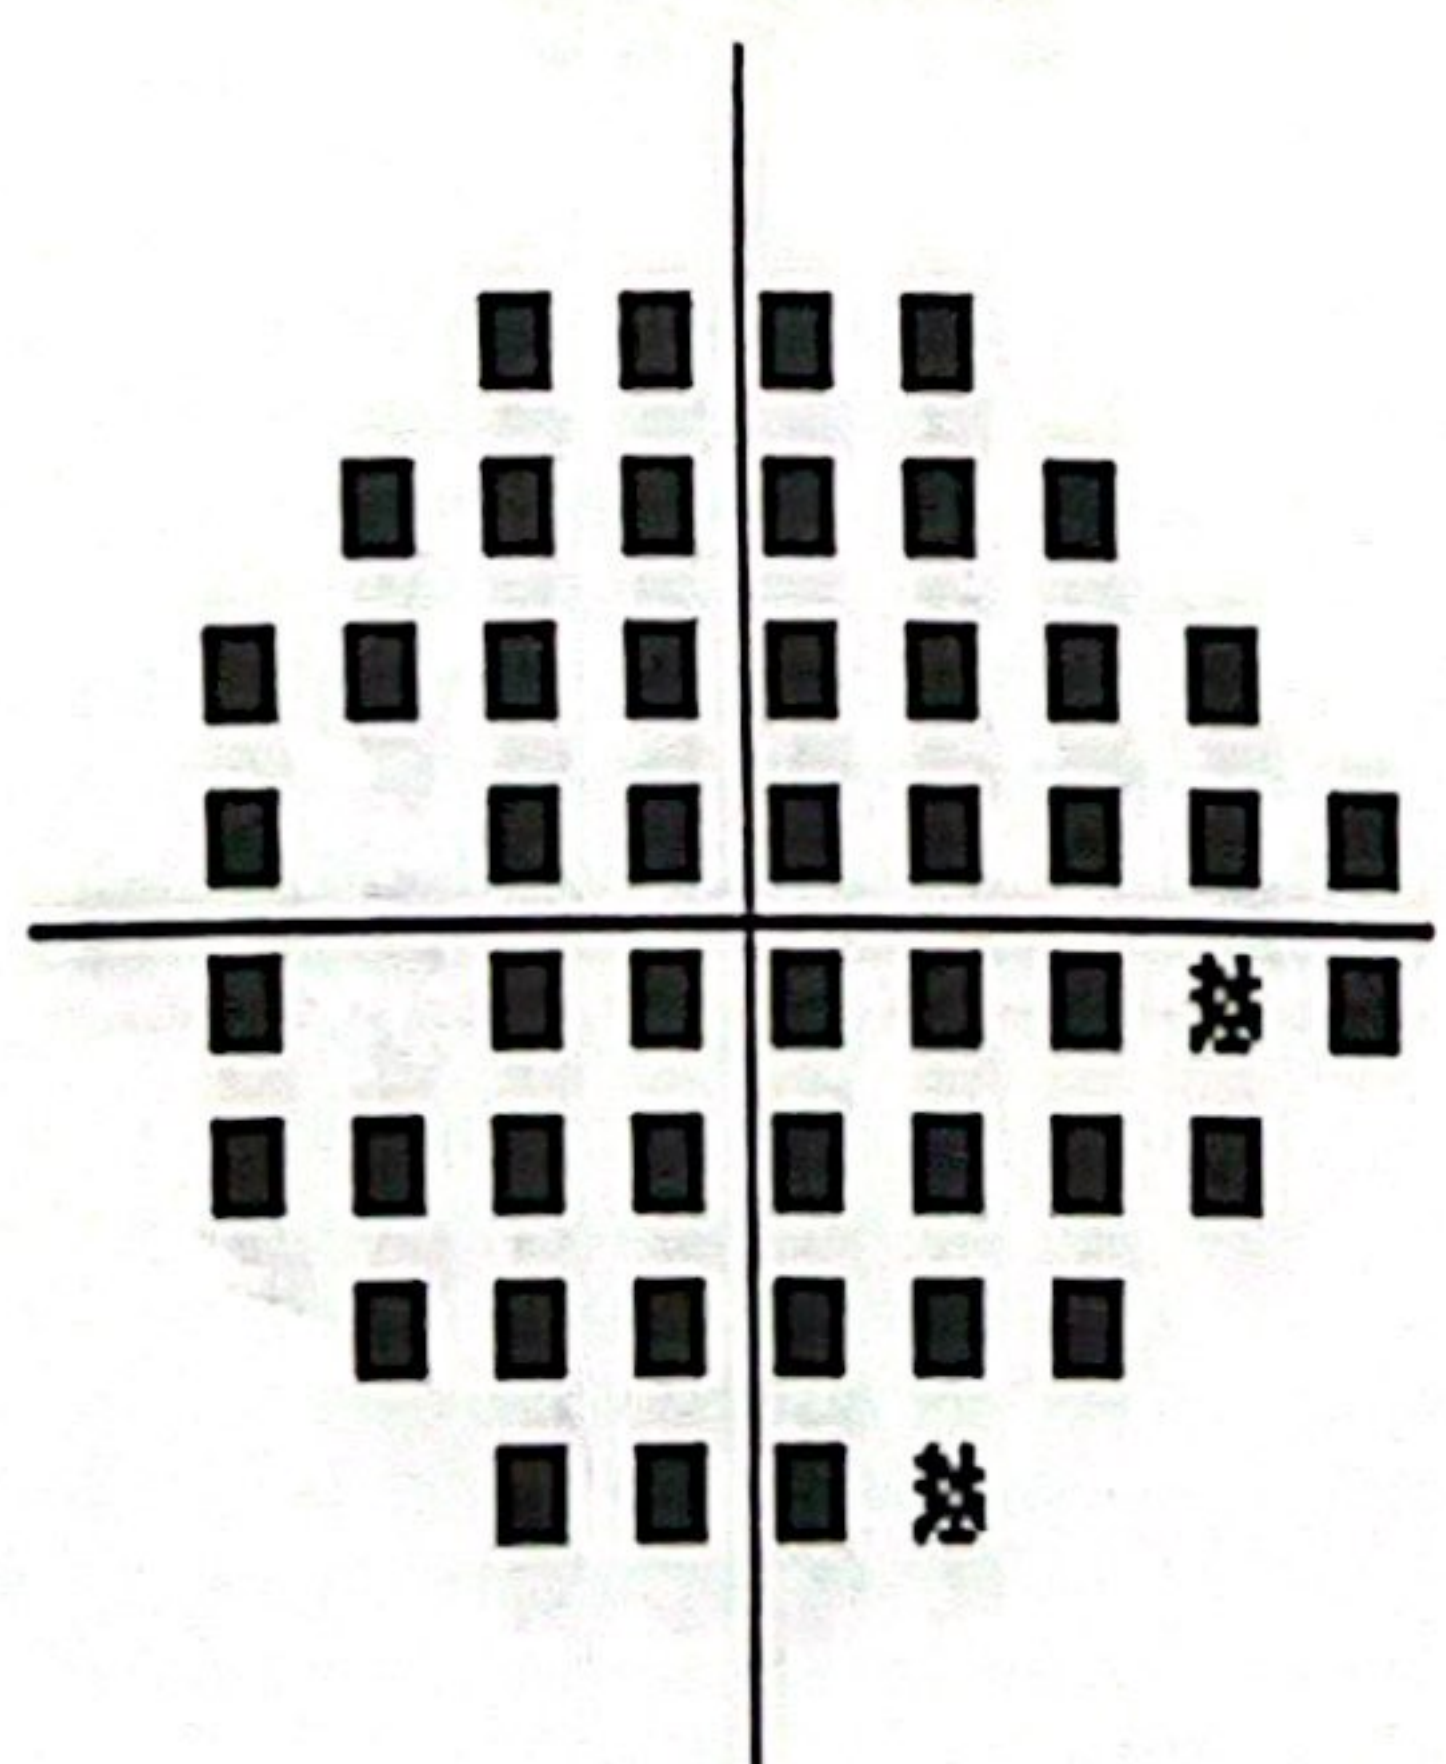

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

■ < 5%
■ < 2%
■ < 1%
■ < 0.5%

CLINICA DE OFTALMOLOGIA
DR ROBERTO PEREIRA LIMA
11-2348-7300
RUA PADRE LANDELL DE MOURA,302

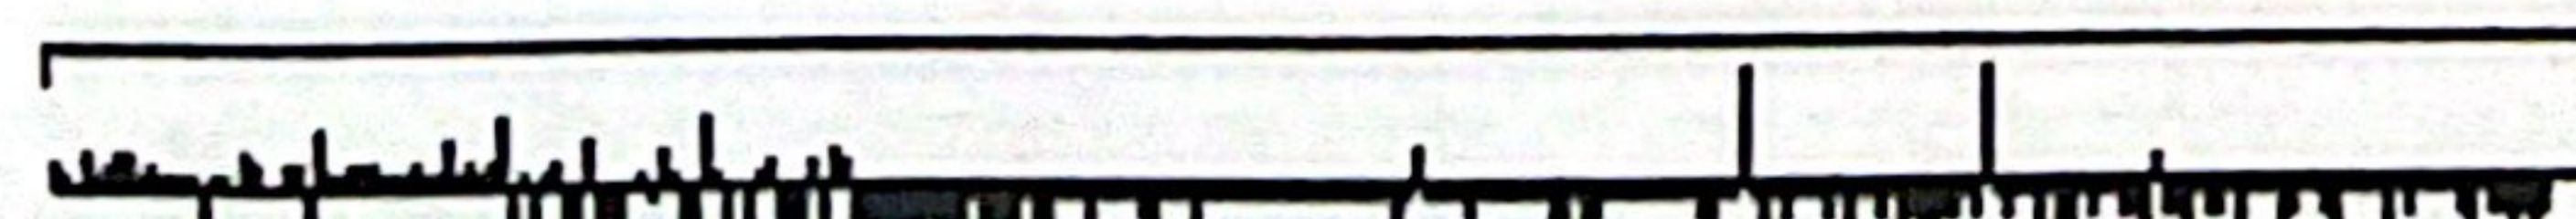

Análise de Campo Único

Nome: THAYANNE CRISTINE DA SILVA CARRILHO

DDN: 12-09-1993

ID: 203236

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 18-04-2023

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 14:40

Perdas de Fixação: 0/13

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X




Idade: 29

Erros Falsos POS: 7 %

Erros Falsos NEG: 7 %

Duração do Teste: 05:20

Fóvea: 32 dB ■

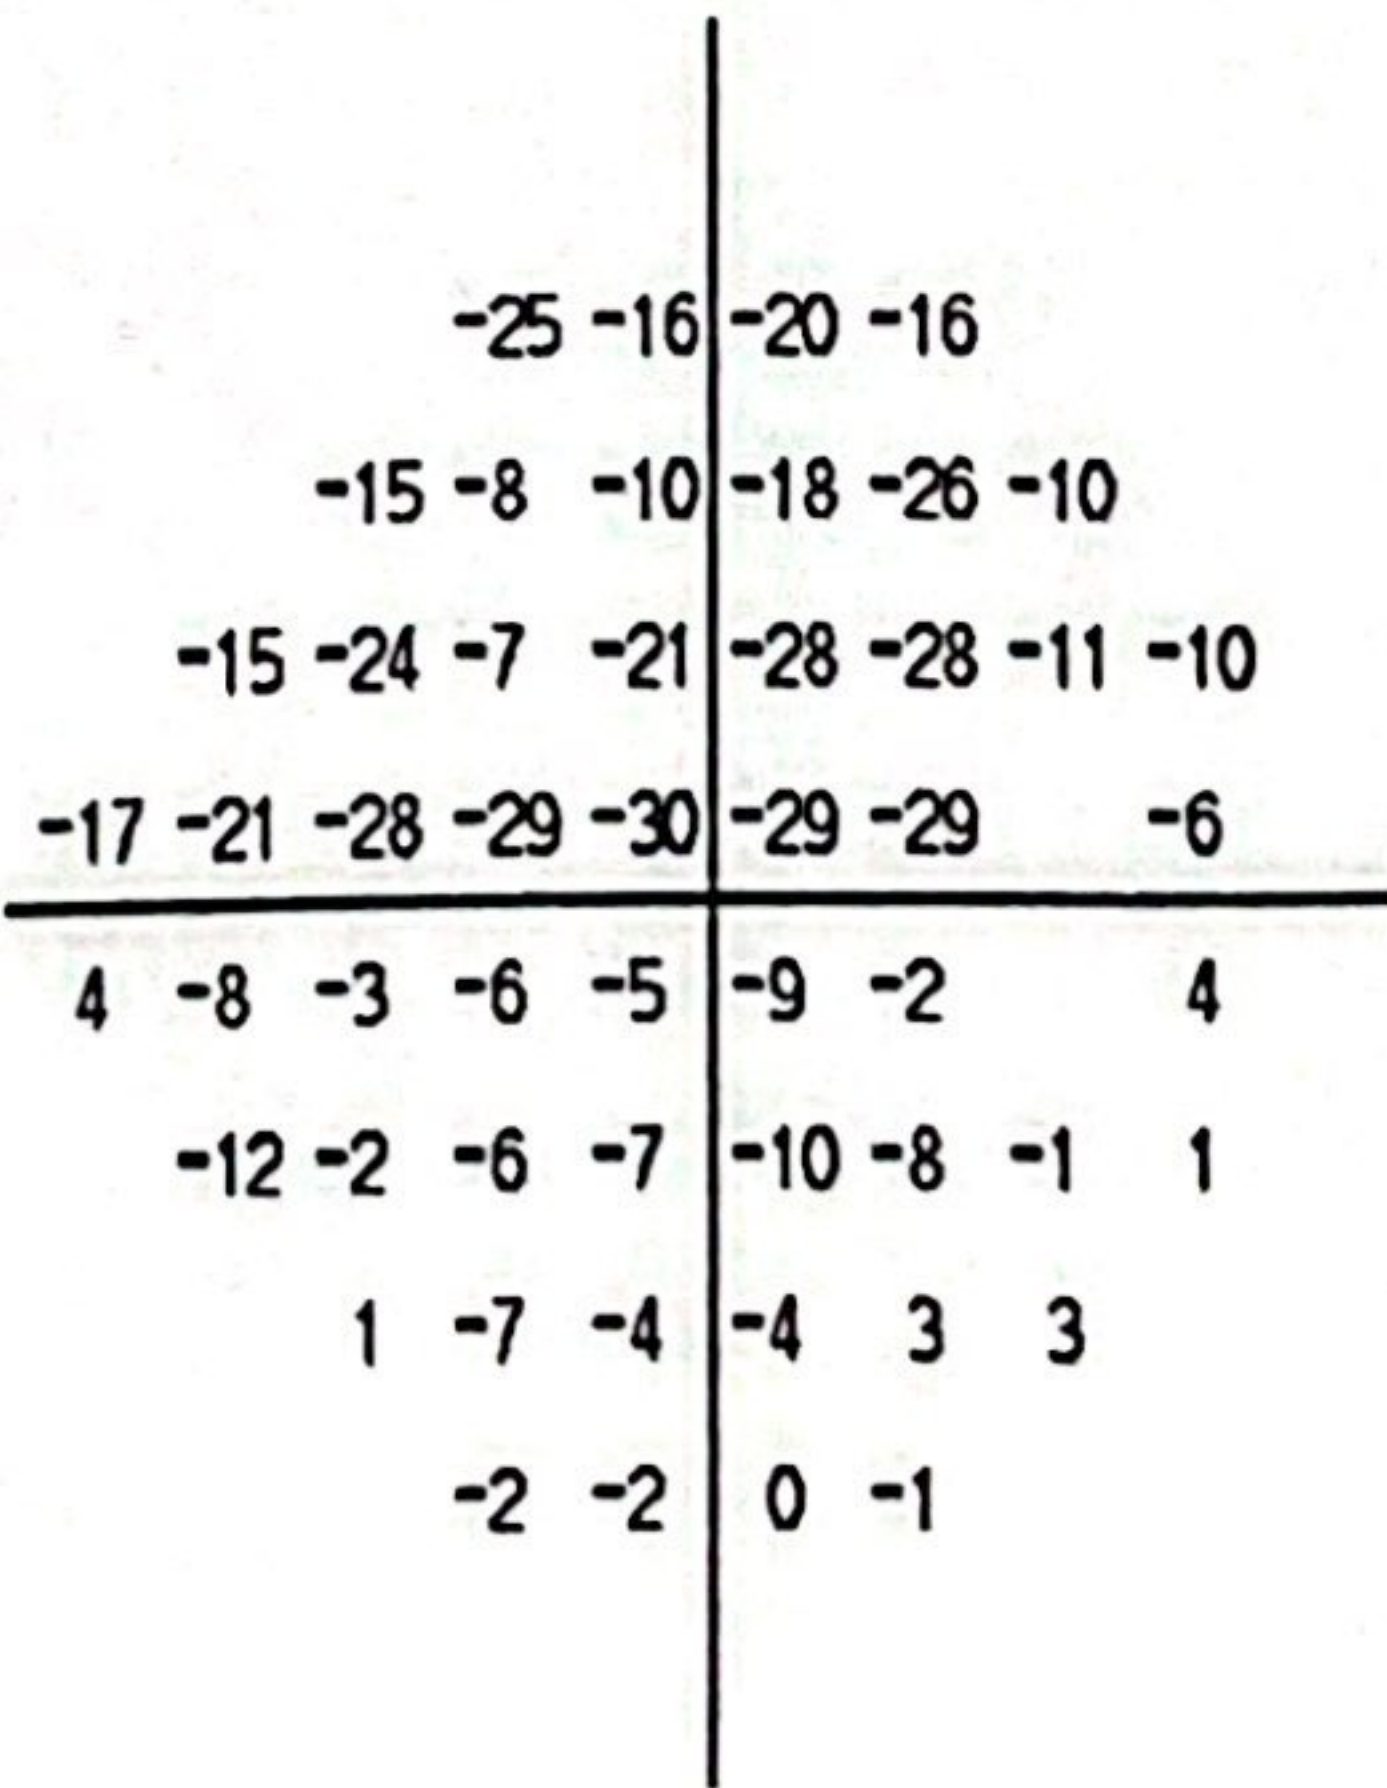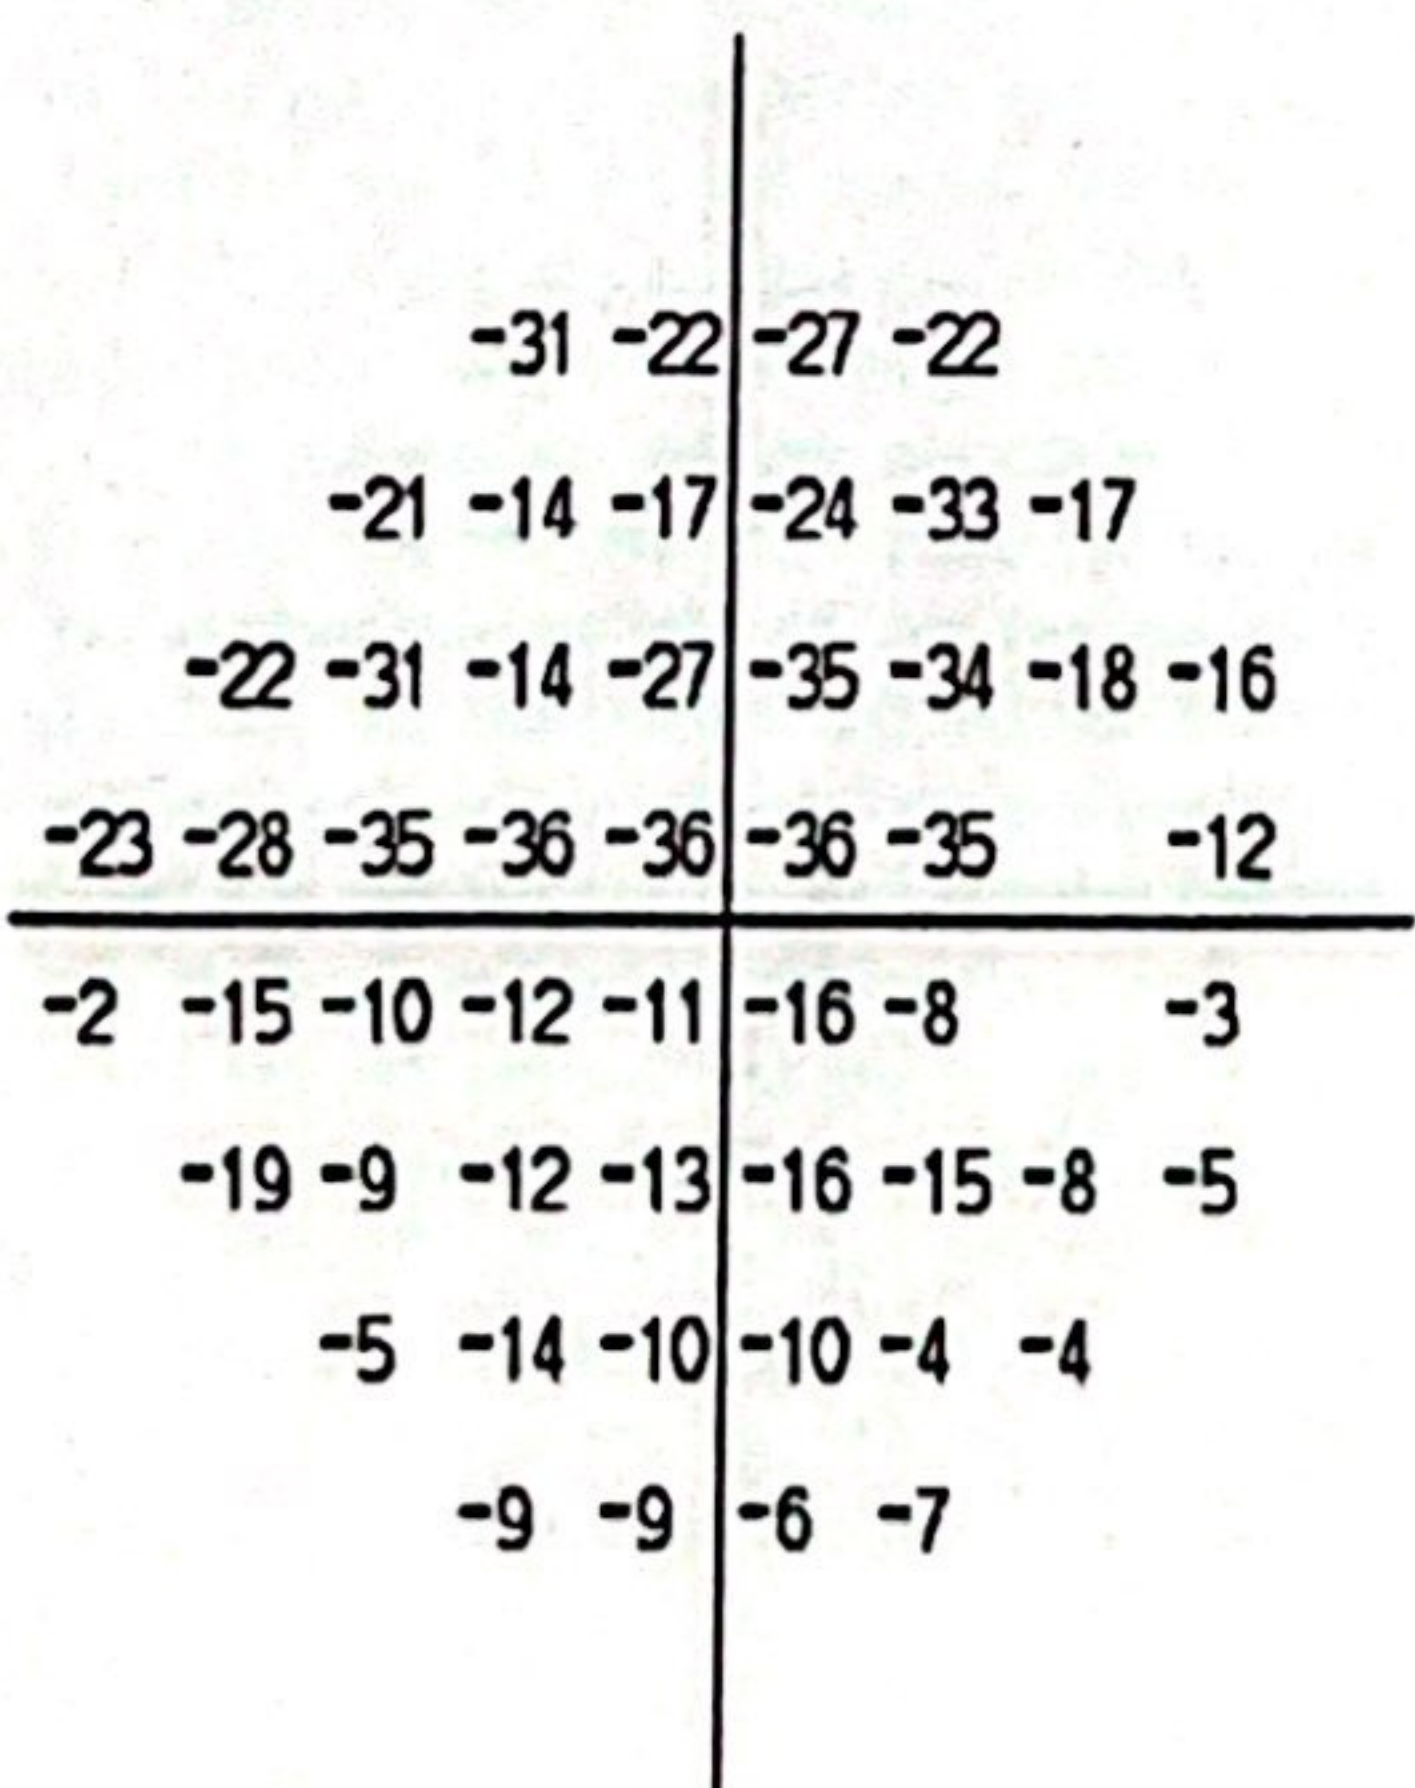
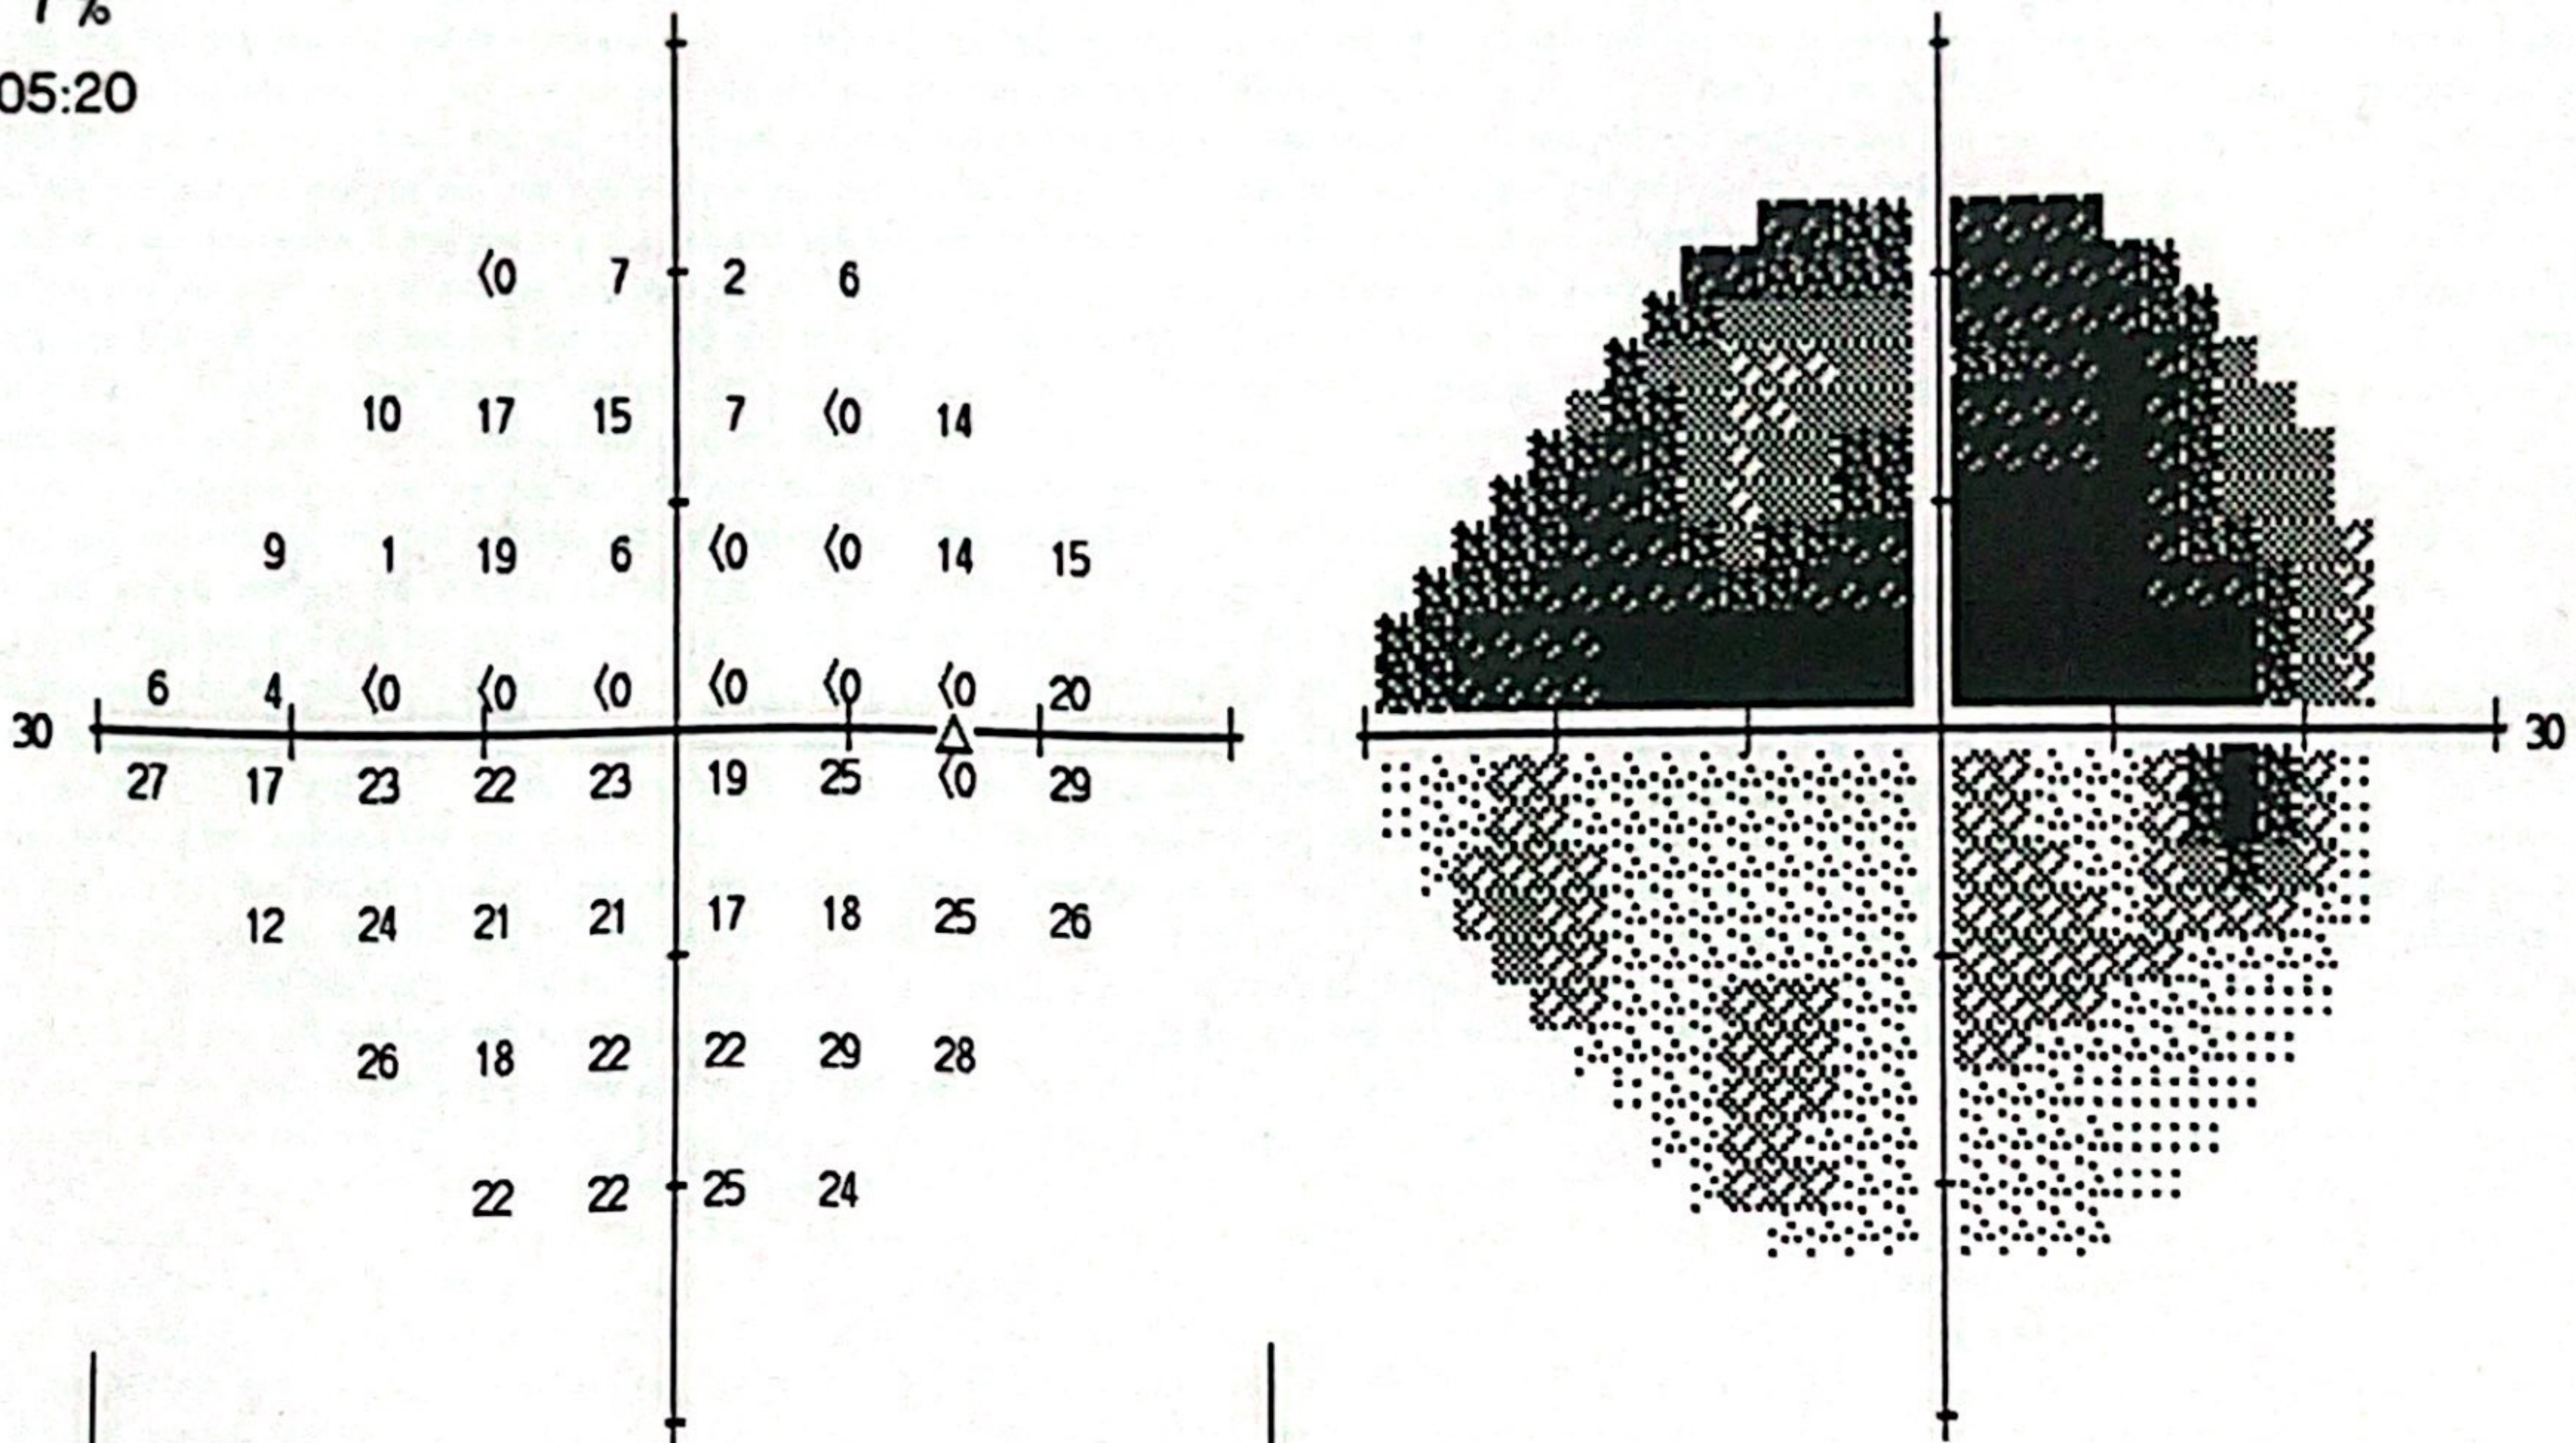


GHT
Fora dos limites normais

VFI 45%

MD -18.19 dB P < 0.5%

PSD 10.89 dB P < 0.5%

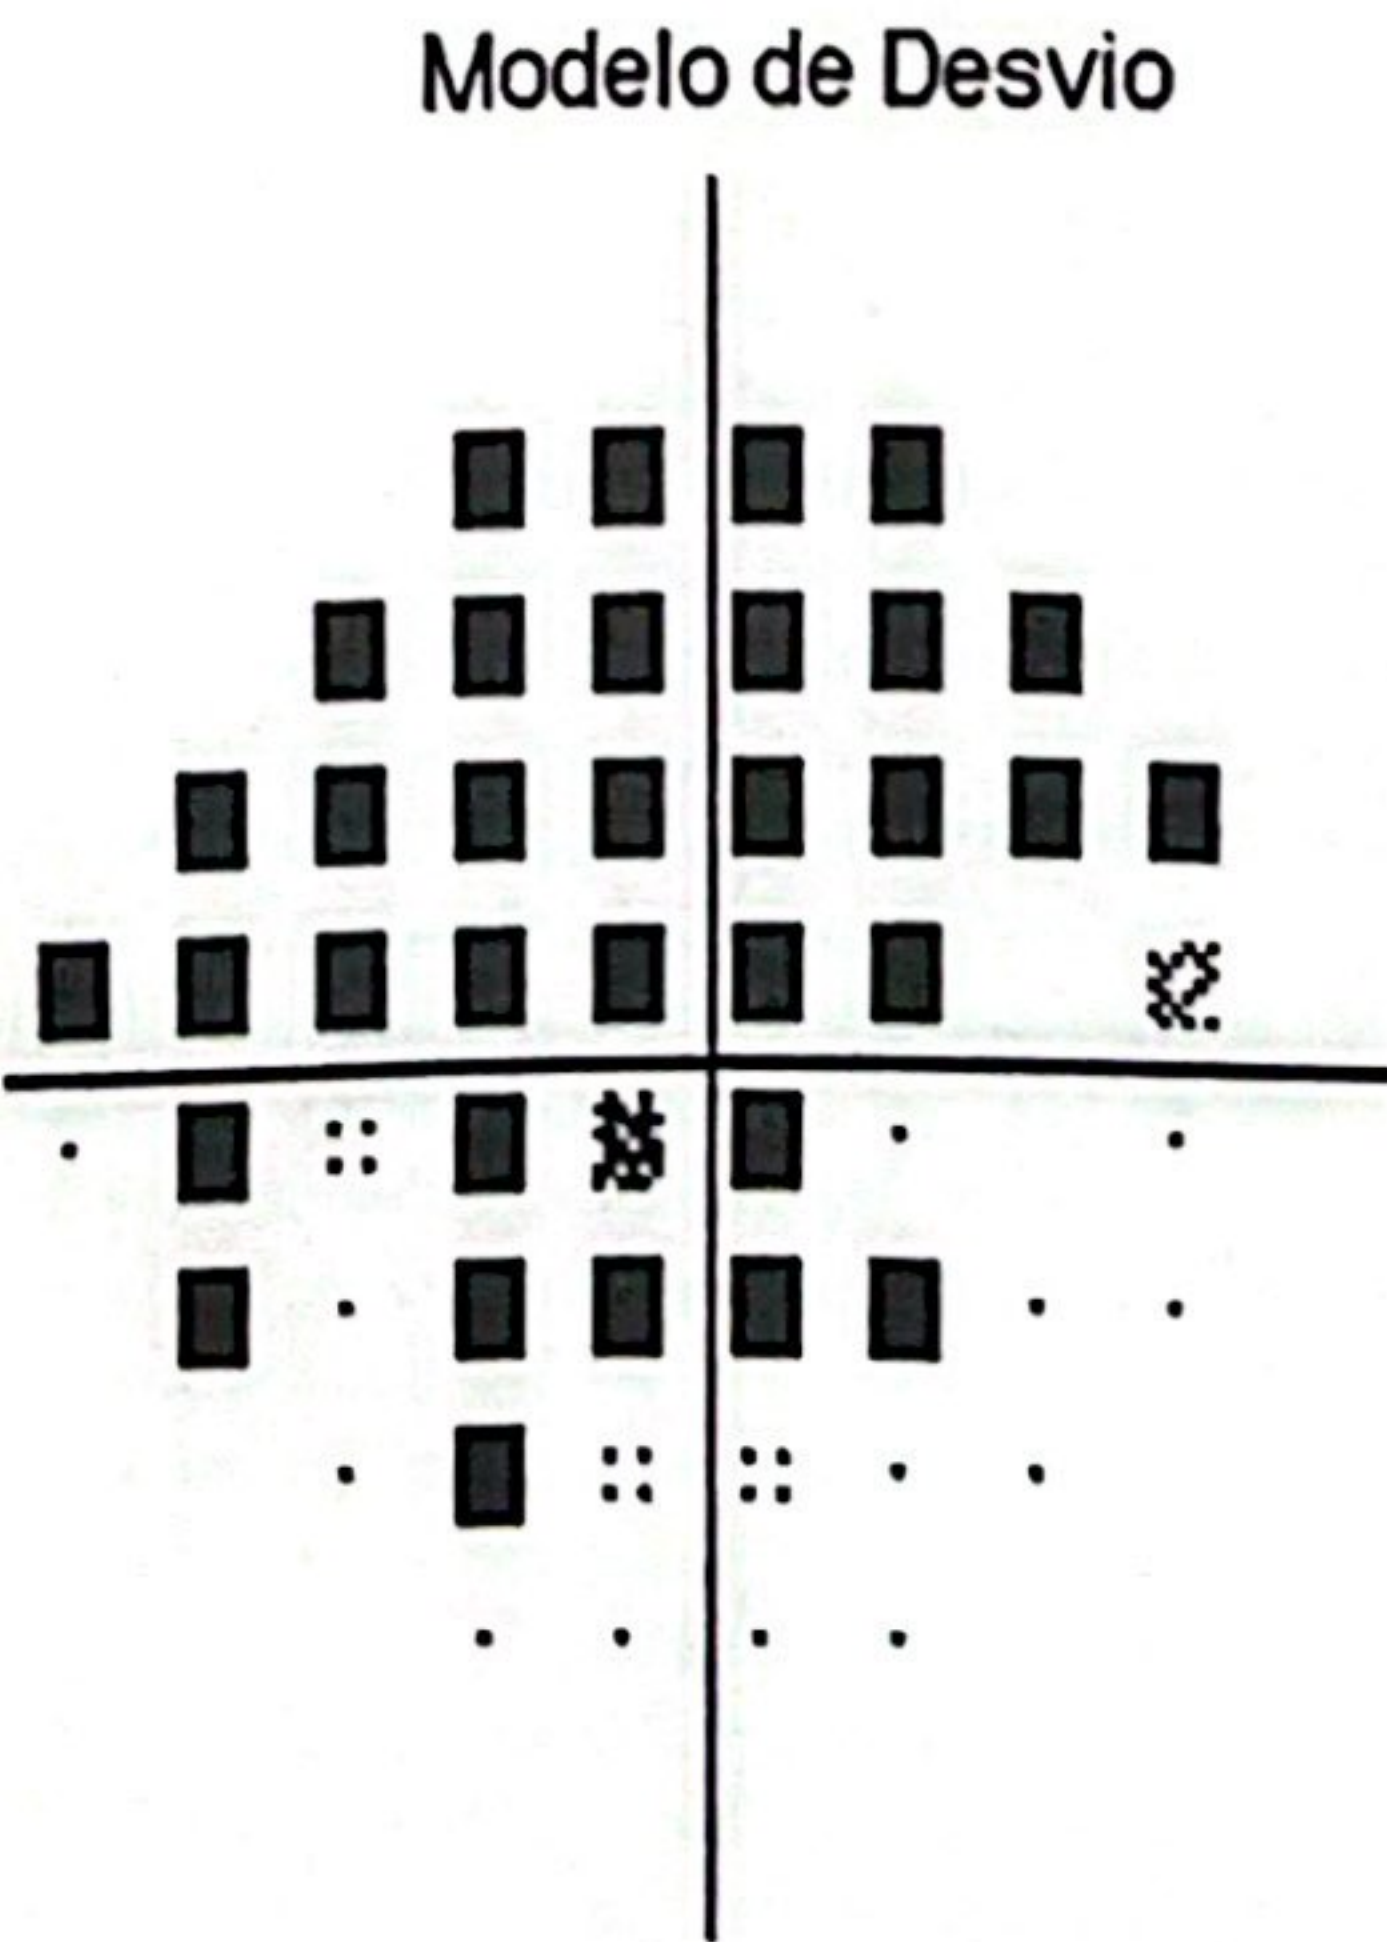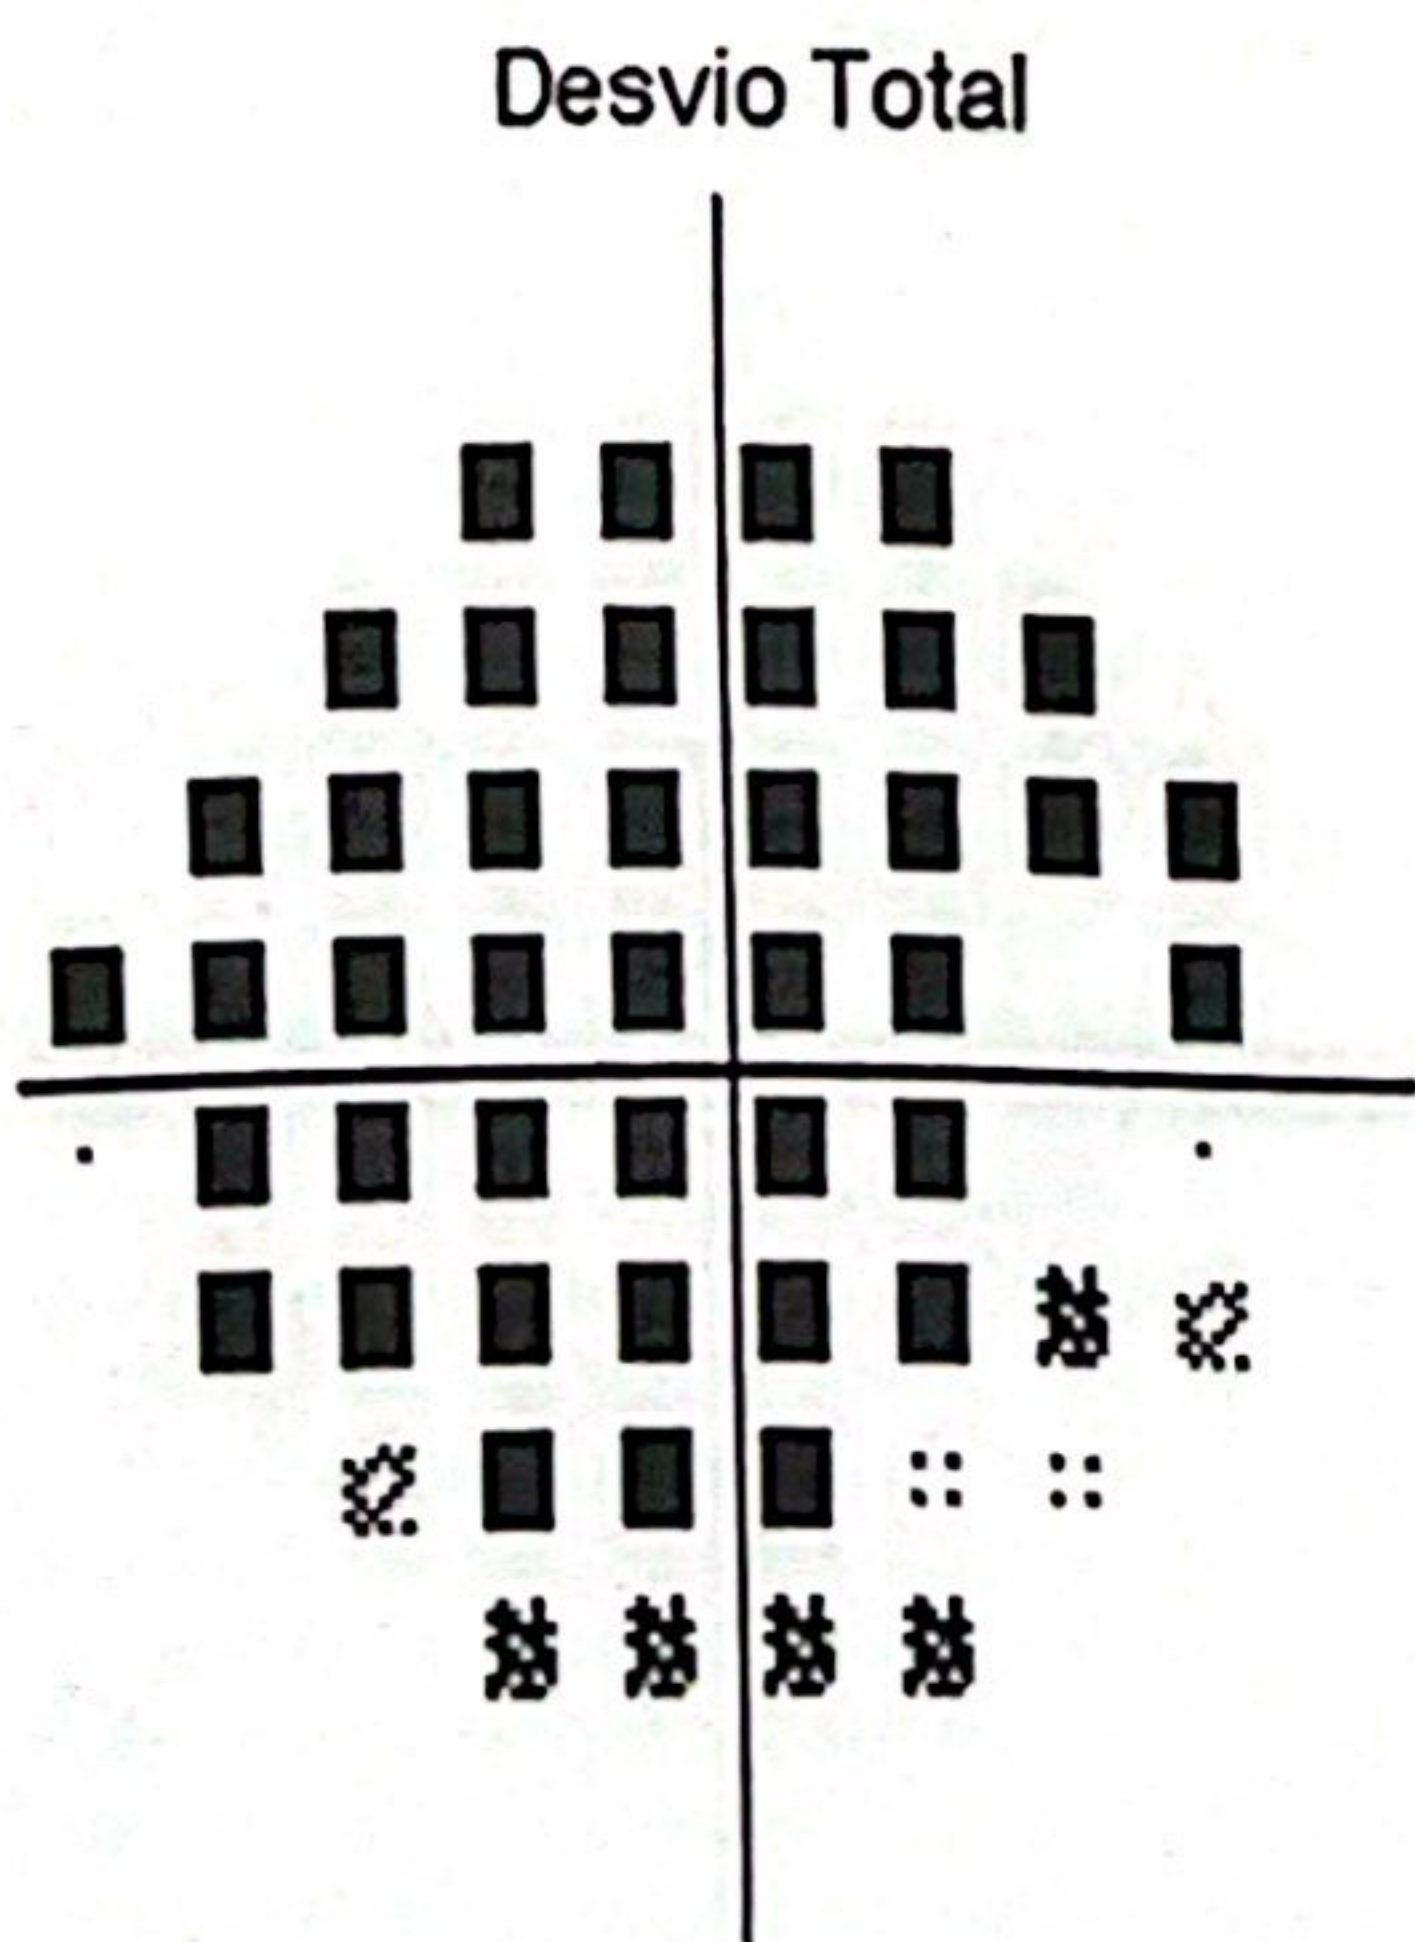

■ < 5%
■ < 2%
■ < 1%
■ < 0.5%

CLINICA DE OFTALMOLOGIA
DR ROBERTO PEREIRA LIMA
11-2348-7300
RUA PADRE LANDELL DE MOURA,302

