
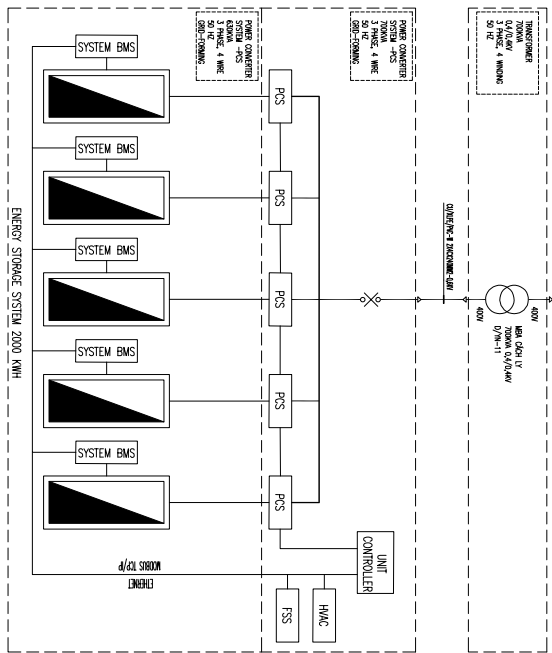



Khối Lượng:
 Gồm 08 tủ RMU.
 - Tại mỗi tủ được
 trang bị một relay quá
 dòng F650
 - Các giá trị đo lường
 sẽ lấy qua relay F650
 - Mạch thiết kế tại tủ
 chỉ có các mạch giảm
 sát trạng thái thiết bị,
 không có mạch điều
 khiển.

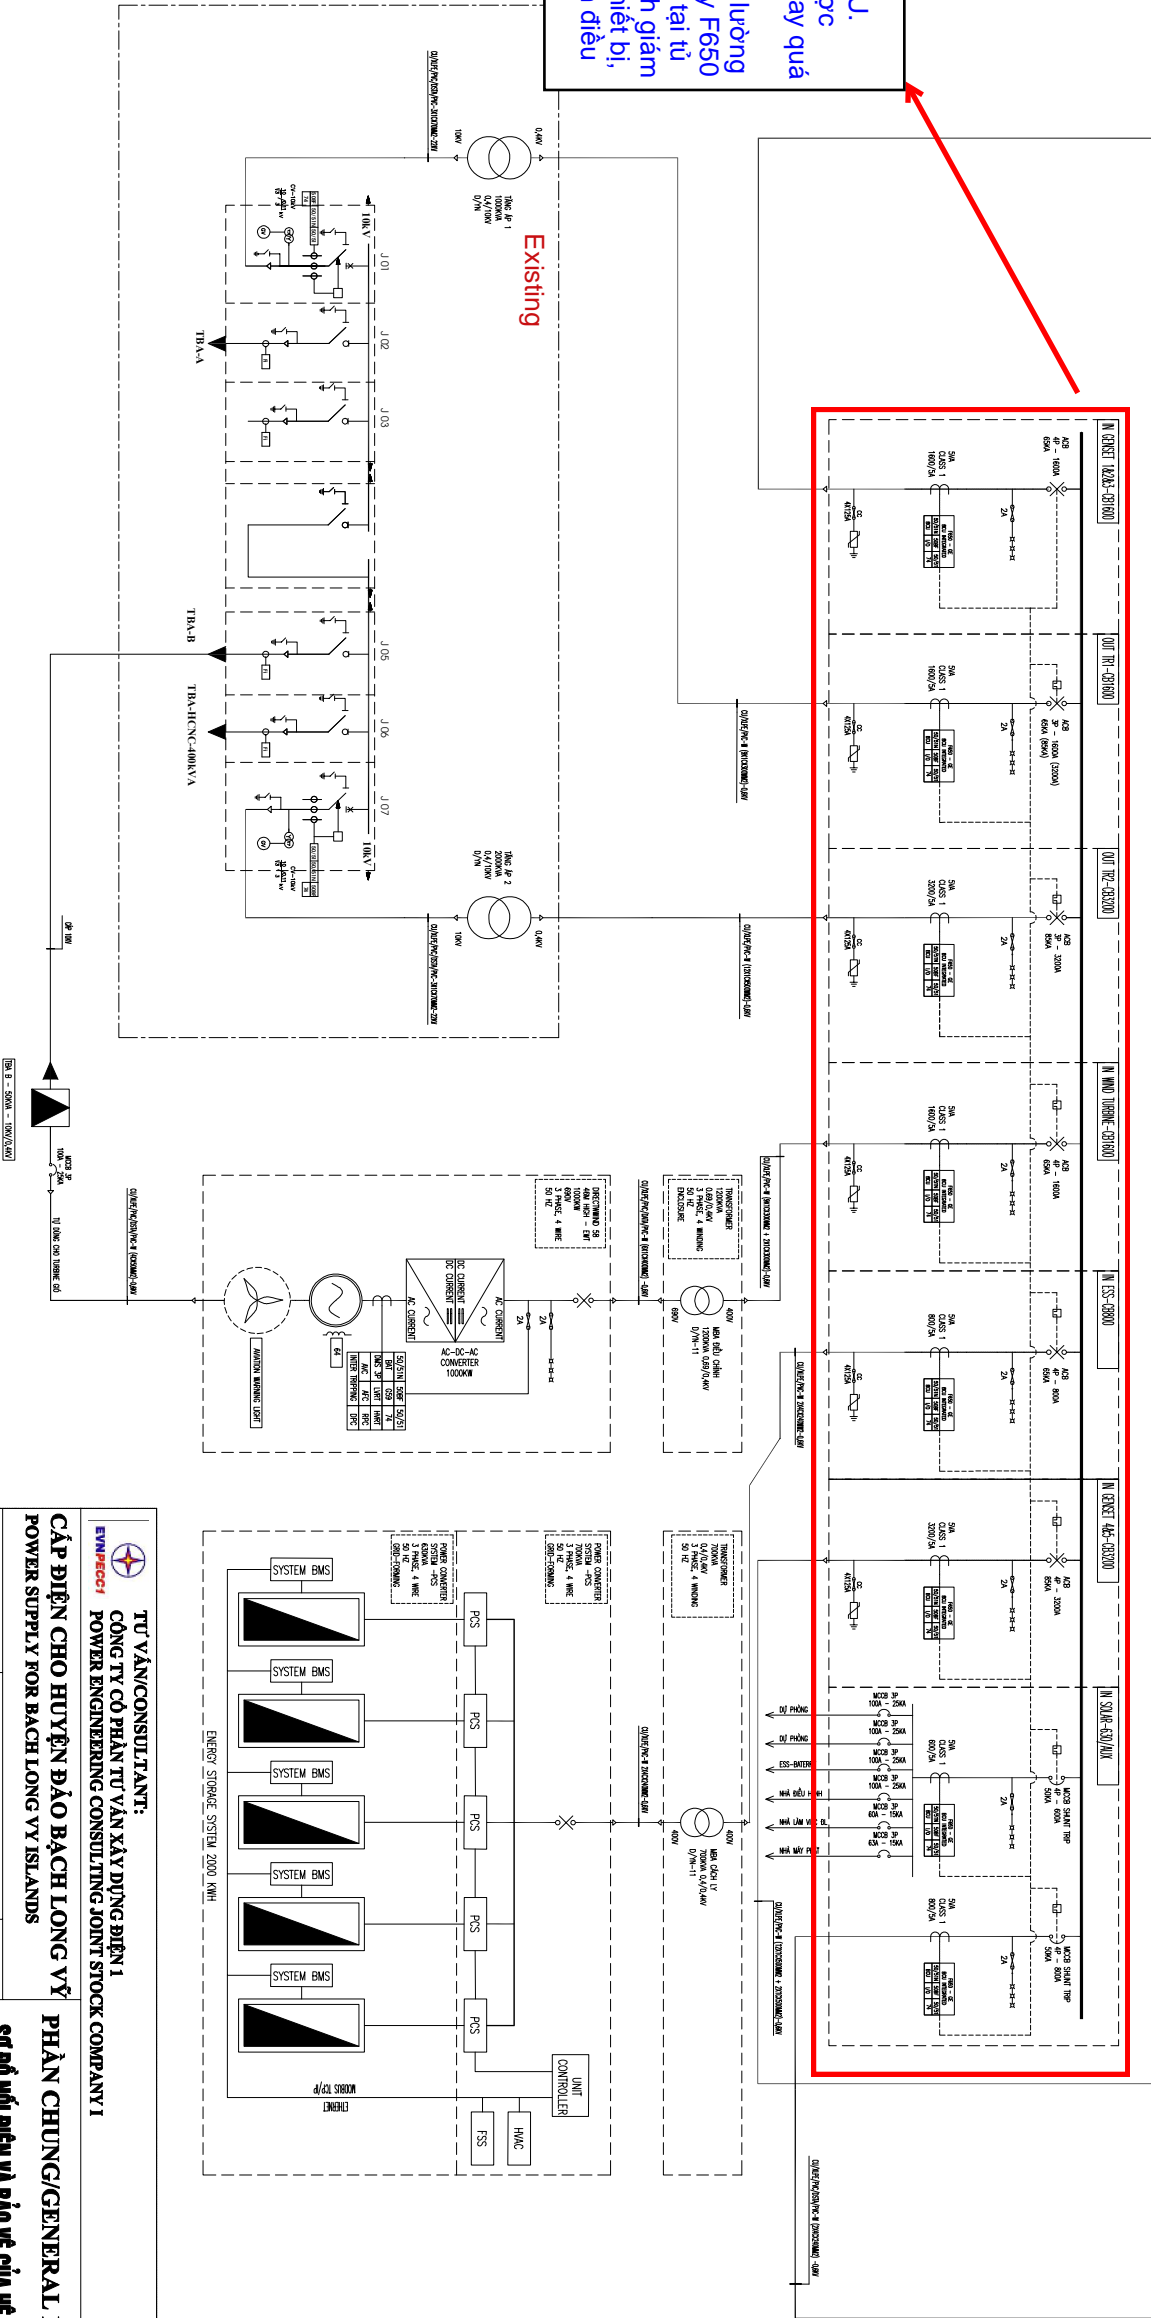

<div><div>TƯ VẤN/CONSULTANT: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 1</div></div>			
<div><div>CẤP ĐIỆN CHO HUỖN ĐẢO BẠCH LONG VỸ POWER SUPPLY FOR BACH LONG VY ISLANDS</div><div>PHẦN CHUNG/GENERAL PART:</div></div>			
CN Dự ỏn	Ngô Văn Bá		<div>SƠ BỐ NỘI DUNG VÀ BẢO VỆ CỦA HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN CHO BẠCH LONG VỸ XÂY DỰNG MỚI</div>
Kiểm tra	Ngô Văn Bá		
CNTK Điện	Đỗ Văn Trường		
CNTK X.D	Nguyễn Văn Hải		
Rev.		.../2020	TKCS-BLV-03