

K55A1DTE01-145

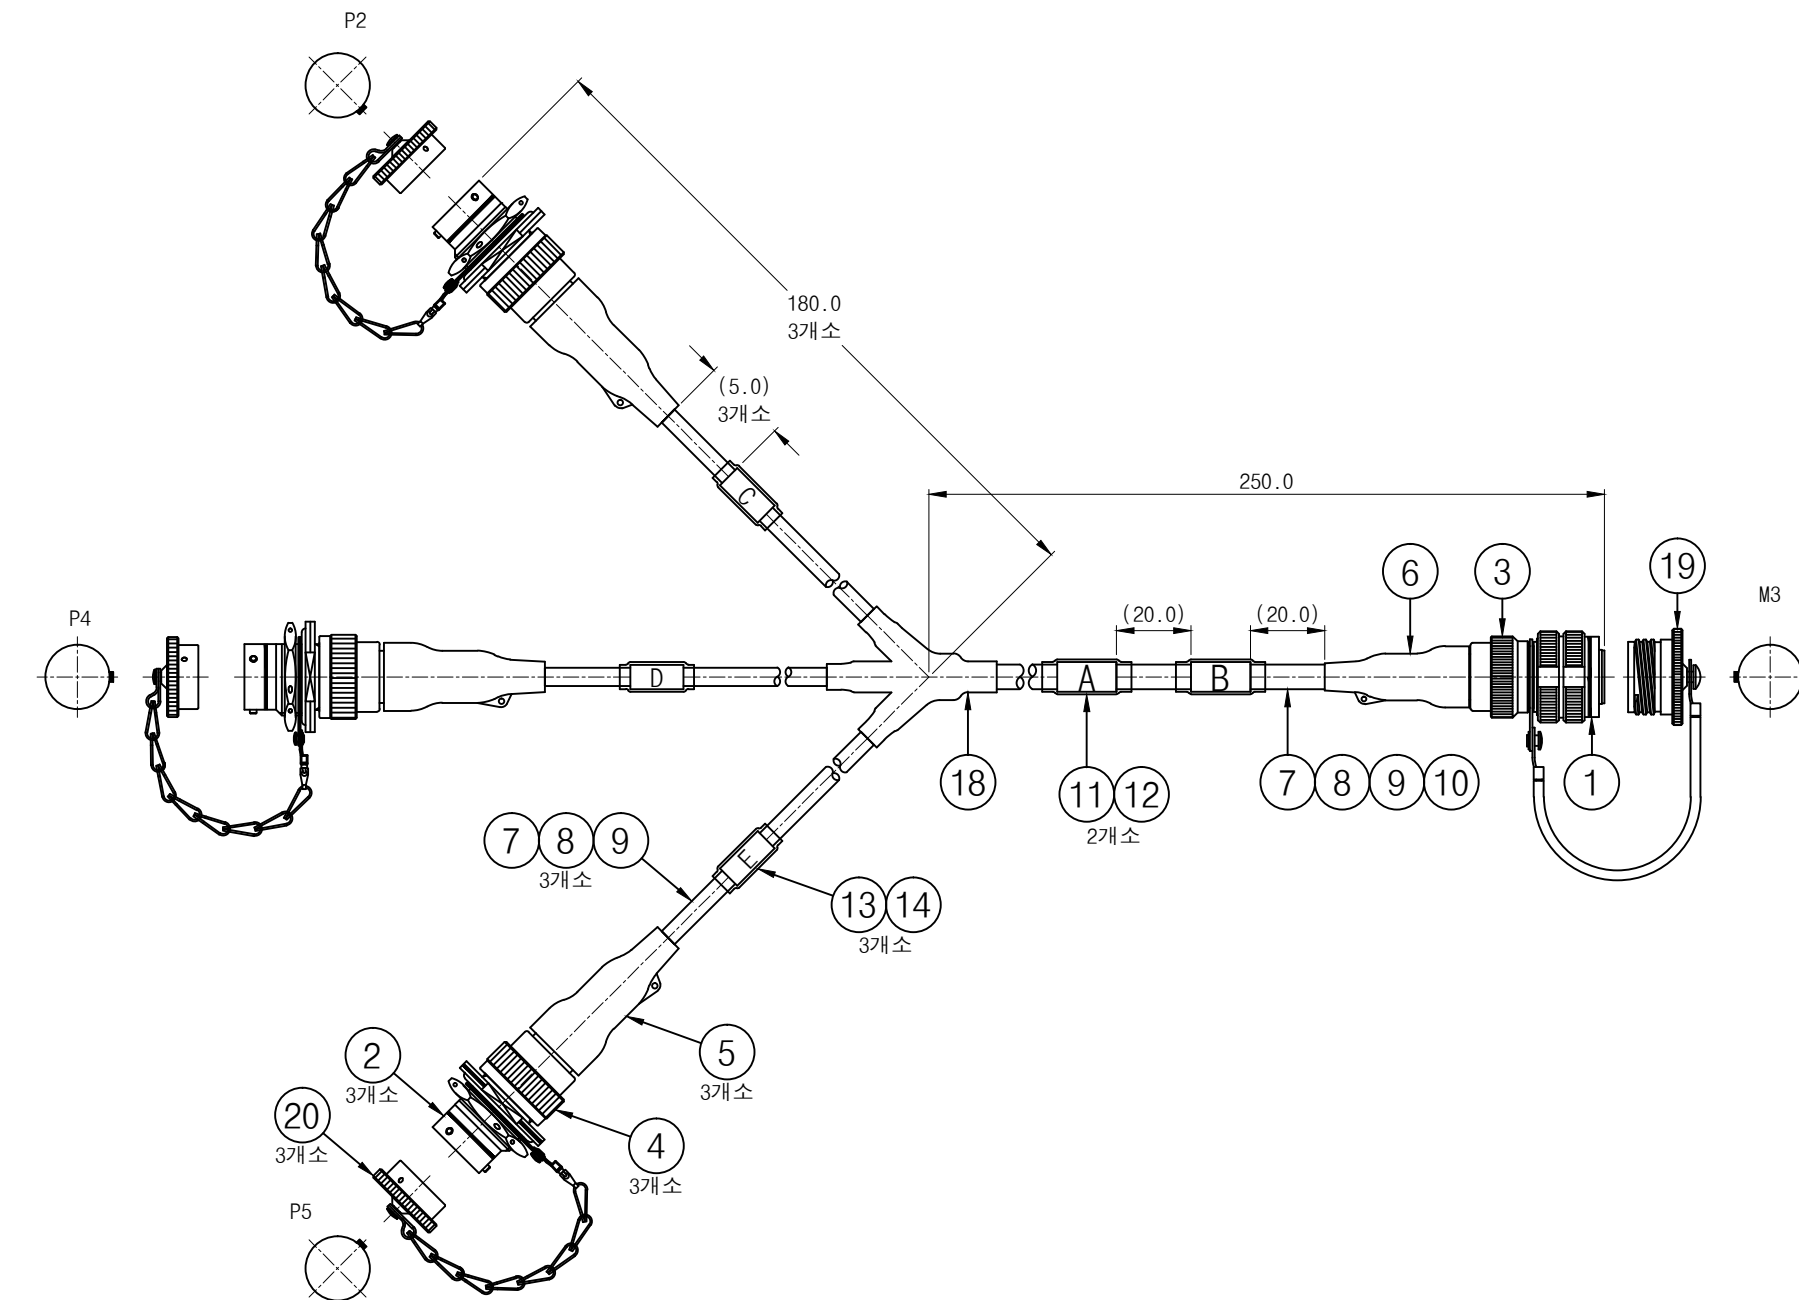


표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1145 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1145-M3 주점검기
C	13	C1145-P2 A60025766(P2)
D	13	C1145-P4 A60025766(P4)
E	13	C1145-P5 A60025766(P5)

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
20	덮개,전기 연결기용	3	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
19	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
18	트랜지슨	1	60310132-17	60310138
17	마개,전기접속기용	3	MS27488-16-1	MS27488
16	마개,전기접속기용	18	MS27488-20-2	MS27488
15	마개,전기접속기용	10	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-6	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
5	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-16	50073719
4	어댑터	3	50073960-10	50073960
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기,리셋터클형,전기용	3	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호	
				부 품 목 록												
		공통공차		-			육군군수사령부			도형 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1145)						
		소수	각도											분수		
		주기1참조		-			-									
		재 질		검도			최경채	승인	도면크기 도면 K55A1DTE01-145							
		-		제도			전태훈	검도								
				설계			민경대	검도								
-		열처리		-			적성부서			도면크기		도면				
관 련 도 면		K55A1DEP0T		-			(주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면		K55A1DTE01-145				
부품번호		K55A1DTE01-145		적 용 품 목			보호피막처리			A2		2 장 중 1 번째				
				-			척도			NS	단위		중량			