



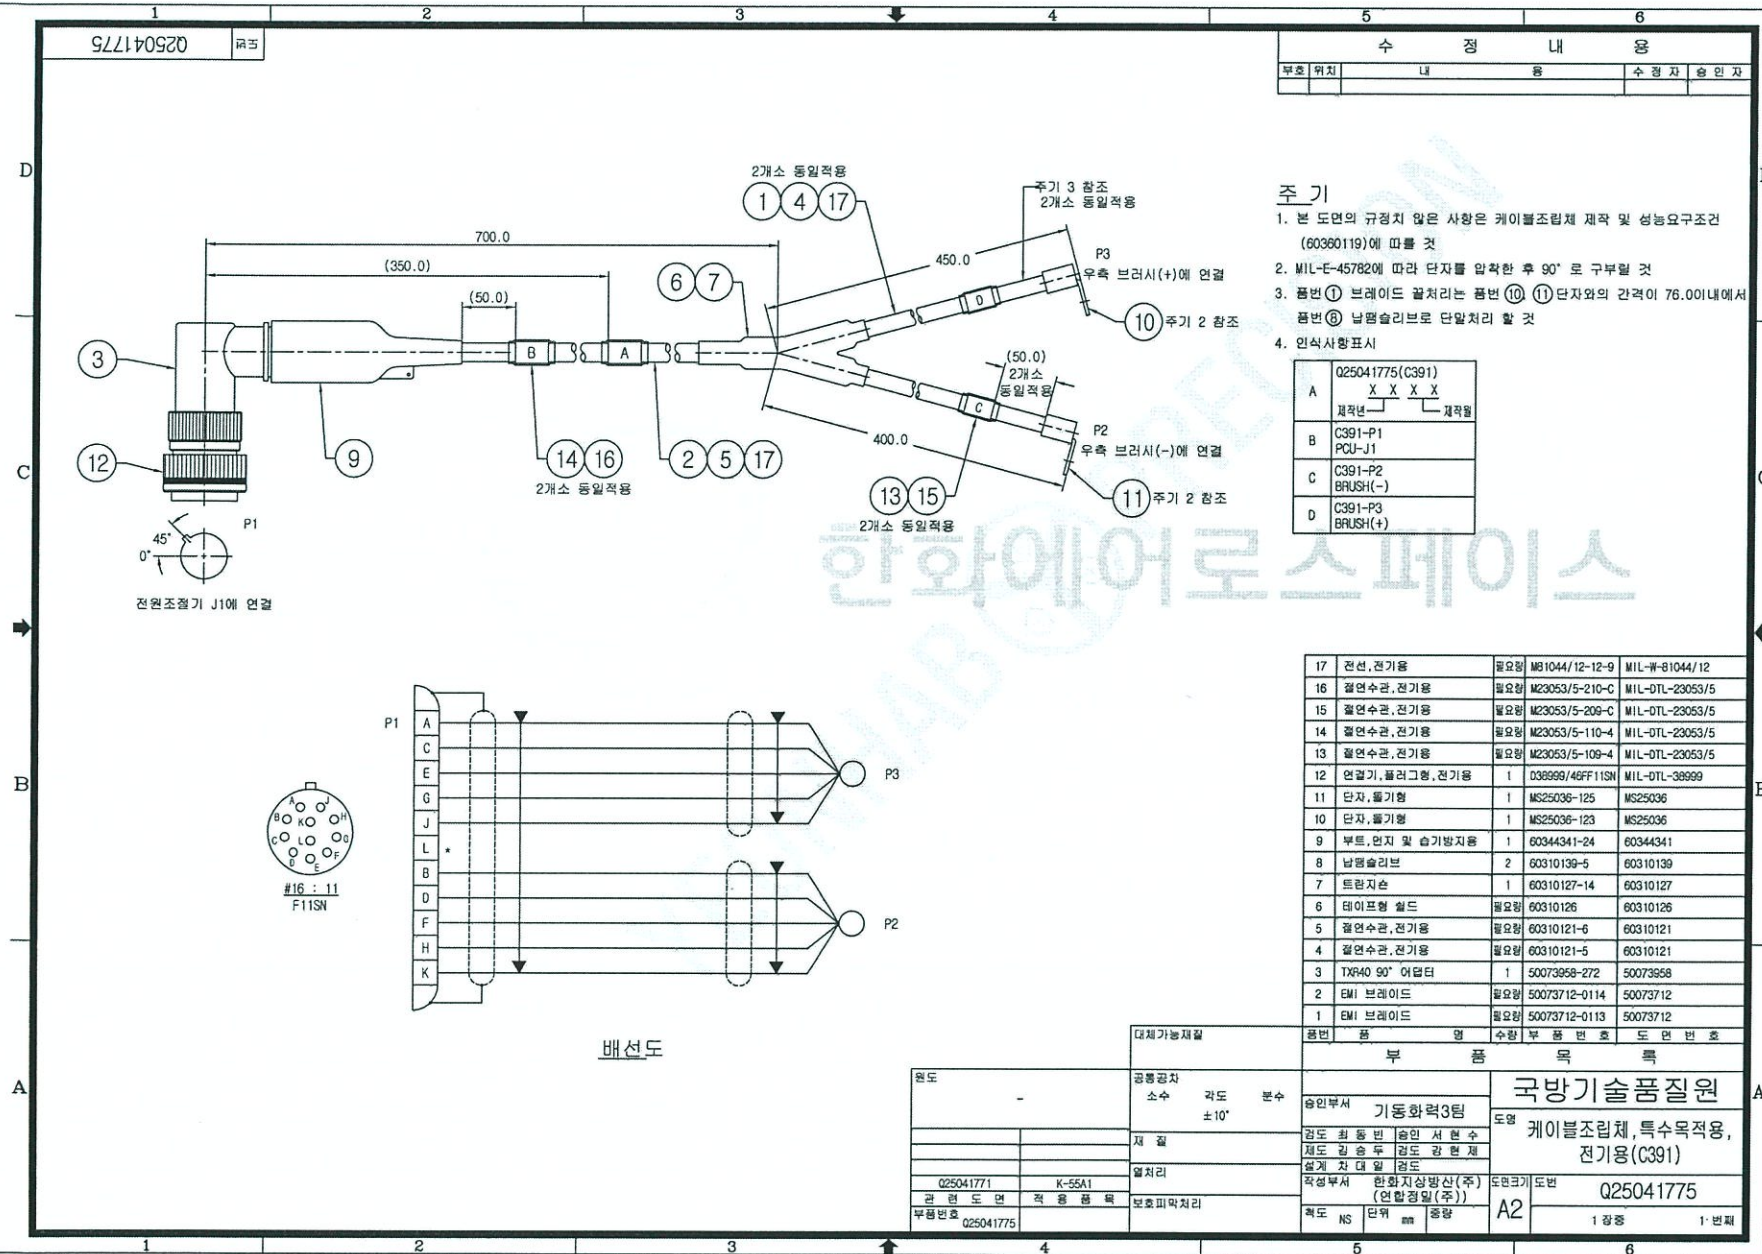

시트번호: 001001
제정일자: 2017.09.08
자료차수: 0차()
최종차수: 0차()
최종차수: 0차()
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: K-55A1
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(분수): 없음
관련도면
· 없음
부품번호(NSN)
· Q25041775(9999)
공통규격서

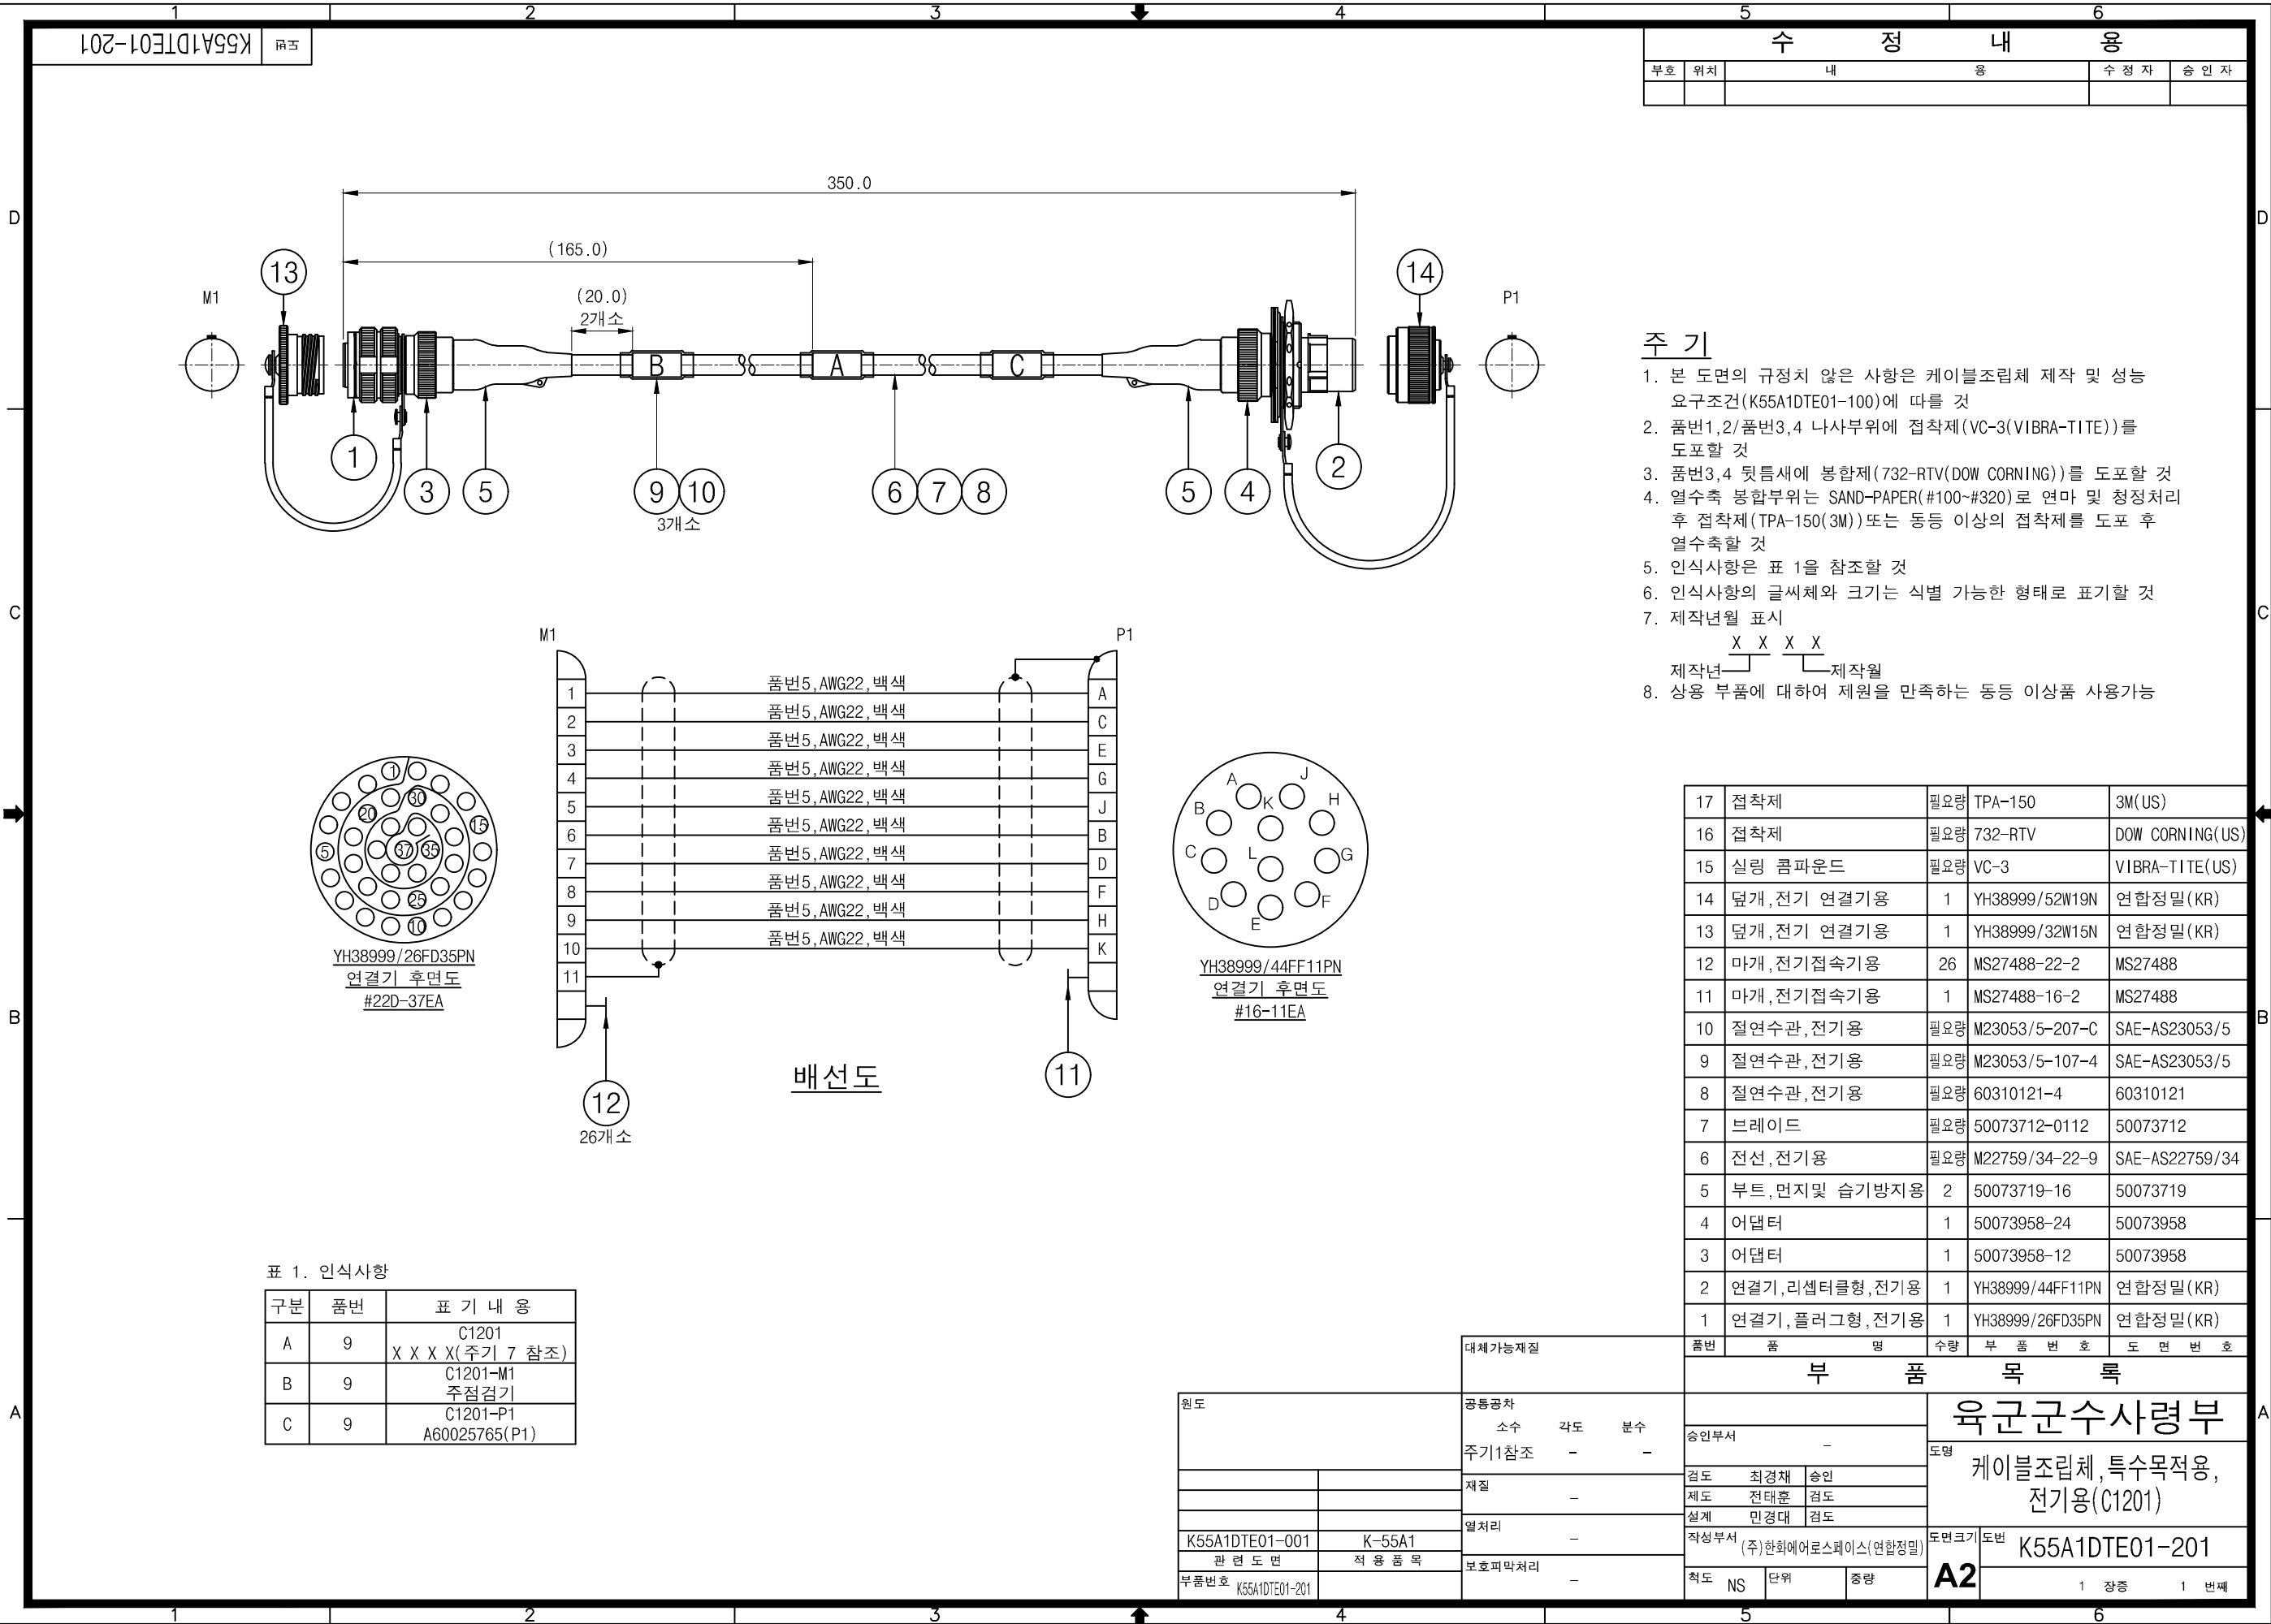

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

- 주 기
- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
 - 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
 - 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
 - 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
 - 인식사항은 표 1을 참조할 것
 - 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
 - 제작년월 표시
- 제작년월 표시
- X X X X
- 제작년월 표시
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

17	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
16	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
15	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
14	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/52W19N	연합정밀(KR)
13	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	마개,전기접속기용	26	MS27488-22-2	MS27488
11	마개,전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관,전기용	필요량	60310121-4	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-24	50073958
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FF11PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1201 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1201-M1 주점검기
C	9	C1201-P1 A60025765(P1)

대체가능재질		부품명		수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		소수	각도	분수
		주기1참조		-	-	-
		재질		-	-	-
		열처리		-	-	-
K55A1DTE01-001		K-55A1		-	-	-
관련도면		적용품목		-	-	-
부품번호 K55A1DTE01-201		보호피막처리		-	-	-
		승인부서		-	-	-
		검도		최경채	승인	-
		제도		전태훈	검도	-
		설계		민경대	검도	-
		작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	-	-
		척도		NS	단위	중량
				-	-	-

부품 목록			
육군군수사령부			
도명			
케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1201)			
도면크기			
도면			
K55A1DTE01-201			
A2			
1 장중 1 번째			

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능
요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
2. 품번1/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를
도포할 것
3. 품번3 뒤틀새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리
후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후
열수축할 것
5. 인식사항은 표 1을 참조할 것
6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
7. 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
8. 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
9. 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

19	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
18	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
17	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
16	납땜슬리브	2	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
15	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
14	트랜지슨	1	60310127-13	60310127
13	마개, 전기접속기용	35	MS27488-22-2	MS27488
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-12-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	클립, 전기용	2	60027973	60027973
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호		
부 품 목 록						
승인부서		육군군수사령부				
-						
검도					도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1202)
최경채	승인					
제도	전태훈					
설계	민경대	검도				
작성부서		도면크기	도번	K55A1DTE01-202		
(주)한화에어로스페이스(연합정밀)						
척도	NS	단위	중량	A2		
				1 장중	1 번째	

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	11	C1202 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1202-M2 주점검기
C	9	C1202-P3 A60025765(P3)
D	9	C1202-P2 A60025765(P2)

