

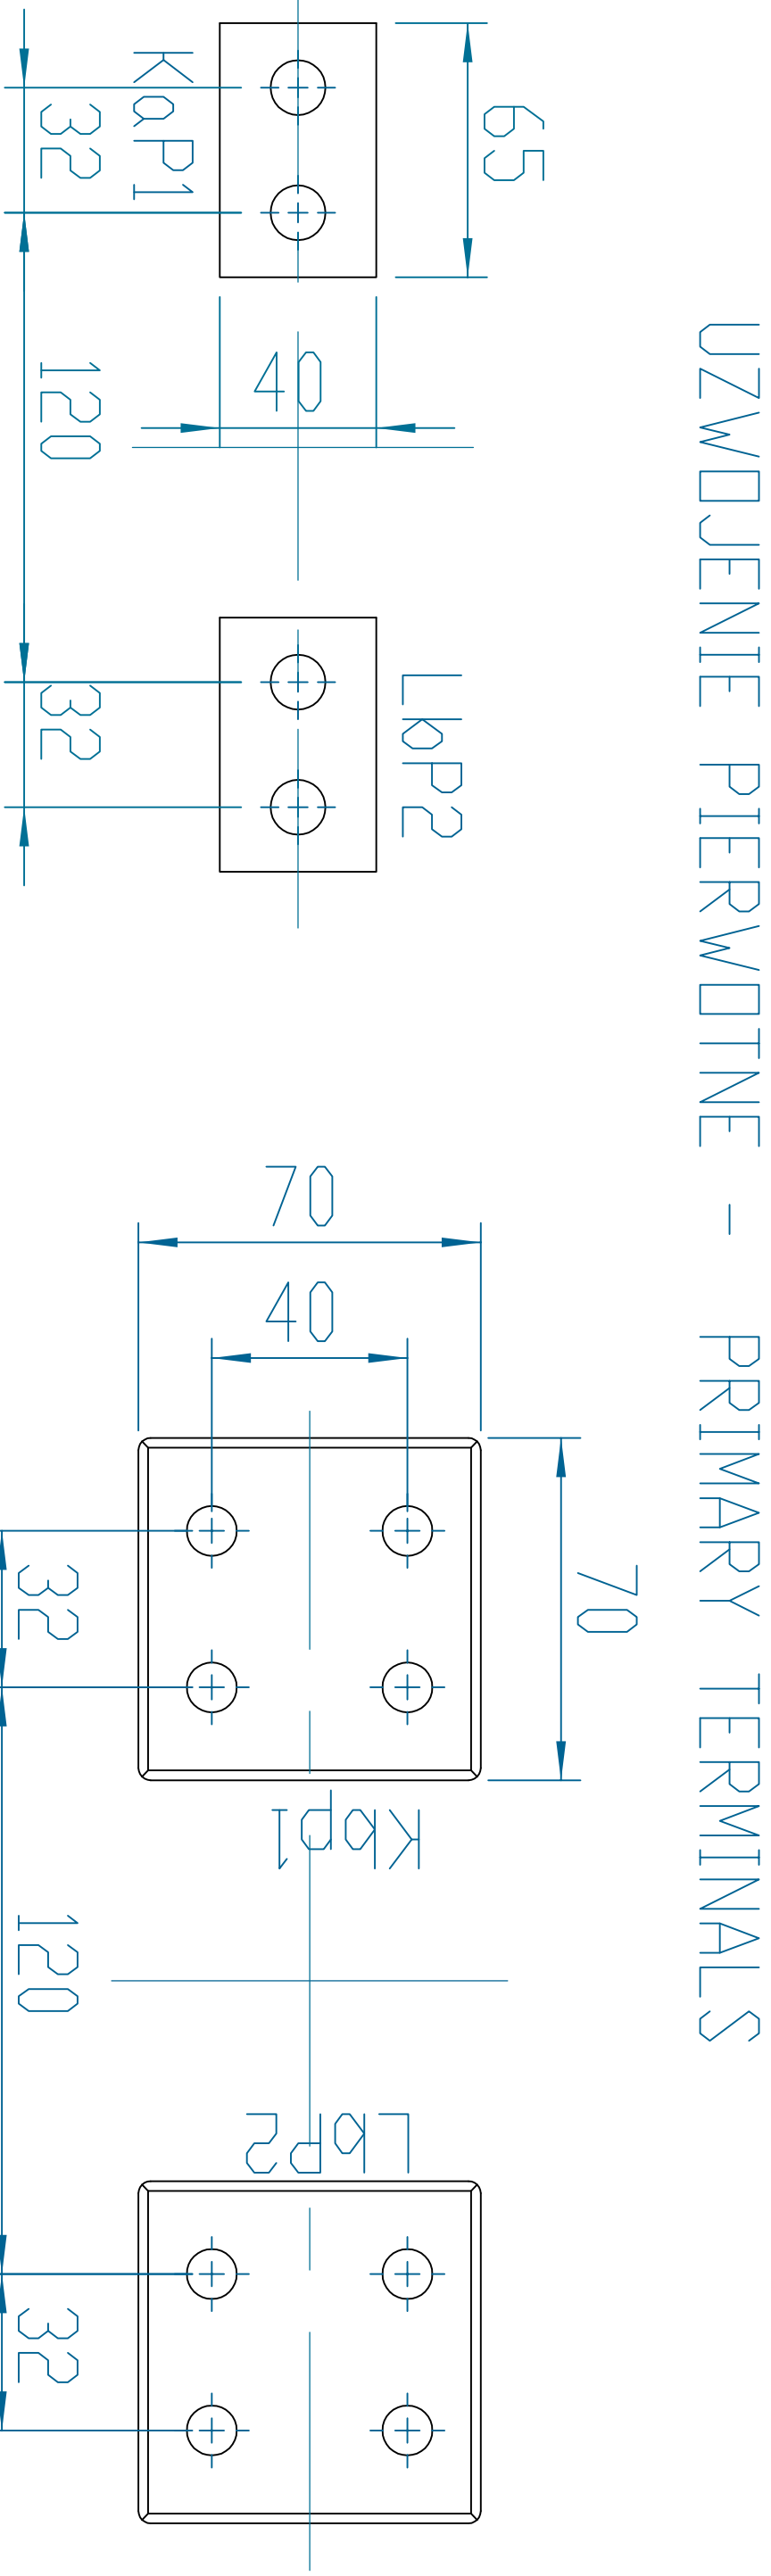


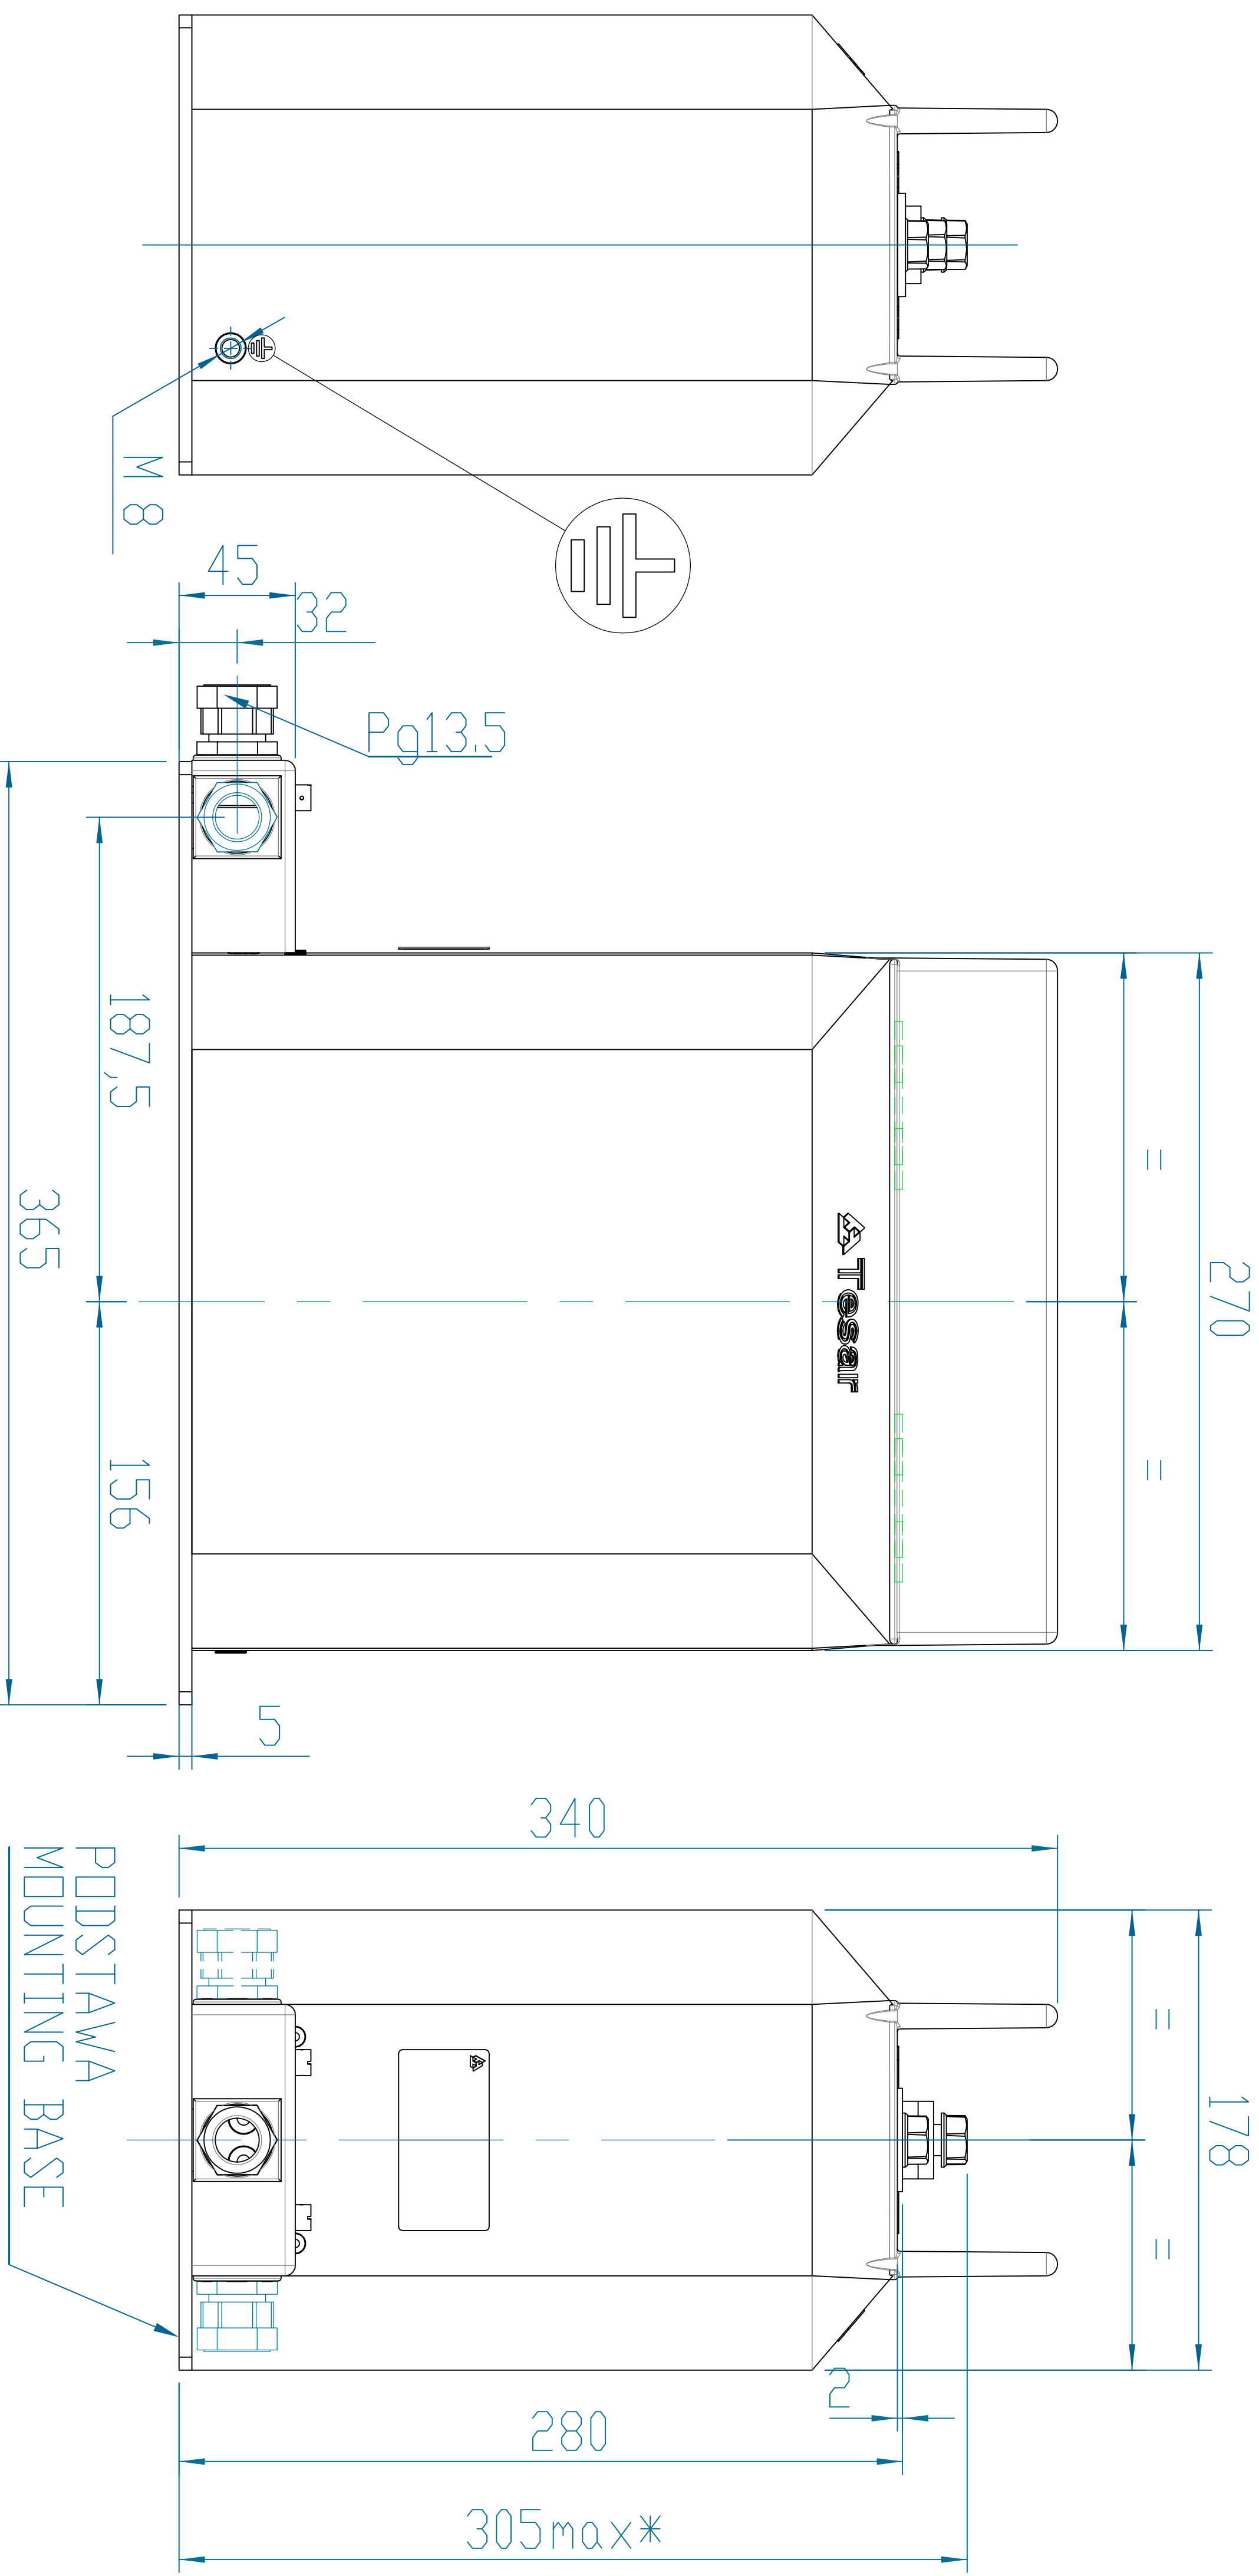

5 ÷ 1500 A
≥1500 ÷ 2500 A


UZWOJENIE WTORNE – SECONDARY TERMINALS

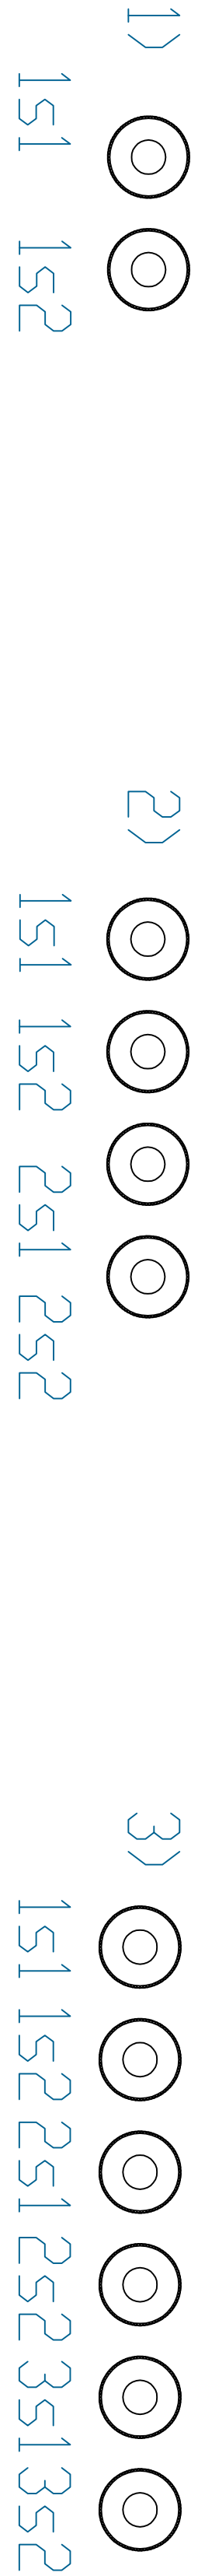

PODWÓJNE UZWOJENIE PIERWOTNE – DOUBLE PRIMARY CURRENT







PIERWSZY ZAKRES PRĄDOWY = SZEREGOWO
LOW RATIO = SERIES } KAP1-LbP2

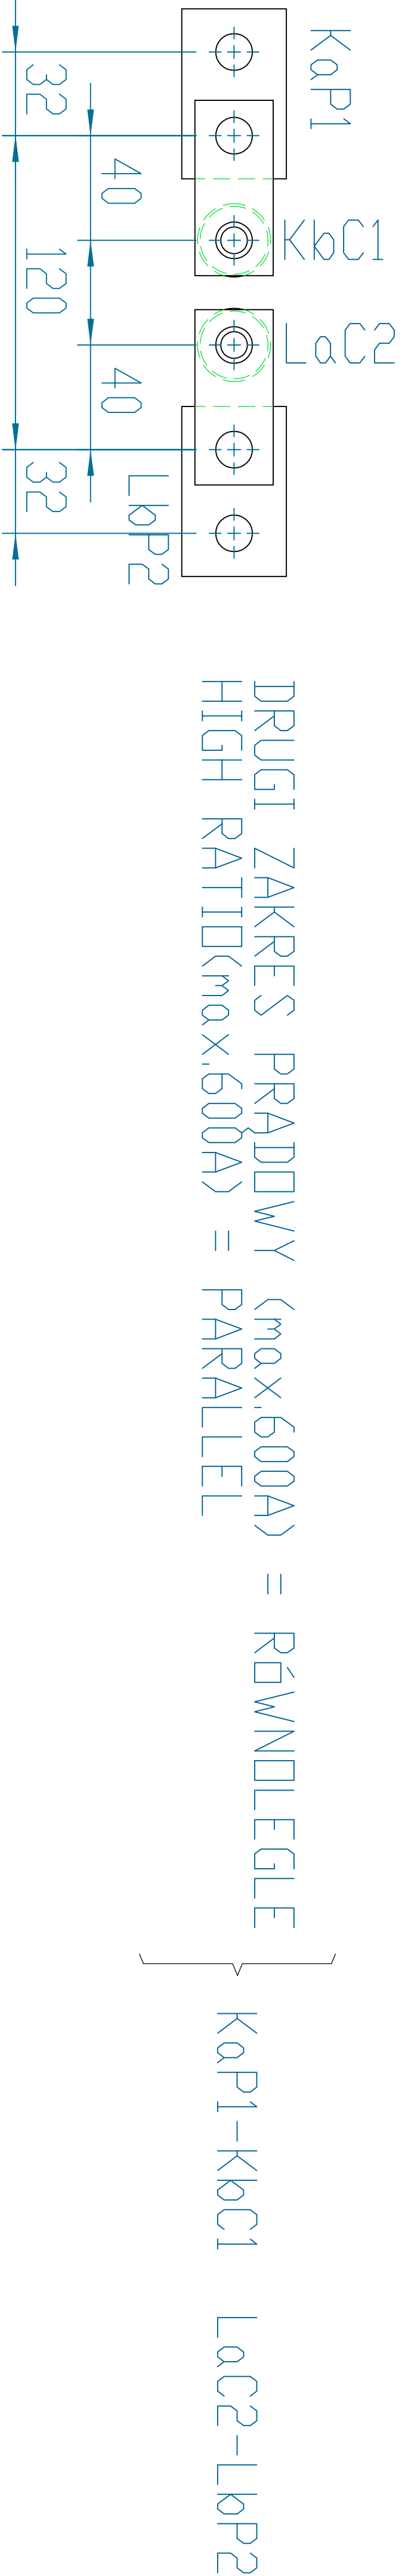

DRUGI ZAKRES PRĄDOWY (max600A) = RÓWNOLEGŁE
HIGH RATIO(max600A) = PARALLEL } KAP1-KAP2 LbP1-LbP2

OSŁONA ZACISKÓW
TERMINAL COVER

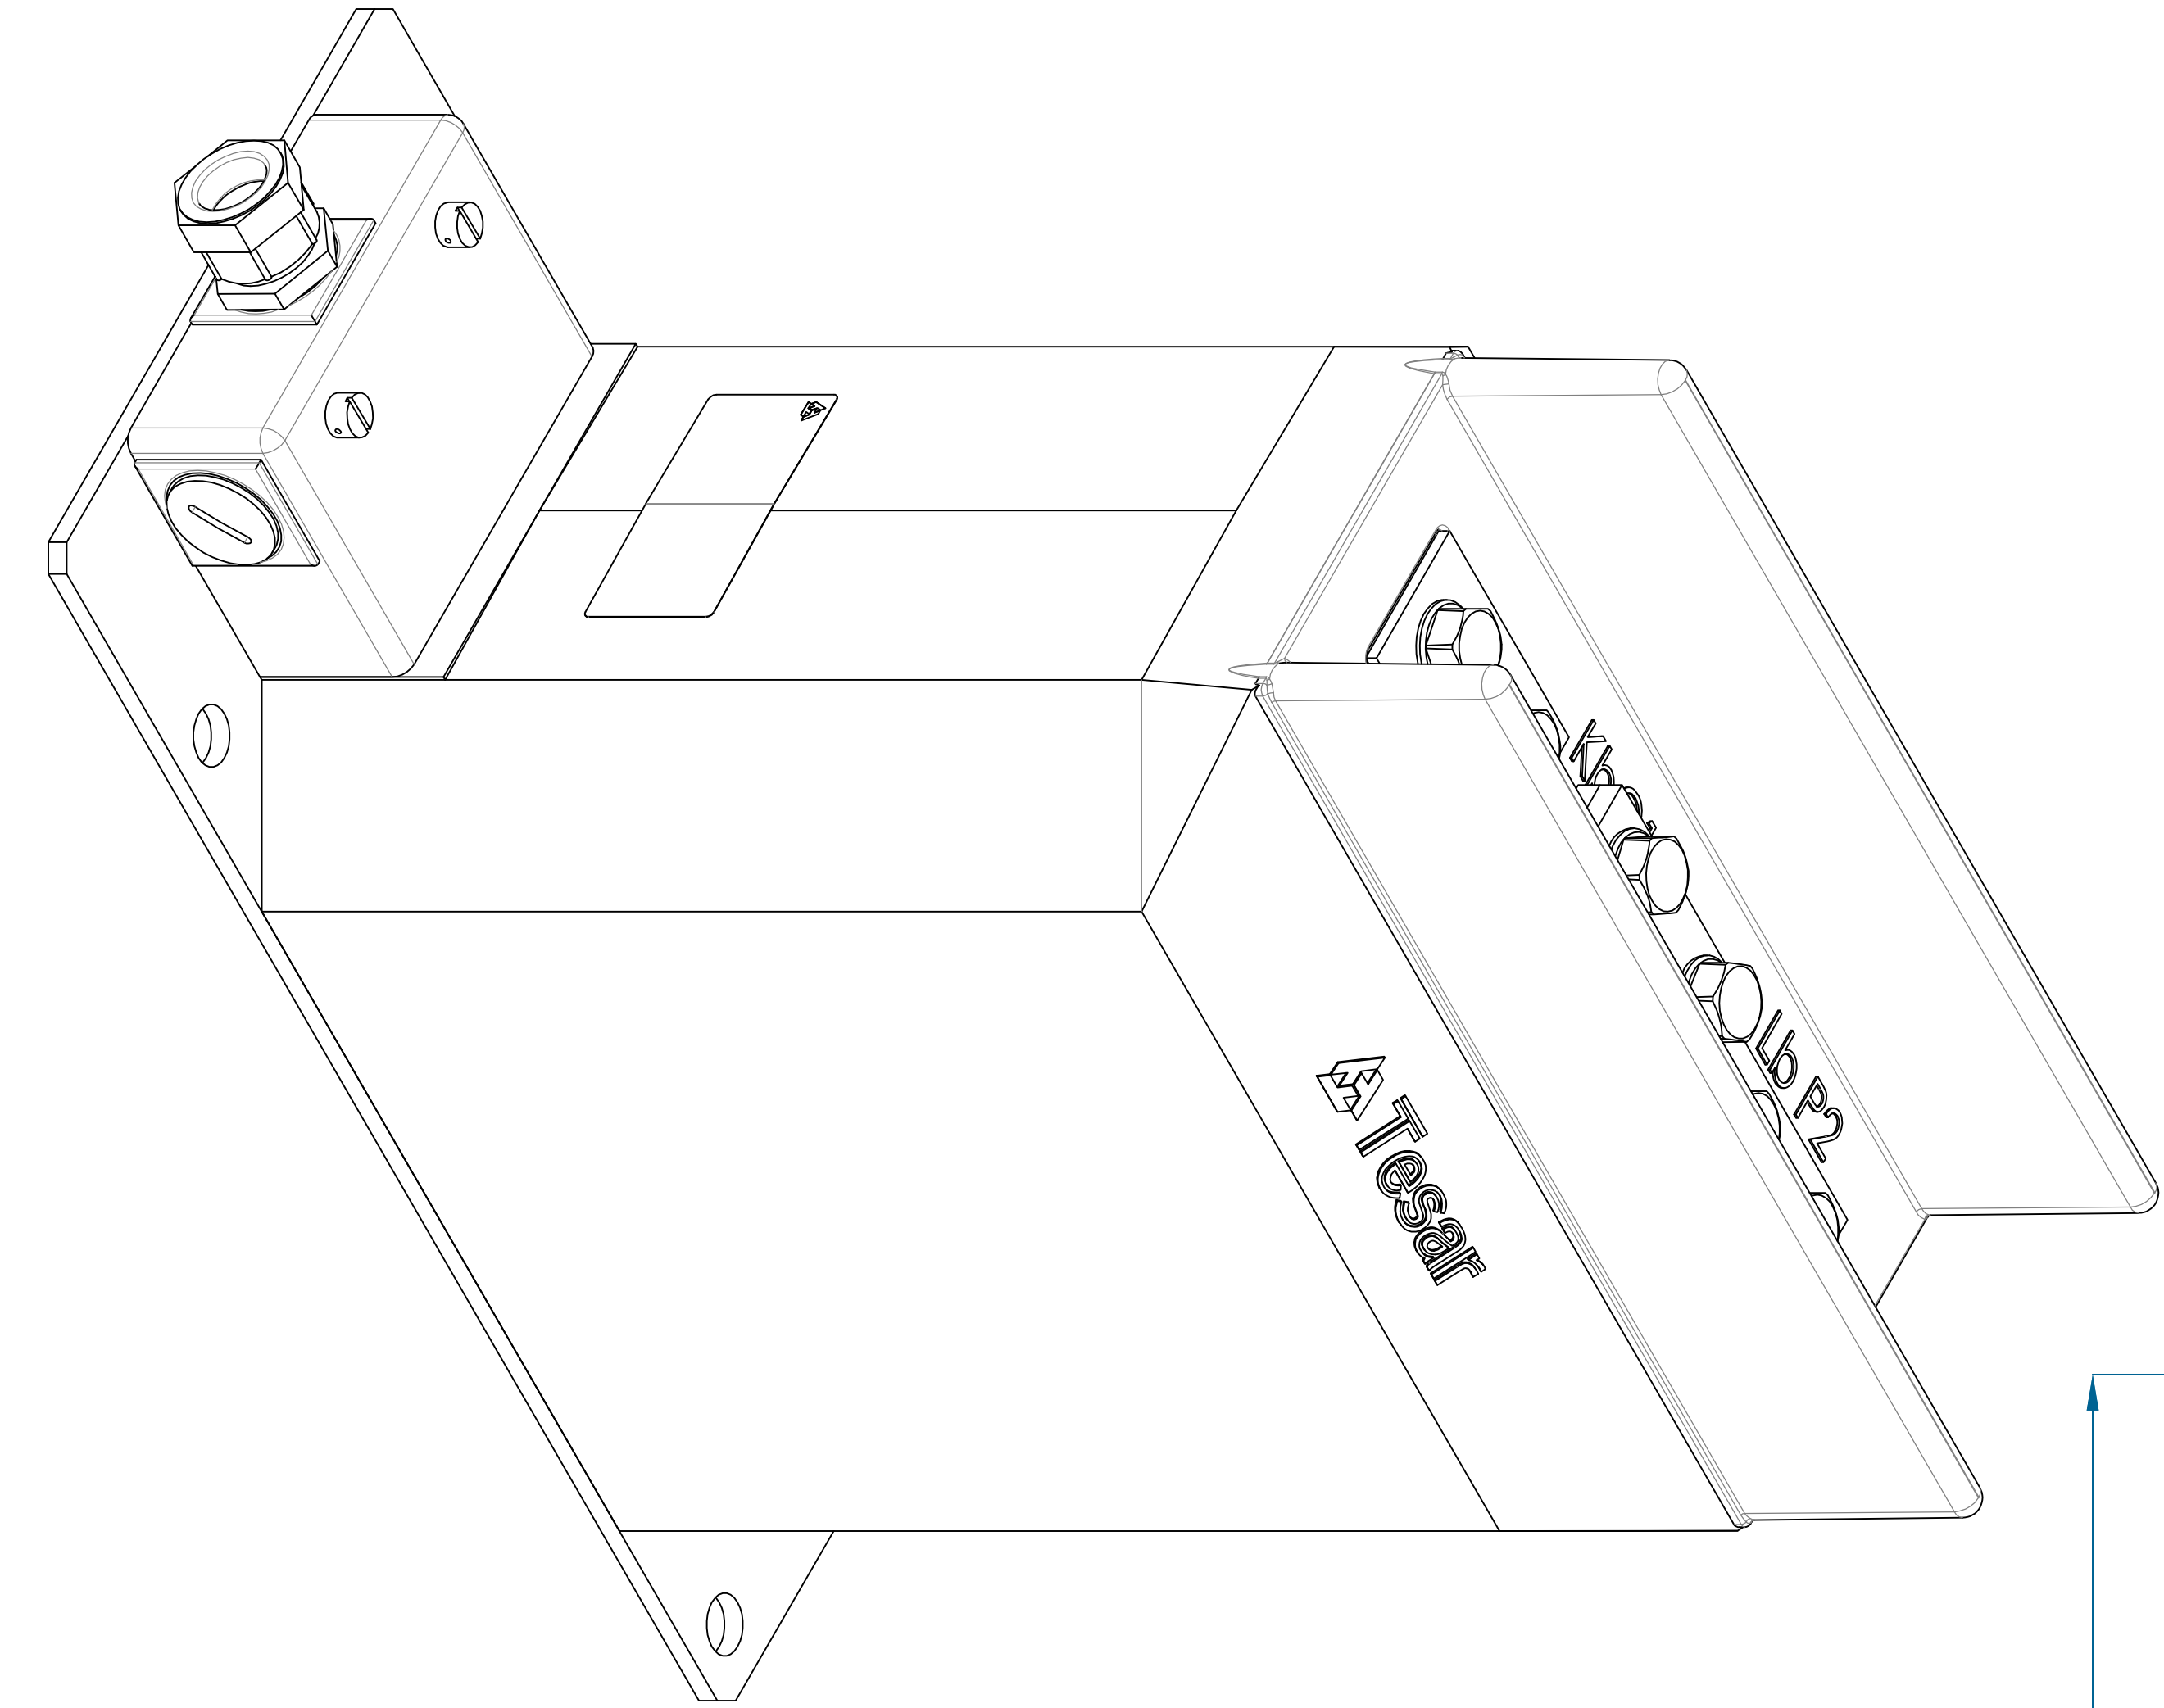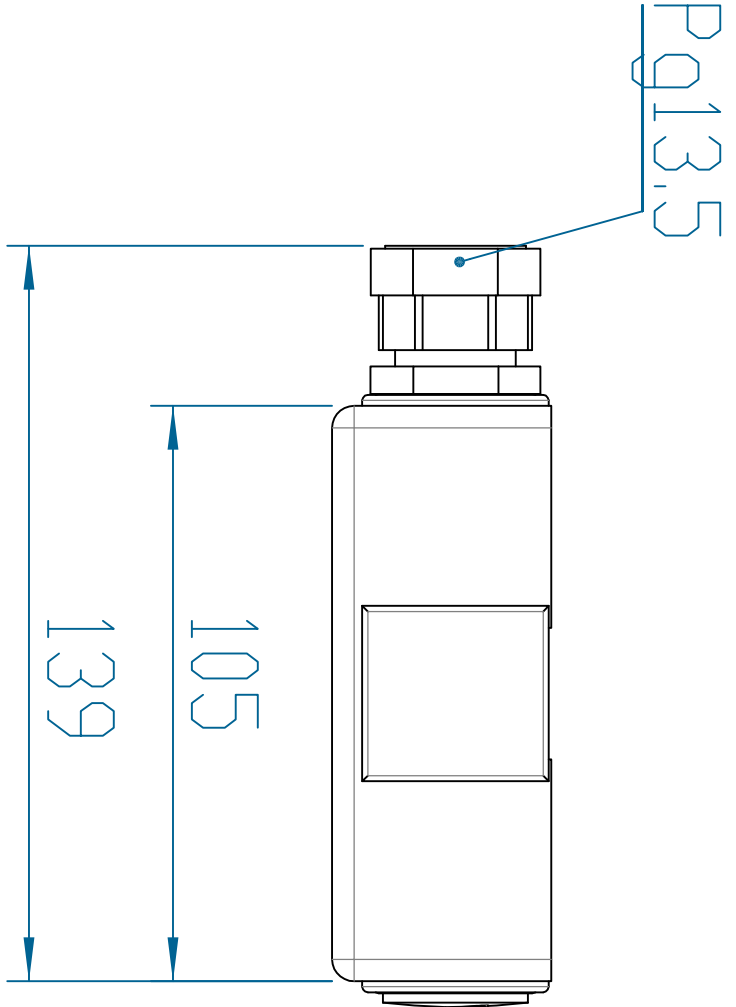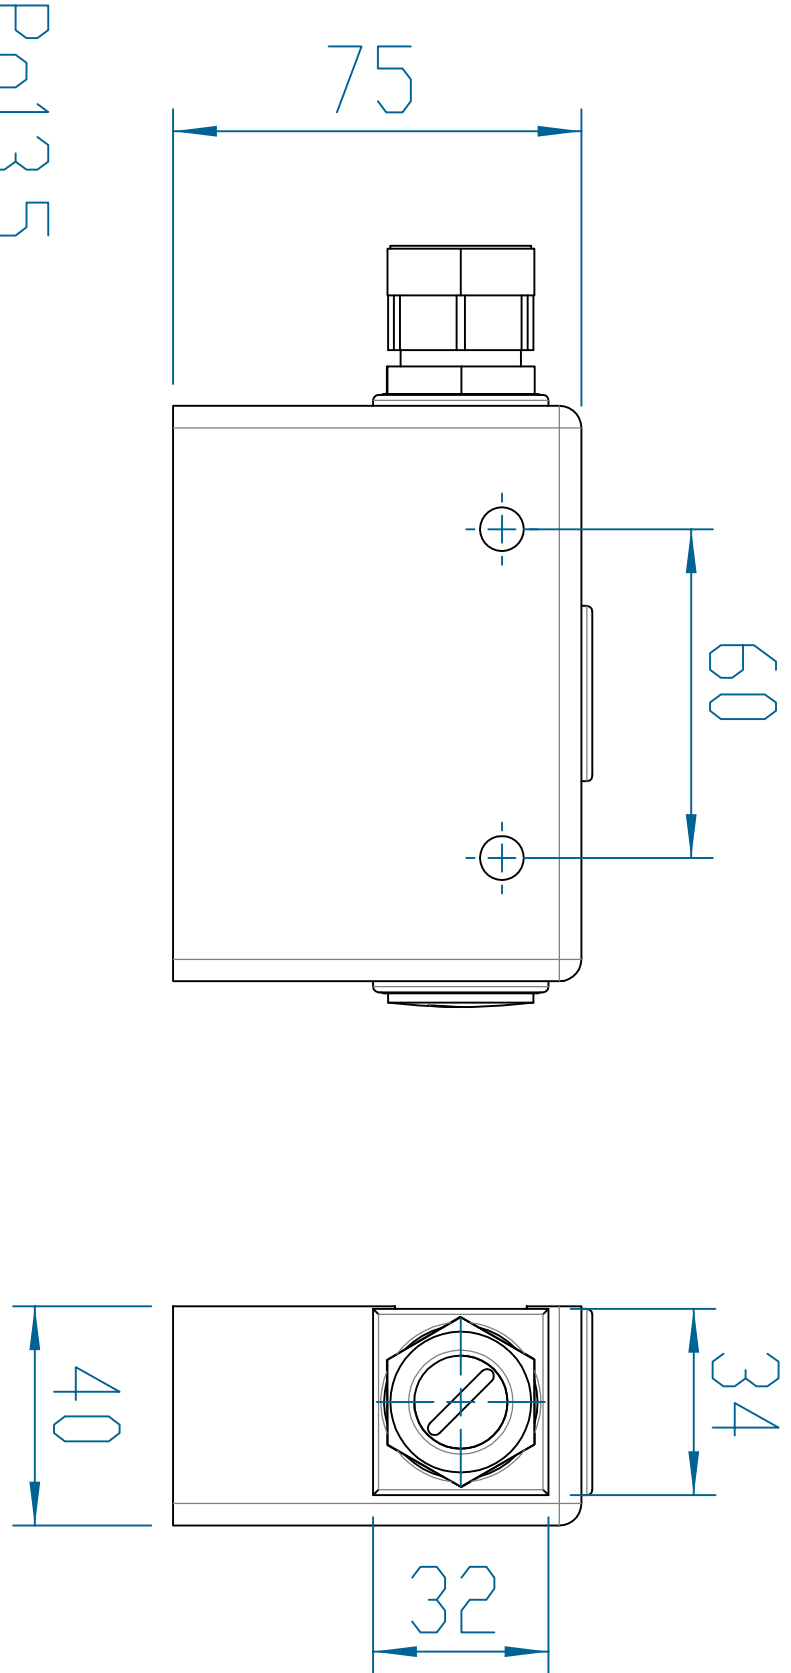

Materiał/Material		Waga/Weight		Trattamento/Treatment		Skala/Scale		Format/Size	
-		±25 kg		-		1:5		A3	
Przygot./Prep'd Sacchetti G.		Zatw./Appr'd Santiccioli D.		Opis/Description		Rysunek/Dwg		Strona/Sheet	
Spr./Ck'd Santiccioli D.		Data/Date 07-02-2014		PRZETŁADNIK PRĄDOWY AD11		751042-01		01/01	
CURRENT TRANSFORMER AD11		Fazowanie 0,5 X45°		Przebieg krzywizny R=1		Rev. 00		-	
Data/Date		07-02-2014		Ciepłota pow. Surface finish		07-02-2014		-	
Wymiary bez tolerancji dokładności/Dimensions without tolerance		Tolerancja zgodna z UNI-ISO 2768-m		Tolerance in according to UNI-ISO 2768-m		Własność PRZYWATNA – RZEPRAWIENIOWANIE BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA ZABRONIONE / PRIVATE PROPERTY – REPRODUCTION AND SPREADING NOT ALLOWED BY LOCAL LAW.			