

Кабинет: линия, планирование и запуск смены

Инструкция менеджера по подготовке производственной смены: производственная линия, станции на линии, требования к продукту, планирование смены, режимы и агрегация, изменение и удаление запланированной смены.

Код документа	MKR-INS-08
Редакция	2026.09/01
Действует с	10.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-08/2026.09/01/10.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу менеджера кабинета до начала выпуска: как завести производственную линию, назначить ей станции, проверить продукт в каталоге и запланировать смену. Открывает смену оператор на станции — это описано в инструкции MKR-INS-01. Ход смены, её закрытие и отчёты для ГИС МТ в этот документ не входят.

Смена проходит три состояния: «Запланирована» — задание готово, но выпуск не начат; «Активна» — смену открыли на станции и идёт выпуск; «Закрыта» — выпуск окончен. Всё, что описано ниже, менеджер делает в первом состоянии, до того как смену откроют.

1. Заведите производственную линию и назначьте ей станции.
2. Убедитесь, что продукт есть в каталоге и доступен для выбора.
3. Запланируйте смену: продукт, режим, объём, даты, линия и — для агрегации — шаблон этикетки и вместимости.
4. Передайте станцию оператору: дальше он открывает смену сам.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера, количества и названия в вашем кабинете будут другими.

2. Производственная линия

Линия — это рабочее место в цехе. Кабинет объясняет её назначение так: производственная линия группирует смены и задаёт стационарному терминалу рабочее место по умолчанию. Без линии смену запланировать можно, но станция не получит рабочее место по умолчанию, а смены не будут сгруппированы.

Шаг 1. Создайте линию

Откройте «Производственные линии» и нажмите «Создать линию». Единственное обязательное поле — «Название линии»; давайте имя так, как линию называют в цехе, чтобы оператор узнал её на станции.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ Игорь Волков
manager@example.test

Марка Ко
manager@example.test

Производственные линии

Производственная линия группирует смены и задаёт стац

3 линии

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ
Линия розлива №1	✓ Онлайн · 2 из 3 станци
Линия розлива №2	– Офлайн
Линия фасовки	– Станции не назначены

Новая линия

Название линии

Укажите название линии

Отмена

Создать

Создание производственной линии

Ожидаемый результат: Линия появилась в списке.

Шаг 2. Проверьте состояние линии

В колонке «Состояние линии» кабинет показывает, как линия видна прямо сейчас: «Онлайн · 2 из 3 станций» — часть станций на связи; «Офлайн» — станции назначены, но ни одна не на связи; «Станции не назначены» — за линией не закреплено ни одной станции, и открыть на ней смену будет некому.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ Игорь Волков
manager@example.test

Марка Ко
manager@example.test

Производственные линии

Производственная линия группирует смены и задаёт стационарному терминалу рабочее место по умолчанию.

3 линии

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ	СОЗДАНА	ДЕЙСТВИЯ
Линия розлива №1	✓ Онлайн · 2 из 3 станций	01.08.2026, 09:00	Изменить Удалить
Линия розлива №2	– Офлайн	14.08.2026, 09:00	Изменить Удалить
Линия фасовки	– Станции не назначены	28.08.2026, 09:00	Изменить Удалить

Создать линию

Список линий и их состояние






Важно: Удаление линии необратимо и срабатывает не всегда. Если линия уже используется, кабинет отказывает: «Линия используется в сменах или назначена одной или нескольким станциям. Снимите назначения и повторите удаление.» Сначала снимите линию со станций и убедитесь, что на неё не ссылаются смены.

Шаг 3. Не удаляйте линию, пока она используется

Кнопка «Удалить» открывает подтверждение «Удалить линию?» с названием линии. Если линия занята, отказ появится прямо в этом окне — закройте его и снимите назначения.

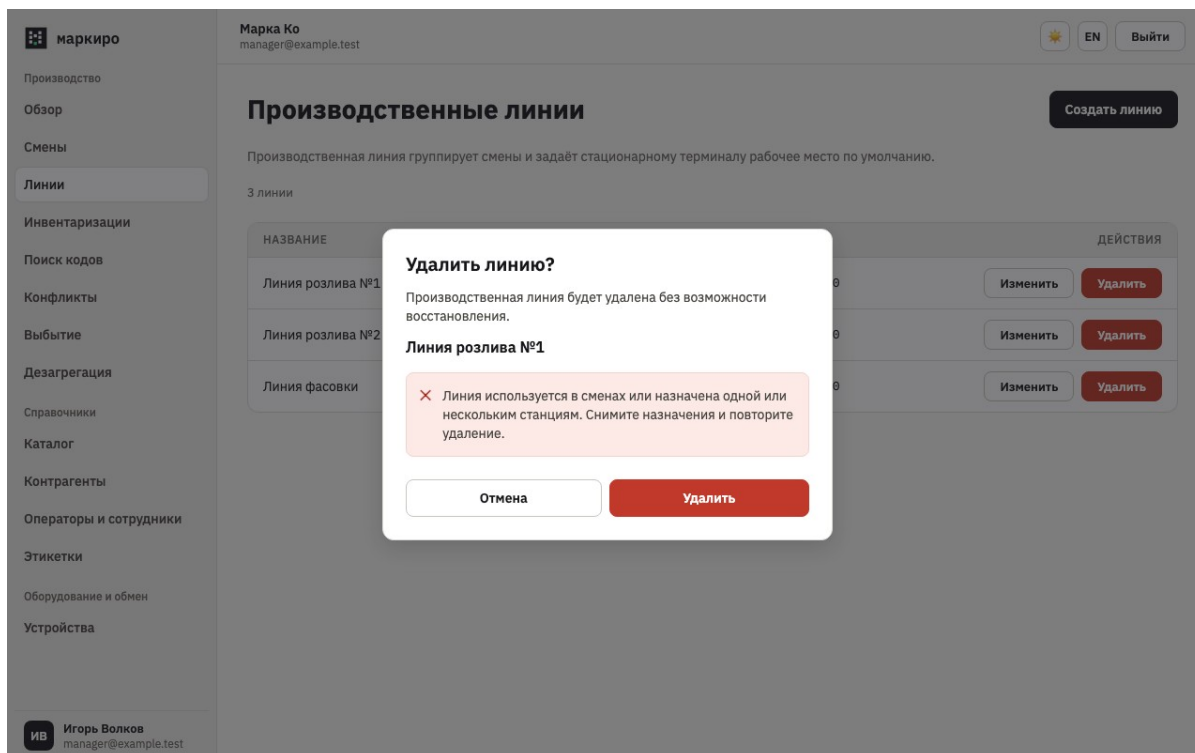

Отказ при удалении используемой линии

Число линий ограничено подпиской. Если лимит исчерпан, кабинет сообщит об этом при создании — освободите неиспользуемую линию или увеличьте лимит.

3. Станции на линии

Линия без станций бесполезна: открывать на ней смену будет нигде. Станции закрепляются за линией в разделе «Устройства».

Шаг 1. Посмотрите, за какой линией закреплена станция

В списке устройств линия показана в колонке «Место» — отдельной колонки «Линия» в списке нет. Здесь же видно тип устройства и его текущий статус.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

🌞

EN

Выйти

Устройства

Скачать Station для Windows

Добавить устройство

Тип

Статус

Все типы

Все статусы

НАЗВАНИЕ	ТИП	МЕСТО	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
Станция розлива 1	Станция	Линия розлива №1	✓ В сети	

<

1 / 1

>

Список устройств: линия в колонке «Место»

Шаг 2. Назначьте линию станции

Линия выбирается в карточке устройства полем «Линия»; значение по умолчанию — «Без линии».

Кабинет поясняет выбор так: «Выбранная линия задаёт для станции рабочее место по умолчанию и группирует её смены.» Ссылка «Управлять линиями» ведёт в раздел линий, если нужной ещё нет.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Интеграции

Организация

Доступ в кабинет

Биллинг

Настройки

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

🌞

EN

Выйти

Устройства

Скачать Station для Windows

Добавить устройство

Тип

Статус

Все типы

Все статусы

НАЗВАНИЕ	ТИП	МЕСТО	СТА
Станция розлива 1	Станция	Линия розлива №1	✓

Новое устройство

✕

Установите Station на производственный компьютер, затем привяжите его к организации кодом, который появится после создания устройства.

Скачать Station для Windows

Тип

Станция

Название

Линия

Без линии

Выбранная линия задаёт для станции рабочее место по умолчанию и группирует её смены.

Управлять линиями

Отмена

Создать

Выбор линии в карточке устройства

MKR-INS-08 · 2026.09/01 · 10.09.2026 · Страница 4



Важно: Добавление станции и выбор её линии требуют прав администратора кабинета. Менеджеру производства этот раздел доступен только на чтение: он видит колонку «Место», но не может изменить назначение. Снимок сделан под администратором — в кабинете менеджера боковое меню короче.

4. Что нужно от каталога

Смена планируется на продукт из каталога, и не любой продукт годится. В списке выбора кабинет показывает все продукты, но недоступные — подписывает и не даёт выбрать.

Шаг 1. Проверьте, что продукт доступен для выбора

Раскройте «Выберите продукт». Продукт-черновик подписан «черновик — недоступно», продукт, помеченный как не используемый, — «не используется». Оба показаны бледным и не выбираются: сначала доведите продукт в каталоге до рабочего состояния или снимите отметку «Не использовать».

Недоступные продукты в списке выбора

Примечание: В инвентаризации правило другое: там продукт с отметкой «Не использовать» выбрать можно — пересчитывать остатки такого товара нужно. В смене его выбрать нельзя. Если вы работали с инвентаризацией, не переносите привычку сюда.

5. Планирование смены

Шаг 1. Откройте раздел «Смены»

В списке видно все задания и их состояние. Фильтры сверху отбирают смены по статусу и по двум периодам сразу — по дате смены и по дате производства, — поэтому смену, спланированную





заранее, проще искать по производству. Под названием продукта кабинет показывает фактический выпуск: для агрегации — сколько единиц уложено и сколько коробов закрыто, для проверки — сколько кодов принято. Единственная кнопка в строке — «Подробнее»: она открывает панель смены, где собраны и её данные, и все действия над ней.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

☀

EN

Выйти

Смены

Запланировать смену

Статус: Все статусы

С даты: Выберите дату

По дату: Выберите дату

Производство с: Выберите дату

Производство по: Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ	ПРОИЗВОДСТВО	ПЛАН И СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
AUG26-002 Смена: 30.08.2026 Производство: 30.08.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л 1 836 шт · 153 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	4800 План, шт ✓ Активна	Подробнее

ИВ Игорь Волков
manager@example.test

Список смен и фильтры

Шаг 2. Откройте форму смены

Нажмите «Запланировать смену» — откроется «Новая смена». Форма разбита на разделы «Продукт и режим», «Планирование», «Назначение производства», «Шаблоны» и — только для агрегации — «Агрегация». Если для смены включена печать дубликата, вместо «Шаблонов» показывается раздел «Печать дубликата» (раздел 8).





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ Игорь Волков
manager@example.test

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус

Все статусы

 С даты

Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002 Смена: 30.08.2026 Производство: 30.08.2026	Сироп «Клюква», 1 836 шт · 153 кор. для: ООО «Ягодный

Новая смена

Продукт и режим

Продукт

Сироп «Клюква», 0.5 л

 Режим

Валидация

Агрегация

Печать этикетки

Без печати

Дублировать Data Matrix

Планирование

Плановое количество, шт Дата смены

Выберите дату

Дата производства (для отчётов)

Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют
прежнее правило.

Назначение производства

Линия

Не выбрана

 Для контрагента (толлинг)

ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода

Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен
товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба

Использовать настройку организации —...

Нет включённых шаблонов для категории товара

Отмена

Запланировать

Форма смены после выбора продукта

Выбор продукта подставляет значения из его карточки: контрагента в «Для контрагента (толлинг)» и вместимости короба и паллеты. Это не ошибка и не случайность — так кабинет экономит ввод. Подставленные значения можно изменить: важно то, что сохранено в смене, а не то, что записано в продукте.

- «Плановое количество, шт» — сколько единиц планируется выпустить. Целое положительное число.
- «Дата смены» — день, к которому относится задание.
- «Дата производства (для отчётов)» — дата, которая попадёт в этикетки и отчёты. Кабинет предупреждает: «Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.»
- «Линия» — рабочее место, на котором пойдёт выпуск. По умолчанию «Не выбрана».

Примечание: Две даты не дублируют друг друга. «Дата смены» — про планирование работы, «Дата производства (для отчётов)» — про то, что будет напечатано и сдано. Если производство идёт в ночь и формально относится к другому дню, укажите обе.

6. Толлинг и эмитент группового кода

В разделе «Назначение производства» два поля легко перепутать, и кабинет предупреждает об этом прямо на форме.

Для кого выпускается товар — Поле «Для контрагента (толлинг)». Подставляется из продукта, если у него задан контрагент по умолчанию; значение по умолчанию — «Не выбран».





Чи номера будут на коробах — Поле «Эмитент группового кода», по умолчанию «Наша организация». Подсказка формы: «Определяет, чи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.»

Важно: Ошибка в эмитенте видна не сразу: смена спланируется, выпуск пойдёт, а неверные номера окажутся уже на напечатанных этикетках коробов. Сверяйте это поле до того, как смену откроют на станции.

7. Режим и агрегация

Режим задаётся полем «Режим» и определяет, что делает оператор на станции. «Валидация» — коды только проверяются. «Агрегация» — коды дополнительно укладываются в короба, а короба получают этикетки. Новая форма открывается в режиме «Валидация».

Шаг 1. Заполните параметры агрегации

Выберите «Агрегация» — в форме появится одноимённый раздел. «Вместимость короба, шт» подставляется из продукта. Отметка «Использовать паллеты» добавляет поле «Вместимость паллеты, шт»: пока отметка снята, этого поля нет. В разделе «Шаблоны» выберите «Шаблон этикетки короба» — для агрегации он обязателен, и без него смена не сохранится.

маркиро

Производство
Обзор
Смены
Линии
Инвентаризации
Поиск кодов
Конфликты
Выбытие
Дезагрегация
Справочники
Каталог
Контрагенты
Операторы и сотрудники
Этикетки
Оборудование и обмен
Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус: Все статусы
С даты: Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002 Смена: 30.08.2026 Производство: 30.08.2026	Сироп «Клюква», шт 1 836 шт - 153 кор. для: ООО «Ягодный дом»

Новая смена

Продукт и режим

Продукт: Сироп «Клюква», 0.5 л

Режим: ☐ Валидация ☒ Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт:

Дата смены: Выберите дату

Дата производства (для отчётов): Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия: Не выбрана

Для контрагента (толлинг): ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода: Наша организация

Определяет, чи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба: Использовать настройку организации —...

Нет включённых шаблонов для категории товара

Агрегация

Вместимость короба, шт: 12

☐ Использовать паллеты

Отмена Запланировать

Разделы «Шаблоны» и «Агрегация»

Ожидаемый результат: Раздел «Агрегация» показан, вместимость короба заполнена.

Примечание: Раздела «Агрегация» нет, пока выбран режим «Валидация», — это не сбой отображения. Если вы не находите вместимости коробов, проверьте сначала режим.





Шаг 2. Сохраните задание

Нажмите «Запланировать». Смена появится в списке со статусом «Запланирована». Действий в самой строке нет: откройте «Подробнее» — в панели, в разделе «Действия со сменой», лежат «Изменить» и «Удалить». У активной смены там же вместо удаления появляется «Закрыть смену» — это уже следующий этап работы.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ Игорь Волков
manager@example.test

Марка Ко
manager@example.test

☀️ EN Выйти

Запланировать смену

Статус

С даты

По дате

Производство с

Производство по

Все статусы

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

2 смены

СМЕНА	ПРОДУКТ	ПРОИЗВОДСТВО	ПЛАН И СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
AUG26-003 Смена: 31.08.2026 Производство: 31.08.2026	Сироп «Клюква», 0,5 л 0 шт - 0 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	4800 План, шт Запланирована	Подробнее
AUG26-002 Смена: 30.08.2026 Производство: 30.08.2026	Сироп «Клюква», 0,5 л 1 836 шт - 153 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	4800 План, шт Активна	Подробнее

Смена запланирована

Ожидаемый результат: В списке появилась строка со статусом «Запланирована».

8. Печать дубликата Data Matrix

Иногда код маркировки на самой продукции недоступен для сканирования дальше по цепочке — например, он оказывается под этикеткой или на дне. Тогда смену в режиме «Валидация» переводят в печать дубликата: станция печатает этикетку с тем же кодом, и её наклеивают на внешнюю упаковку.

Шаг 1. Включите дубликат в форме смены

В разделе «Продукт и режим» выберите «Валидация» — под режимом появится переключатель «Печать этикетки» с вариантами «Без печати» и «Дублировать Data Matrix». Вторая опция доступна не всегда: если оборудование или протокол смены её не поддерживают, она остаётся заблокированной.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус: Все статусы С даты: Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-004 Смена: 02.09.2026 Производство: 02.09.2026	Сироп «Клюква», 1 240 шт для: ООО «Ягодный

Новая смена

Продукт и режим

Продукт: Сироп «Клюква», 0.5 л Режим: ☒ Валидация ☐ Агрегация

Печать этикетки: ☐ Без печати ☒ Дублировать Data Matrix

Планирование

Плановое количество, шт: Дата смены: Выберите дату

Дата производства (для отчётов): Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют
прежнее правило.

Назначение производства

Линия: Не выбрана Для контрагента (толлинг): ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода: Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен
товар.

Печать дубликата

Шаблон этикетки продукции: Выберите шаблон

☒ Обязательная проверка этикетки

Оператор должен отсканировать новую этикетку перед следующей единицей.

На внешнюю упаковку переносится полный код с продукции. Количество продукции не меняется.

Отмена

Запланировать

Смена с включённой печатью дубликата

Шаг 2. Выберите шаблон и режим проверки

Включённый дубликат заменяет раздел «Шаблоны» на «Печать дубликата». Выберите «Шаблон этикетки продукции» — в списке видны размеры и разрешение каждого шаблона. Отметка «Обязательная проверка этикетки» требует от оператора отсканировать напечатанную этикетку: «Оператор должен отсканировать новую этикетку перед следующей единицей.» Без отметки станция позволяет продолжать сразу после отправки на принтер.

Ожидаемый результат: В разделе выбран шаблон, режим проверки задан.

Примечание: Дубликат не меняет учёт: «На внешнюю упаковку переносится полный код с продукции. Количество продукции не меняется.» Если для продукта нет подходящего шаблона, кабинет об этом скажет — добавьте или включите шаблон в разделе «Этикетки».

Важно: Параметры печати фиксируются в момент открытия смены: у активной смены кабинет прямо пишет, что шаблон и проверка зафиксированы при открытии. Менять их на ходу нельзя — планируйте печать дубликата до запуска.

9. Изменение и удаление

Пока смена запланирована, её можно менять свободно и удалить целиком. Как только смену открыли на станции, правила меняются.





Шаг 1. Изменение активной смены ограничено

В открытой смене форма называется «Изменить смену» и показывает номер смены. Продукт, режим, линия, контрагент, эмитент, шаблон и вместимости заблокированы — изменить можно только плановое количество и даты.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус: Все статусы С даты: Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002	Сироп «Клюква»
Смена: 30.08.2026	1 836 шт · 153 кор.
Производство: 30.08.2026	для: ООО «Ягодный

Изменить смену · AUG26-002

Продукт и режим

Продукт: Сироп «Клюква», 0.5 л

Режим: ☐ Валидация ☒ Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт: 4800

Дата смены: 30 августа 2026

Дата производства (для отчётов): 30 августа 2026

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия: Линия розлива №1

Для контрагента (толлинг): ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода: Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба: Шаблон недоступен — обновите данные

Нет включённых шаблонов для категории товара

Агрегация

Вместимость короба, шт: 12

Использовать паллеты: ☒

Вместимость паллеты, шт: 48

Отмена

Сохранить

Активная смена: большинство полей заблокировано

Важно: Любое сохранение изменений активной смены кабинет считает критическим и переспрашивает: «Изменения затрагивают работающие станции. Чтобы применить их, завершите работу со сменой, выйдите из неё и войдите повторно на всех работающих с ней станциях. До повторного входа станции продолжают использовать прежние настройки.» Пока операторы не перезайдут в смену, станции работают по старым параметрам — предупредите линию заранее.

Шаг 2. Подтвердите критическое изменение

В окне «Критическое изменение активной смены» выберите «Сохранить изменения», если готовы просить линию перезайти, или «Продолжить редактирование», чтобы вернуться к форме.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002	Сироп «Клюква», 0.5 л
Смена: 30.08.2026	1 836 шт - 153 кор.
Производство: 30.08.2026	для: ООО «Ягодный дом»

Изменить смену · AUG26-002

Продукт и режим

Продукт
Сироп «Клюква», 0.5 л

Режим
☐ Валидация
☒ Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт
5200

Дата смены
30 августа 2026

Дата производства (для отчётов)
30 августа 2026

Если не указана, этикетки и отчёты используют
прежнее правило.

Для контрагента (толлинг)
ООО «Ягодный дом»

не то же самое, что контрагент, для которого предназначен

Шаблоны

Шаблон этикетки короба
Шаблон недоступен — обновите данные

Нет включённых шаблонов для категории товара

Агрегация

Вместимость короба, шт
12

Использовать паллеты
☒

Вместимость паллеты, шт
48

Отмена

Сохранить

Критическое изменение активной смены

Изменения затрагивают работающие станции. Чтобы
применить их, завершите работу со сменой, выйдите из
неё и войдите повторно на всех работающих с ней
станциях. До повторного входа станции продолжат
использовать прежние настройки.

Продолжить редактирование


Сохранить изменения

Подтверждение критического изменения

Шаг 3. Удаление доступно только до запуска

Откройте смену кнопкой «Подробнее» и в разделе «Действия со сменой» нажмите «Удалить» — кабинет спросит «Удалить смену?» и покажет продукт. Восстановить удалённую смену нельзя. У активной смены этой кнопки нет, а у закрытой раздела «Действия со сменой» нет вовсе.



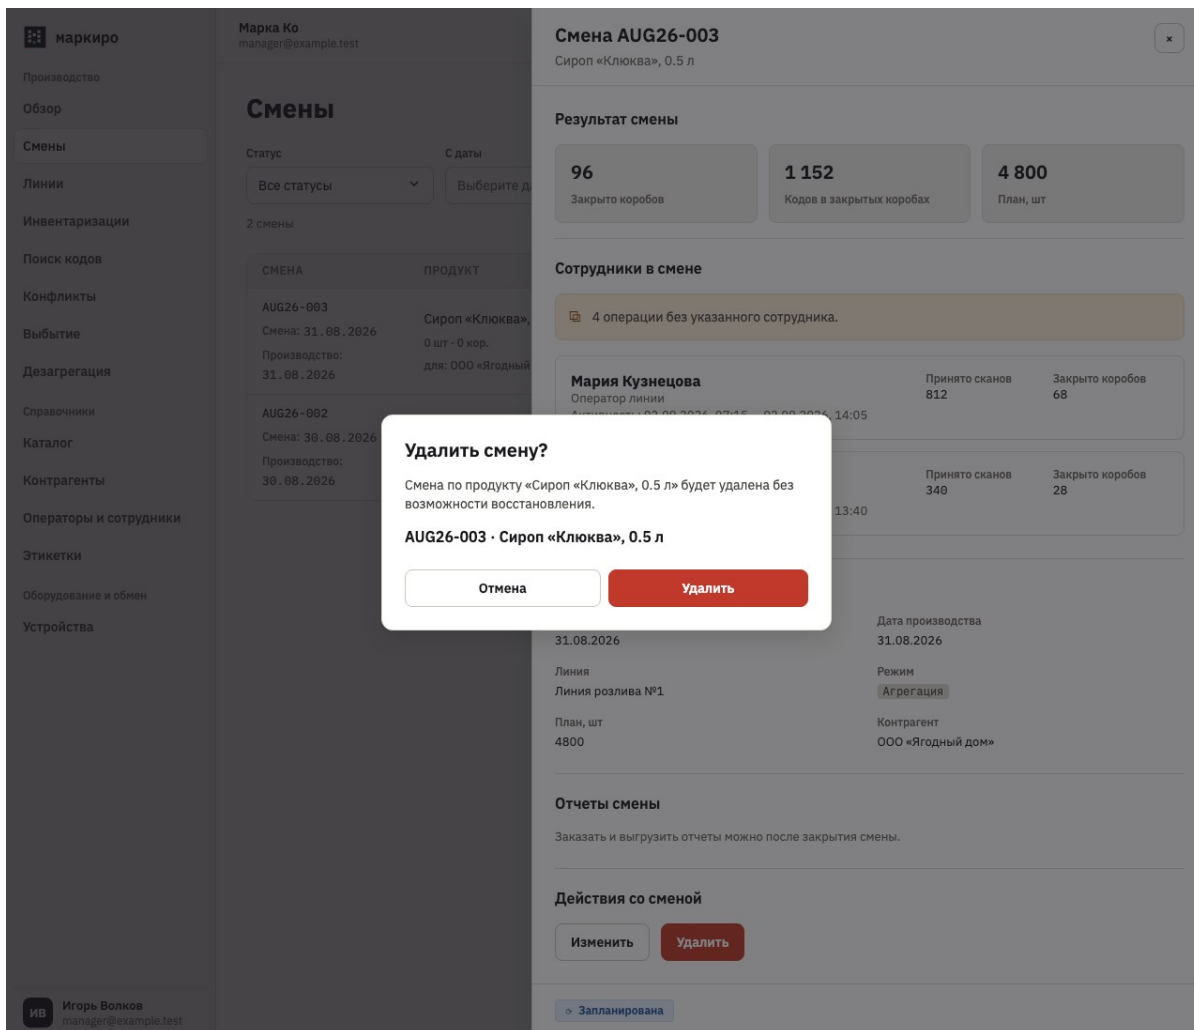

Подтверждение удаления смены

10. Частые вопросы

Продукт не выбирается — Он либо черновик — подпись «черновик — недоступно», — либо помечен как не используемый: подпись «не используется». Доведите карточку продукта в каталоге до рабочего состояния или снимите отметку «Не использовать».

Не вижу вместимости коробов и паллет — Раздел «Агрегация» показывается только в режиме «Агрегация». Поле «Вместимость паллеты, шт» появляется после отметки «Использовать паллеты».

Смена не сохраняется в режиме агрегации — Для агрегации обязателен «Шаблон этикетки коробка». Выберите шаблон в разделе «Шаблоны» — либо конкретный, либо настройку организации.

Контрагент подставился сам — Он взят из карточки выбранного продукта. Значение можно изменить прямо в форме: в смене сохранится то, что вы оставили здесь.

Линия не удаляется — Она используется в сменах или назначена станциям. Снимите линию со станций в разделе «Устройства» и повторите удаление.

Не могу назначить линию станции — Раздел устройств доступен менеджеру только на чтение. Назначение линии выполняет администратор кабинета.

Изменил активную смену, а станция работает по-старому — Так и задумано: станция подхватит новые параметры только после выхода из смены и повторного входа. До этого она использует прежние настройки.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

