


NGTDM 'Coarseness'

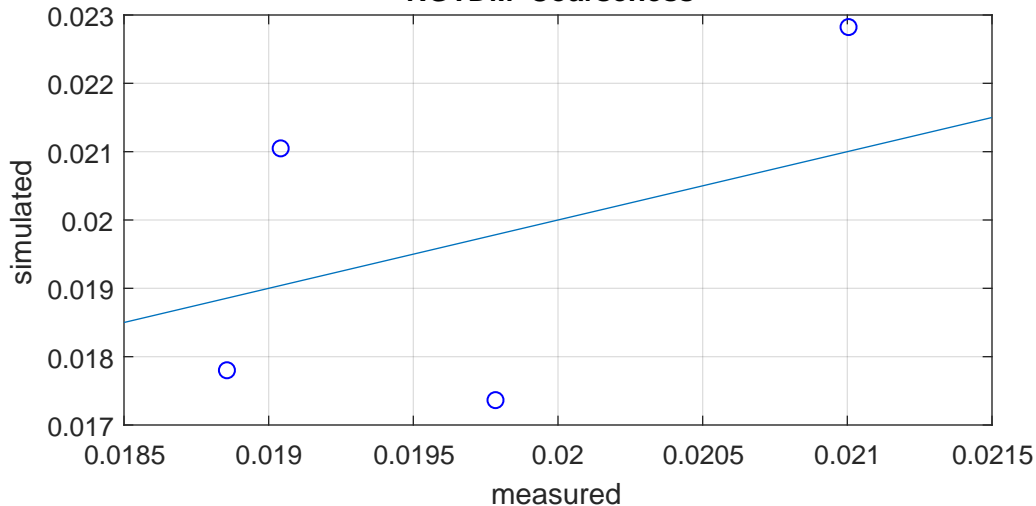

t-Test P Wert =0.95309

Wilcoxon signrank P Wert =1

Friedman P Wert =1

Pearson R Wert =0.59984

Pearson P Wert =0.40016

Spearman R Wert =0.4

Spearman P Wert =0.75