Fluxograma

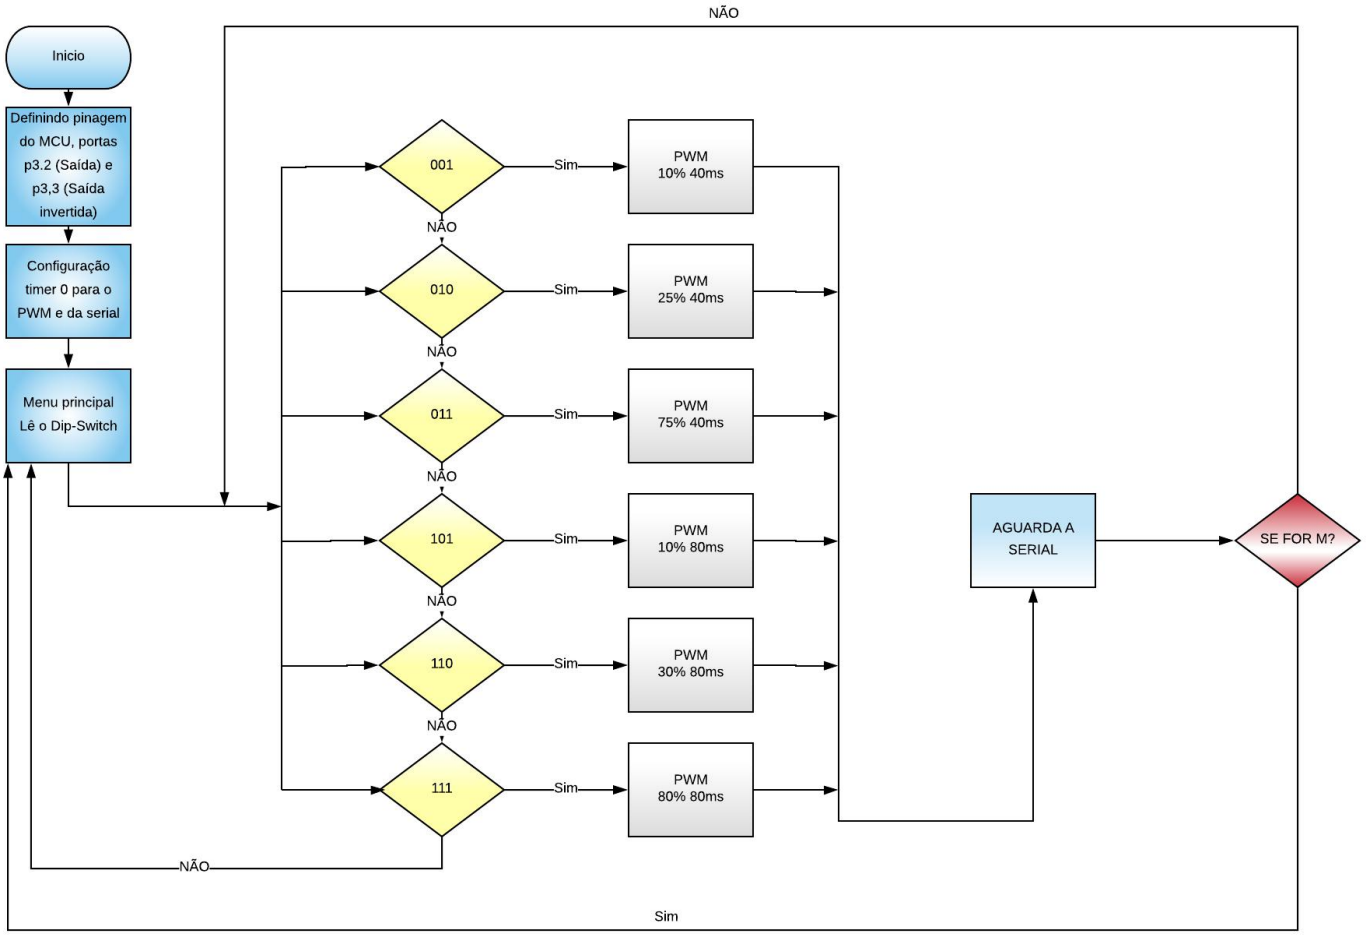

Tabela de cálculo do período

	padrao	periodo	pct high	us high	hex high	pct low	us low	hex low	
	65535	40000	5%	2000	F82F	95%	38000	6B8F	
.001	65535	40000	10%	4000	F05F	90%	36000	735F	
	65535	40000	15%	6000	E88F	85%	34000	7B2F	
	65535	40000	20%	8000	E0BF	80%	32000	82FF	
.010	65535	40000	25%	10000	D8EF	75%	30000	8ACF	
	65535	40000	30%	12000	D11F	70%	28000	929F	
	65535	40000	70%	28000	929F	30%	12000	D11F	
.011	65535	40000	75%	30000	8ACF	25%	10000	D8EF	
	65535	40000	80%	32000	82FF	20%	8000	E0BF	
	65535	80000	5%	4000	F05F	48%	38000	6B8F	2x
.101	65535	80000	10%	8000	E0BF	45%	36000	735F	2x
	65535	80000	15%	12000	D11F	43%	34000	7B2F	2x
	65535	80000	25%	20000	B1DF	75%	60000	159F	
.110	65535	80000	30%	24000	A23F	70%	56000	253F	
	65535	80000	35%	28000	929F	65%	52000	34DF	
	65535	80000	75%	60000	159F	25%	20000	B1DF	
.111	65535	80000	80%	64000	5FF	20%	16000	C17F	
	65535	80000	43%	34000	7B2F	15%	12000	D11F	
					2x				