

KT3-3640ADI8/6

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

24/12/2018  
Page 01/02

1. Tên mẫu  
*Name of sample* : GIÁP NÚU CÁP BỌC 24 kV (185 mm<sup>2</sup>)  
MÃ HIỆU: HDD-GN185-S  
NSX: CÔNG TY CP PT HÒA ĐỒNG (HDD)
2. Số lượng mẫu  
*Quantity* : 01
3. Mô tả mẫu  
*Description* : Phụ kiện điện. Nhãn giấy dán trên mẫu: Giáp núu cáp bọc 24 kV (185 mm<sup>2</sup>)  
Mã hiệu: HDD-GN185-S
4. Ngày nhận mẫu  
*Date of receiving* : 12/12/2018
5. Thời gian thử nghiệm  
*Testing duration* : 17/12/2018 – 21/12/2018
6. Nơi gửi mẫu  
*Customer* : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÒA ĐỒNG  
Tầng 3, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử  
*Test method* : - Item 8.1 – 8.2: AS 1154.1 – 2009 SECTION 1  
Insulator and conductor fittings for overhead power lines  
Part 1: Performance and general requirements  
- Item 8.3: AS 1154.3 - 1985 SECTION 5  
Insulator and conductor fittings for overhead power lines  
Part 3: Performance and general requirements for helical fittings
8. Kết quả thử nghiệm  
*Test result* : Xem trang 02/02  
See page

**P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN**  
**FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.**

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**TESTING LAB.**

**THÔNG THỰC ĐẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHẤM**

3 chứng thực..... - A - 8 01 / 301/B

Ngày 22-01-2019

Nguyễn Mùng



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission of Quatest 3.*
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information*

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam  
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam  
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274  
Tel: (84-251) 383 6212  
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012  
Fax: (84-251) 383 6298  
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: [www.quatest3.com.vn](http://www.quatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)




Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Kiểm tra ngoại quan <i>Verification of appearance</i>	Bề mặt phủ đều lớp bám dính. Mẫu không khuyết tật / Surfaces are coated by adherence layer. No imperfection
8.2. Kiểm tra kích thước, <i>Verification of dimensions</i> mm	1 300 1 130
8.3. Thử lực giữ ở nhiệt độ môi trường <i>Ambient temperature holding tension test</i> • Lắp đặt thử nghiệm <i>Test assembly</i>	Đạt <i>Pass</i> Mẫu được lắp với ống nhôm có đường kính 32,3 mm <i>Sample is fixed with the aluminium tube which has diameter</i>
• Tăng tải đến 50 % lực giữ danh định, vạch dầu để kiểm tra sự trượt <i>Increase the load to 50 % of the nominated holding tension, marked on the conductor</i>	24,7 kN: Chịu được / <i>Withstand</i>
• Tăng tải đến 100 % lực giữ danh định, duy trì tải này trong 1 min, không trượt quá 3 mm <i>Increase the load to 100 % of the nominated holding tension, held at that tension for 1 min, relative movement not exceed 3 mm</i>	49,4 kN: Chịu được / <i>Withstand</i>
• Tình trạng mẫu sau khi thử <i>Sample after testing</i>	Chịu được lực giữ danh định trong 1 min <i>Withstand the nominated holding tension for 1 min</i>
• Tăng tải cho tới khi hư hỏng xảy ra <i>Increase the load to failing</i>	58,1 kN: Mẫu không hư hỏng / <i>Does not impair</i>

**Ghi chú / Notice:**

Lực giữ danh định của giáp nứ: 49,4 kN (Theo yêu cầu khách hàng).

The nominated holding tension of the fitting: 49,4 kN (As customer's request)

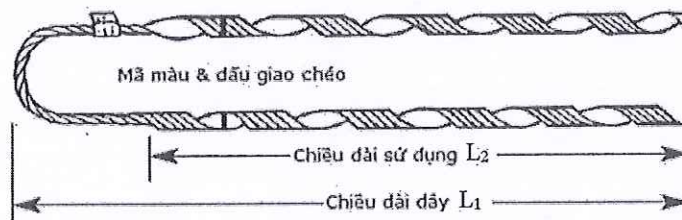

*[Handwritten signature]*

