



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN
PTN - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG LAS - XD 450

PTN : Số 19 - Đường 4A - KDC Vĩnh Lộc B- Bình Chánh - TP.HCM
Tel : 028 22 372 456 : Fax 028.37665172



Số 1103/10.KQTN	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	11/03/2020
-----------------	---------------------------------	------------


1. Tên mẫu thử : **Khóa néo 3U dây 50 - 120mm²**
2. Số lượng mẫu : 01
3. Ngày nhận mẫu : 10/03/2020
4. Ngày thử nghiệm : 11/03/2020
5. Nơi gửi mẫu : **Công ty TNHH Liên Minh Phát**
42 Đường Vành Đai, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
6. Phương pháp thử : - TCVN 4392 : 1986 ; TCVN 1916 : 1995 ; TCVN 197 : 2002
7. Kết quả thử :

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
A. THỬ LỚP PHỦ	
7.1 .Ngoại quan	Bề mặt lớp mạ tương đối đều
7.2 .Chiều dày trung bình lớp mạ μm	106
7.3 .Thử bám dính	Không bong, không tróc
B. THỬ TẢI	
7.4 Thử tải đến 40kN và giữ tải đến 2 phút	Không hỏng
7.5 Thử Lực kéo tuột cáp sau khi kẹp cáp KN	45
7.6 Lực phá hủy KN	75

Người thử nghiệm

Nguyễn Thiện Chí

T.Phòng thí nghiệm

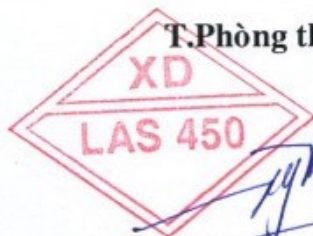

Nguyễn Ngọc Trí



Phạm Văn Nam