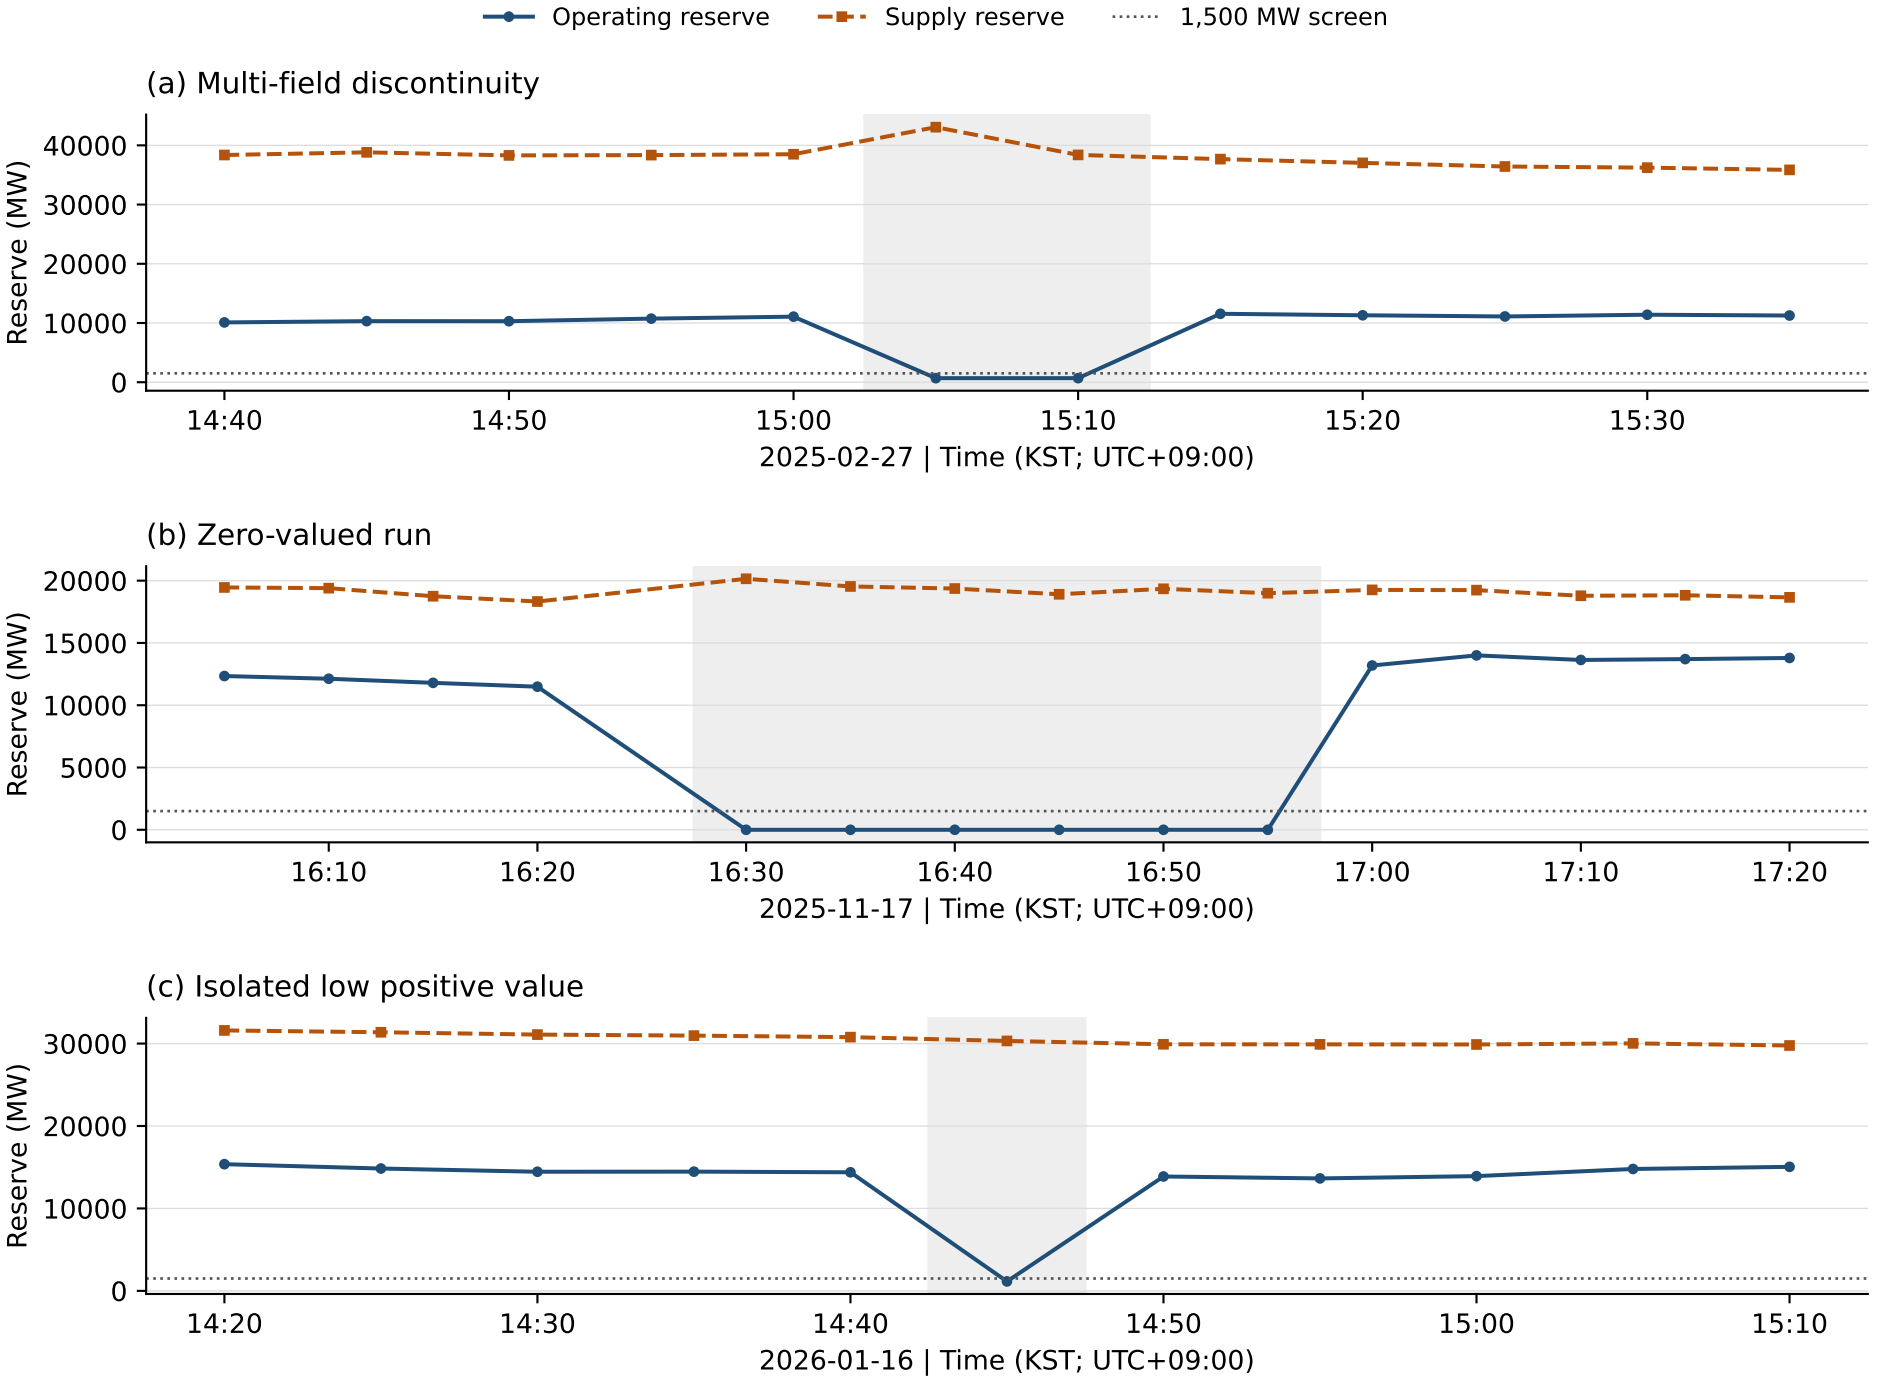
Operating reserve
Supply reserve
1,500 MW screen
(a) Multi-field discontinuity
Reserve (MW)
40000
30000
20000
10000
0
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
2025-02-27 | Time (KST; UTC+09:00)
(b) Zero-valued run
Reserve (MW)
20000
15000
10000
5000
0
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
2025-11-17 | Time (KST; UTC+09:00)
(c) Isolated low positive value
Reserve (MW)
30000
20000
10000
0
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
2026-01-16 | Time (KST; UTC+09:00)