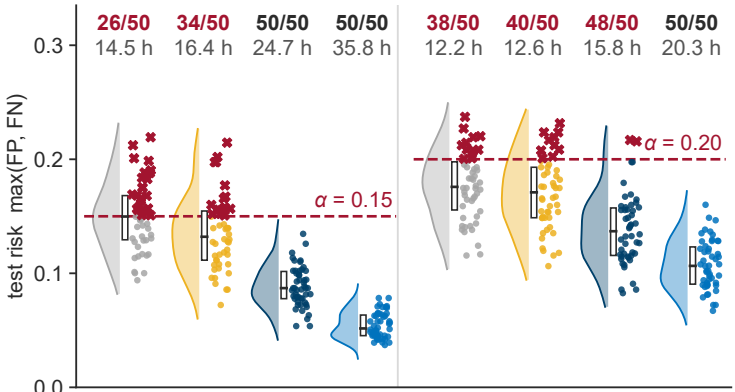
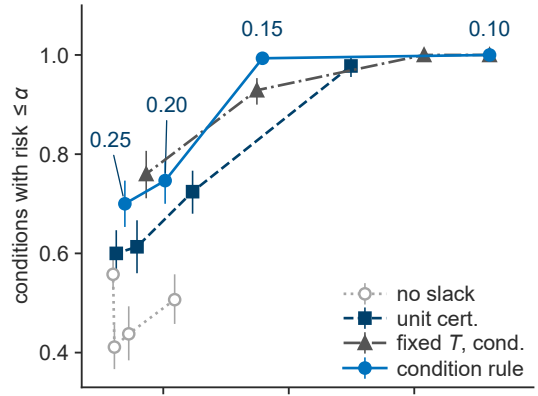

26/50
14.5 h
34/50
16.4 h
50/50
24.7 h
50/50
35.8 h
38/50
12.2 h
40/50
12.6 h
48/50
15.8 h
50/50
20.3 h
α = 0.15
α = 0.20
test risk max(FP, FN)
0.0
0.1
0.2
0.3
none
unit LTT
unit Thm. 3
cond. Thm. 4
none
unit LTT
unit Thm. 3
cond. Thm. 4
certificate used to select the rule

(a)


0.15
0.10
0.20
0.25
conditions with risk ≤ α
0.4
0.6
0.8
1.0
20
40
60
mean decision time (h)
no slack
unit cert.
fixed T, cond.
condition rule

(b)