
综合项目日报 · 工业互联网数据处理系统

生成时间 2026-10-12 19:32:41
结论: 本批次采集60条, 经三维验证(缺失/类型/范围)清洗后保留51条, 剔除问题9条; 阈值检测(预警80℃/危险95℃)触发告警10条, 其中停机0条; 批次平均温度64.4℃, 最高89.0℃。建议对超温设备复检并核查液压与冷却系统。

批次温度曲线与阈值标注(PIL)

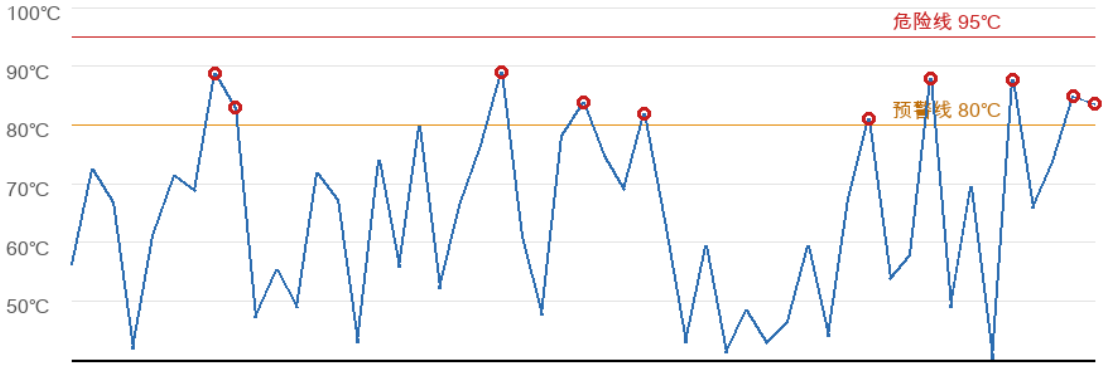

指标	数值
原始记录	60 条
干净记录	51 条
问题记录	9 条(缺失4/类型3/范围2)
告警记录	10 条(警告10/停机0)
平均温度	64.4℃
最高温度	89.0℃
最低温度	40.2℃