
综合项目日报 · 工业互联网数据处理系统

生成时间 2026-10-28 00:30:15
结论: 本批次采集53条, 干净53条; 阈值检测(预警80℃/危险95℃)触发告警18条, 其中停机5条; 批次平均温度70.8℃, 最高99.2℃。建议对超温设备复检并核查液压与冷却系统。

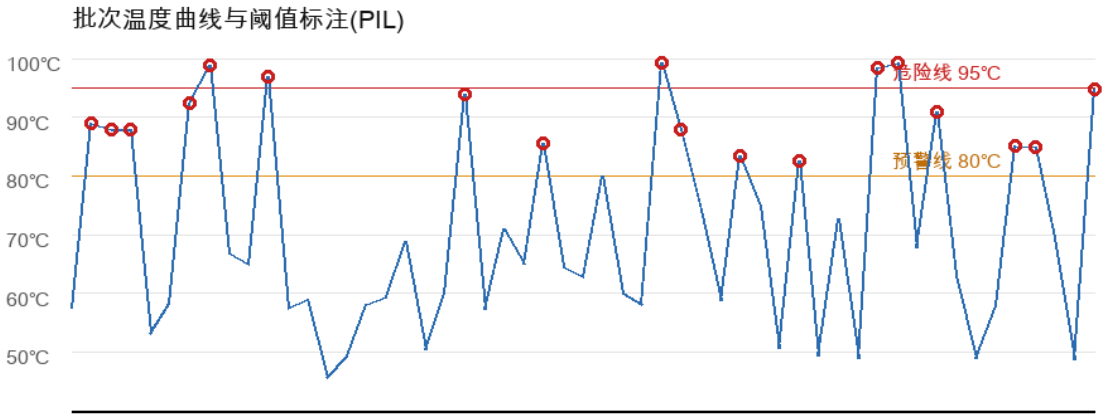

指标	数值
干净记录	53 条
告警记录	18 条(警告13/停机5)
平均温度	70.8℃
最高温度	99.2℃
最低温度	45.6℃