
综合项目日报 · 工业互联网数据处理系统

生成时间 2026-10-28 08:16:57

结论: 本批次采集54条, 干净54条; 阈值检测(预警80℃/危险95℃)触发告警17条, 其中停机3条; 批次平均温度70.8℃, 最高98.9℃。建议对超温设备复检并核查液压与冷却系统。

批次温度曲线与阈值标注(PIL)

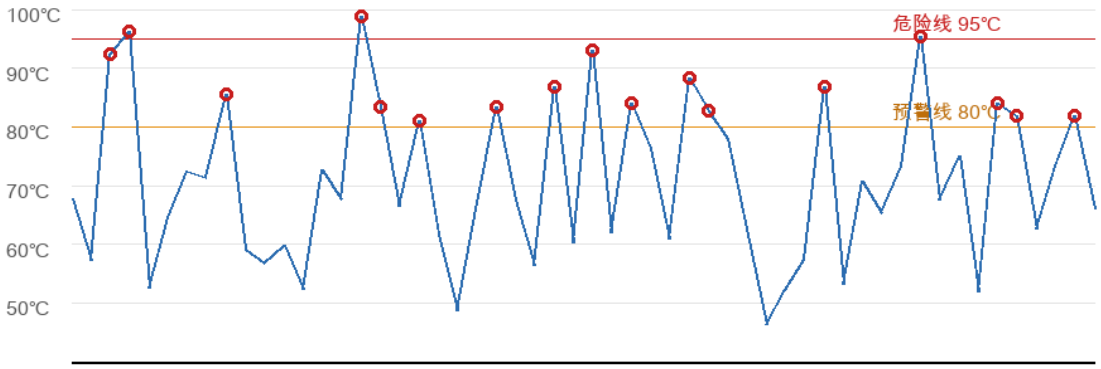

指标	数值
干净记录	54 条
告警记录	17 条(警告14/停机3)
平均温度	70.8℃
最高温度	98.9℃
最低温度	46.3℃