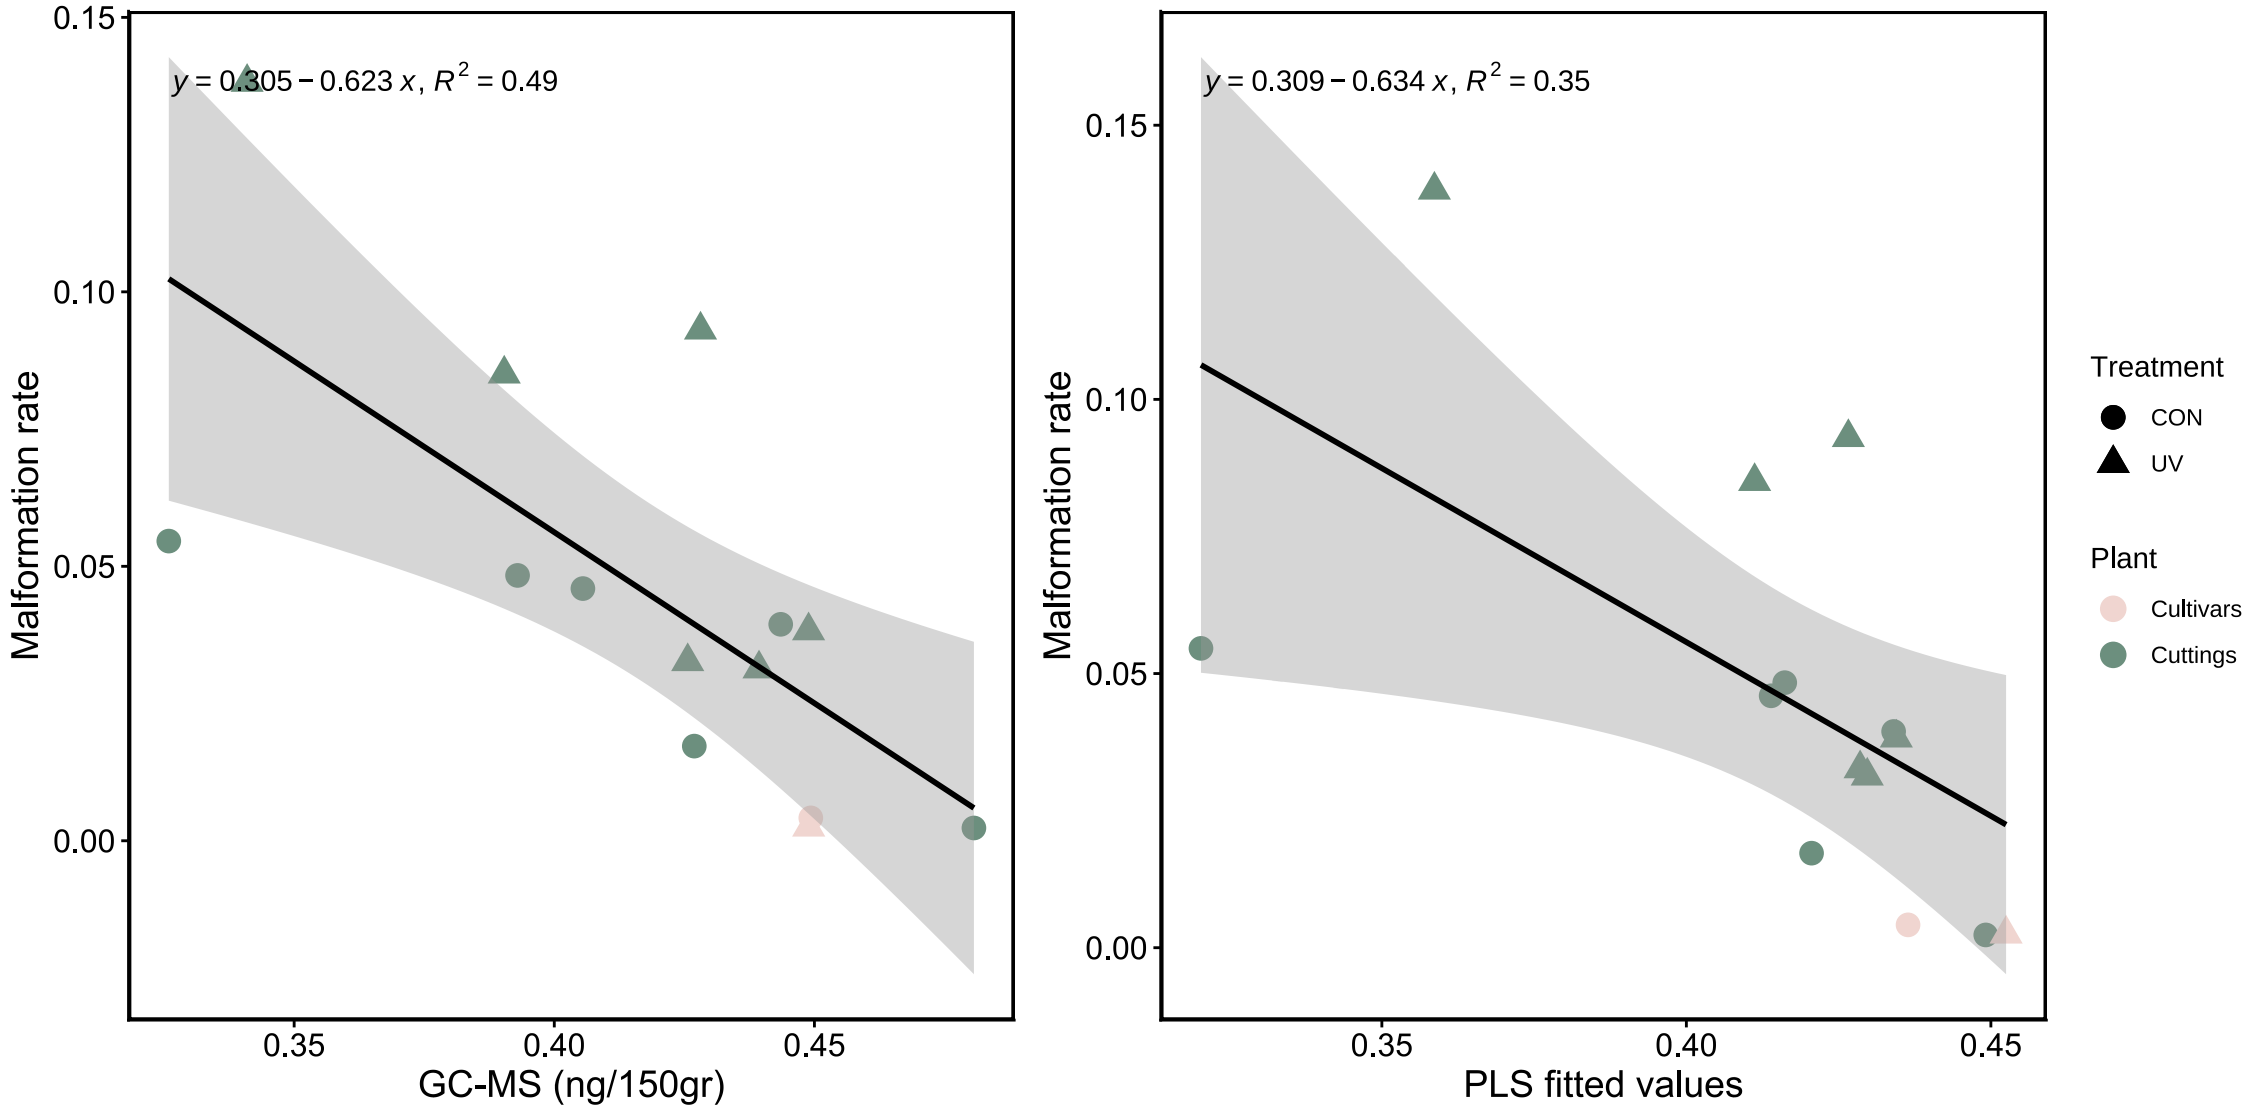

y = 0.305 − 0.623 x, R2 = 0.49
y = 0.309 − 0.634 x, R2 = 0.35
Malformation rate
0.15
0.10
0.05
0.00
0.35
0.40
0.45
GC-MS (ng/150gr)
PLS fitted values
Treatment
CON
UV
Plant
Cultivars
Cuttings