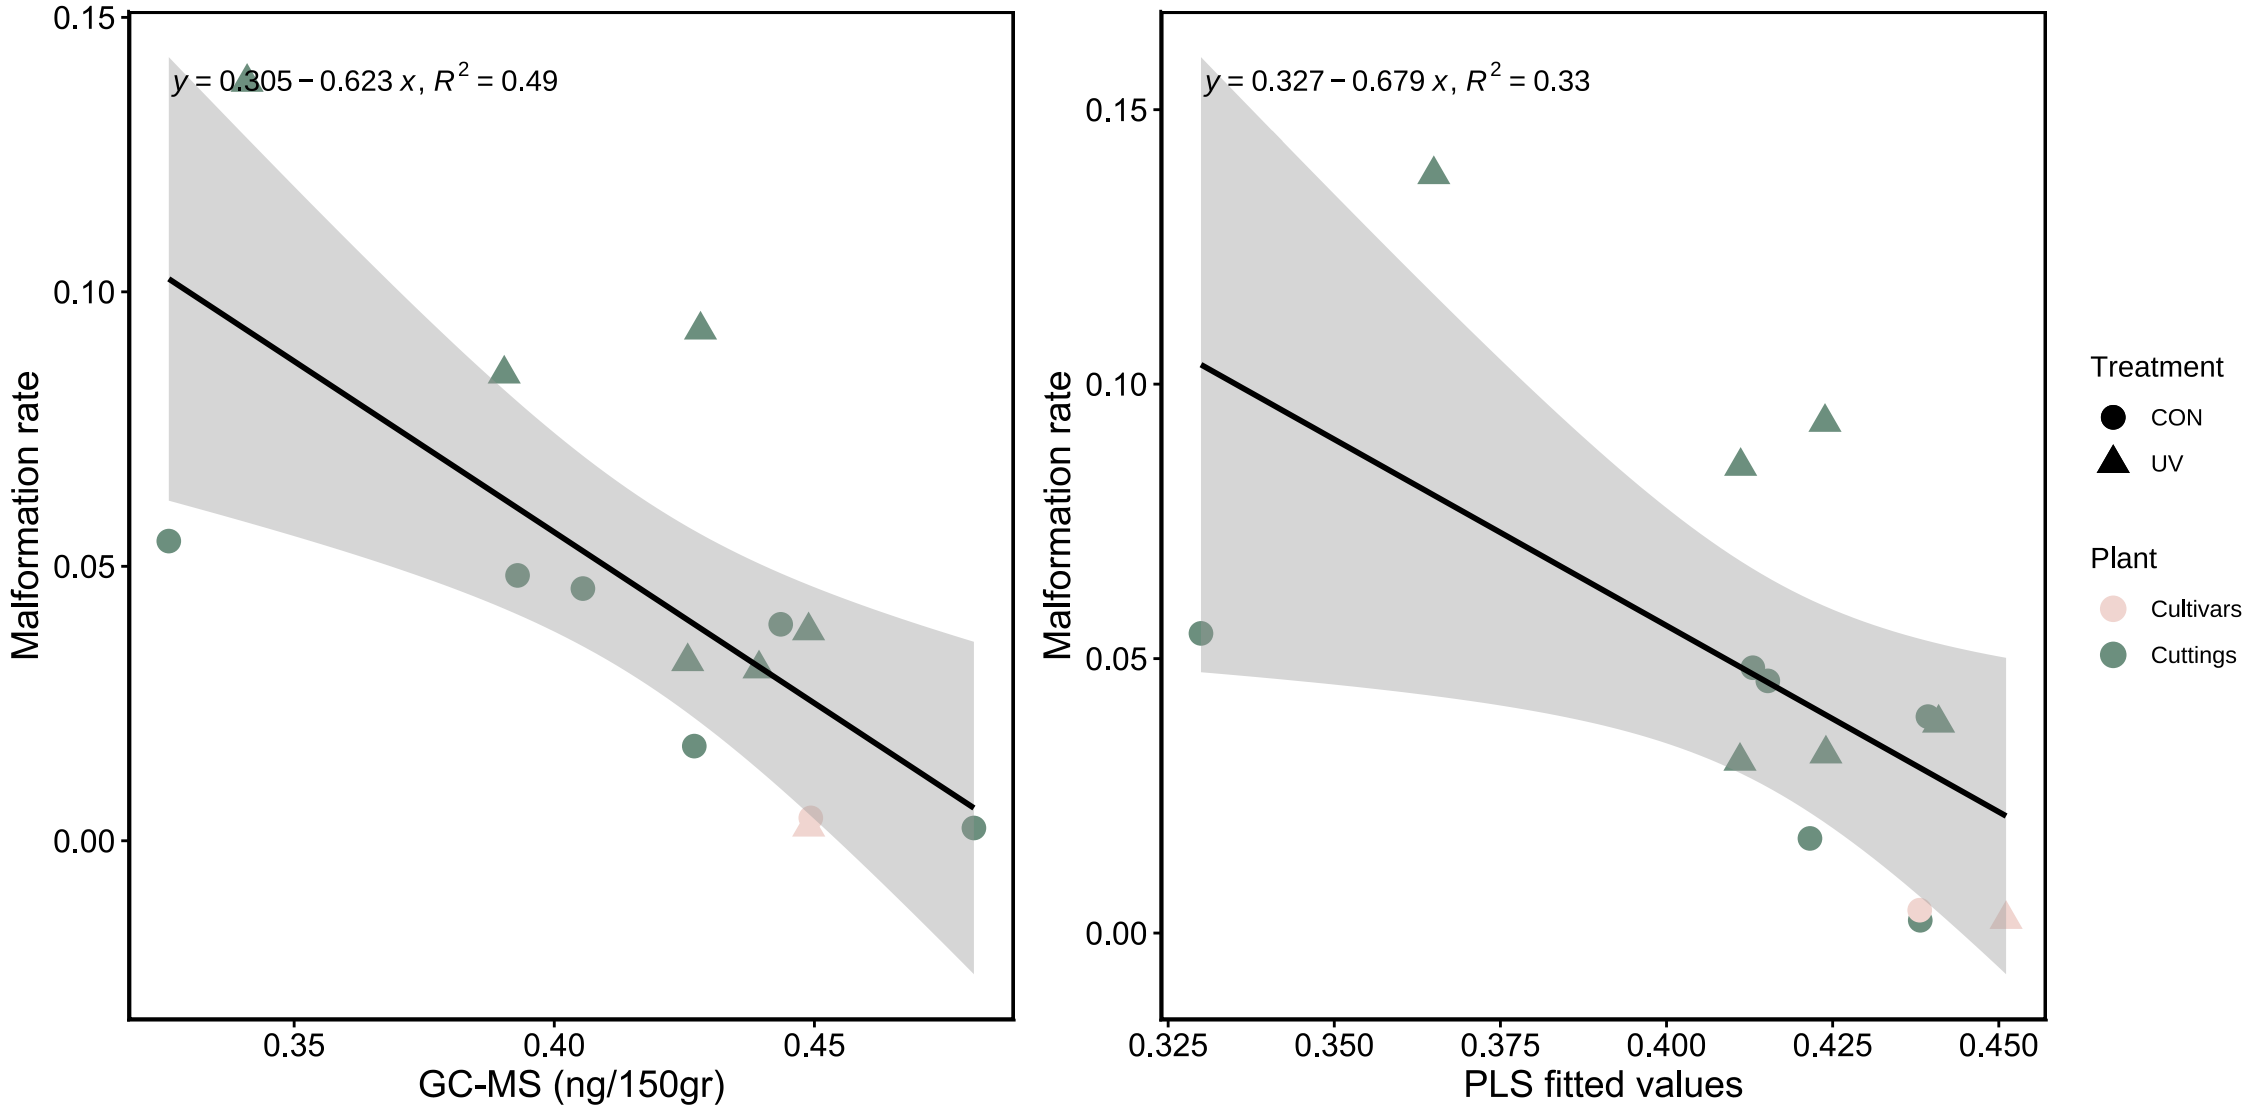

y = 0.305 − 0.623 x, R² = 0.49
Malformation rate
GC-MS (ng/150gr)
0.15
0.10
0.05
0.00
0.35
0.40
0.45
y = 0.327 − 0.679 x, R² = 0.33
Malformation rate
PLS fitted values
0.325
0.350
0.375
0.400
0.425
0.450
Treatment
CON
UV
Plant
Cultivars
Cuttings